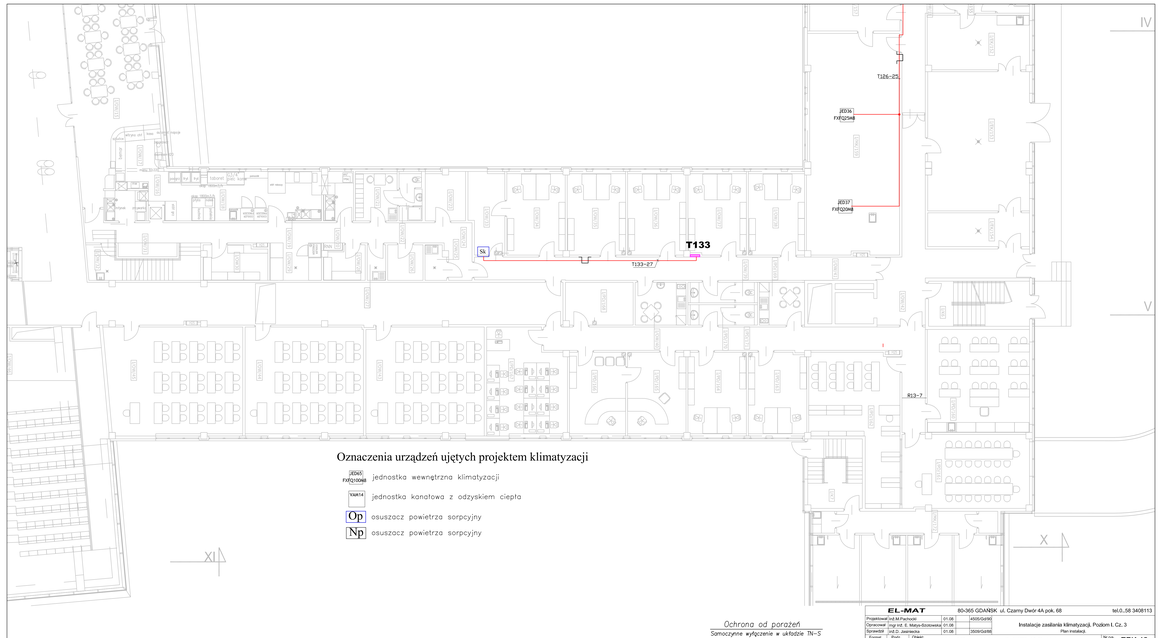
IV
V
X
XI
T126-25
JED36
FXF025MB
JED37
FXF025MB
T133
T133-27
R13-7
Oznaczenia urządzeń ujętych projektem klimatyzacji
JED40
FXF025MB
jednostka wewnętrzna klimatyzacji
kanał
jednostka kanałowa z odzyskiem ciepła
Op
osuszacz powietrza sorpcyjny
Np
osuszacz powietrza sorpcyjny
Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S
EL-MAT
80-365 GDAŃSK, ul. Czarny Dwór 4A pok. 68
tel.0..58 3408113
Projektował: inż.M.Parzych
01.08
4506/Gd/86
Opracował: inż.inż. E. Matys-Ściślewska
01.08
Instalacje zasilania klimatyzacji. Poziom I, Cz. 3
Sprawdził: inż.D. Jaszewska
01.08
2609/Gd/86
Plan instalacji.
Format: Podz. 1:100
Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Willa Słowacka (dz. nr 239/6)
Nr rys. EPK-13