


Nr rys.	Nr obw.	Nazwa obwodu	Obciążenie
-	01	Zasilanie z szyno-przewodu	135kW
-	1	Zasil. rozd. S484...486	35kW
-	2	Rezerwa	
-	3	Zasil. rozd. T421, T422	15kW
-	4	Zasil. rozd. T423, T424	20kW
-	5	Zasil. rozd. T425	8kW
-	6	Zasil. rozd. S476, 478	25kW
-	7	Zasil. rozd. wentylacji RW3	3kW
-	8	Zasil. rozd. S462...S464	19kW
-	9	Zasil. rozd. S469, S470	20kW
-	10	Zasil. rozd. S473	14kW
-	11	Zasil. rozd. S456	16kW
-	12	Zasil. rozd. dźwigu os. TD3	5,6kW
-	13	Zasil. rozd. dźwigu os. TD4	5,6kW
-	14	Oświetlenie korytarz	1,1kW
-	15	Oświetlenie korytarz	1,1kW
-	16	Oświetlenie przedwindzie	0,2kW
-	17	Rezerwa	
E-09	18	Wentylator WC nr 8	0,45kW
E-09	19	Wentylator WC nr 4	0,19kW
-	20	Zasilanie teletechniki	0,5kW
-	21	Trzymacze drzwi	
-	22	Wypusty dachowe	
-	23	Rezerwa	
-	24	Rezerwa	
-	25	Oświetlenie dźwigu z gn. 1-faz.	16A
-	26	Rezerwa	

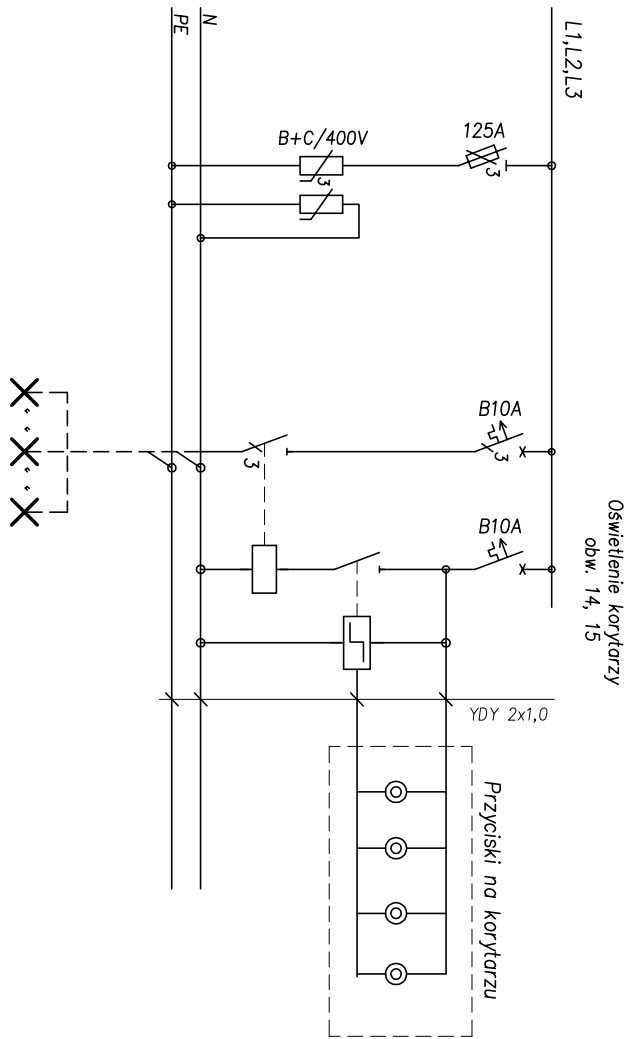

# Ochrona od porażen Samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S

## Samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S