



Oznaczenia urządzeń ujętych projektem klimatyzacji


JE65  
FXFQ100W8

jednostka wewnętrzna klimatyzacji

WAM14	jednostka kanałowa z odzyskiem ciepła
-------	---------------------------------------

Op osuszacz powietrza sorpcyjn

**NP** osuszacz powietrza sorpcyjny

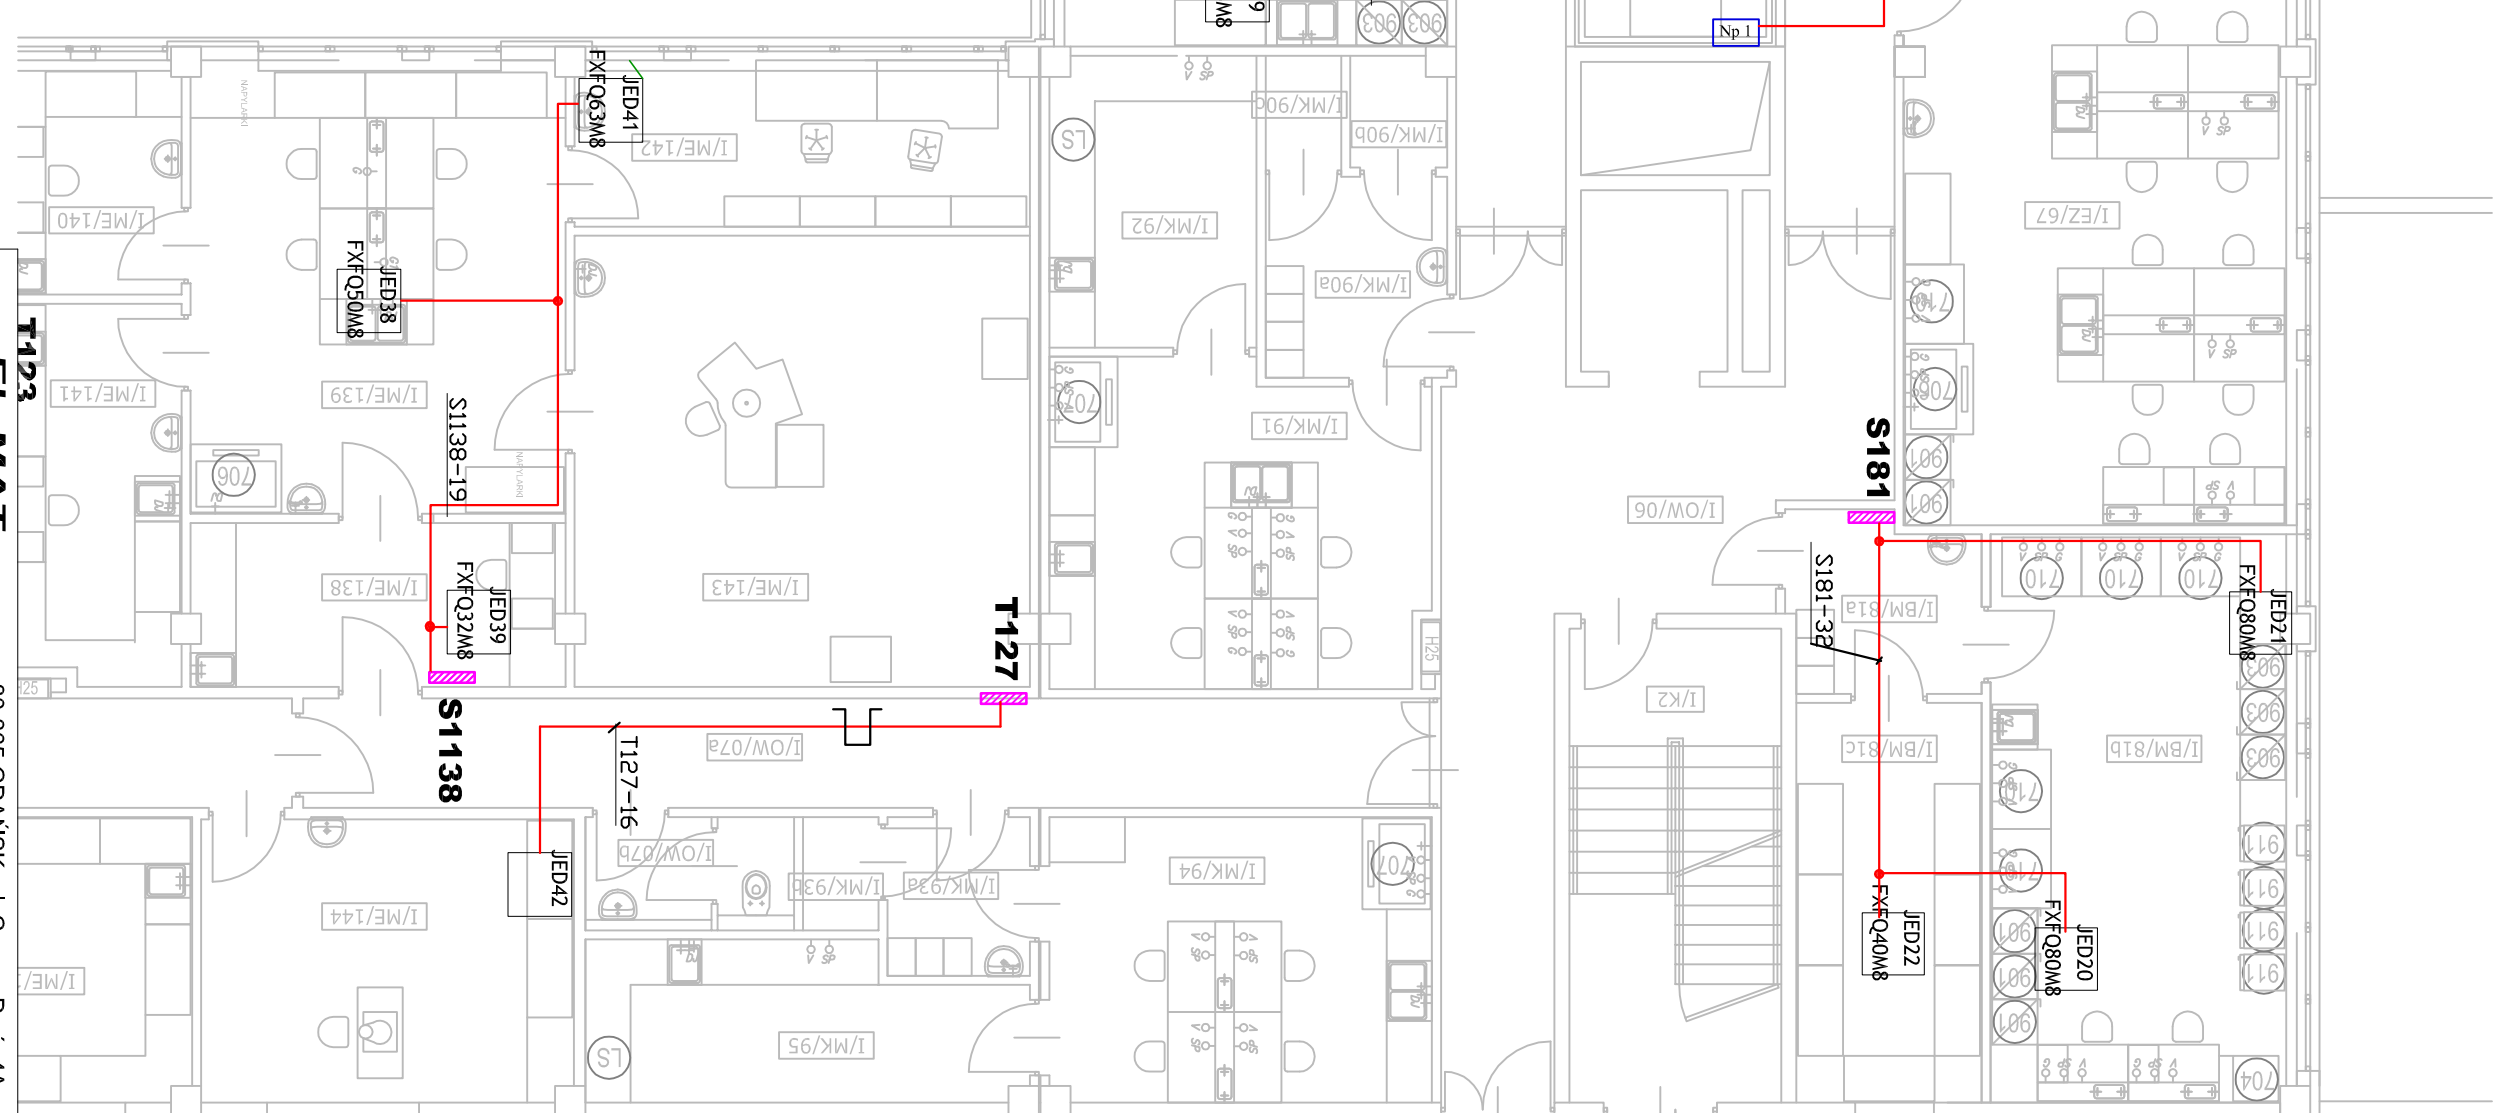

## Ochrona od porażenia

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-

<b>EL-MAT</b>		80-385 GDANSK, ul. Czarny Dzw. 4A pok. 6B		tel.01.58 340481	
Procesor	Intel Pentium	01 08	4455324180		
Operacyjny	MS-DOS 5.0	01 08			
System	MS-DOS 5.0	01 08	356910496		
Format					
Poz.2	Opaki	Wydział Biologii US Gdańsk, ul. Włosa Szwosza (dz. nr 2386)		N° 9%	
1-100				<b>EPR-11</b>	