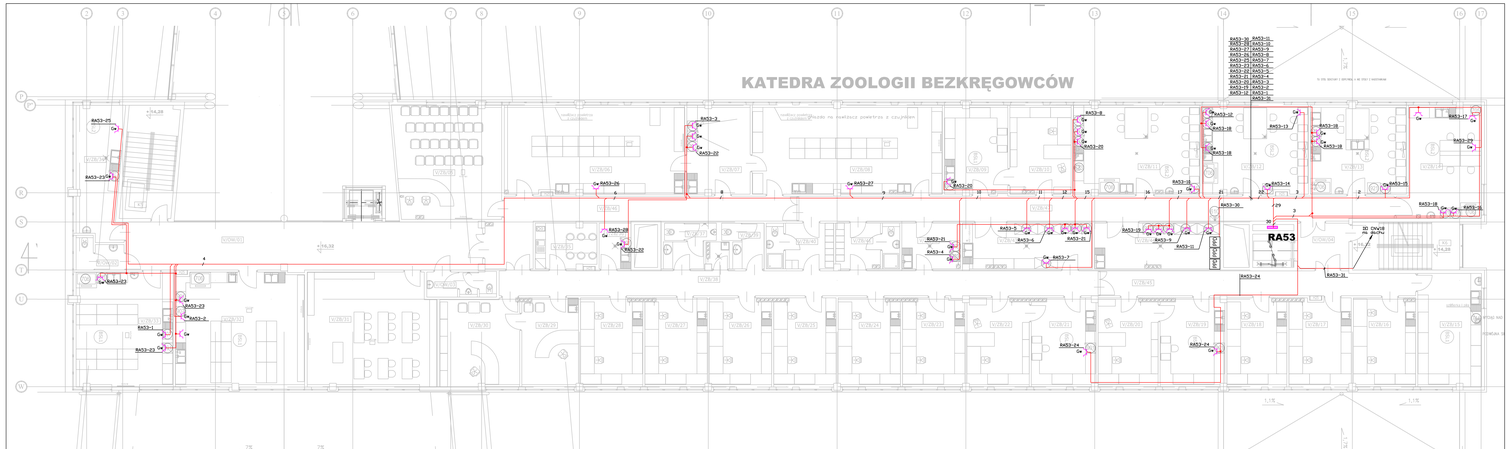

Oznaczenia na rys. nr EPGA 01

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował:	inż.M.Pachnicki	01.08	2020/GD/050	
Opracował:	mgr inż. E. Matyas-Szolkowska	01.08		Instalacje obwodów ważnych, Poziom V
Sprawdził:	inż.D. Jasińska	01.08	2020/GD/050	Plan instalacji
Format:	Podz. 1:100	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys. EPGA-53