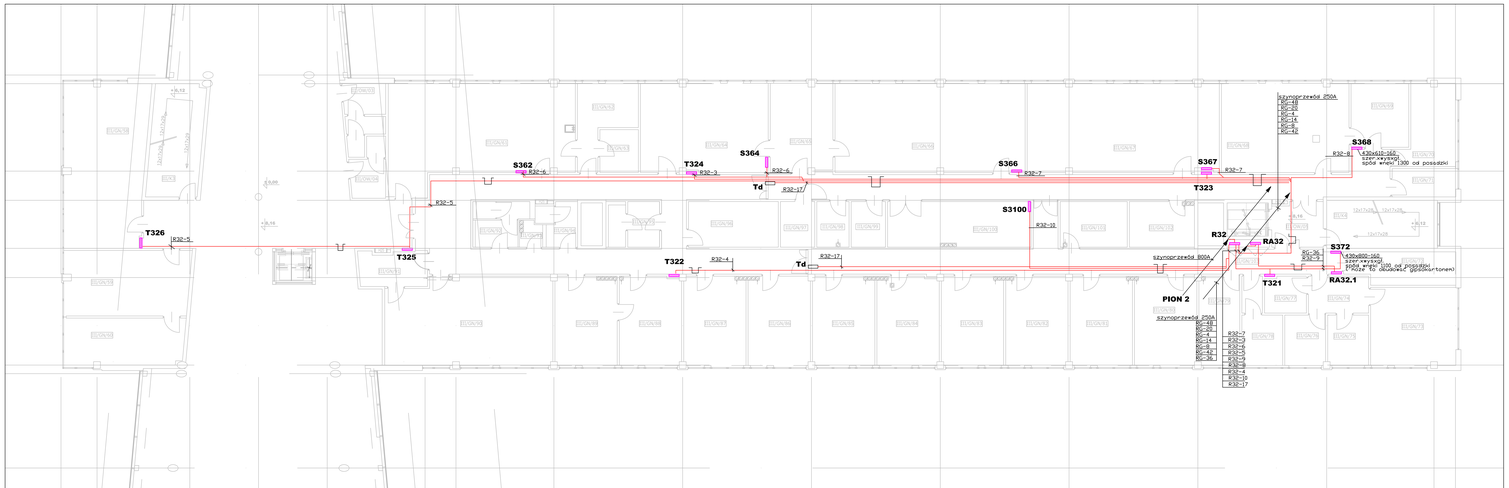

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel./f. 58 3408113
Projektował	mgr inż. P.Pachucki		01.08	2009/GI/250
Opracował	mgr inż. E. Matyla-Siciliowska		01.08	
Sprawdził	inż.D. Jaśkiewicz		01.08	2009/GI/250
Format	Podz. 1:100	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 23/46)	

Instalacja siły i wlz. Poziom III Cz. 2.
Plan instalacji

Nr rys. EPS-32