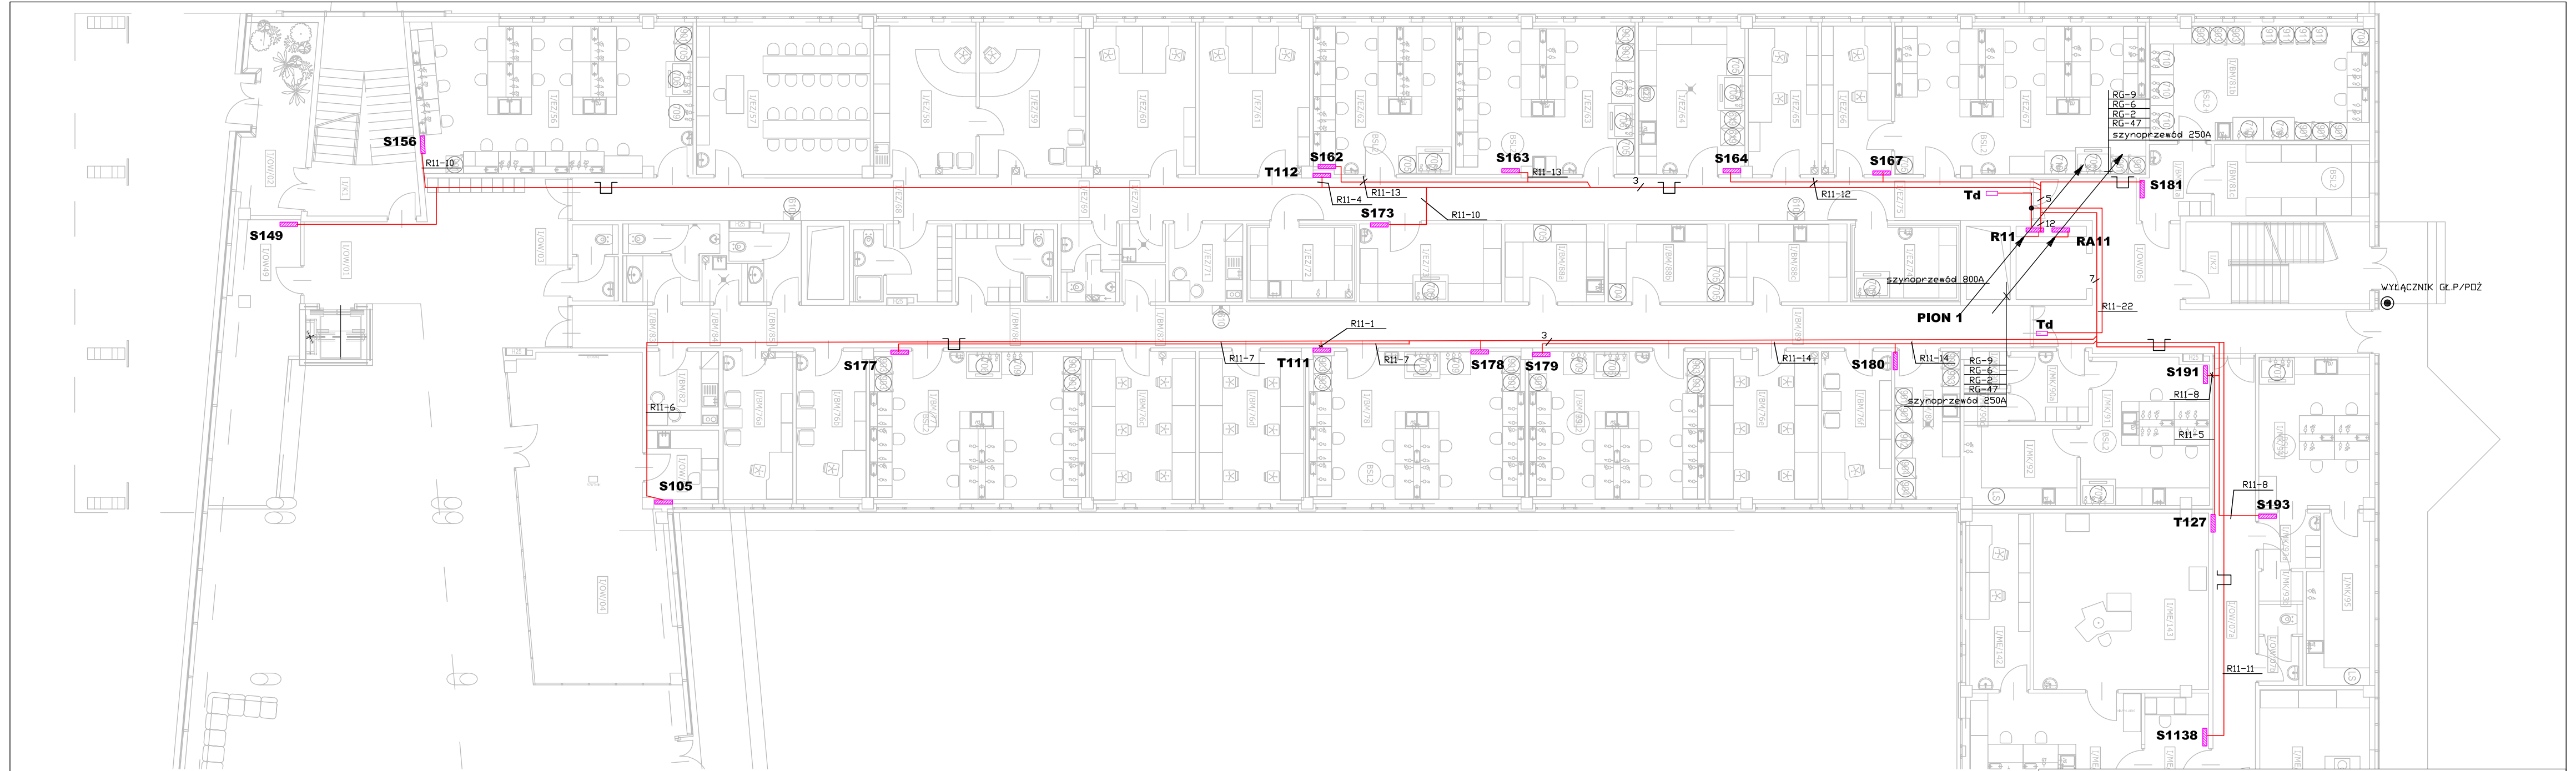
S149
S156
R11-23
S105
S177
R11-6
T112
S162
R11-13
S173
R11-10
S163
R11-13
S164
S167
R11-12
T111
R11-1
R11-7
R11-2
S178
S179
R11-14
S180
R11-14
RG-9
RG-6
RG-2
RG-47
szynoprzewód 250A
szynoprzewód 800A
PION 1
Td
R11
RA11
Td
R11-22
S181
WYŁĄCZNIK GŁ.P/POŻ
S191
R11-8
R11-5
T127
R11-9
S193
R11-11
S1138

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT 80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68 tel.0..58 3408113

Projektował	inż.M.Pachocki	01.08		4505/Gd/90
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08		
Sprawdził	Inż.D. Jasinlecka	01.08		3509/Gd/88

Instalacje siły i wlz. Poziom I. Cz. 1

Plan instalacji.

Format	Podz.	Obiekt:	Nr rys.
	1:100	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	EPS-11