Rozdzielnica T412

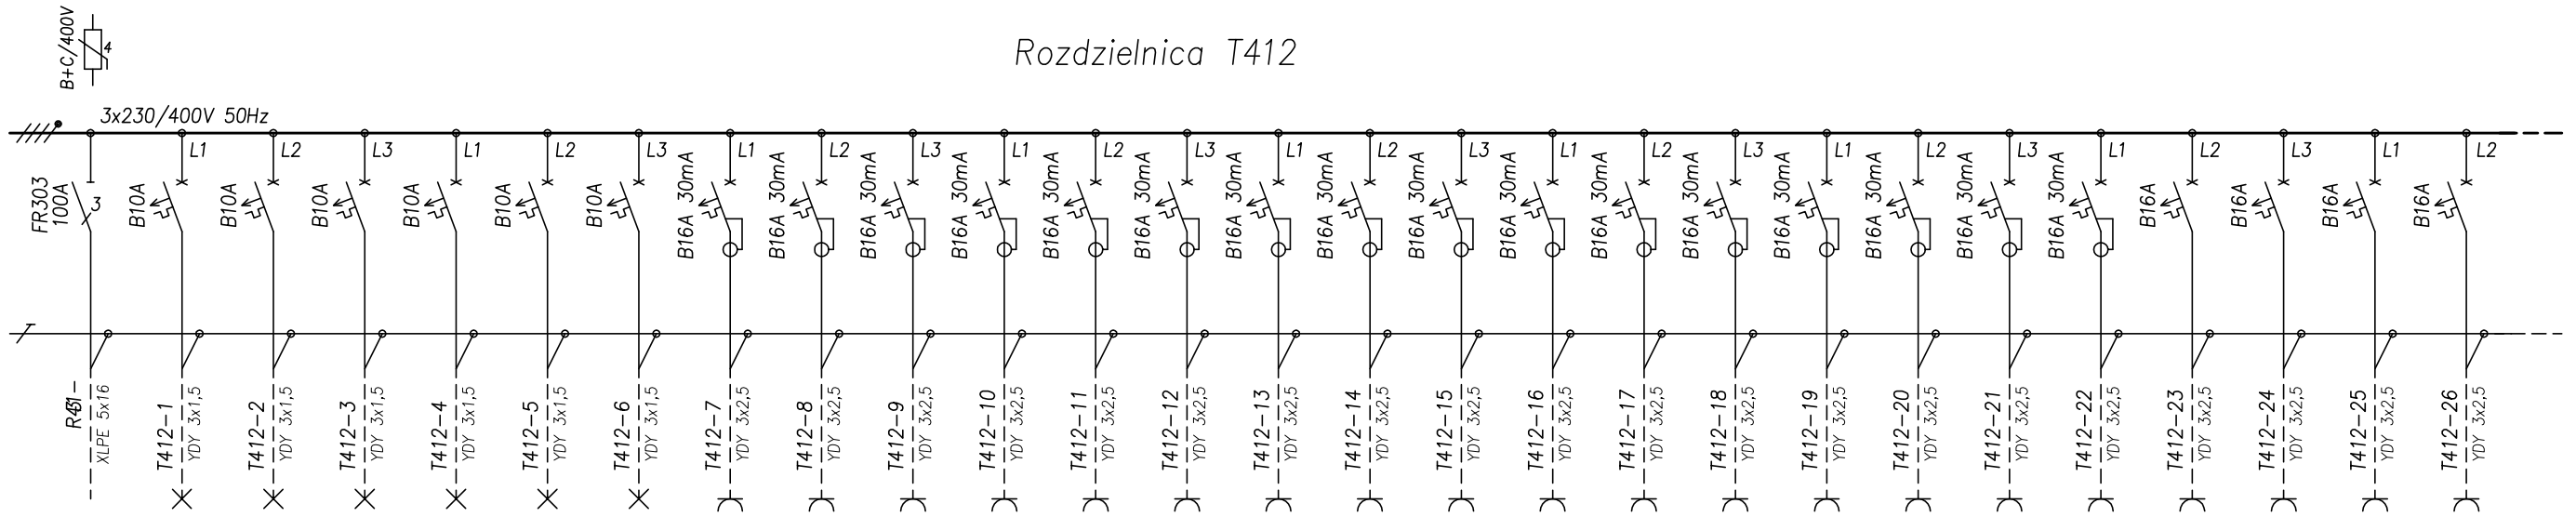

Obciążenie	16kW																									
Nazwa obwodu	Zasilanie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.
Nr rys.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Obciążenie																			
Nazwa obwodu	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz.	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. rzutnik	Gn. 3-faz.	Gn. 3-faz.	Klimakon-wektor	Faza kontr. oświetlenia rezerowego
Nr rys.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nr obw.	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	

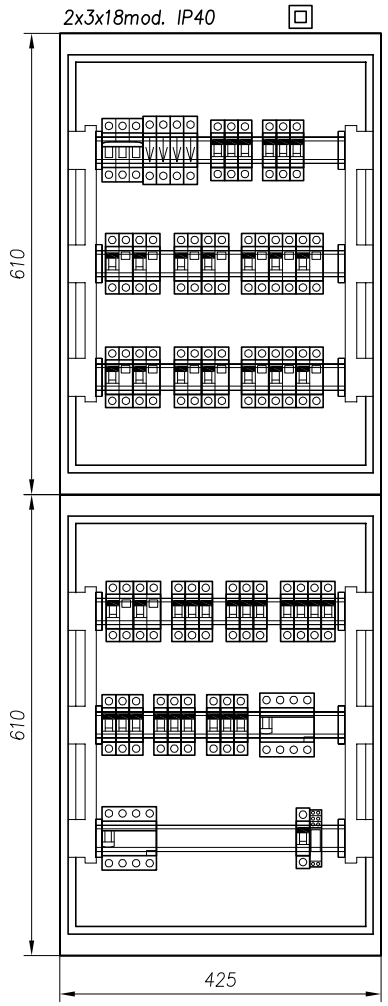

Obwody niewykorzystane stanowią rezerwę.

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Rozdzielnica ogólna T412.
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08		Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88	
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)		Nr rys. ET-20

1