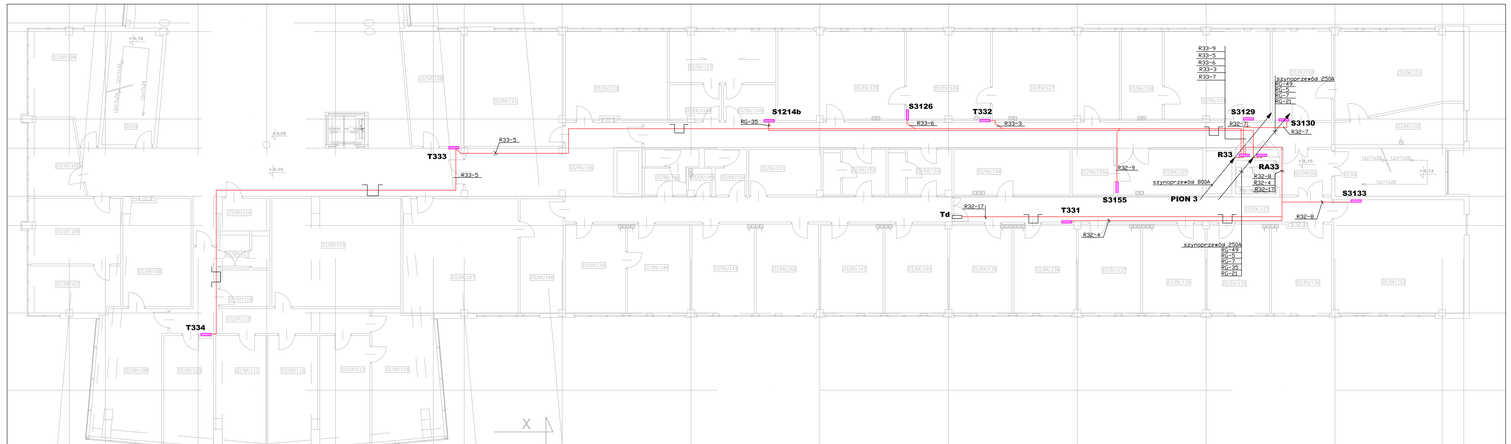

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68				tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pęchocki	01.08	2005/Gd/95	Instalacja siły i wiz. Poziom III Cz. 3.	
Opracował	mgr inż. E. Matyn-Szołowska	01.08			
Sprawdził	inż.D. Jasiewicz	01.08	2005/Gd/95	Plan instalacji.	
Format	Podz. 1:100	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys.	EPS-33