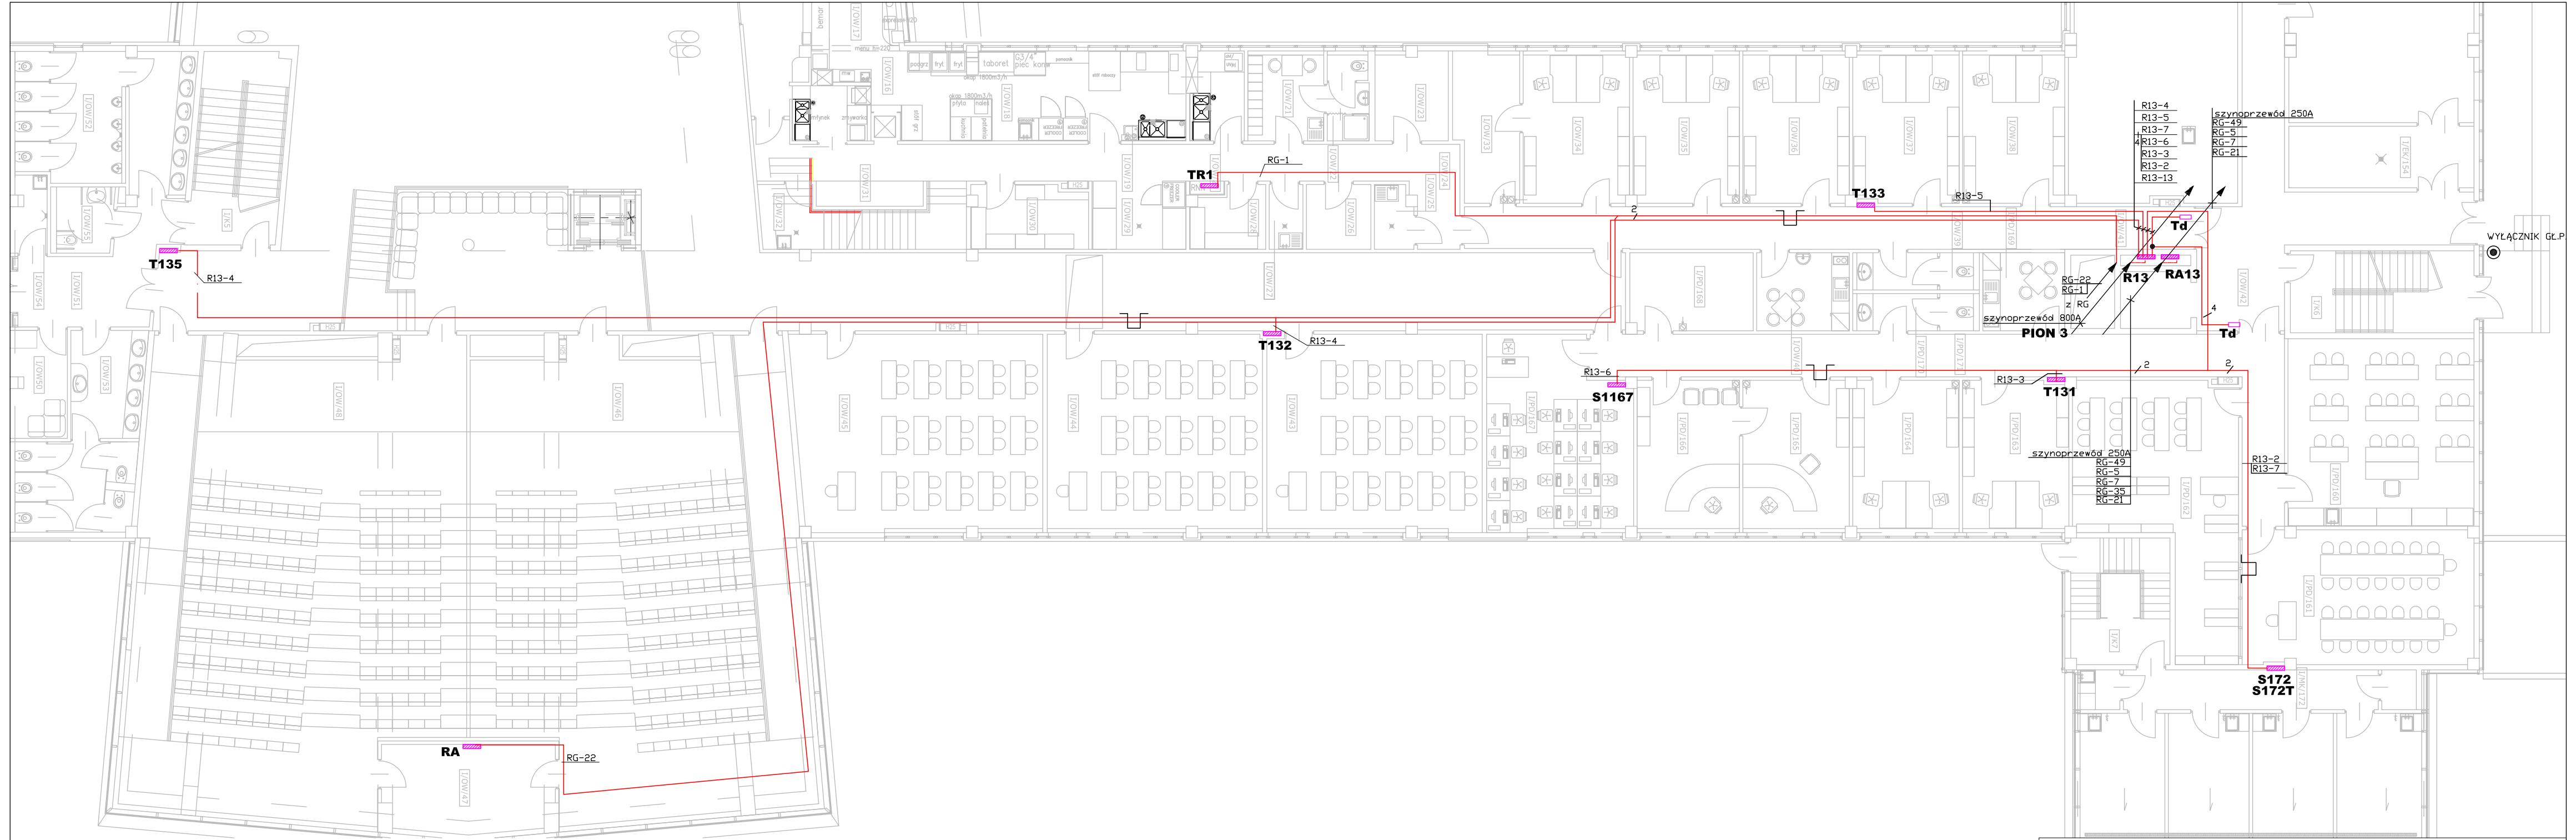
T135
R13-4
TR1
RG-1
T133
R13-5
T132
R13-4
R13-6
S1167
R13-4
R13-5
R13-7
4
R13-6
R13-3
R13-2
R13-13
szynoprzewód 250A
RG-49
RG-5
RG-7
RG-21
Td
R13
RA13
RG-22
RG-1
z RG
szynoprzewód 800A
PION 3
4
Td
WYŁĄCZNIK GŁ.P.
2
2
R13-3
T131
szynoprzewód 250A
RG-49
RG-5
RG-7
RG-35
RG-21
R13-2
R13-7
S172
S172T
RA
RG-22

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Instalacje siły i wlz. Poziom I. Cz. 3 Plan instalacji.
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08		
Sprawdził	Inż.D. Jasinlecka	01.08	3509/Gd/88	
Format	Podz. 1:100	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)		Nr rys. EPS-13