Schody KL2.Sch.1

szt.:1

SKALA 1:25

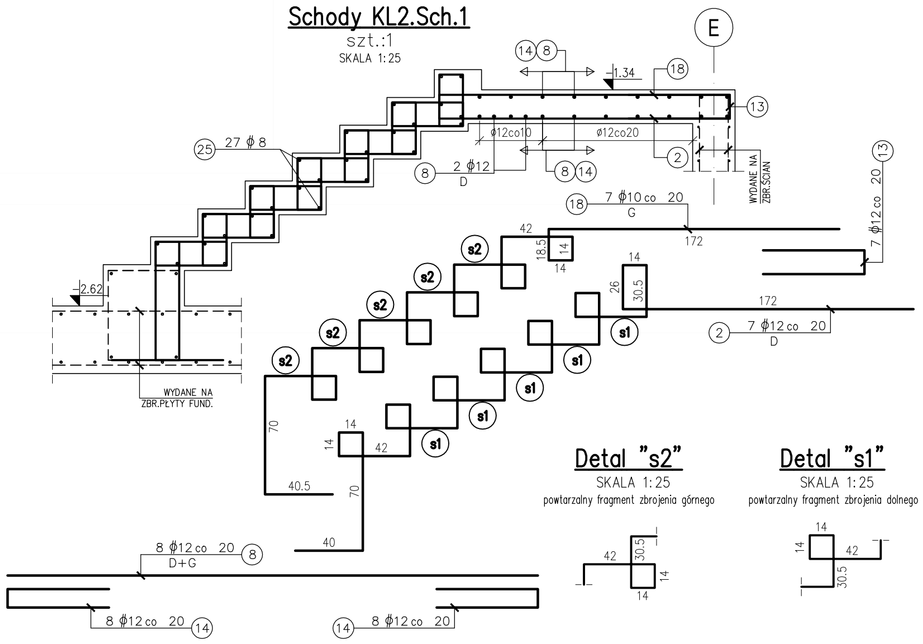

Detal "s2"

SKALA 1:25

powtarzalny fragment zbrojenia górnego

Detal "s1"

SKALA 1:25

powtarzalny fragment zbrojenia dolnego

Schody KL2.Sch.2

szt.:1

SKALA 1:25

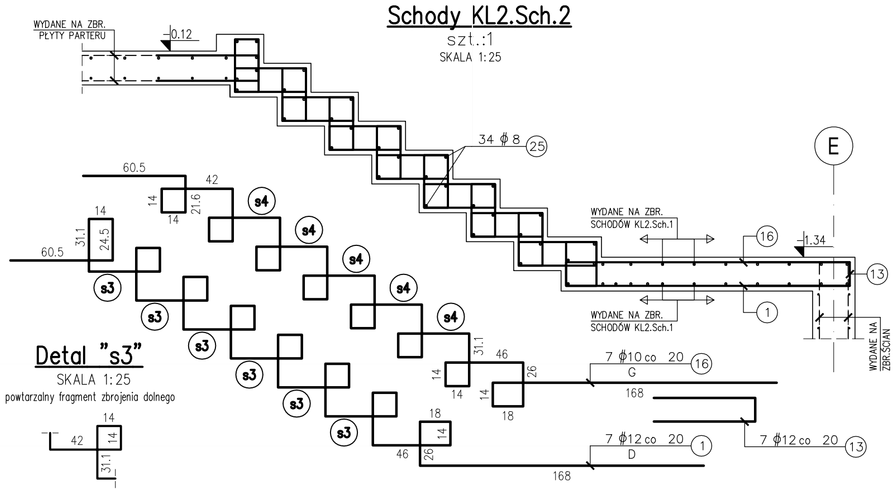

Detal "s4"

SKALA 1:25

powtarzalny fragment zbrojenia górnego



Detal "s3"

SKALA 1:25

powtarzalny fragment zbrojenia dolnego

Schody "Sch.Z1"

skala 1:50

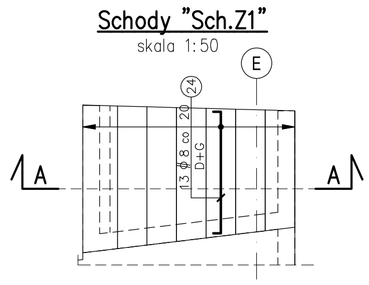

Schody "Sch.Z2"

skala 1:25

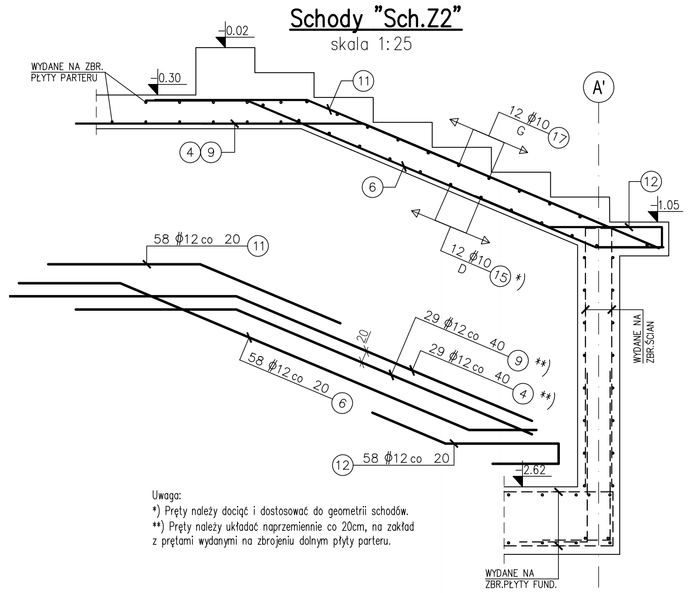

Uwaga:
*) Pręty należy dociąć i dostosować do geometrii schodów.
**) Pręty należy układać naprzemiennie co 20cm, na zakład z prętami wydanymi na zbrojeniu dolnym płyty parteru.

A–A

skala 1:25

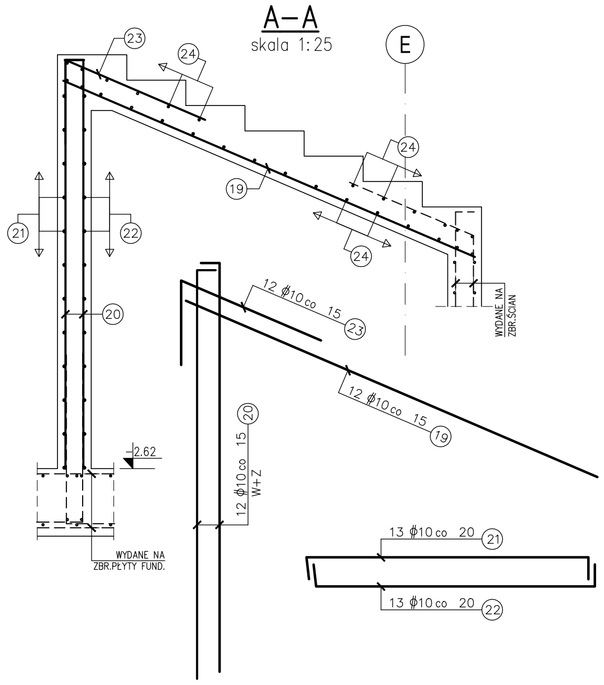

Zbrojenie spocznika poz. −1.34

skala 1:50

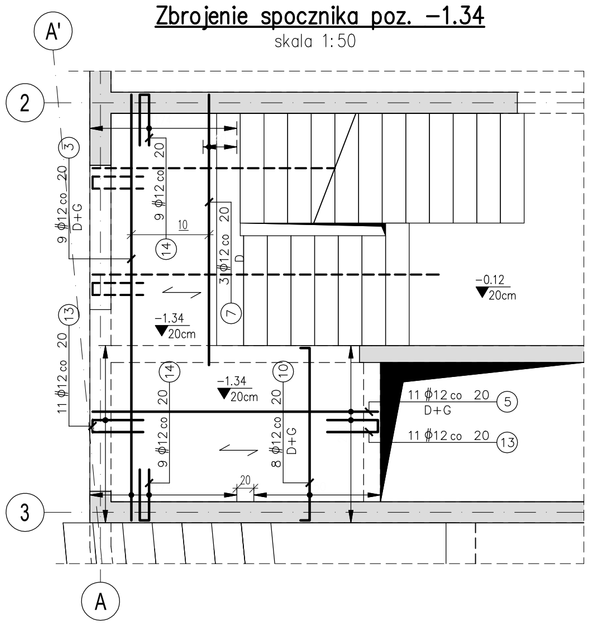

Schody KL1.Sch.1

szt.:1

SKALA 1:25

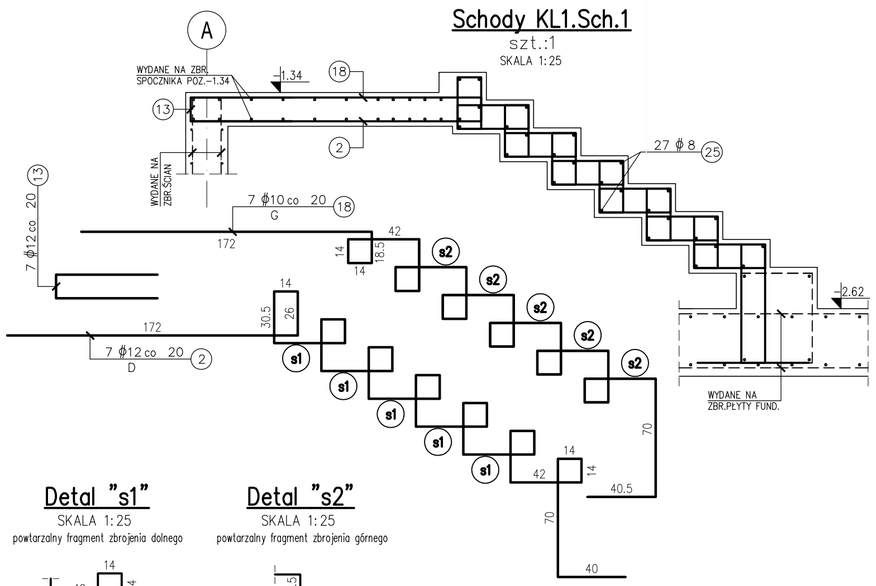

Detal "s1"

SKALA 1:25

powtarzalny fragment zbrojenia dolnego



Detal "s2"

SKALA 1:25

powtarzalny fragment zbrojenia górnego



Schody KL1.Sch.2

szt.:1

SKALA 1:25

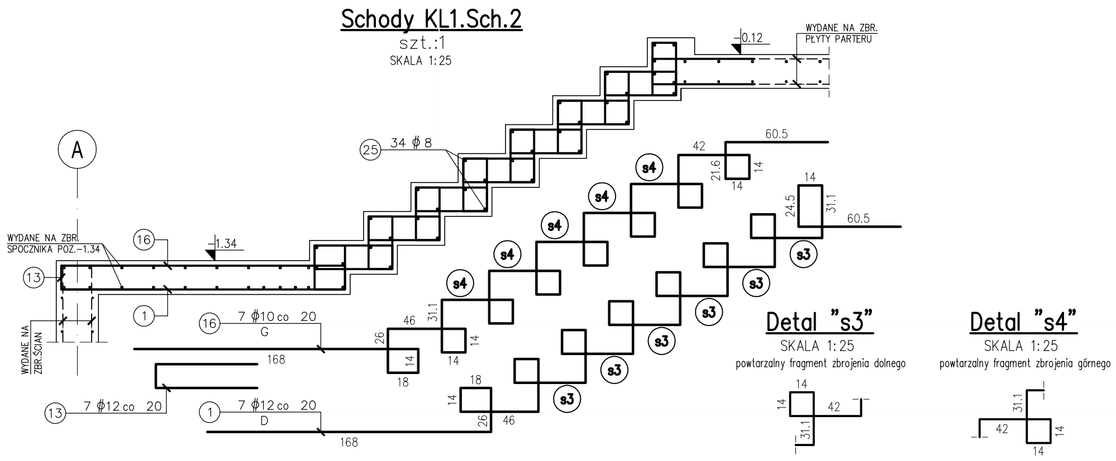

Detal "s3"

SKALA 1:25

powtarzalny fragment zbrojenia dolnego

Detal "s4"

SKALA 1:25

powtarzalny fragment zbrojenia górnego

UWAGI:

1. Uwagi ogólne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi Wykonawcze".
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branż oraz z pozostałymi rysunkami konstrukcji.
3. Oznaczenia i lokalizację biegów oraz spoczników pokazano na rysunkach deskowań płyt.
4. Styk biegów ze ścianami przełożyć folią.
5. Minimalna otulina:
   dla schodów wewnętrznych - 3 cm.
   dla schodów zewnętrznych - 3.5 cm.
6. Zasady kształtowania zbrojenia (w tym łączenia i kotwienia) wg PN-B-03264:2002. Miejsca łączenia prętów wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - na zakład w sposób mijankowy (max 50% prętów łączonych w jednym przekroju).
7. Jeżeli na rysunku nie podano inaczej, należy przyjąć minimalne długości zakładów dla prętów: Ø8 la=35cm, Ø10 la=40cm, Ø12 la=50cm, Ø16 la=60cm, Ø20 la=70cm.
8. Wymiary prętów w specyfikacji zbrojenia podano jako gabarytowe, tj. po obrysie zewnętrznym, natomiast dla strzemion po obrysie wewnętrznym.
9. Pręty wydane z mb. lub długości średniej należy dostosować do rzeczywistych wymiarów elementów. Łączenie na zakład wg pkt 7. Skrajne pręty wydane z mb należy kończyć hakiem prostym o długości 5 x Ø.

Beton C30/37
Chudy beton C8/10
Stal ϕ A-IIIN, klasa B,C
Stal ϕ A-0

DOKŁADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T. !!

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie		Nr projektu 22-01/24
Inwestor	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		Data 08.2022
Lokalizacja	Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177		
Branża	KONSTRUKCJA		rewizja -
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. Wojciech Leśniak	150/2002	
Zespół	mgr inż. Maria Kużdżał		
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Żebro	MAP/0066/POOK/06	
Treść rysunku	**Zbrojenie schodów parteru**		Nr rys: K02 ark. 5

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.