







# RZUT ANTRESOLI 1:100

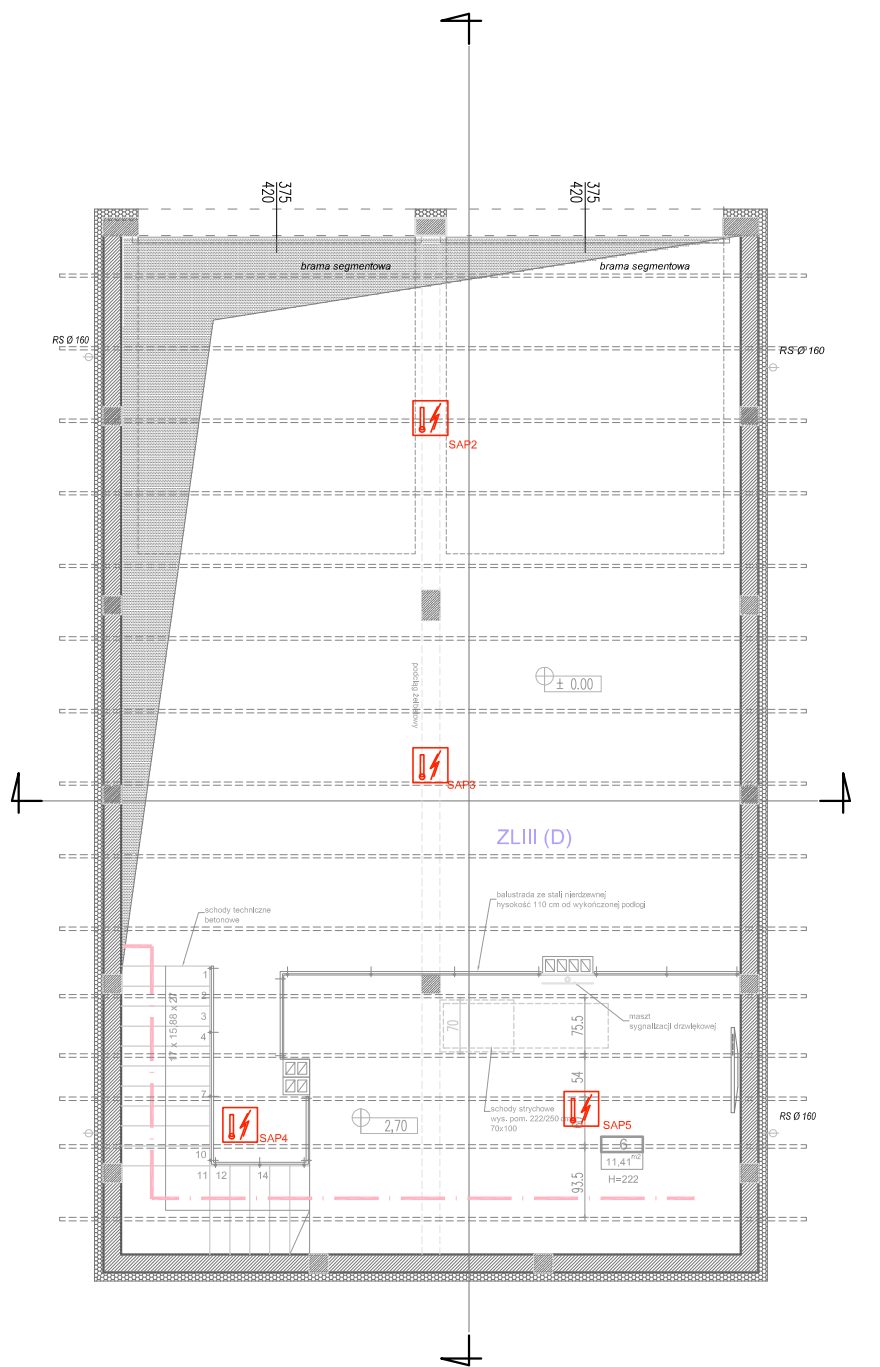

ZLIII (D)

11,5 m - dojścia ewakuacyjne z oznaczeniem długości

## LEGENDA:

-  CENTRALA SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI WŁAMANIA Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA POŻARU
-  CZUJNIK DUALNY NA DEDYKOWANYM UCHWYŚCIE ŚCIENNYM (PIR+MW) MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 2,4M
-  SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY Z PODTRZYMANIEM AWARYJNYM
-  DETEKTORY DYMU I CIEPŁA (EN 54-7, EN 54-5)
-  MANIPULATOR CENTRALI SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI WŁAMANIA Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA POŻARU

PROJEKT BUDOWLANY					
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ					
dz nr 324/4, AM-1 obręb LUSINA, gmina UDANIN powiat średzki					
Inwestor:		GMINA UDANIN ul. Kościelna 10, UDANIN 55-340			
Projektował:		tech. Marek Młkta upr nr 561/87/UW			Podpis:
Data:	Branża:	Skala:	Nr.rys.	Rysunek:	
03.2022	ELEKTRYKA	1:100	145	RZUT ANTRESOLI SSWIN	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STUDIO IV		
			ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143 iwona.zuk@studioiv.eu tel. 691 400 869		

UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE). ŻADNEGO Z ICH ELEMENTÓW NIE MOŻNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
- W PAZIE NIESPODŁASZ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZĘDZIE WATUJĄC W PORÓZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- RYUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W PORÓZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWAŁ PROWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ.
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKONCZONYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU.
- OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOWIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.