

LEGENDA:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja ciepłej wody
- Instalacja hydrantowa
- Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
- Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- Kanalizacja sanitarna wentylacja pionów
- Kanalizacja technologii kuchni
- Odplyw skraplin z klimatyzacji

- PS 01 110 Pion kanalizacji sanitarnej
- PT 01 110 Pion kanalizacji sanitarnej tłocznej
- 160 2,0% Opis instalacji kanalizacyjnej (średnica,spadek)
- 25/25/16PERT Opis instalacji wody użytkowej (średnica zimna woda/cwu/cyrkulacja, materiał)
- Zawór zwrotny do wody pitnej
- Zawór z końcówką do węża
- Zawór odcinający ćwierćobrotowy
- K Króciec


UWAGA

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej zaizolować akustycznie min. 5cm wełny mineralnej.

Przejścia instalacji podposadzkowej przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach ostonowych 250 na długości 1m.

W miejscach krzyżowania się instalacji kanalizacji z innymi instalacjami rurowymi wykonać 3 cm wybranie w płycie stropowej.

W przypadku kolizji pionów kanalizacji z konstrukcją dachu, wykonać przebiecia w belkach lub etaż do warstw izolacji.

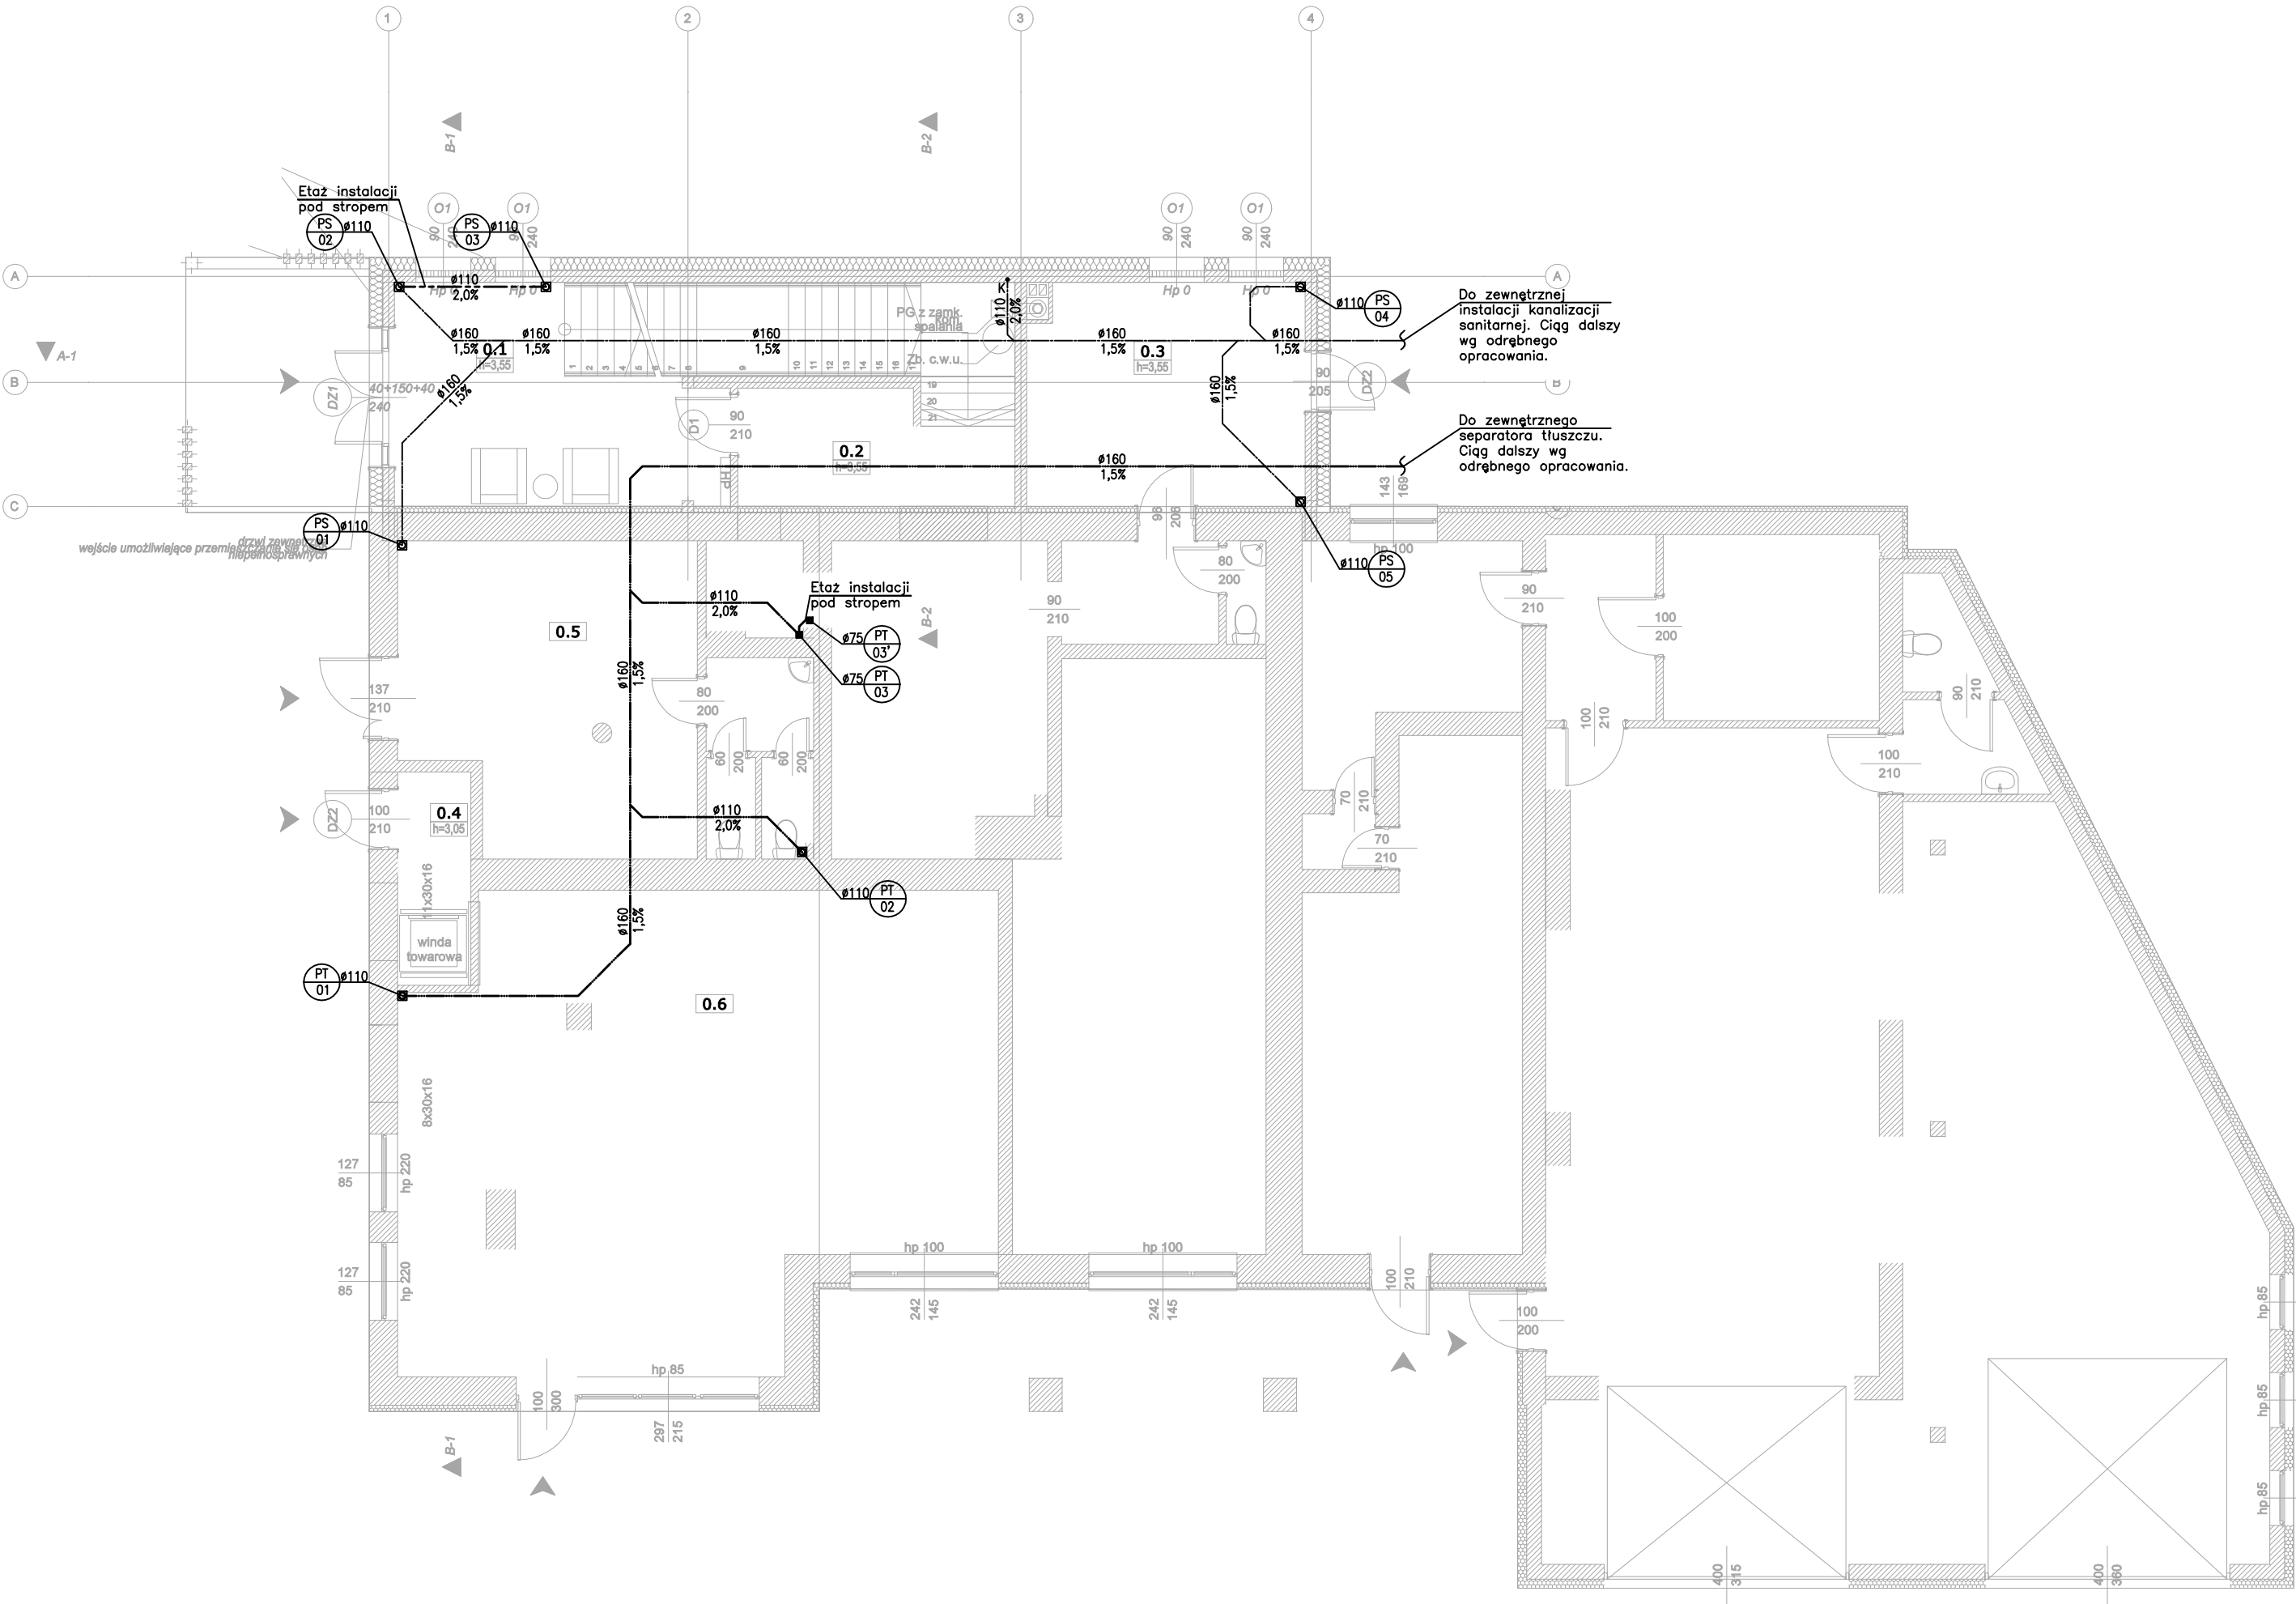

ul. Akademicka 4, 35-084 Rzeszów
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Obiekt:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI

Branża/ Faza :
PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku:
Rzut parteru - Instalacja KANALIZACJI

Projektował:
Imię i nazwisko Branża Nr uprawnień Podpis:

inż. Daniel Krzysztoń inst. sanitarne S-116/82

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Grad inst. sanitarne PDK/0199/POOS /1

Data: XI 2022 Skala: 1:100 Nr rys.: WK1