

LEGENDA:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja ciepłej wody
- Instalacja hydrantowa
- Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
- Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- Kanalizacja sanitarna wentylacja pionów
- Kanalizacja technologii kuchni
- Odptyw skroplin z klimatyzacji
- PS
01
- Pion kanalizacji sanitarnej

PT
01

Pion kanalizacji sanitarnej tłocznej

Ø160 2,0%

Opis instalacji kanalizacyjnej (średnica,spadek)

25/25/16PERT

Opis instalacji wody użytkowej (średnica zimna woda/cwu/cyrkulacja, materiał)

●

Zawór zwrotny do wody pitnej

●

Zawór z końcówką do węża

●

Zawór odcinający ćwierćobrotowy

K

Króciec


UWAGA

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej zaizolować akustycznie min. 5cm wełny mineralnej.

Przejścia instalacji podposadzkowej przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych Ø250 na długości 1m.

W miejscach krzyżowania się instalacji kanalizacji z innymi instalacjami rurowymi wykonać 3 cm wybranie w płycie stropowej.

W przypadku kolizji pionów kanalizacji z konstrukcją dachu, wykonać przebicia w belkach lub etaz do warstw izolacji.

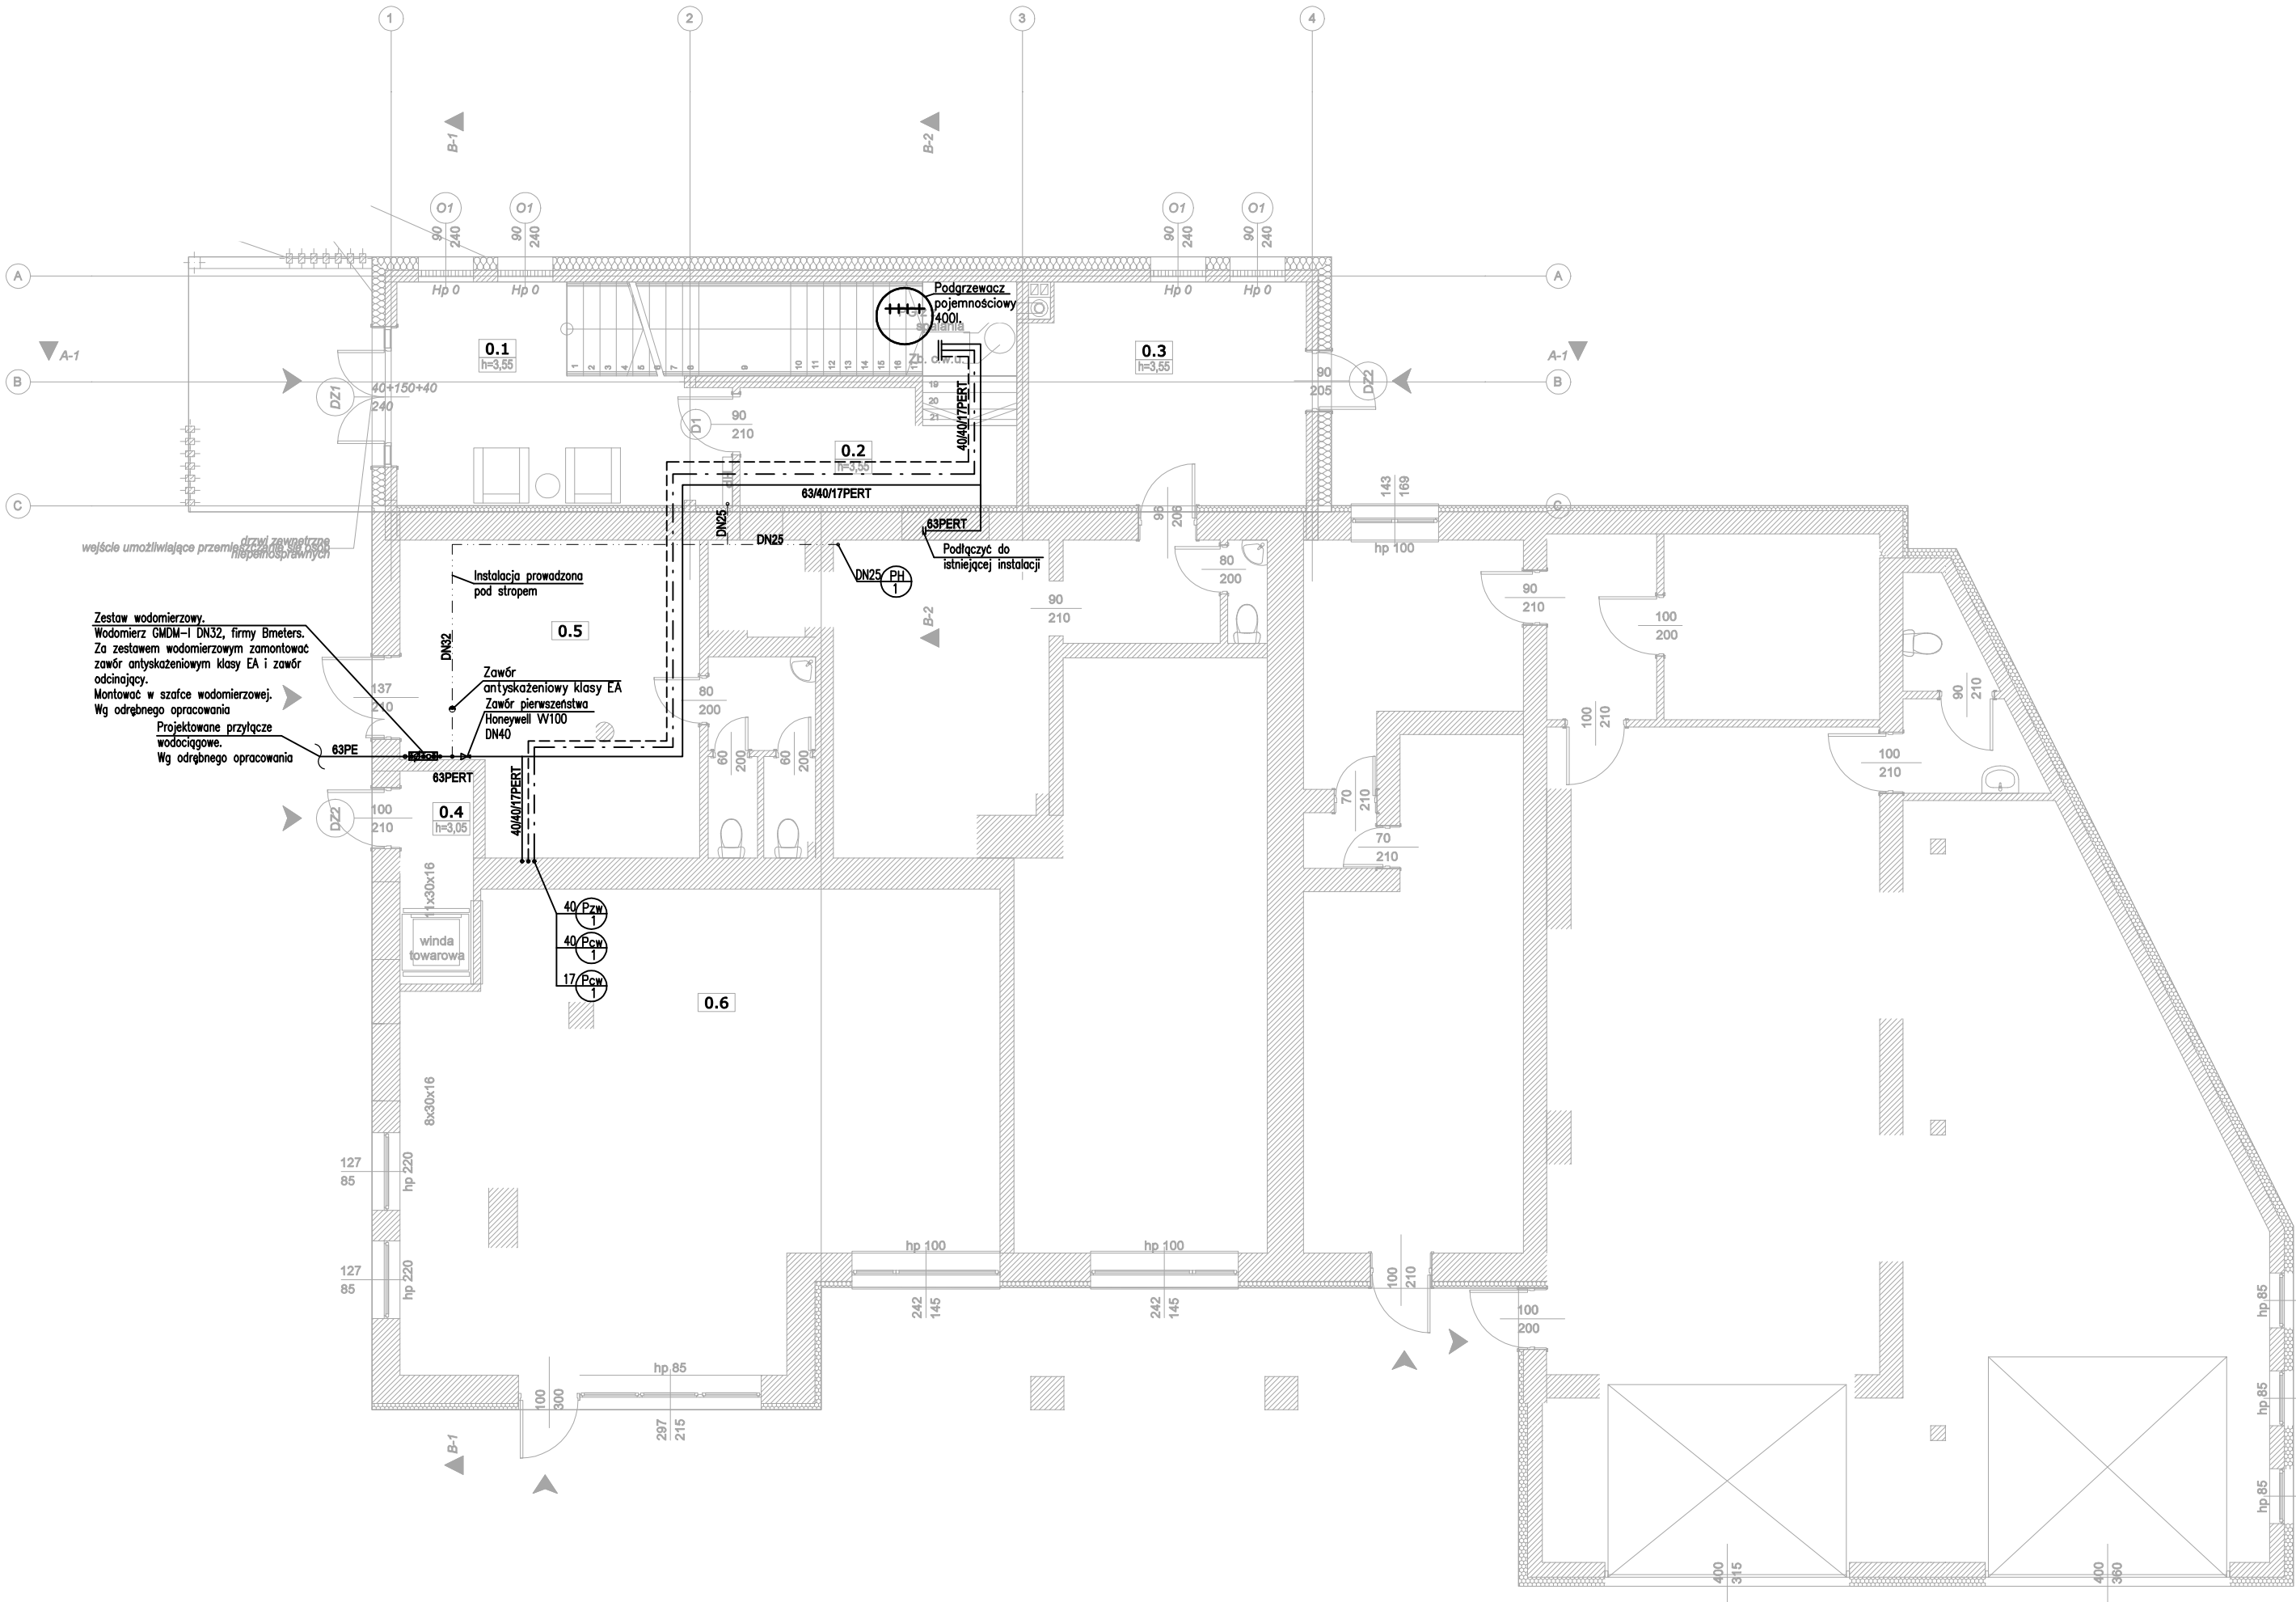

ul. Akademicka 4, 35-084 Rzeszów
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------|
| Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI | | | |
| Branża/ Faza : PROJEKT TECHNICZNY | | | |
| Tytuł rysunku: Rzut parteru - Instalacja wody | | | |
| Projektował: Imię i nazwisko Branża Nr uprawnień Podpis: | | | |
| inż. Daniel Krzysztoń | inst. sanitarne | S-116/82 | |
| Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Grad | inst. sanitarne | PDK/0199/POOS /1 | |
| Data: XI 2022 | Skala: 1:100 | Nr rys.: | WK5 |