

KOMINIARSTWO

Komorowski Zdzisław

58-352 Unisław Śląski 14A


tel. 845-15-50

NIP 886-104-22-11 REG 8905-00000

Unisław Śląski 18-05-2023r

Ekspertyza przewodów kominowych w budynku

w Golińsk 30

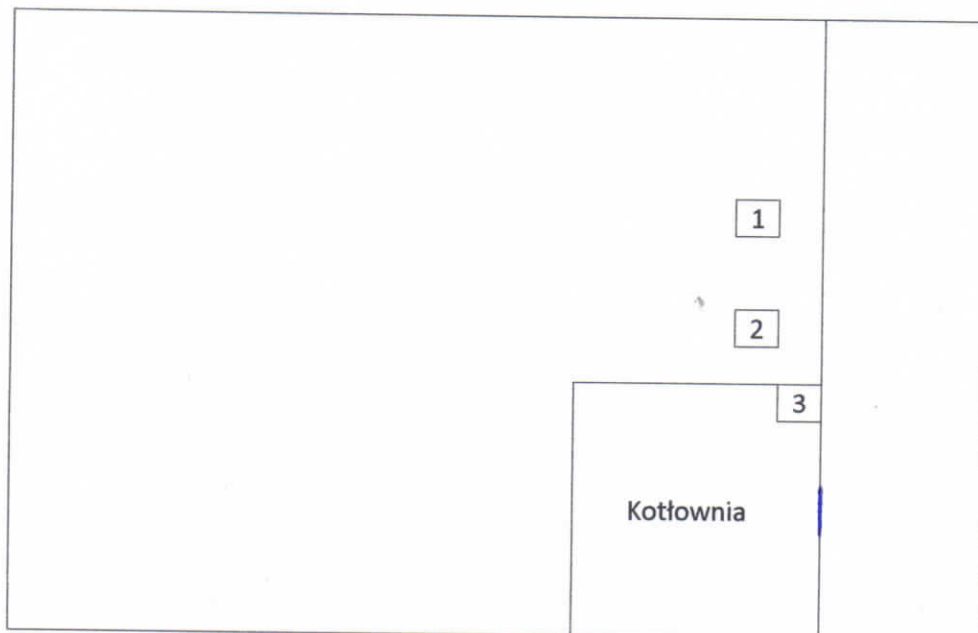

1	2	3	dach
			strych
			I piętro
w		co	parter

Legenda:

co - piec CO etażowy

w - wentylacja

Przekroje przewodów kominowych:

przewody kominowe nr 1,2 - 14 x 14

przewód kominowy nr 3 - 40 x 40

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-29-11, REG. 890562119

Unisław Śląski dnia 18-05-2023r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGŁĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Golińsk ul. _____ nr 30 dotyczy mieszk. nr _____ Pan/Pani Świetlica Wiejska sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr 4 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO na ekogroszek**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Zamontować wkład z blachy żaroodpornej w przewodzie kominowym i wyprowadzić ponad dach. Wolną przestrzeń komina wykorzystać na wentylację. Wentylacja kuchni wg projektu.**

4. Inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 12 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

Mistrz kominiarski
(pieczęć zakładu)

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

Golińsk 30

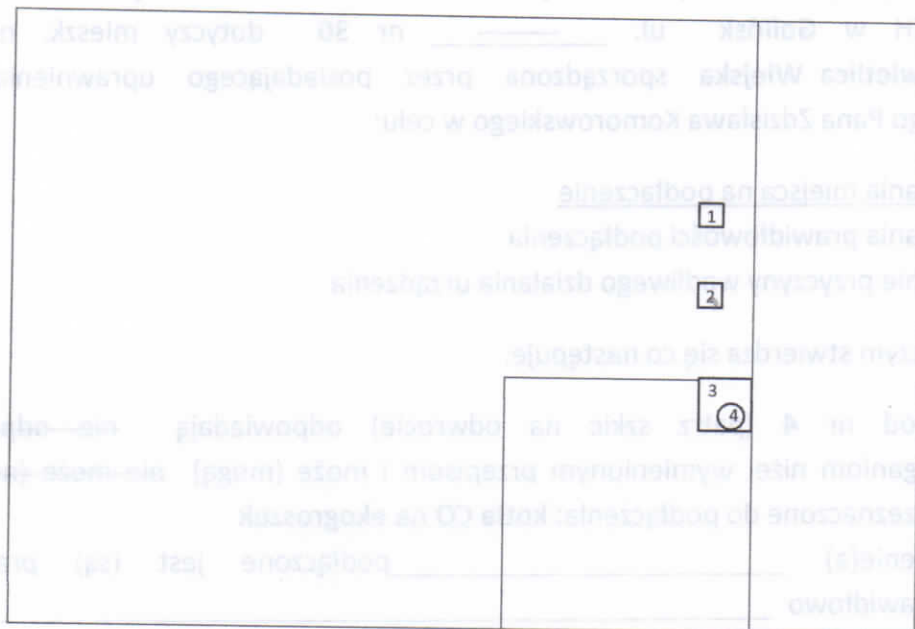

1. Przewód nr 1 - 14 x 14 - podłączyć wentylację sanitariatów
2. Przewód nr 2 - 14 x 14 - podłączyć wentylację sanitariatów
3. Przewód nr 3 - 40 x 40 - podłączyć wentylację kotłowni
4. Przewód nr 4 - $\emptyset 200$ - spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski