


N2XH 3x1,5
230 V~

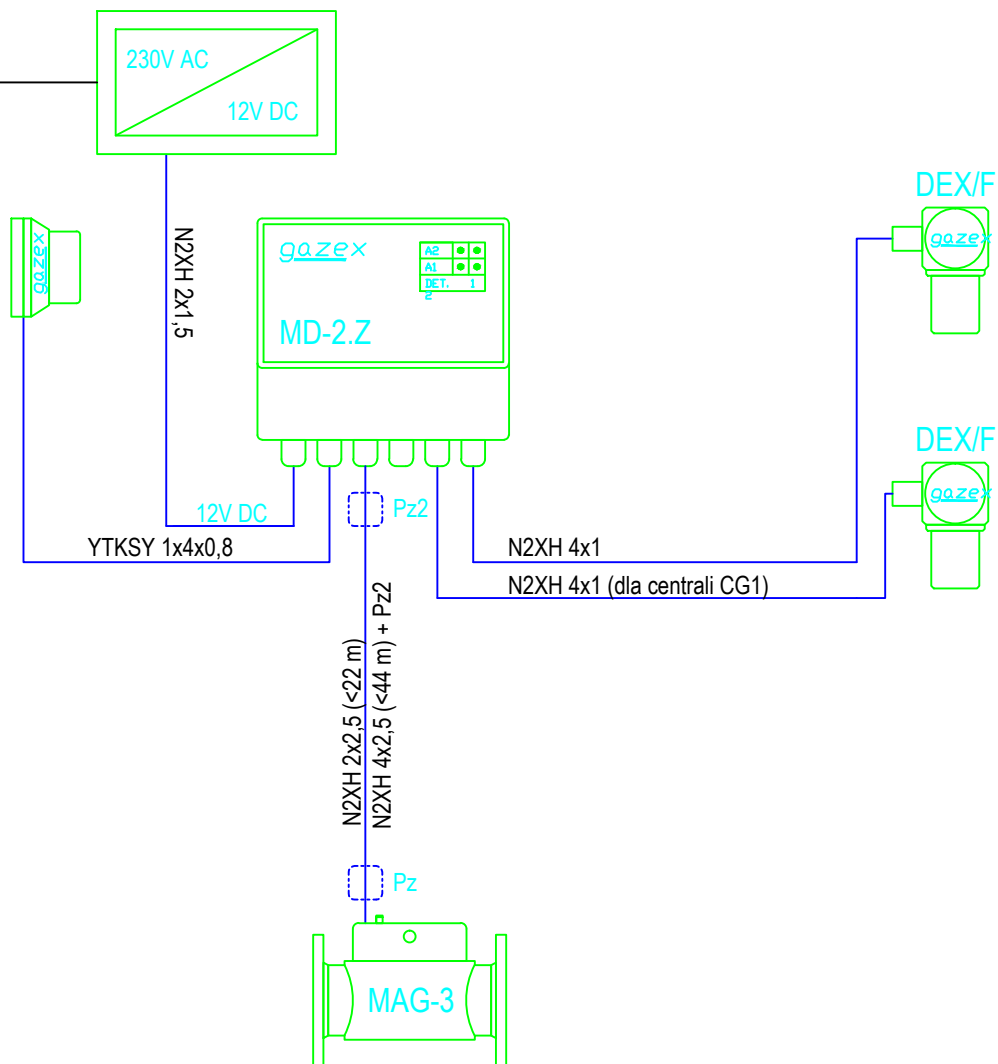

Uwagi:

1. Maksymalna długość przewodu N2XH 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m.
2. Maksymalna długość przewodu N2XH 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
3. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
4. Maksymalna ilość detektorów - 2.
5. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.

 SART Sp. z o.o. ARCHITRIADA e-mail: pracownia@architriada.eu 05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11	
inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU - MODERNIZACJA BLOKU ŻYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1	
lokalizacja: Płock, ul. Faustyna Piaska 5	
inwestor: Gmina Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
nazwa rysunku: Schemat instalacji detekcji gazu	
projektant:	podpis:
mgr inż. Arkadiusz Bukalski upr. nr MAZ/0542/PWOE/14 w specj. elektrycznej	
sprawdzający:	
mgr inż. Wojciech Wirski upr. nr MAZ/0152/PWOE/08 w specj. elektrycznej	
branza: ELEKTRYCZNA PT	faza:
data: 14.11.2022	nr rysunku: E.19