

UZGODNIENIE NR 8831/2021 Z DNIA 28 IX 2021

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektryczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaisiatym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125
7. Za uszkodzenie sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy nowatacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych


UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA

UWAGI:

*Linia kablowa n/N*

Technik ds. Dokumentacji Energetycznej  
Dział Dokumentacji Energetycznej

Tomasz Kononowicz

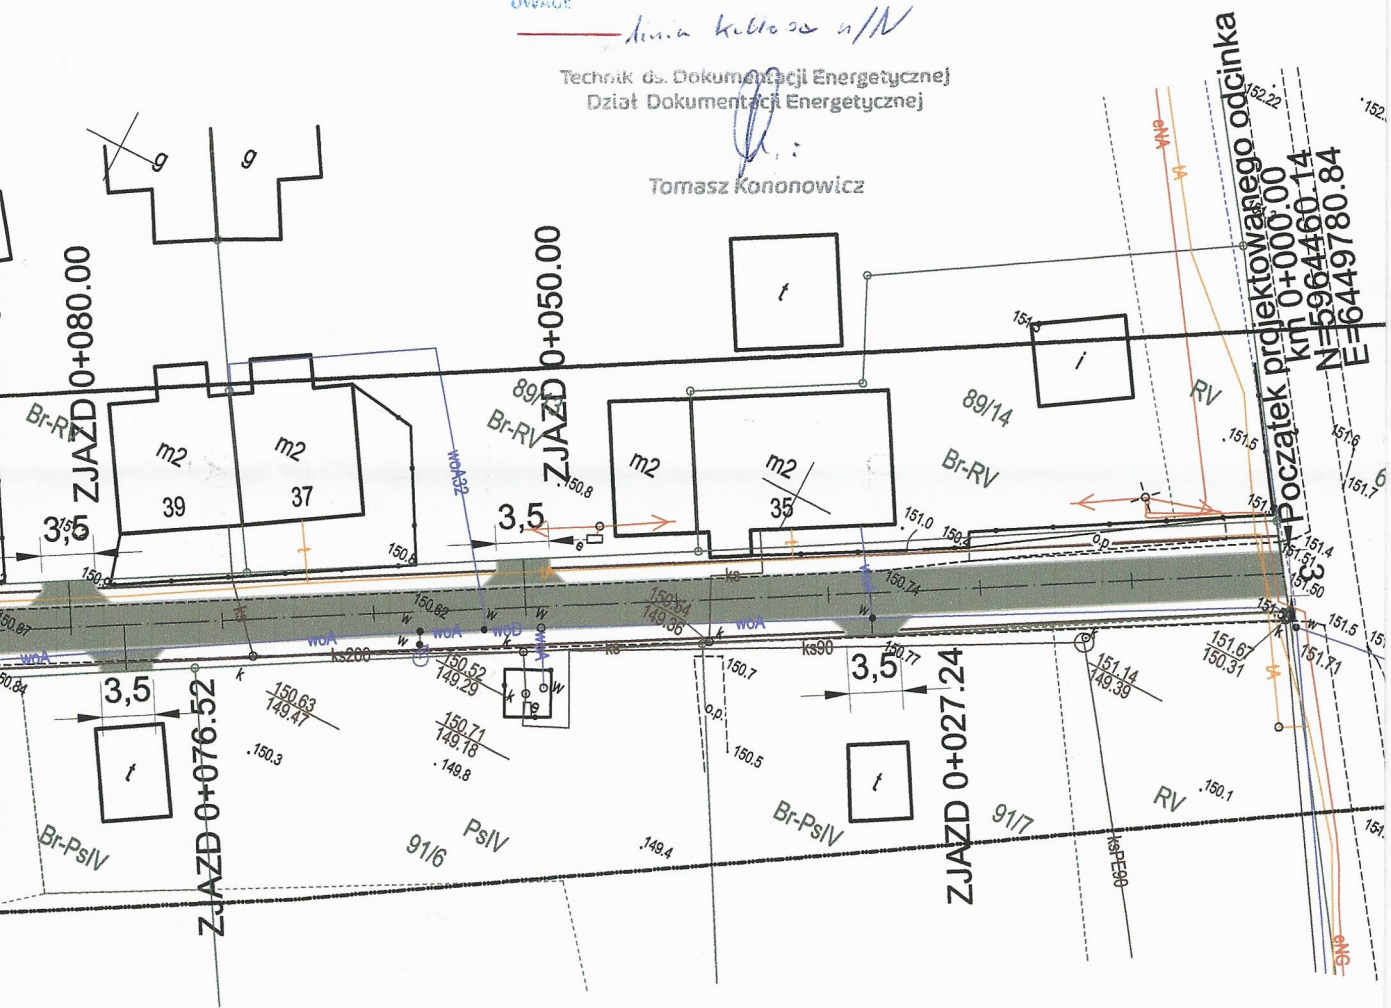

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych w zakresie symboli, znaków, treści, oraz skali

.....  
podpis projektanta