

USŁUGI KOMINIARSKIE  
ADAM REJMAN  
UL. ARCISZEWSKIEGO 25  
66-400 GORZÓW WLKP.  
NIP 599 241 46 11  
TEL. 791 391 027

Gorzów Wlk., dn. 05.08.2024 r.

## OPINIA – ZEZWOLENIE Nr 1/08/2024


Na zainstalowanie: kotła gazowego kondensacyjnego i kuchenki gazowej

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Ulica: Teatralna 35/7

Właściciel: ADM nr 4 Gorzowie Wlkp.

Do podłączenia: kotła gazowego i wentylacji pomieszczenia przeznacza się przewody kominowe oznaczone na poniższym szkicu:

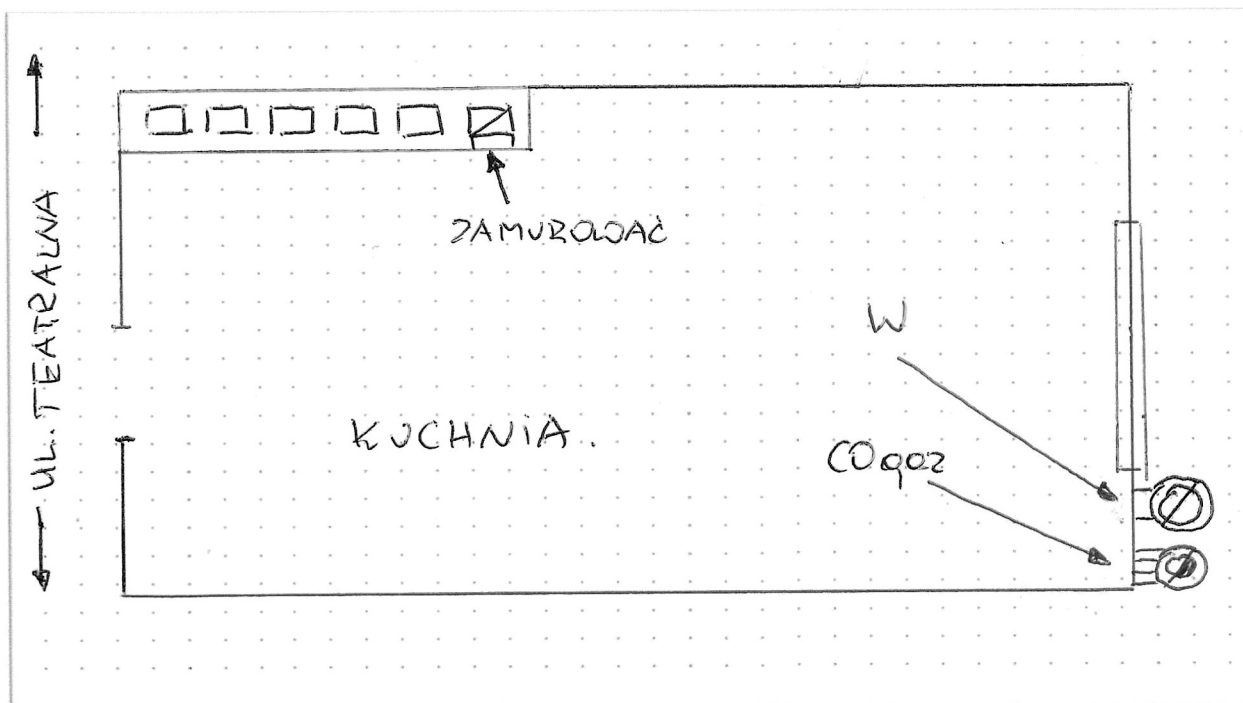

**Konstrukcja komin:** stalowy kwasoodporny spalinowy – powietrzny zewnętrzny izolowany termicznie, wentylacyjny stalowy izolowany termicznie z odskraplaczem.

**Przekroje przewodów kominowych:** S – fi 60 lub 80 mm, W – fi 150 mm

**Zalecenia:** dobudować komin spalinowo – powietrzny po elewacji zewnętrznej budynku i wyprowadzić ponad rynnę min. 1 m, dobudować komin wentylacyjny po elewacji zewnętrznej budynku i wyprowadzić ponad rynnę min. 1 m, obecny otwór wentylacyjny w przewodzie kominowym zamurować.

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą Ustawę o Prawie Budowlanym, Ustawę o Ochronie Przeciwpowarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Potwierdzenie prawidłowego podłączenia urządzenia do wskazanego w opinii przewodu kominowego dnia: .....

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Pieczęćka i podpis opiniodawcy:  
mgr inż. Adam Rejman  
tel. 791 391 027  
nr upr. 671

Pieczęćka i podpis opiniodawcy: