



Schemat montażowy Rozdzielni RT PODŁOGA TANECZNA

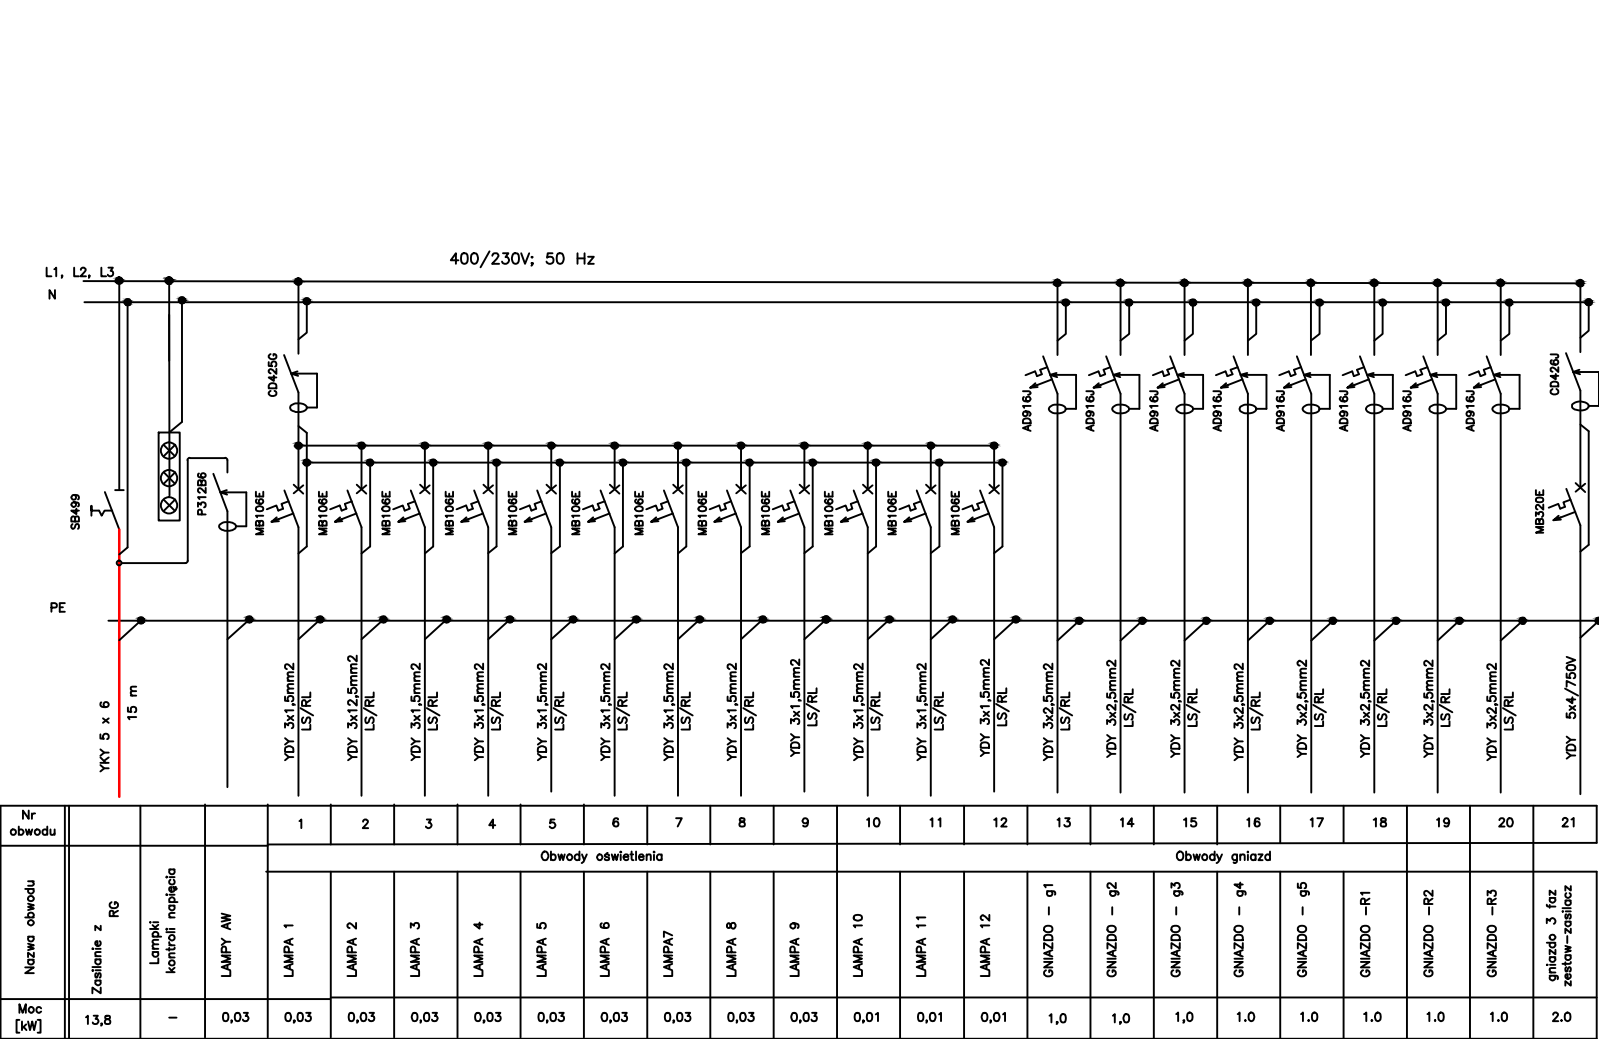


TN-S Samoczynne wyłączenie

Pz = 10,4 kW
kj = 0,7
Ps = 7,50kW
Js = 12,0 A

Instalacje elektryczne

Obwody gniazd g1 -:- g5

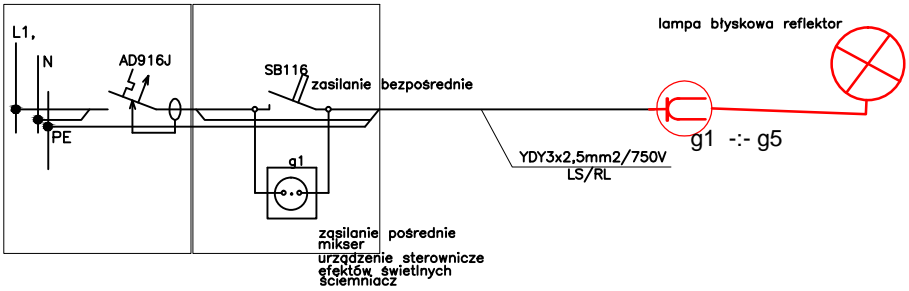

OBIEKT	PODŁOGA TANECZNA Z ZADASZENIEM DOJŚCIA NA DZ. NR EWID.: 1066/1;1066/2 POŁOŻONYCH W ROZBORZU		
PRZEDMIOT RYS	SKALA	DATA	NR RYS
S C H E M A T M O N T Y A Ż O W Y ROZDZIELNI RT	1:100	11.19	E-3
projektował:	SPECJ	NR UPR	
mgr inż. Marek Matuszek	elektr	PDK/0097/PWOE/11	
opracował:	elektr		
Tadeusz Horodecki			