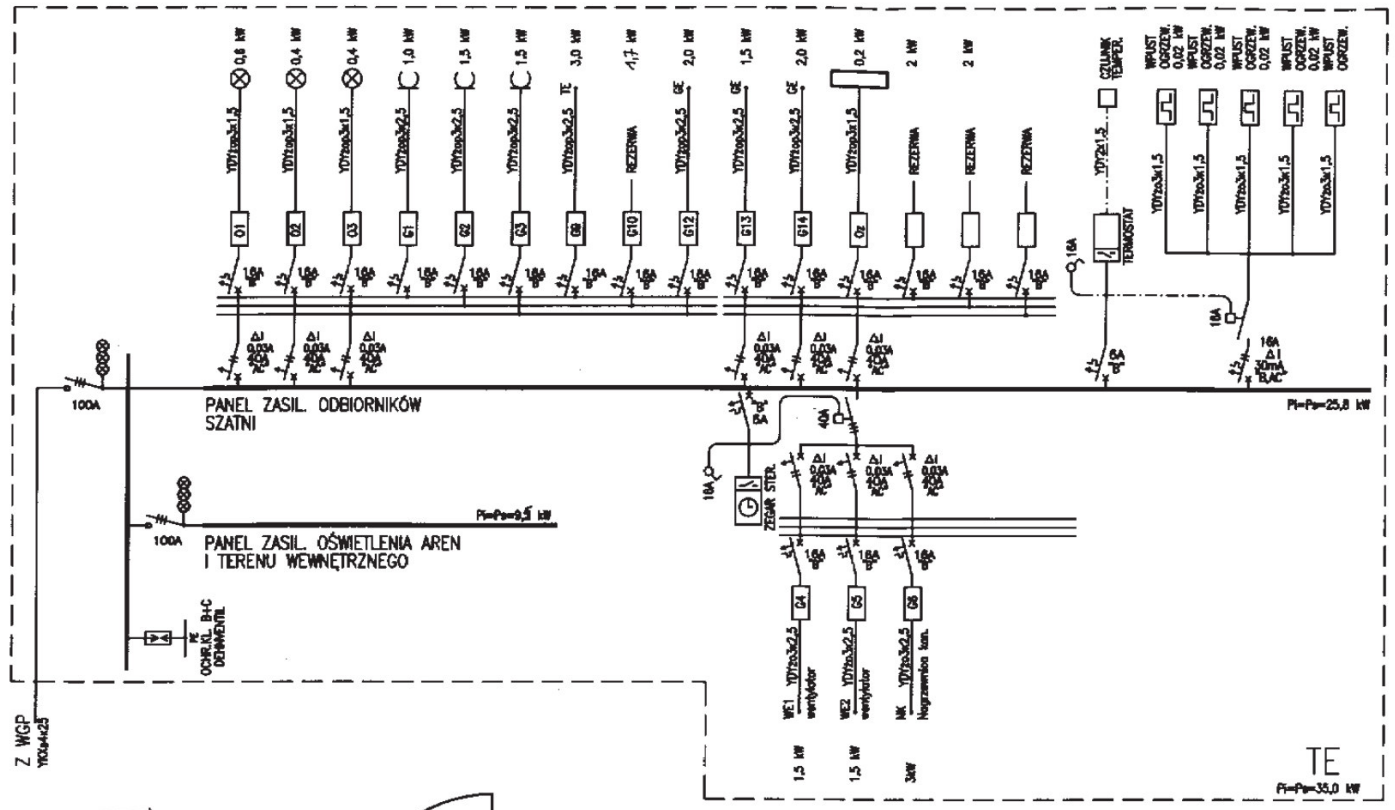

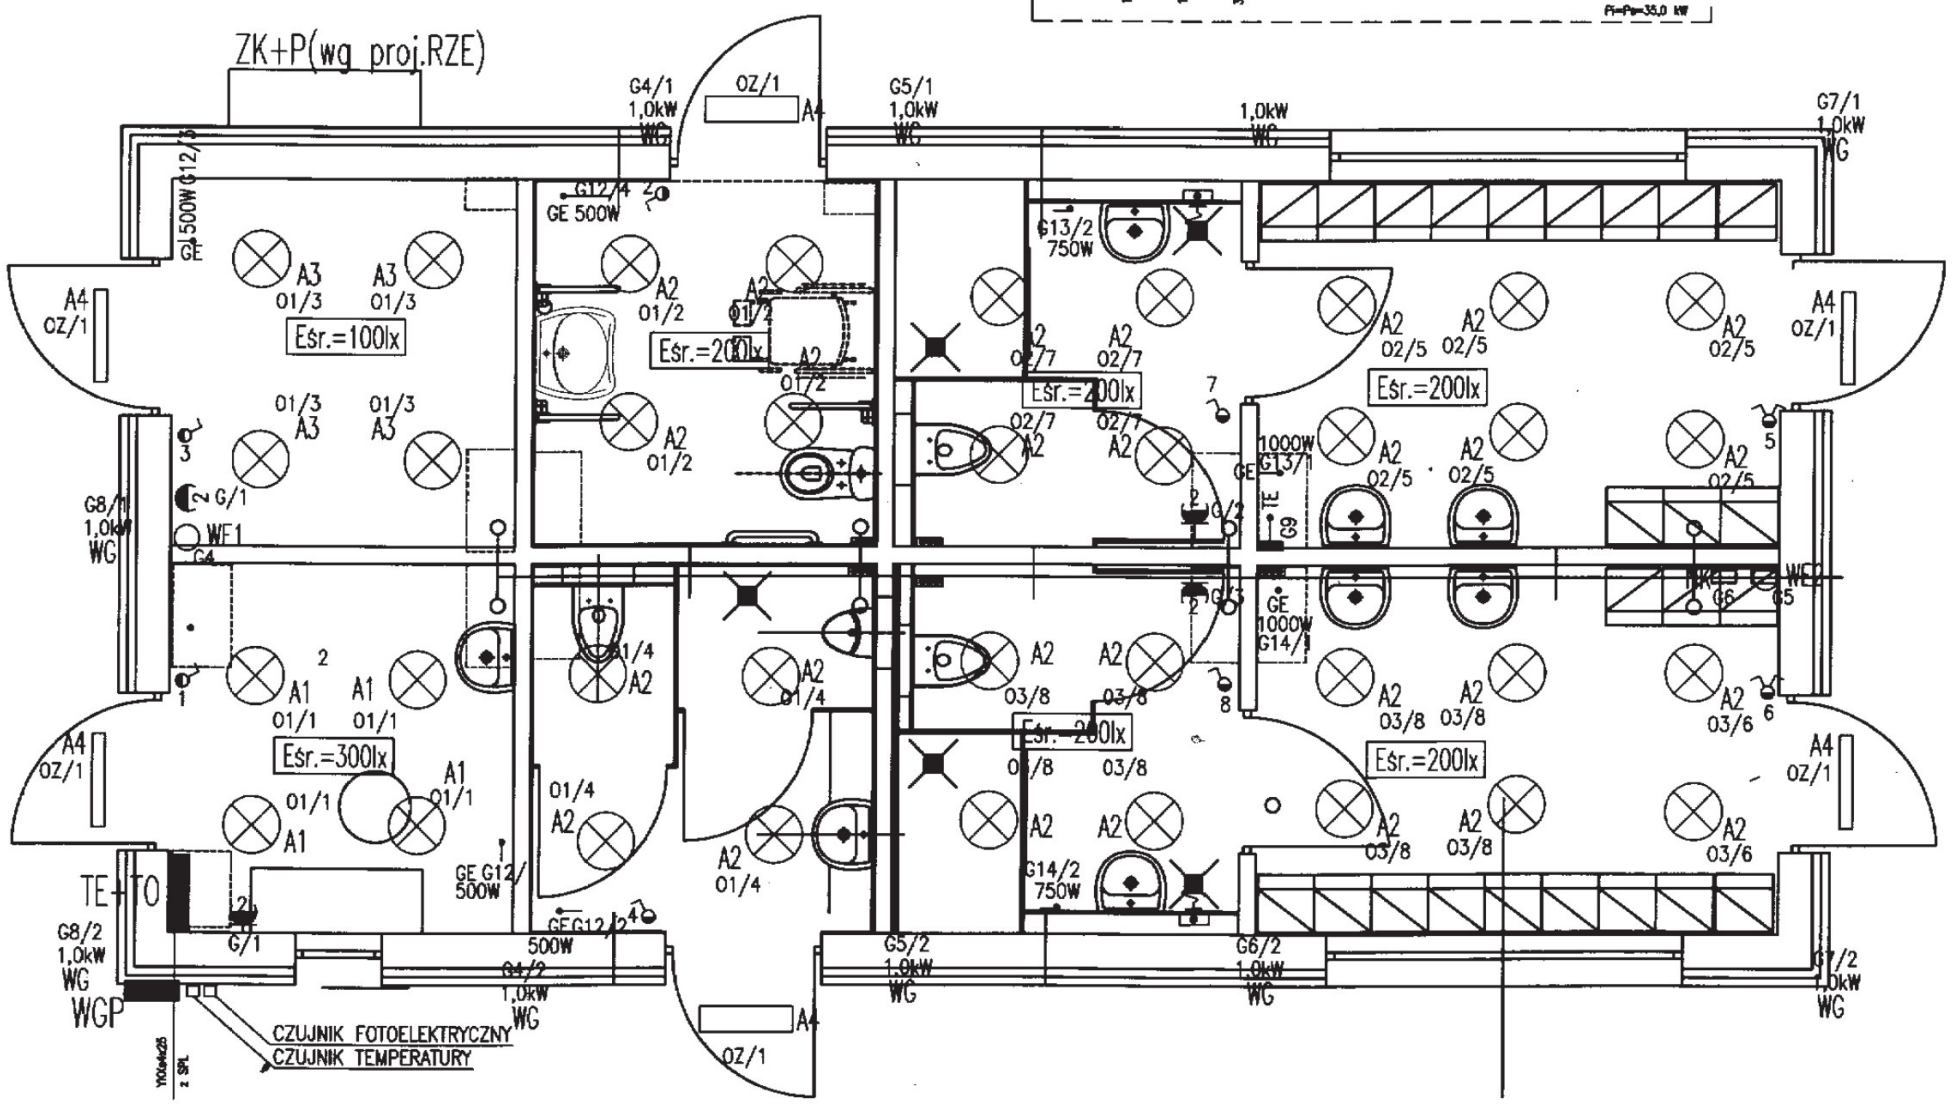

Projektowane oprawy – zamienne
A1–LED, 2400Lm, 23,1W, IP54, 4000'K.
A2–LED, 1800Lm, 17,3W, IP54, 4000'K.
A3–LED, 1200m, 12,5W, IP54, 4000'K.
A4–LED, 2000Lm, 19,7W, IP54, 4000'K.

PRZYKŁADOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE:
A1 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 2x26W,IP44; KL. OCHR.2
A2 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 2x18W,IP44; KL. OCHR.2
A3 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 1x18W,IP44; KL. OCHR.2
A4 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 1x18W,IP54; KL. OCHR.2

LEGENDA:
- ŁĄCZNIK 1–BIEG. HERMETYCZNY p/t
- PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY p/t.
- GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1–BIEG. PODWÓJNE n/t, HERMETYCZNE
- GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1–BIEG. POJEDYNCZE n/t, HERMETYCZNE
- GE WYPUST ZASILAJĄCY GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO WG. PROJEKTU SANITARNEGO
- TE WYPUST ZASILAJĄCY TERMY POJEMNOŚCIOWEJ WG. PROJEKTU SANITARNEGO
- WE,WK WYPUST ZASILAJĄCY ZESTAW GRZEWCZO–WENTYLACYJNY WG. PROJEKTU SANITARNEGO
- WG WYPUST ZASILAJĄCY OGRZEWANY WPUST RYNNOWY.
- OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAŻU NA STROPIE
- OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
- SUFITOWY BOX ROZGAŁĘŹNY Z ZACISKAMI IP44
- GŁÓWNA/MIEJSCOWA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- TE TABLICA ROZDZIELCZA
- INSTALACJA 230V UKŁADANA WEWNĄTRZ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH W OSŁONIE RUREK GIETKICH PCV18
- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH UKŁADANA WEWNĄTRZ ELEMENTÓW BUD.W OSŁ.RUREK GIETKICH PCV18

G6/1

PROJEKT ZAMIENNY

Tytuł rysunku:	Rzut budynku, plan instalacji wewnętrznych		
Nr rysunku:	IE – 1	Skala:	1:--
Nazwa obiektu budowlanego:	Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oświetleniowych oraz remont budynku zaplecza sportowego na istniejącym ORLIKU przy ul. Zamkowej 47 w Bełżycach na dz. nr 123		
Projektował:	mgr inż. Paweł Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PWOE/10 do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Data:	KWIECIEŃ 2024		