


\* - docelowa wartość zabezpieczeń 63A(P=35kW)  
ZK-P - złącze kablowo - pomiarowe  
TE - tablica budynku socjalnego wg. dokumentacji budynku  
WG - wyłącznik główny obiektu (wyłącznik pakietowy 100A w skrzynce z szybką) zainstalować na zewnątrz budynku  
TO - tablica oświetlenia boiska w skrzynce podłynkowej Ekinoxe TX 4x18 nasiennej firmy Legrand  
a1, a2, a3 - kolejność zasilania opraw przez daną fazę (L1, L2, L3).  
Zaprojektowano maszyny np typu M-120E na fundamentach F-160 prod. Elektromontaż-Rzeszów.  
Maszyny 1, 2, 5 wspólnie dla oświetlenia boiska do piki koszykowej i nożnej oraz zabezpiecza socjalnego (zastosować podwójne drzwi i złącza słupowe).  
Zastosować maszyny oświetleniowe o wysokości 12m o nośności min 120kg (ciężar oprawy) i powierzchni 1,65m<sup>2</sup> (1 sfera obciążenia wiatrem).  
Na masztach nr 1, 2, 4, 5 zastosować elementy konstrukcji wsporczych wg rys. nr 4. Na masztach nr 6, 8 zastosować konstrukcje typu T/1,5m, zaś na masztach nr 3 i 7 konstrukcje typu T/1,0m prod. Elektromontaż.  
W słupach instalować izolacyjne złącza słupowe prod. Polam-Nakto  
Uziom masztów wykonać układając wraz z kablem zasilającym bednarkę ocynkowaną FeZn25x4, która należy przyłączyć do konstrukcji masztów.

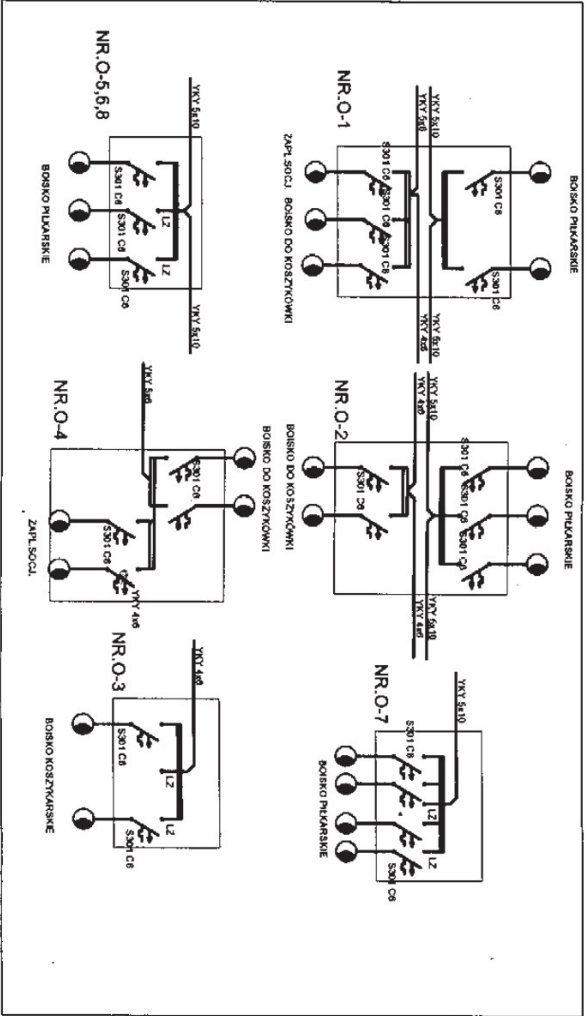

Tytuł rysunku: Główny schemat zasilania – bez zmian		Nr rysunku: IE-3		Skala: 1:--	
Nazwa: Układ sieci: TT		budynek: 0.23/0.4KV		Data: KWIECIEŃ 2024	
Opis: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oświetleniowych oraz remont budynku zaplecza sportowego na istniejącym ORLIKU przy ul. Zamkowej 47 w Bełżycach na dz. nr 123		Projektant: mgr inż. Paweł Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PWOE/10			
Opis: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oświetleniowych oraz remont budynku zaplecza sportowego na istniejącym ORLIKU przy ul. Zamkowej 47 w Bełżycach na dz. nr 123		Opis: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oświetleniowych oraz remont budynku zaplecza sportowego na istniejącym ORLIKU przy ul. Zamkowej 47 w Bełżycach na dz. nr 123			
Opis: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oświetleniowych oraz remont budynku zaplecza sportowego na istniejącym ORLIKU przy ul. Zamkowej 47 w Bełżycach na dz. nr 123		Opis: Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oświetleniowych oraz remont budynku zaplecza sportowego na istniejącym ORLIKU przy ul. Zamkowej 47 w Bełżycach na dz. nr 123			