


# RZUT PODDASZA INSTALACJA HYDRANTOWA

---

## SKALA 1:100

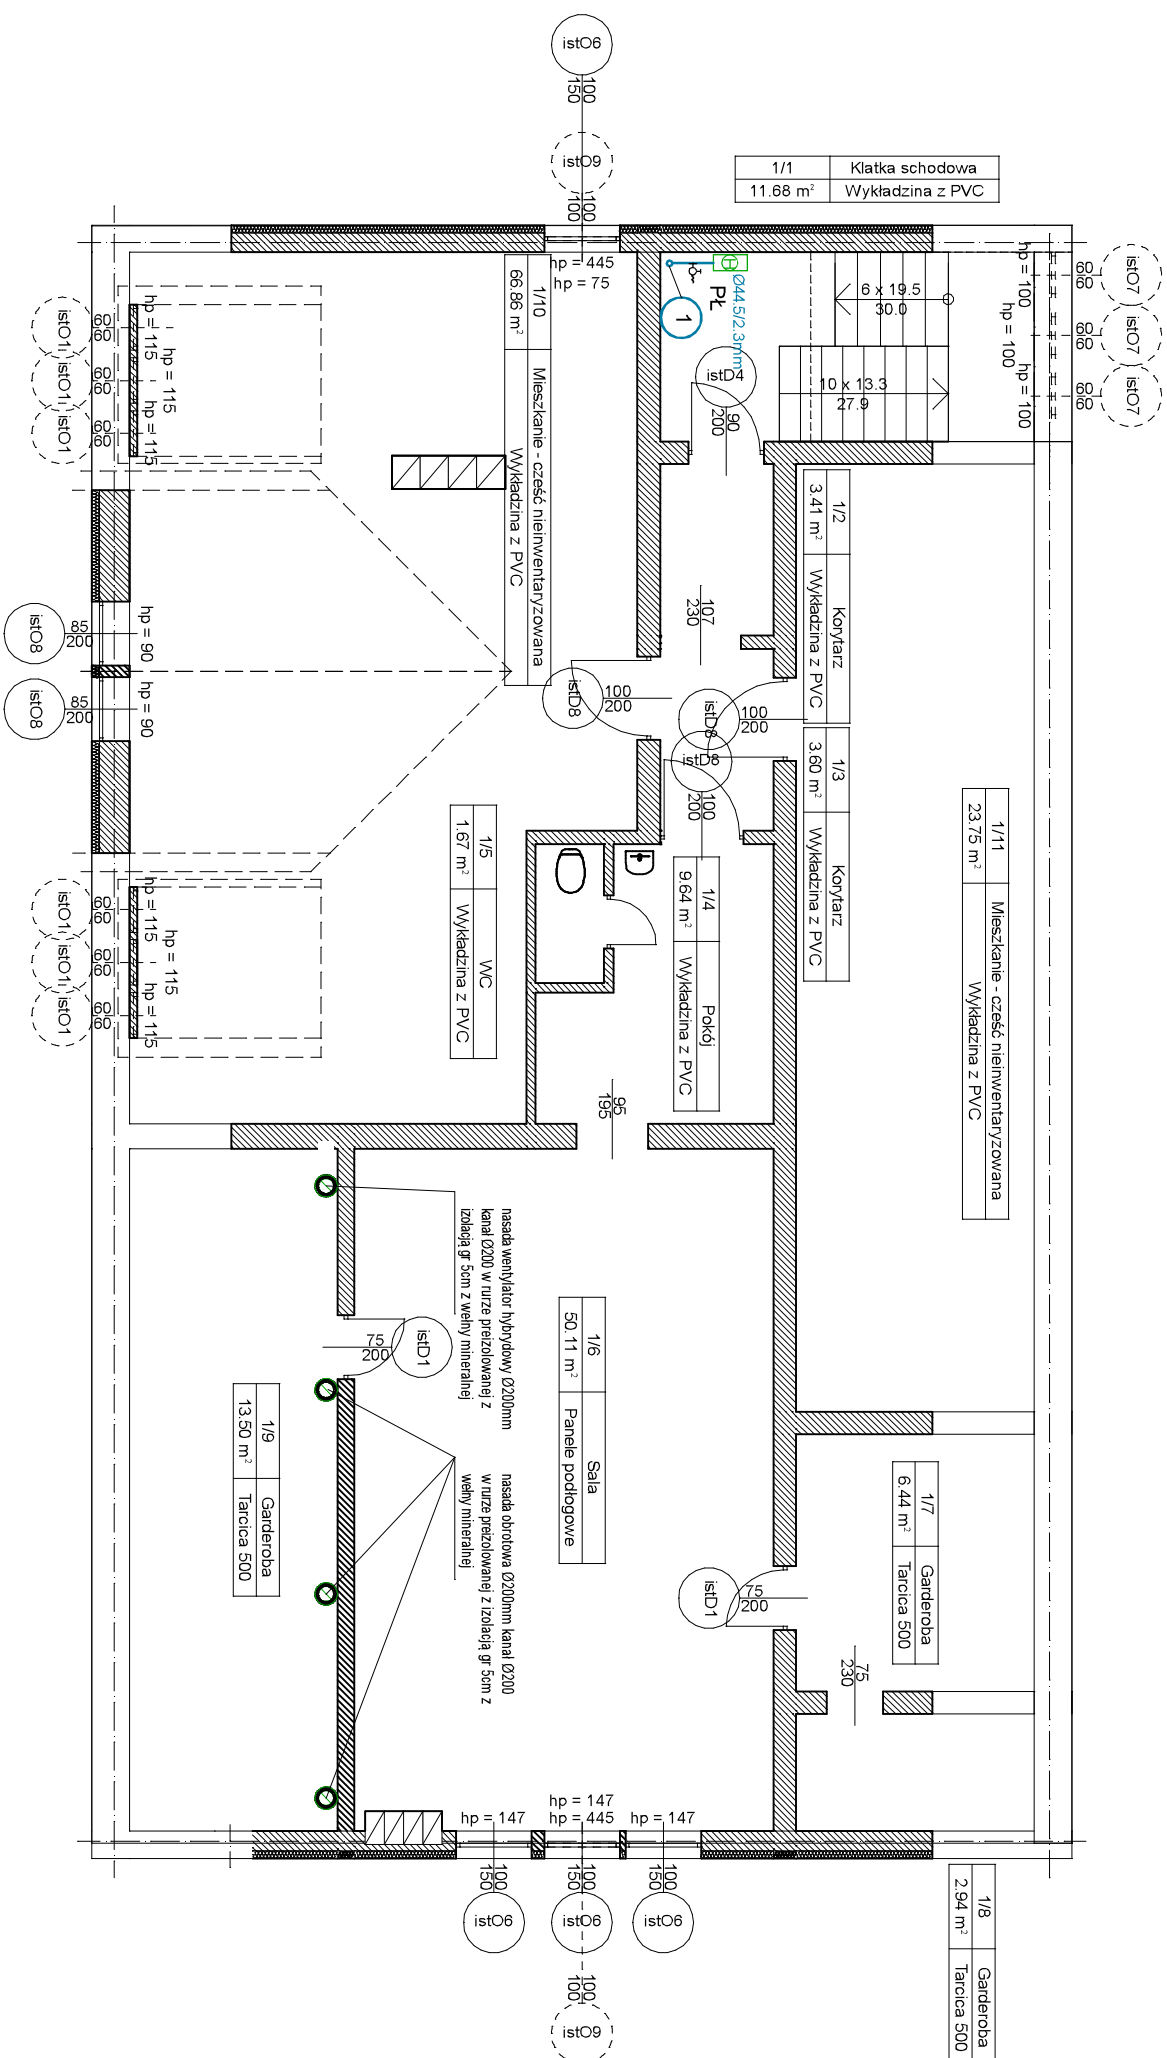

|                       |  |
|-----------------------|--|
| INSTALACJA HYDRANTOWA |  |
| H                     | Hydrant wępkowy DN25mm 65x25x70cm z wężeł pękaszynnym 30m                                    |
| P1                    | Punkt przyłączenia   |
| Pl                    | Zawór czerpniowy DN20  |
| 1                     | Płot, rura stalowa, ocynkowana, bez szwu DN44 5/2 3mm, montowany podrytkowo                  |
| —                     | Instalacja hydrantowa, rura stalowa, ocynkowana, bez szwu DN44 5/2 3mm, montowana podrytkowo |

|  |  |
|--|--|
| Nazwa obiektu budowlanego:<br><b>Rozbudowa z przebudową budynku sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 o scenę widowiskową wraz z sanitariatami i szatniami i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie świetliczne</b> |  |
| Inwestor:<br><b>MIASTO BYDGOSZCZ<br/>UL. JEZUICKA 1<br/>85-102 BYDGOSZCZ</b>   |  |
| Lokalizacja:<br><b>dziaki nr ewid. 22, 19/1, 19/2 obręb<br/>95, ul. Leszczyńskiego,<br/>04610_1, m. Bydgoszcz</b>  |  |
| Nazwa rysunku:<br><b>Rzut podłazka instalacja hydrantowa</b>   | Rys. nr.:<br><b>S2</b><br>Skala:<br><b>1:100</b> |
| Projektant<br>instalacje sanitarne<br><b>mgr inż. Daniel Wiśniewski<br/>spec. instalacje sanitarne<br/>nr dop. KUP/0152/PW05/13</b>  | Data, podpis:<br><b>28.09.2017</b>               |
| Proj. sprawdzający<br>instalacje sanitarne<br><b>mgr inż. Jan Wiśniewski<br/>spec. instalacje sanitarne<br/>nr dop. KUP/IS/0130/11</b>   | Data, podpis:<br><b>28.09.2017</b>               |