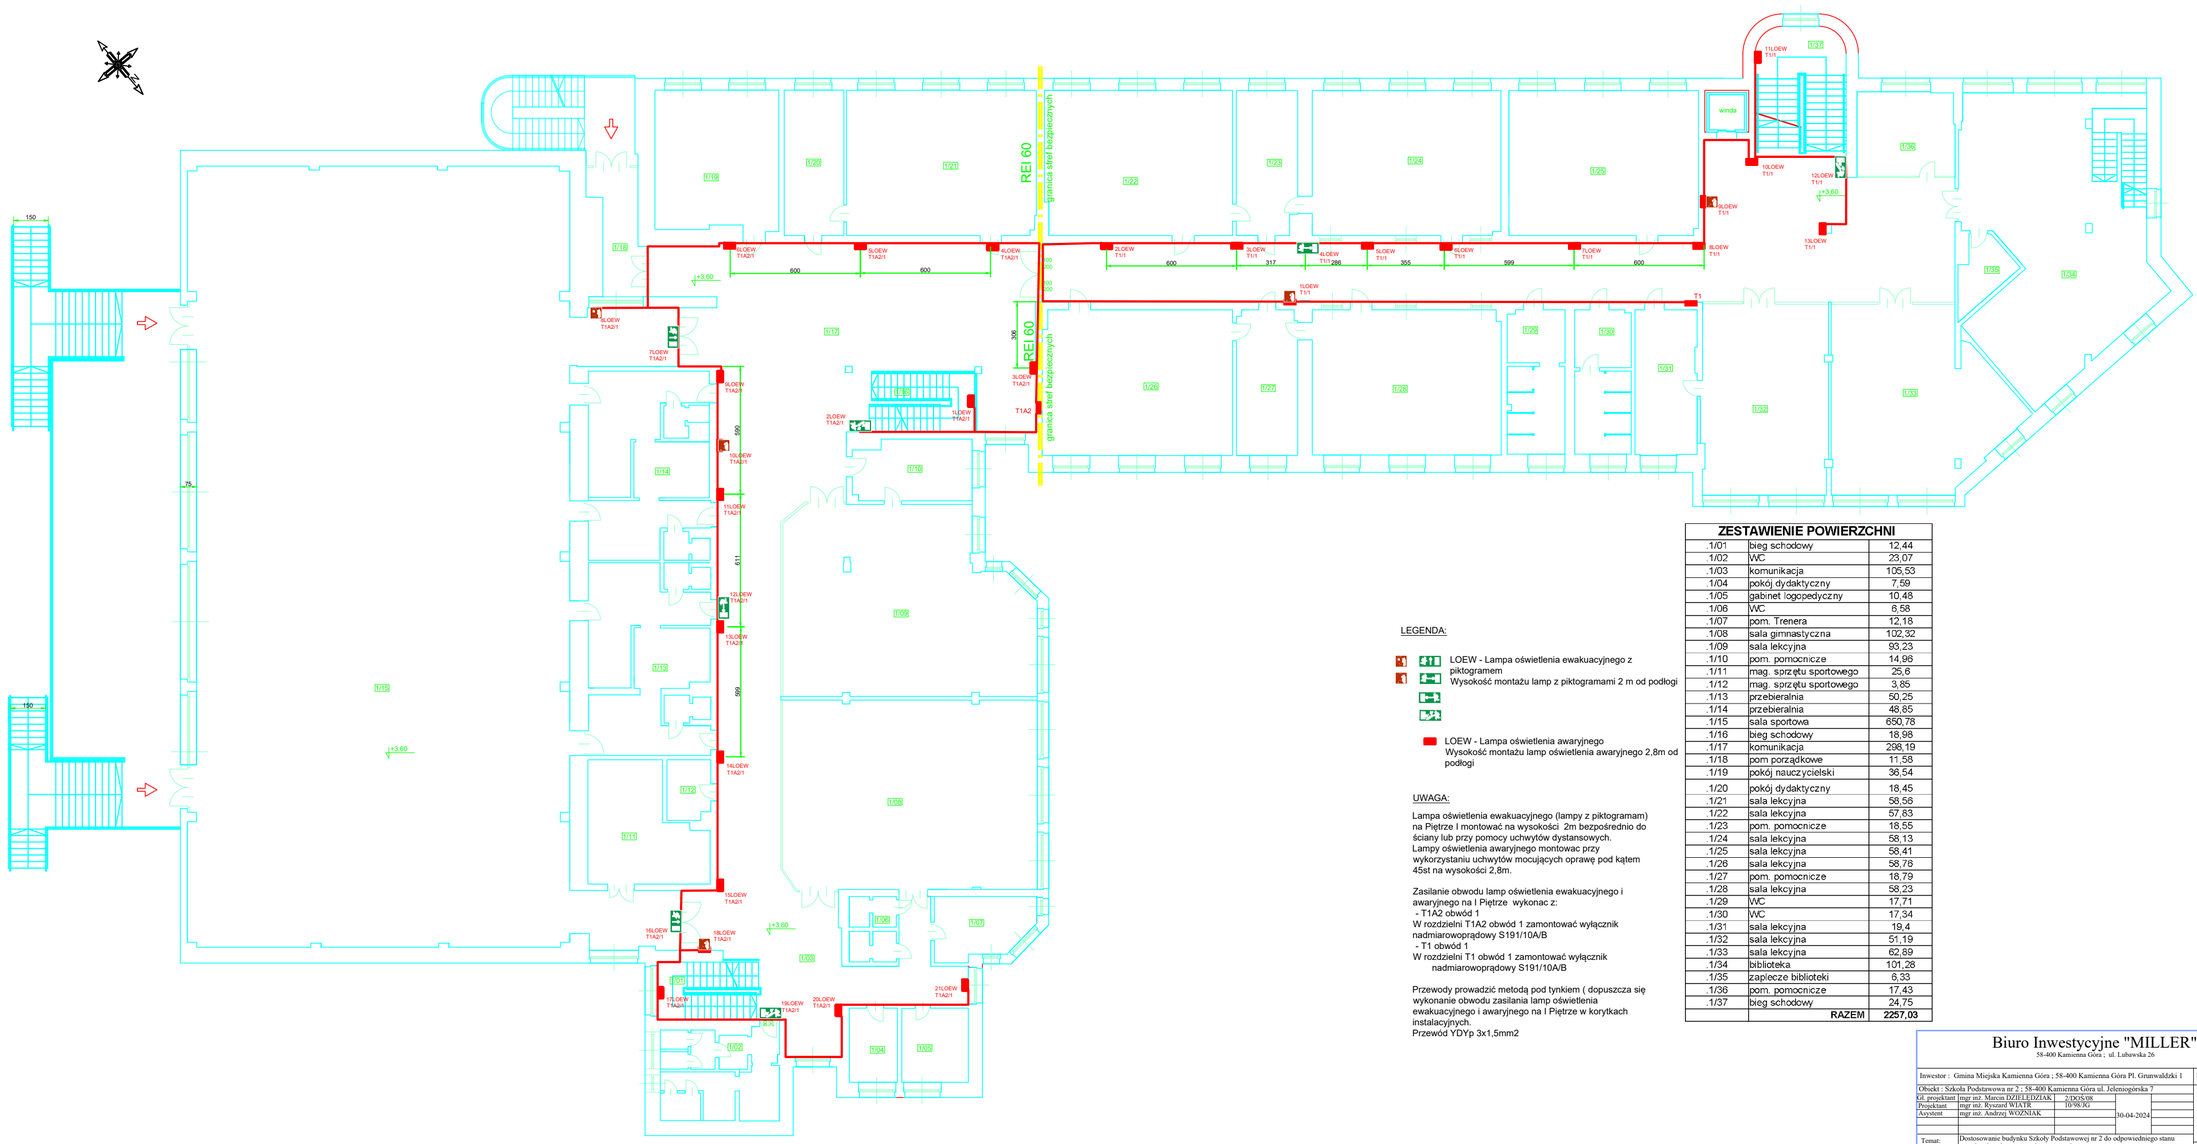

LEGENDA:

- LOEW - Lampa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem
  Wysokość montażu lamp z piktogramami 2 m od podłogi
- LOEW - Lampa oświetlenia awaryjnego
  Wysokość montażu lamp oświetlenia awaryjnego 2,8m od podłogi

UWAGA:

Lampa oświetlenia ewakuacyjnego (lampy z piktogramam) na Piętrze I montować na wysokości 2m bezpośrednio do ściany lub przy pomocy uchwytów dystansowych.
Lampy oświetlenia awaryjnego montowac przy wykorzystaniu uchwytów mocujących oprawę pod kątem 45st na wysokości 2,8m.

Zasilanie obwodu lamp oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na I Piętrze wykonac z:
- T1A2 obwód 1
W rozdzielni T1A2 obwód 1 zamontować wyłącznik nadmiarowoprądowy S191/10A/B
- T1 obwód 1
W rozdzielni T1 obwód 1 zamontować wyłącznik nadmiarowoprądowy S191/10A/B

Przewody prowadzić metodą pod tynkiem (dopuszcza się wykonanie obwodu zasilania lamp oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na I Piętrze w korytkach instalacyjnych.
Przewód YDYp 3x1,5mm2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1/01	bieg schodowy	12,44
1/02	WC	23,07
1/03	komunikacja	105,53
1/04	pokój dydaktyczny	7,59
1/05	gabinet logopedyczny	10,48
1/06	WC	6,58
1/07	pom. Trenera	12,18
1/08	sala gimnastyczna	102,32
1/09	sala lekcyjna	93,23
1/10	pom. pomocnicze	14,98
1/11	mag. sprzętu sportowego	25,6
1/12	mag. sprzętu sportowego	3,85
1/13	przebieralnia	50,25
1/14	przebieralnia	48,85
1/15	sala sportowa	650,78
1/16	bieg schodowy	18,98
1/17	komunikacja	298,19
1/18	pom porządkowe	11,58
1/19	pokój nauczycielski	36,54
1/20	pokój dydaktyczny	18,45
1/21	sala lekcyjna	58,58
1/22	sala lekcyjna	57,83
1/23	pom. pomocnicze	18,55
1/24	sala lekcyjna	58,13
1/25	sala lekcyjna	58,41
1/26	sala lekcyjna	58,78
1/27	pom. pomocnicze	18,79
1/28	sala lekcyjna	58,23
1/29	WC	17,71
1/30	WC	17,34
1/31	sala lekcyjna	19,4
1/32	sala lekcyjna	51,19
1/33	sala lekcyjna	62,89
1/34	biblioteka	101,28
1/35	zaplecze biblioteki	8,33
1/36	pom. pomocnicze	17,43
1/37	bieg schodowy	24,75
	RAZEM	**2257,03**

Biuro Inwestycyjne "MILLER"
58-400 Kamienna Góra ; ul. Lubawska 26

Inwestor : Gmina Miejska Kamienna Góra ; 58-400 Kamienna Góra Pl. Grunwaldzki 1				Stadium	proj. techniczny
Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 7					
Gł. projektant	mgr inż. Marcin DZIELEDZIAK	2/DOŚ/08			
Projektant	mgr inż. Ryszard WIATR	D/0190/JG			
Asystent	mgr inż. Andrzej WOŹNIAK		30-04-2024	Branża	inst. elektryczne
Temat:	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu w zakresie ochrony przeciwpożarowej			Skala	1:100
Rysunek	RZUT I PIĘTRO - Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych			Nr rys.	10/E