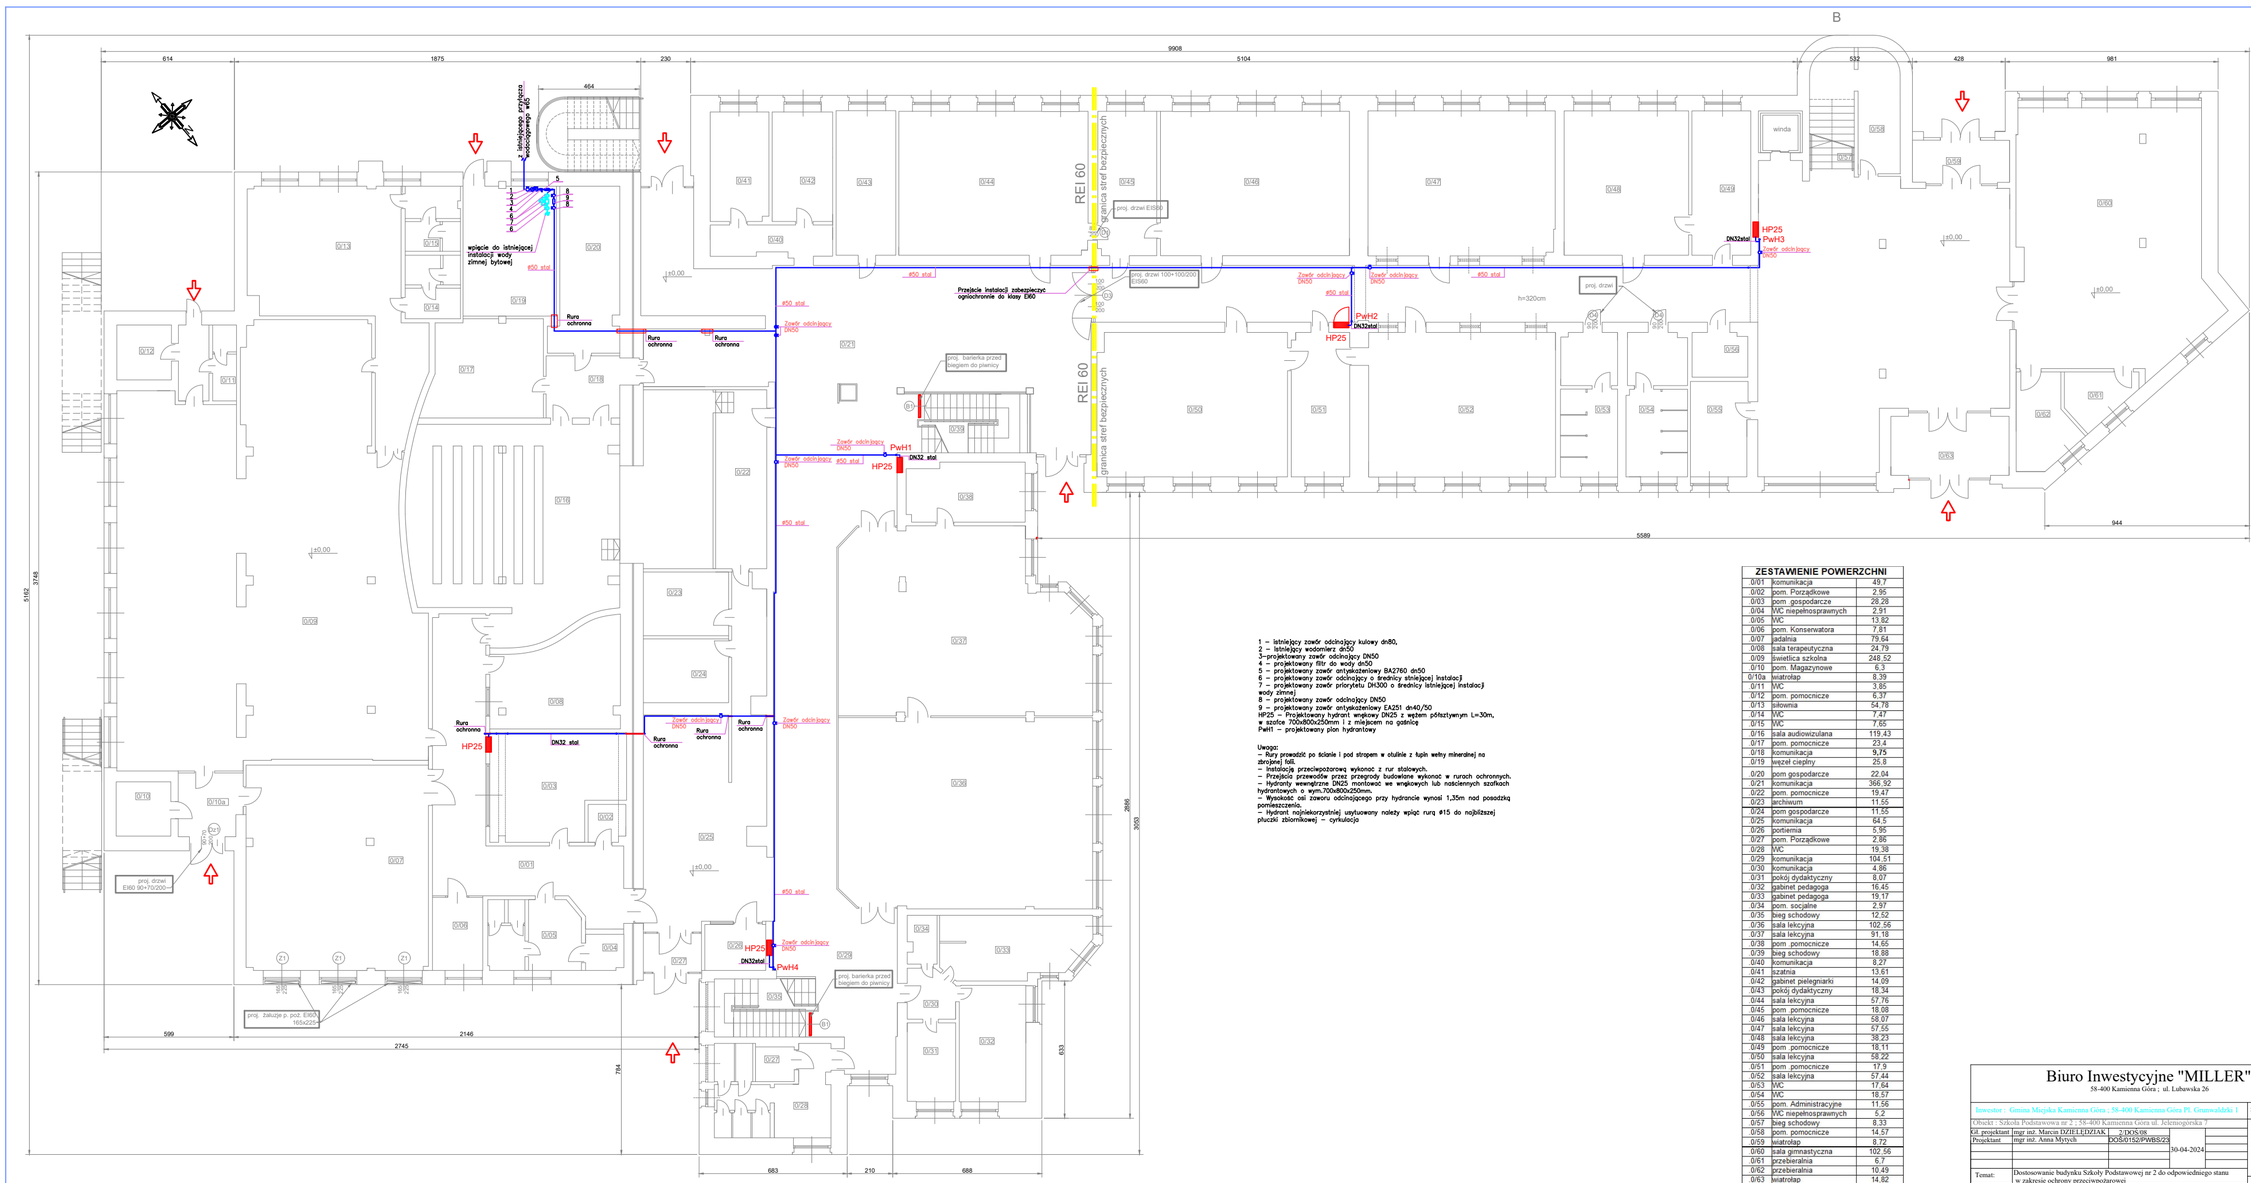

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
0/01	komunikacja	49.7
0/02	pom. Porządkowe	2.95
0/03	pom .gospodarcze	28.28
0/04	WC niepełnosprawnych	2.91
0/05	WC	13.82
0/06	pom. Konserwatora	7.81
0/07	jadalnia	79.64
0/08	sala terapeutyczna	24.79
0/09	świetlica szkolna	248.52
0/10	pom. Magazynowe	6.3
0/10a	wiatrołap	8.39
0/11	WC	3.85
0/12	pom. pomocnicze	6.37
0/13	siłownia	54.78
0/14	WC	7.47
0/15	WC	7.65
0/16	sala audiowizulana	119.43
0/17	pom. pomocnicze	23.4
0/18	komunikacja	9.75
0/19	węzeł cieplny	25.8
0/20	pom gospodarcze	22.04
0/21	komunikacja	366.92
0/22	pom. pomocnicze	19.47
0/23	archiwum	11.55
0/24	pom gospodarcze	11.55
0/25	komunikacja	64.5
0/26	portiernia	5.95
0/27	pom. Porządkowe	2.86
0/28	WC	19.38
0/29	komunikacja	104.51
0/30	komunikacja	4.86
0/31	pokój dydaktyczny	8.07
0/32	gabinet pedagoga	16.45
0/33	gabinet pedagoga	19.17
0/34	pom. socjalne	2.97
0/35	bieg schodowy	12.52
0/36	sala lekcyjna	102.56
0/37	sala lekcyjna	91.18
0/38	pom .pomocnicze	14.65
0/39	bieg schodowy	18.88
0/40	komunikacja	8.27
0/41	szatnia	13.61
0/42	gabinet pielęgniarki	14.09
0/43	pokój dydaktyczny	18.34
0/44	sala lekcyjna	57.76
0/45	pom .pomocnicze	18.08
0/46	sala lekcyjna	58.07
0/47	sala lekcyjna	57.55
0/48	sala lekcyjna	38.23
0/49	pom .pomocnicze	18.11
0/50	sala lekcyjna	58.22
0/51	pom .pomocnicze	17.9
0/52	sala lekcyjna	57.44
0/53	WC	17.64
0/54	WC	18.57
0/55	pom. Administracyjne	11.56
0/56	WC niepełnosprawnych	5.2
0/57	bieg schodowy	8.33
0/58	pom. pomocnicze	14.57
0/59	wiatrołap	8.72
0/60	sala gimnastyczna	102.56
0/61	przebieralnia	6.7
0/62	przebieralnia	10.49
0/63	wiatrołap	14.82
	RAZEM	2306,48

1 – istniejący zawór odcinający kulowy dn80,
2 – istniejący wodomierz dn50
3–projektowany zawór odcinający DN50
4 – projektowany filtr do wody dn50
5 – projektowany zawór antyskazitelowy BA2760 dn50
6 – projektowany zawór odcinający o średnicy istniejącej instalacji
7 – projektowany zawór priorytetu DH300 o średnicy istniejącej instalacji wody zimnej
8 – projektowany zawór odcinający DN50
9 – projektowany zawór antyskazitelowy EA251 dn40/50
HP25 – Projektowany hydrant wnękowy DN25 z wężem półsztywnym L=30m, w szafce 700x800x250mm i z miejscem na gaśnicę
PwH1 – projektowany plon hydrantowy

Uwaga:
– Rury prowadzić po ścianie i pod stropem w otulinie z tupin wełny mineralnej na zbrojonej folii.
– Instalacja przeciwpożarowej wykonać z rur stalowych.
– Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych.
– Hydranty wewnętrzne DN25 montować we wnękowych lub naściennych szafkach hydrantowych o wym.700x800x250mm.
– Wysokość osi zaworu odcinającego przy hydrancie wynosi 1,35m nad posadzką pomieszczenia.
– Hydrant najniekorzystniej usytuowany należy wpiąć rurą ⌀15 do najbliższej płuczki zbiornikowej – cyrkulacja

Biuro Inwestycyjne "MILLER"			
58-400 Kamienna Góra ; ul. Lubawska 26			
Inwestor : Gmina Miejska Kamienna Góra ; 58-400 Kamienna Góra Pl. Grunwaldzki 1		Stadium	proj. techniczny
Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 7			
Gł. projektant	mgr inż. Marcin DZIELEDZIAK	2/DK/08	
Projektant	mgr inż. Anna Mrzyck	DOŚ/0152/PWBS/22	
		30-04-2024	Branża
			Instalacje sanitarne
Temat:	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	Skala	1:100
Rysunek	RZUT PARTERU - INSTALACJA HYDRANTOWA	Nr rys.	1