

Gniezno, dnia 17.05.2018
L.dz. PE018PO93930 /ZR/BS/2018

SBD PROJEKT
Krystian Orzeł
ul. Bełchatowska 12
60-161 Poznań

Uzgodnienie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi
Nr 29/K/2018

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy dróg gminnych w m. Mnichowo gm. Gniezno

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02-05-2018 r. uprzejmie informujemy, że uzgadniamy przedmiotową budowę z następującymi uwagami:

1. na terenie znajdują się elektroenergetyczne urządzenia podziemne nn, które wkreślono na plany,
2. w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią elektroenergetyczną, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem (zgodnie z PN-76/E-05125), w miejscu skrzyżowań zastosować rury ochronne dwudzielne Arot A 110 PS
3. lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych,
4. prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością,
5. inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania robót oraz szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót,
6. nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na załączonym planie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, które nie były zgłoszone do ewidencji RD Gniezno,
7. rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania należy bezwzględnie zgłosić w PE Gniezno.
8. ważność niniejszej informacji ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w RD Gniezno.

Załączniki: plany – 4 ark.

k/o

1. adresat;
2. a/a;

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Paweł Woroch

Centrala


Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58


tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Rozbiórka nawierzchni betonowej na szeregach jezdni. Regulacja pozostałej nawierzchni.

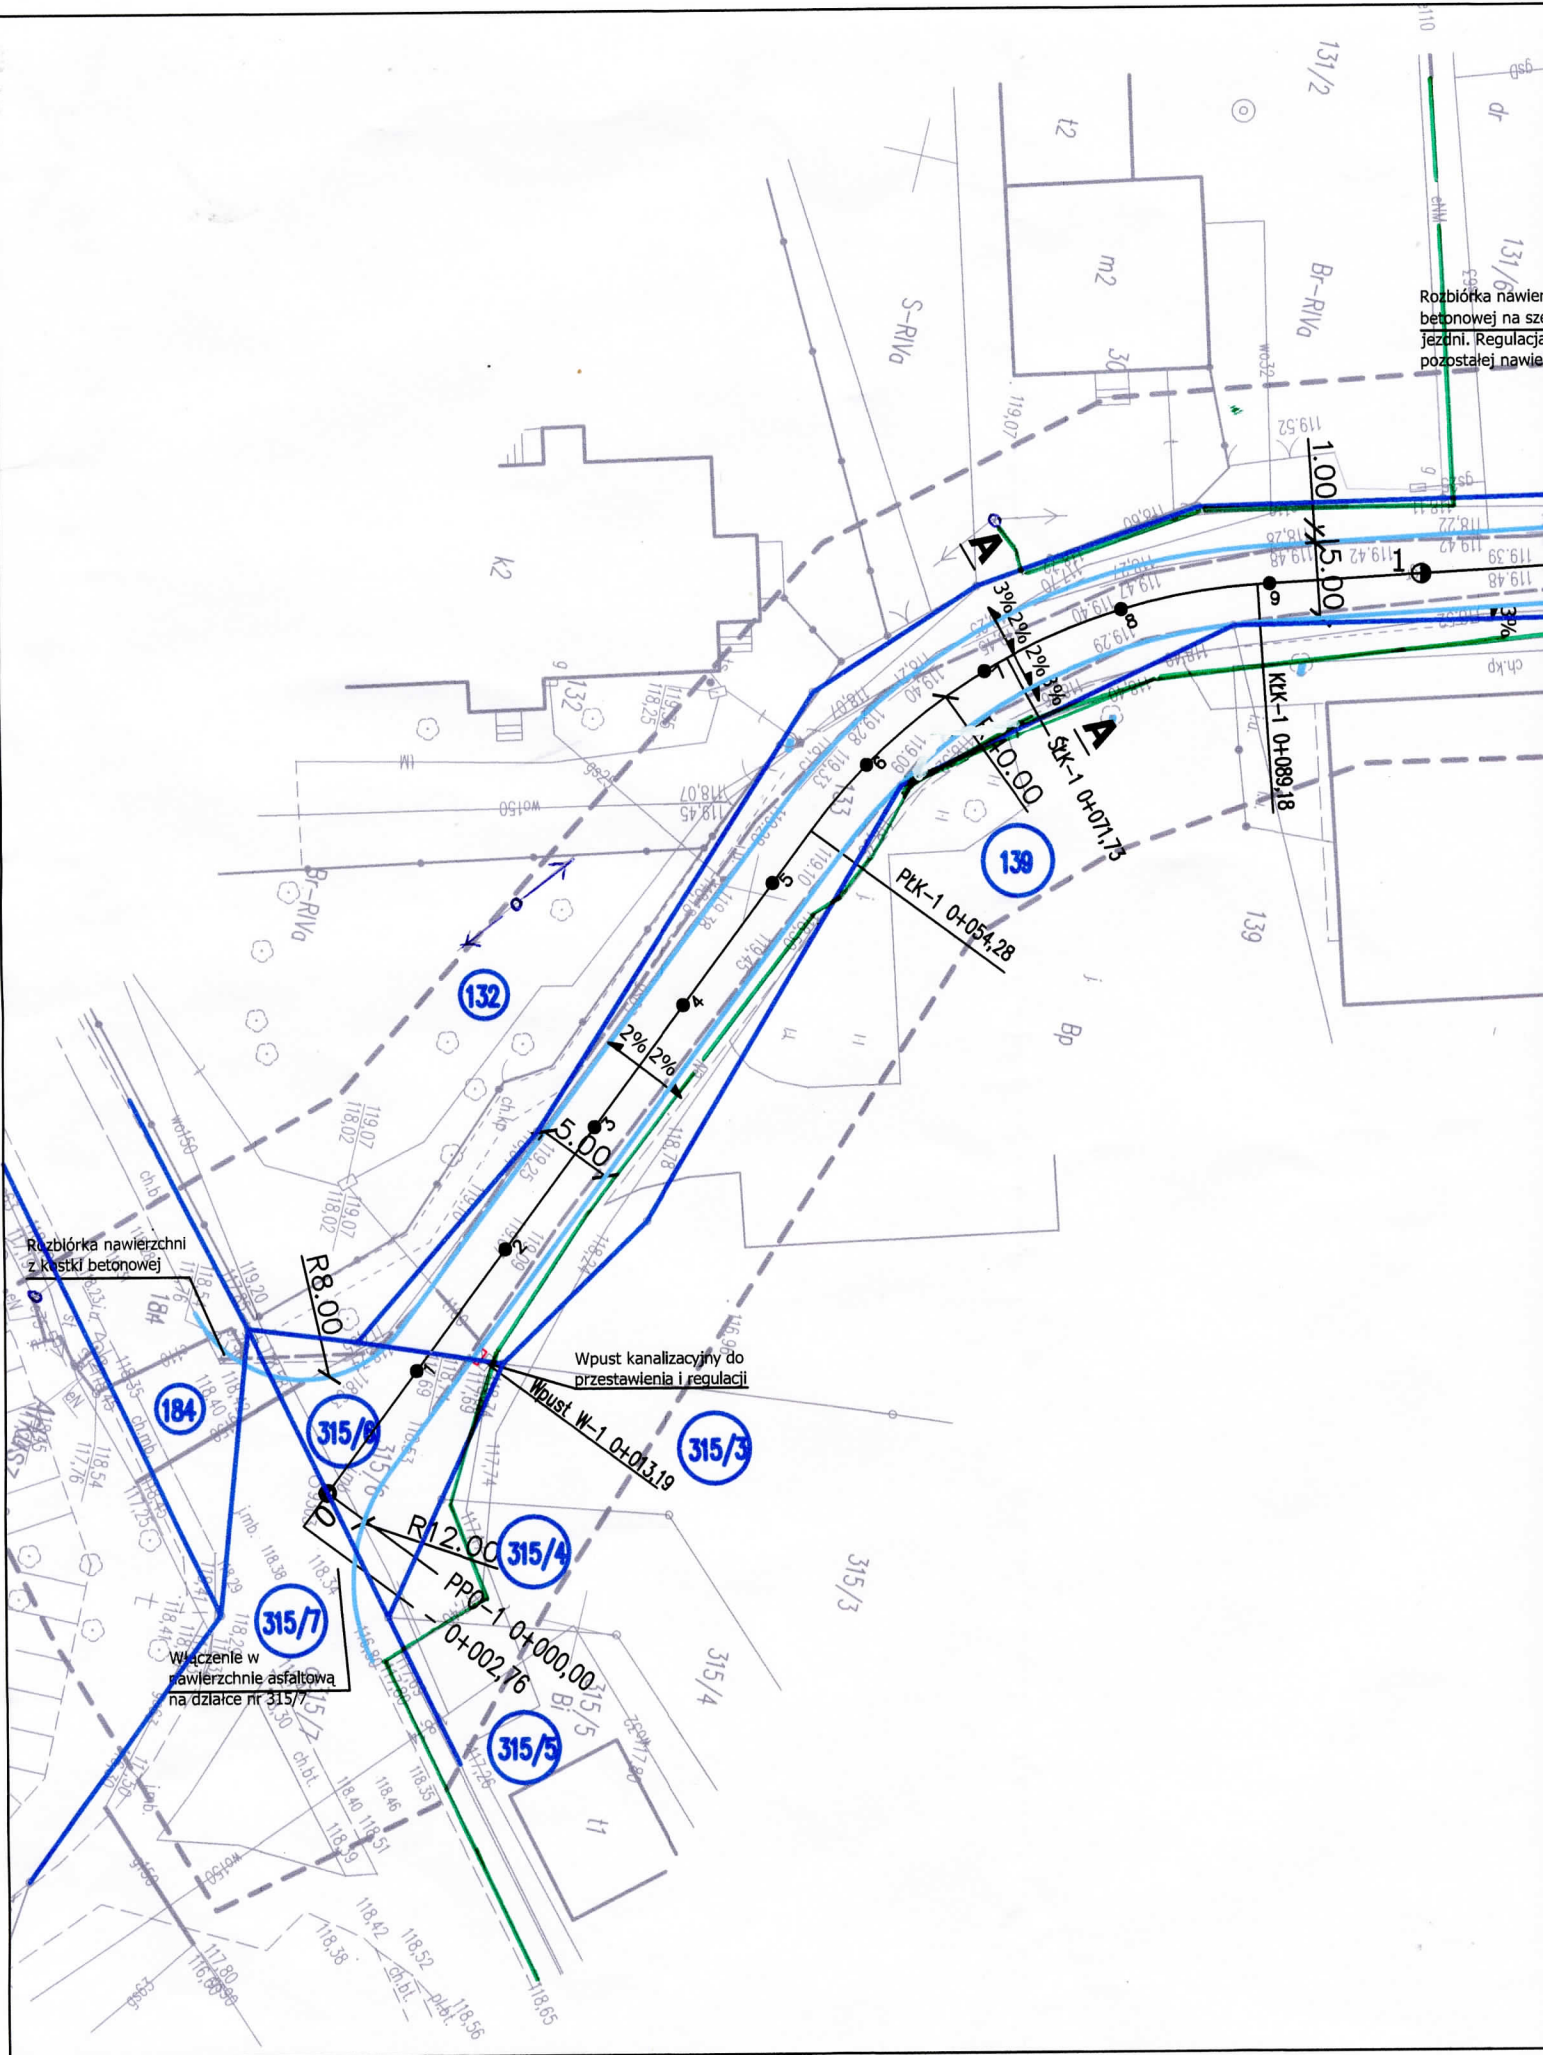


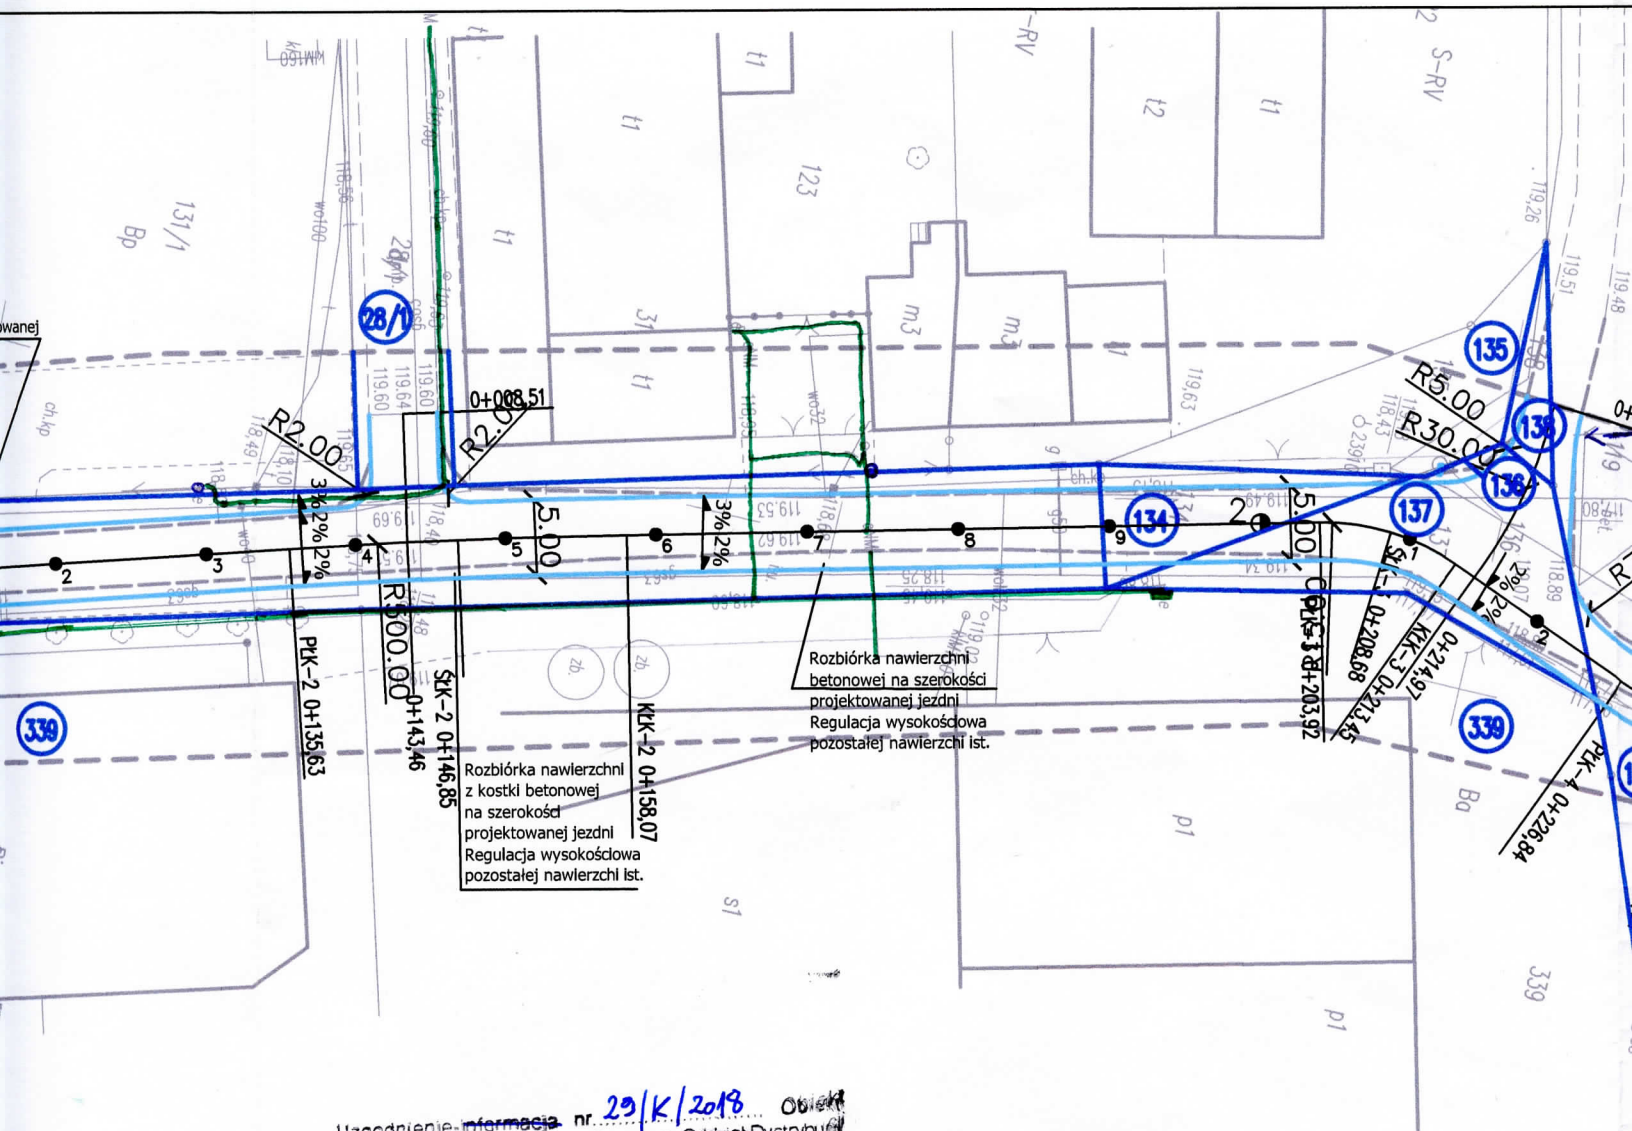

Uzgodnienie informacji nr 29/K/2018 Oświadczenie
uzgodniono w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji
Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno wg stanu
dokumentacji na dzień 17.05.2018
Na terenie ist. znajdują się urządzenia
elektroenergetyczne podziemne SN i nn na
planach naniesione orientacyjnie kolorem
koloru SN
koloru nn
Szczegółowe dane o przebiegu uzyskać z materiałów
geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji
Enea Operator Sp. z o.o. PE Gniezno
Gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych.
W razie wystąpienia kolizji projektowych
obiektów z istniejącymi urządzeniami
elektroenergetycznymi konieczne jest
opracowanie i uzgodnienie z nimi dokumentacji
technicznej na ich usunięcie. Skrzyżowania i
zbliżenia wykonać zgodnie z PN 76-E-05125. Zakończone
prace należy zgłosić do odbioru technicznego w
Enea Operator Sp. z o.o. PE Gniezno
Uzgodnienie nie dotyczy kabli (konsumentowych)
nie będących w eksploatacji Enea Operator Sp. z o.o.
Zakładu Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno.
Ważność niniejszego uzgodnienia - informacji
ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w
terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac
ziemnych należy uaktualnić je w Enea Operator Sp. z o.o.
Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno.
Uwaga: W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z
Kablami energetycznymi prace ziemne należy
wykonać ręcznie.

Gniezno, dnia 17.05.2018

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Rozwoju i Inwestycji
Referent ds. Rozwoju i Inwestycji
Barbara Stolecka

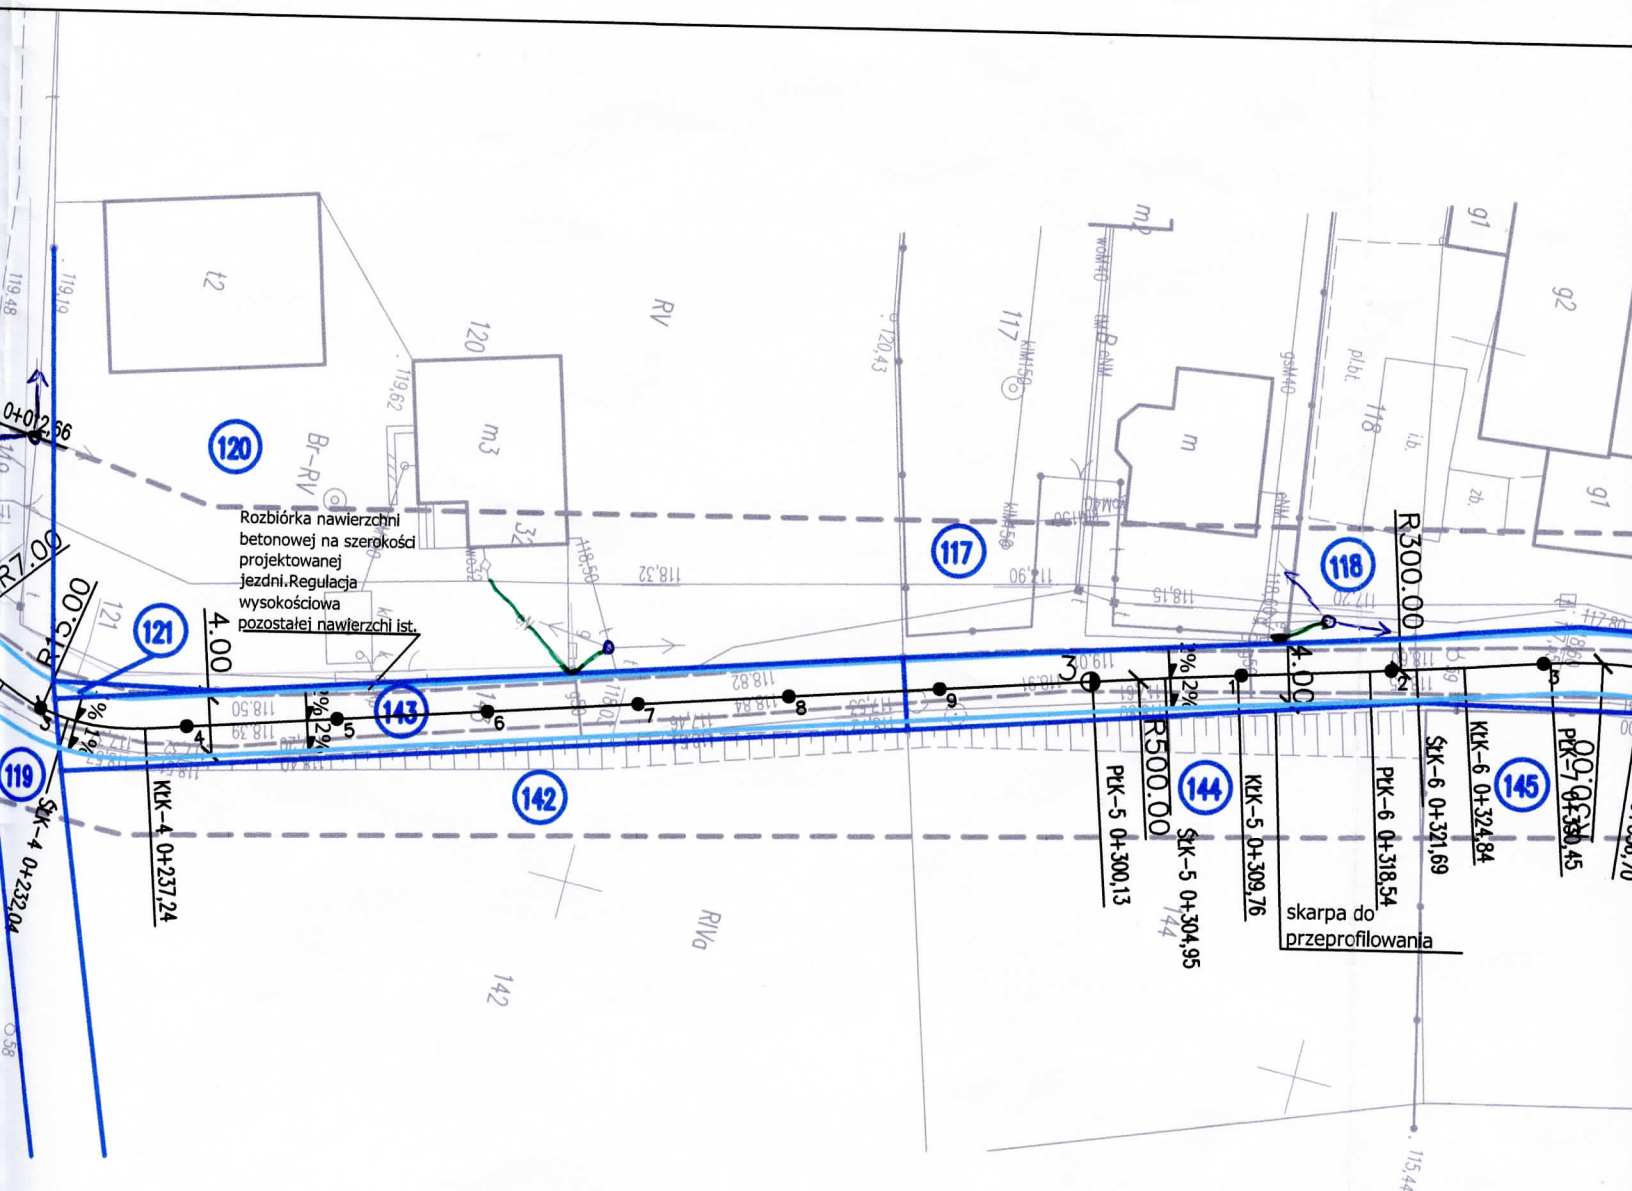



SBD PROJEKT

ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań

INVESTOR

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno


OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Mnichowo


RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny

NR 2

SKALA 1:50/500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	04.2018	<i>Tomczak</i>
OPRACOWAŁA	Alicja Orzeł		04.2018	<i>Orzeł</i>



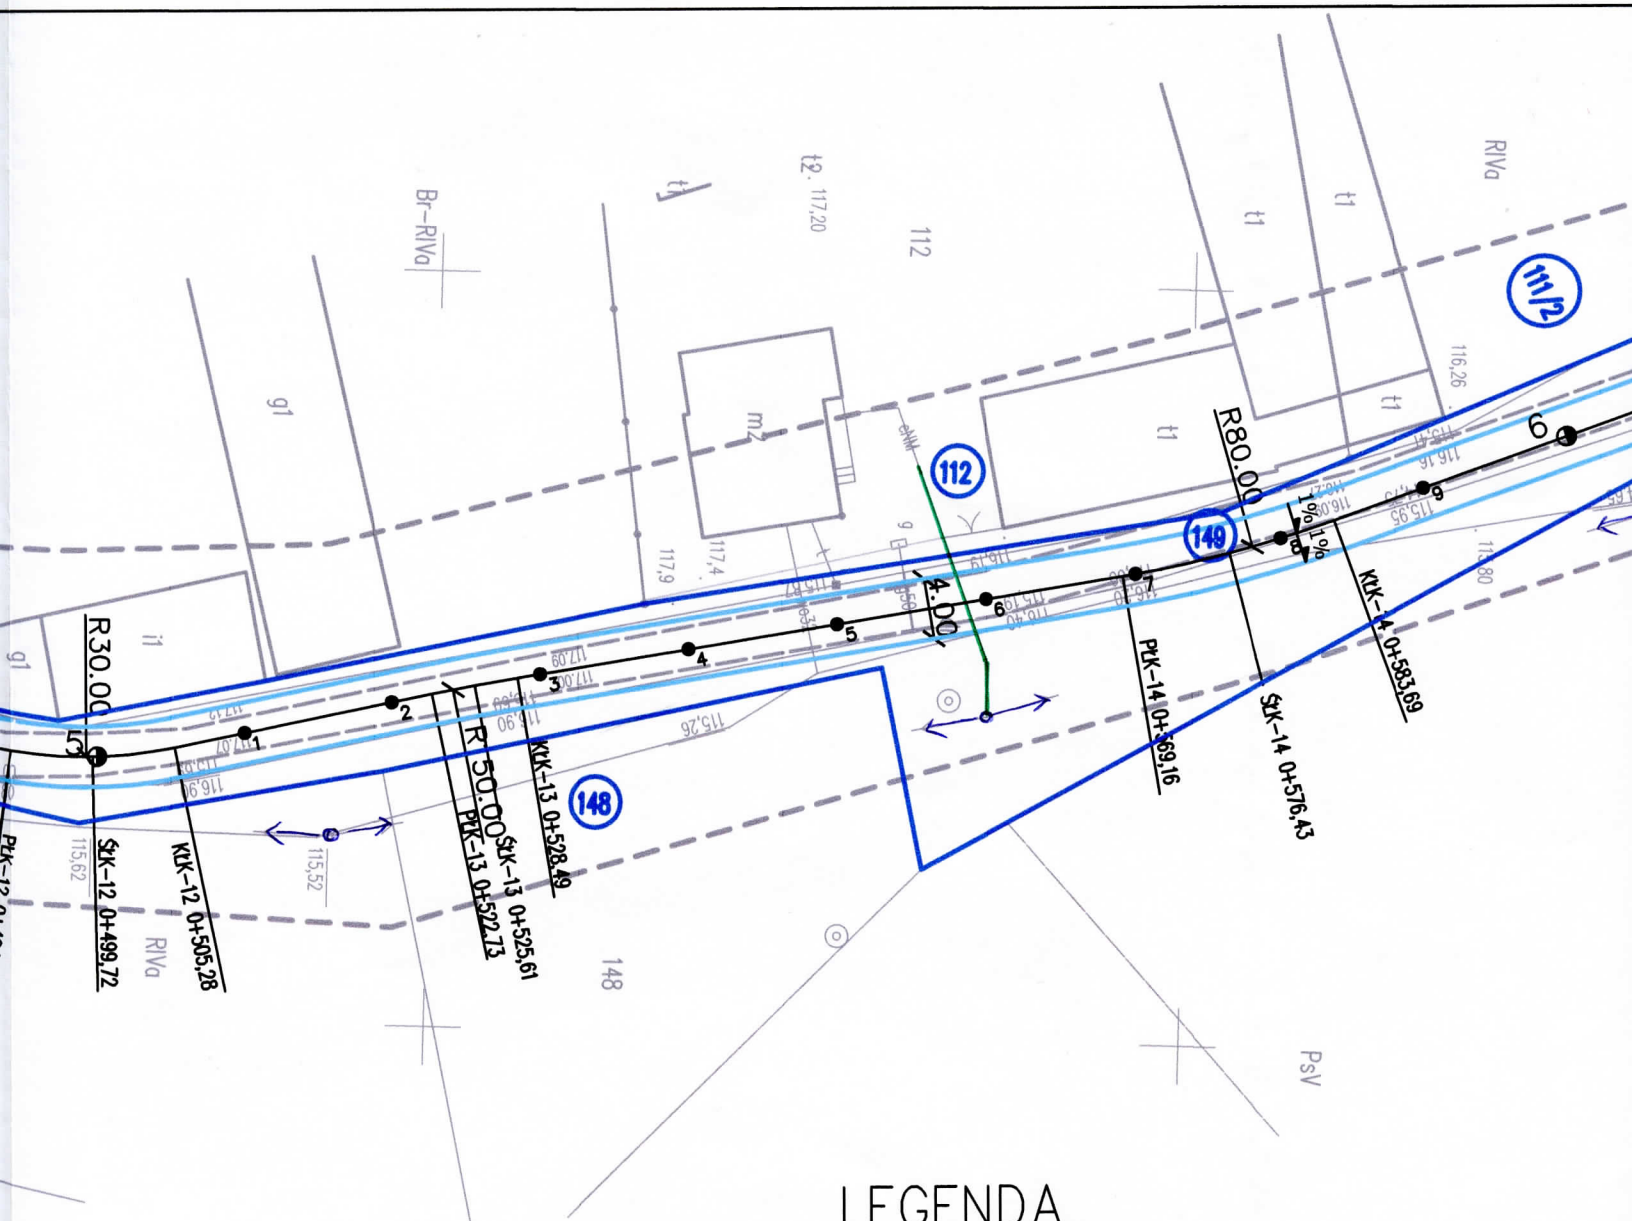

LEGENDA

— granica działki

46/7 numer działki

jezdnia z z betonu asfaltowego

— krawężnik najazdowy 15x22x100cm wyniesio

— bariera energochłonna

LEGENDA


_____ granica działki

46/7 numer działki

jezdni z z b

 krawężnik naj

bariera energetica




działki


ziałki

z z betonu asfaltowego

nik najazdowy 15x22x100cm wyniesiony 4cm

energochłonna




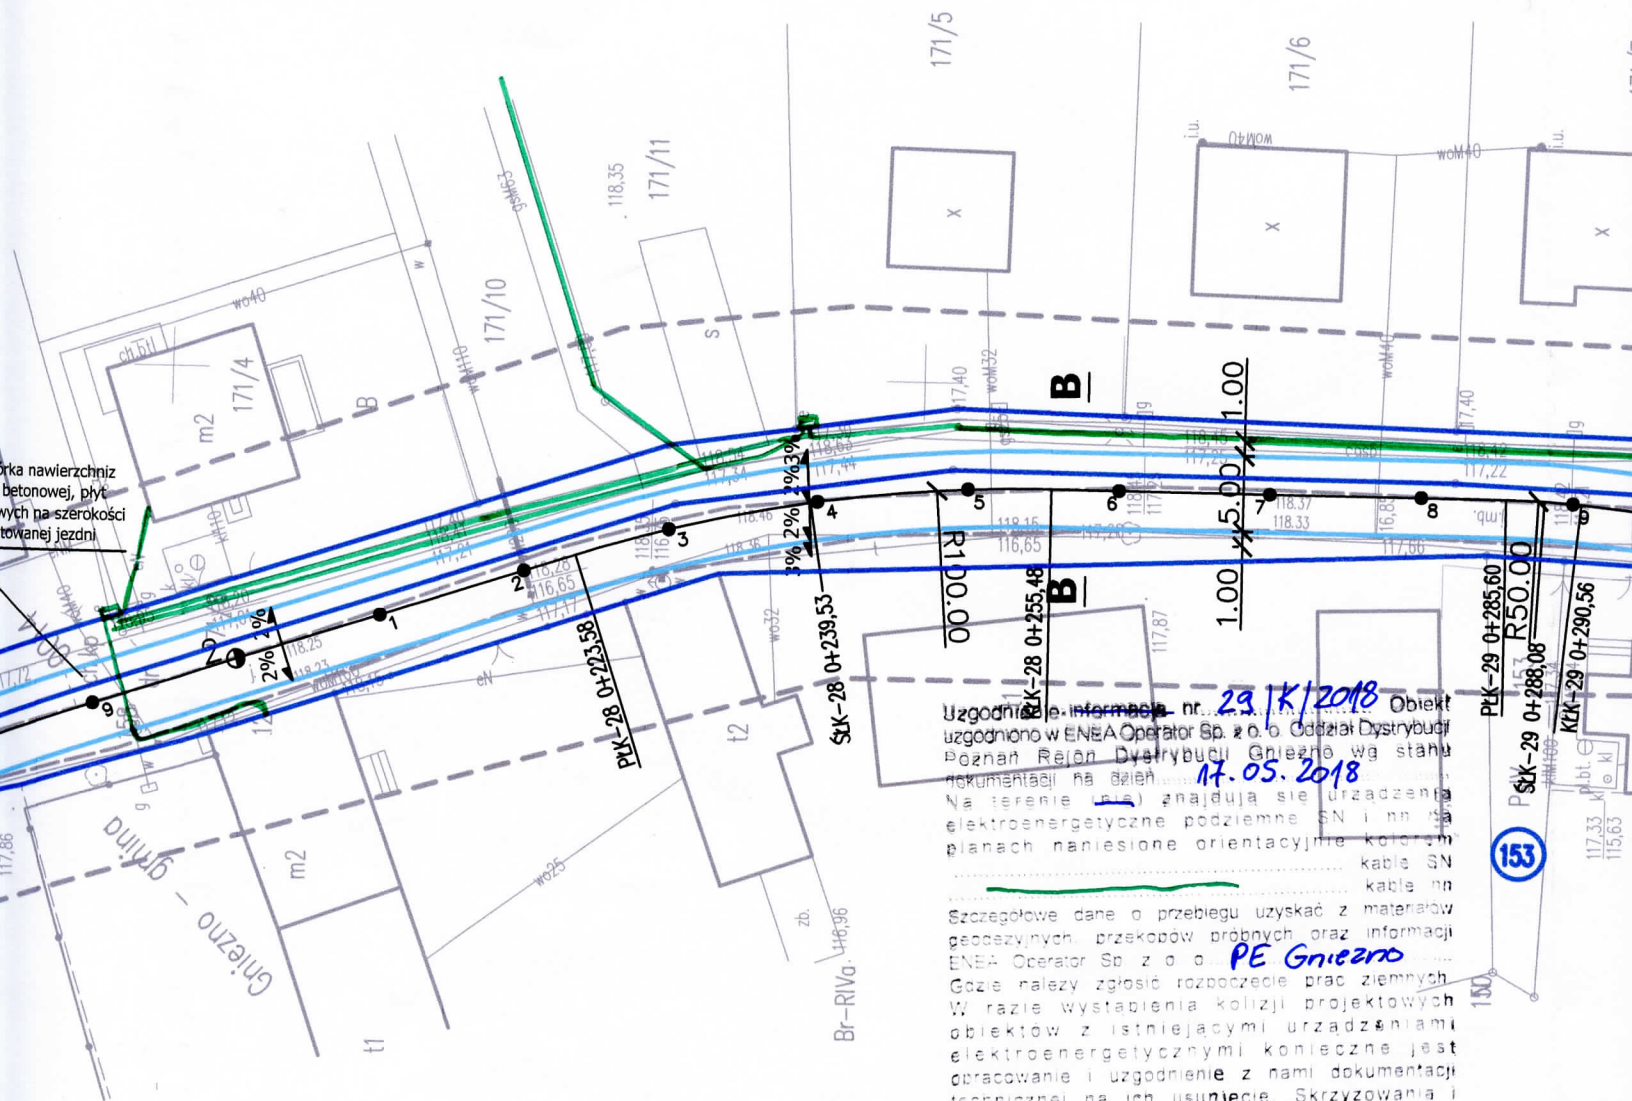

Uzgodnienie informacja nr. **23/K/2018** Obiekt
uzgodniono w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji
Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno wg stanu
dokumentacji na dzień **17.05.2018**
Na terenie (P) znajdują się urządzenia
elektroenergetyczne podziemne SN i nn (na
planach naniesione orientacyjnie kolorem
..... kable SN
..... kable nn

Szczególne dane o przebiegu uzyskać z materiałów
geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji
Enea Operator Sp. z o.o. **PE Gniezno**
Gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych.
W razie wystąpienia kolizji projektowych
obiektów z istniejącymi urządzeniami
elektroenergetycznymi konieczne jest
opracowanie i uzgodnienie z nami dokumentacji
technicznej na ich usunięcie. Skrzyżowania i
pobliska wykonana zgodnie z PN 78-E/05125. Zakonczona
prace należy zgłosić do odbioru technicznego w
Enea Operator Sp. z o.o. **PE Gniezno**
Uzgodnienie nie dotyczy kabli (konsumentowych)
nie będących w eksploatacji Enea Operator Sp. z o.o.
Zakładu Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno.
Ważność niniejszego uzgodnienia ~~informacji~~
ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w
terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac
ziemnych należy uaktualnić je w Enea Operator Sp. z o.o.
Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno.
Uwaga: W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z
Kablami energetycznymi prace ziemne należy
wykonać ręcznie.

Gniezno, dnia **17.05.2018** Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Rozwoju i Inwestycji
Referent ds. Rozwoju i Inwestycji
Pracownia
Barbara Stępiec

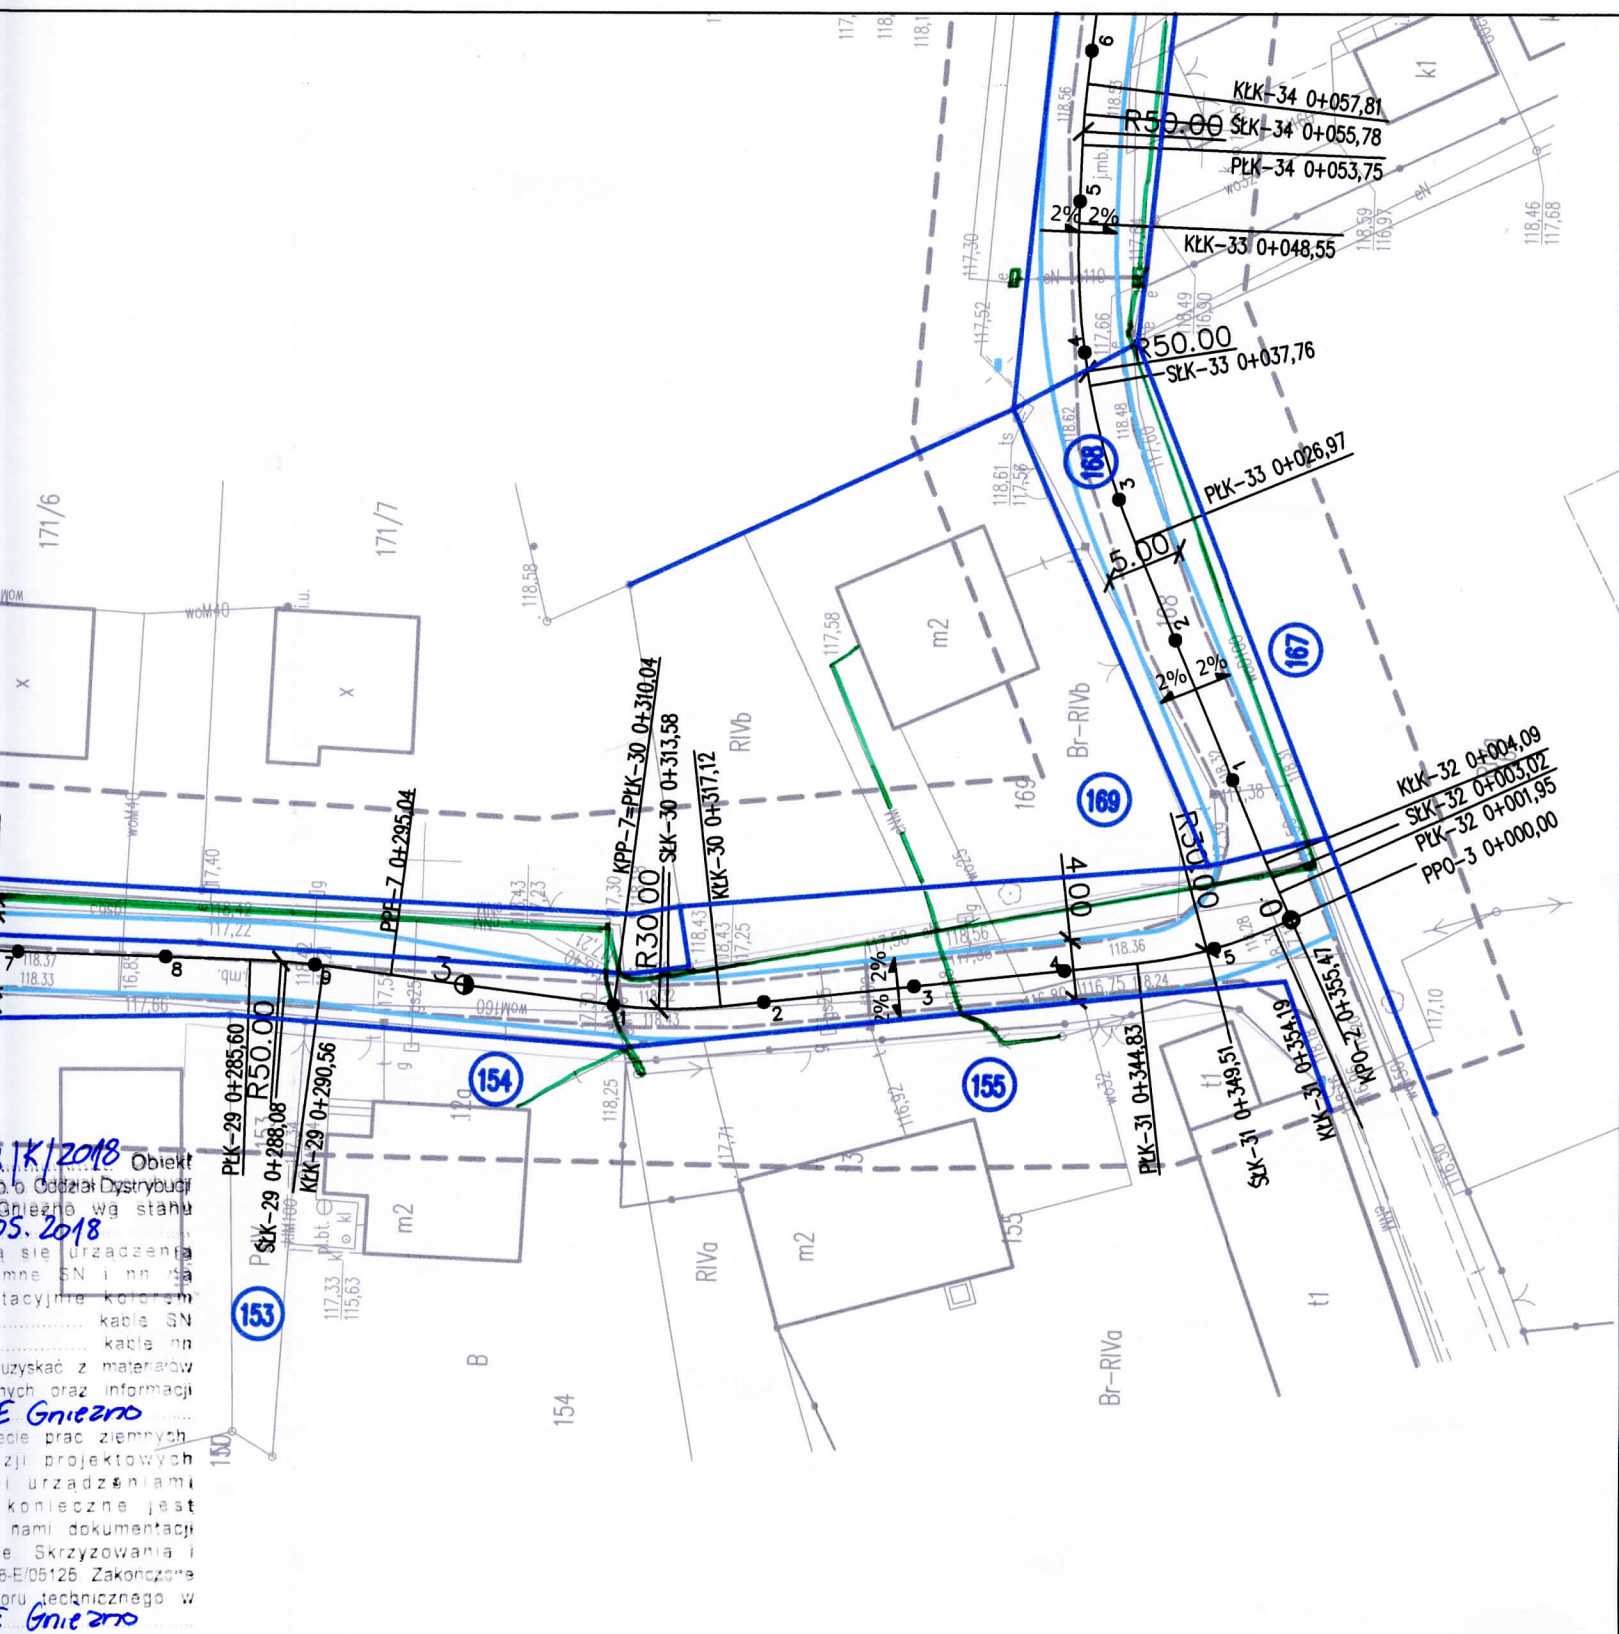


15.2018
 15.2018
 Obiekt
 o Oddział Dystrybucji
 Gniezno wg stanu
 a sie urzadzania
 mne SN i nn
 tacyjne kolor
 kable SN
 kable nn
 uzyskad z materiaów
 nych oraz informacji
 E Gniezno
 ole prac ziemnych
 zji projektowych
 i urzadzani
 konieczne jest
 nami dokumentacji
 e Skrzyzowania i
 6-E/05125 Zakonczona
 ru technicznego w
 Gniezno
 i (konsumentowych)
 A Operator Sp z o o.
 Dystrybucji Gniezno
 dnienia informacj
 n, ze kazdorazowo w
 stapieniem do prac
 EA Operator Sp z o o.
 Dystrybucji Gniezno
 miejscu skrzyzowa z
 ace ziemne nalezy

Operator Sp. z o.o.
 Dystrybucji Gniezno
 Rozwoju i Inwestycji
 Rozwoju i Inwestycji
 Piotr Stolecki

SBD PROJEKT			INWESTOR	
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań			Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Mnichowo				
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny				NR 4
				SKALA 1:500
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	04.2018	Tom
OPRACOWAŁA	Alicja Orzeł		04.2018	Orzeł

nawierzchnia z kostki beto

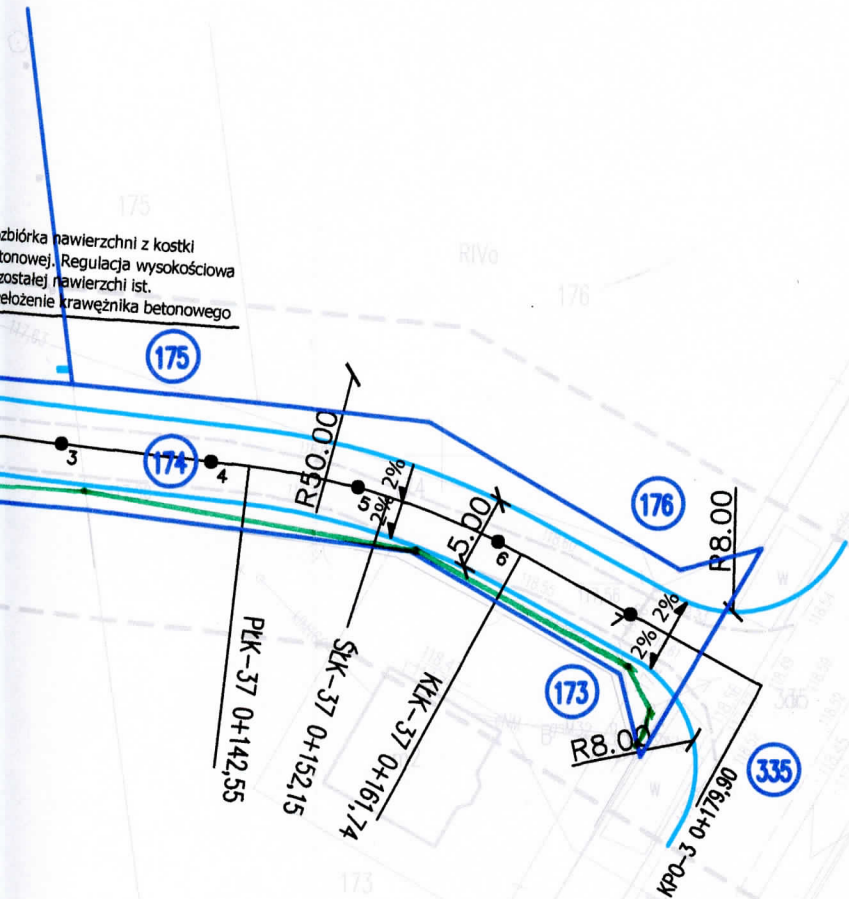

Uzgodnienie informacji nr. 29/K/2018
 uzgodniono w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Gniezno
 Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno
 dokumentacji na dzień 17.05.2018
 Na terenie ... znajdują się urządzenia elektroenergetyczne podziemne SN i RR na planach naniesione orientacyjnie kolorem ...
 kable SN
 kable RR
 Szczegółowe dane o przebiegu uzyskać z materiałów geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji ENEA Operator Sp. z o.o.
 Gość należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych. W razie wystąpienia kolizji projektowych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi konieczna jest obracowanie i uzgodnienie z nami dokumentacji technicznej na ich usunięcie. Skrzyżowania i robota wykonać zgodnie z PN 76-E/05125. Zakonczona prace należy zgłosić do odbioru technicznego w ENEA Operator Sp. z o.o.
 Uzgodnienie nie dotyczy kabli (konsumentowych) nie będących w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.o. Zakładu Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno. ważność niniejszego uzgodnienia informacji ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno. Uwaga: W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z Kablami energetycznymi prace ziemne należy wykonać ręcznie.

Gniezno, dnia 17.05.2018
 ENEA Operator Sp. z o.o.
 Rejon Dystrybucji Gniezno
 Dział Rozwoju i Inwestycji
 Referent ds. Rozwoju i Inwestycji
 Kosiński
 pieczęć i podpis

nu asfaltowego
 owy 15x22x100cm wyniesiony 4cm
 konna
 ostki betonowej gr. 8cm

SBD PROJEKT			INWESTOR	
ul. Belchatowska 12, 60-161 Poznań			Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Mnichowo				
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny				NR 5
				SKALA 1:500
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	04.2018	Toma
OPRACOWAŁA	Alicja Orzeł		04.2018	Al