



Załącznik nr.1 Schematy kinet studzienek z tworzyw sztucznych




Załącznik nr.2 Schemat kinety dla studzienki betonowej



LEGENDA:
Wylot - Wylot ścieków ze studzienki
P, P1 - Wloty dopływów ścieków do studzienki od strony prawej w stosunku do wylotu ścieków
L, L1 - P, P1 - Wloty dopływów ścieków do studzienki od strony lewej w stosunku do wylotu ścieków
WL - Odchylenie wlotu ścieków do studzienki w stronę lewą w stosunku do wylotu ścieków
WP - Odchylenie wlotu ścieków do studzienki w stronę prawą w stosunku do wylotu ścieków
α - Kąt odchylenia dopływów ścieków do studzienki

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78-600 Walcz Osiedle Piastowskie 6	
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY W M. STARZYŃSKI DWÓR GM. PUCK	
Schemat kinet studzienek z tw. sztucznych oraz dla studni z kręgów bet.	Projekt techniczny
Gmina Puck 84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29	18.11.2023
Projektant: mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjol. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl., wentyl., gaz., wod. i kan.	rys. 19
Sprawił: mgr inż. Mariusz Jamulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy PB w specjol. instal. w zakresie sieci, instal. i urządzeń ciepl., wentyl., gaz., wod. i kan.	

SZEROKOŚĆ PASÓW ROBOCZYCH PRZY WYKOPACH LINIOWYCH

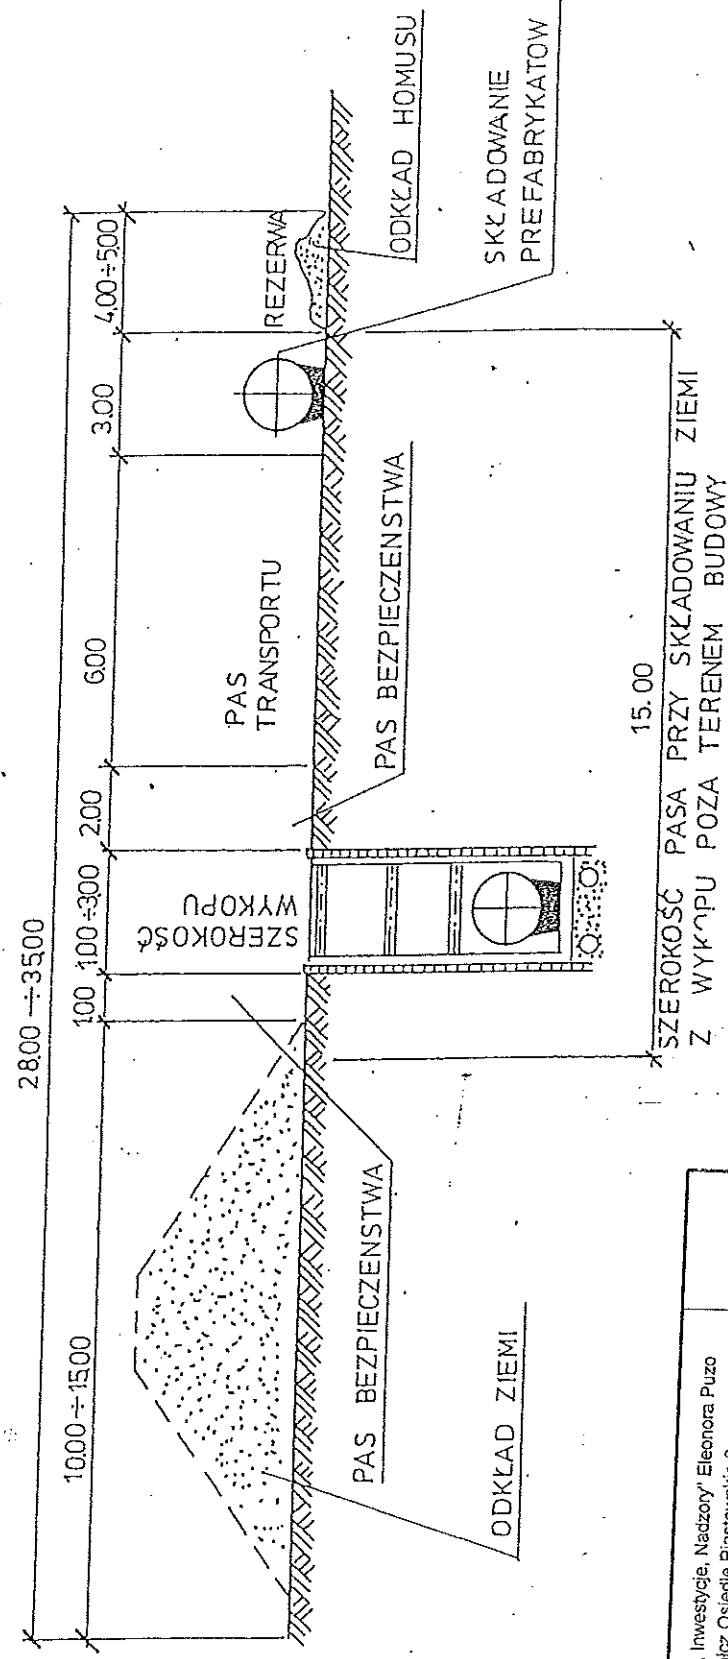

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78-600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6		Projekt techniczny	18.11.2023
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY W M. STARZYŃSKI DWÓR GM. PUCK			
Szczegóły pasów roboczych przy wykopach liniowych			
Gmina Puck 84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29			
Projektant: mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepł., wentyl., gaz., wod. i kan.			
mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust. 4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy PB w specjal. instal. w zakresie sieci, inst. i urządzeń ciepł., wentyl., gaz. i wod. i kan.		rys. 21	