



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisanie techniczne powyższymi zwerifikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKK.6640.400.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Pucki
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOMAX Piotr Rogiński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pożytywny weryfikacji	Protokół GKK.6640.400.2022, 35319 z dnia 26.10.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tadeusz Rogiński Nr uprawnień 6169

Usługi geodezyjne  
GEOMAX Piotr Rogiński  
ul. Żródlana 5, 84-208 Kiełno  
tel. 662-00-34-92  
tel. biuro 58 676 45 00  
geomax.ops.pl, geomax.geodezja@o2.pl



# Projekt Zagospodarowania Terenu Proj. sieć kanalizacji sanit. z przyłączami m. Starzyński Dwór gm. Puck skala 1 : 500

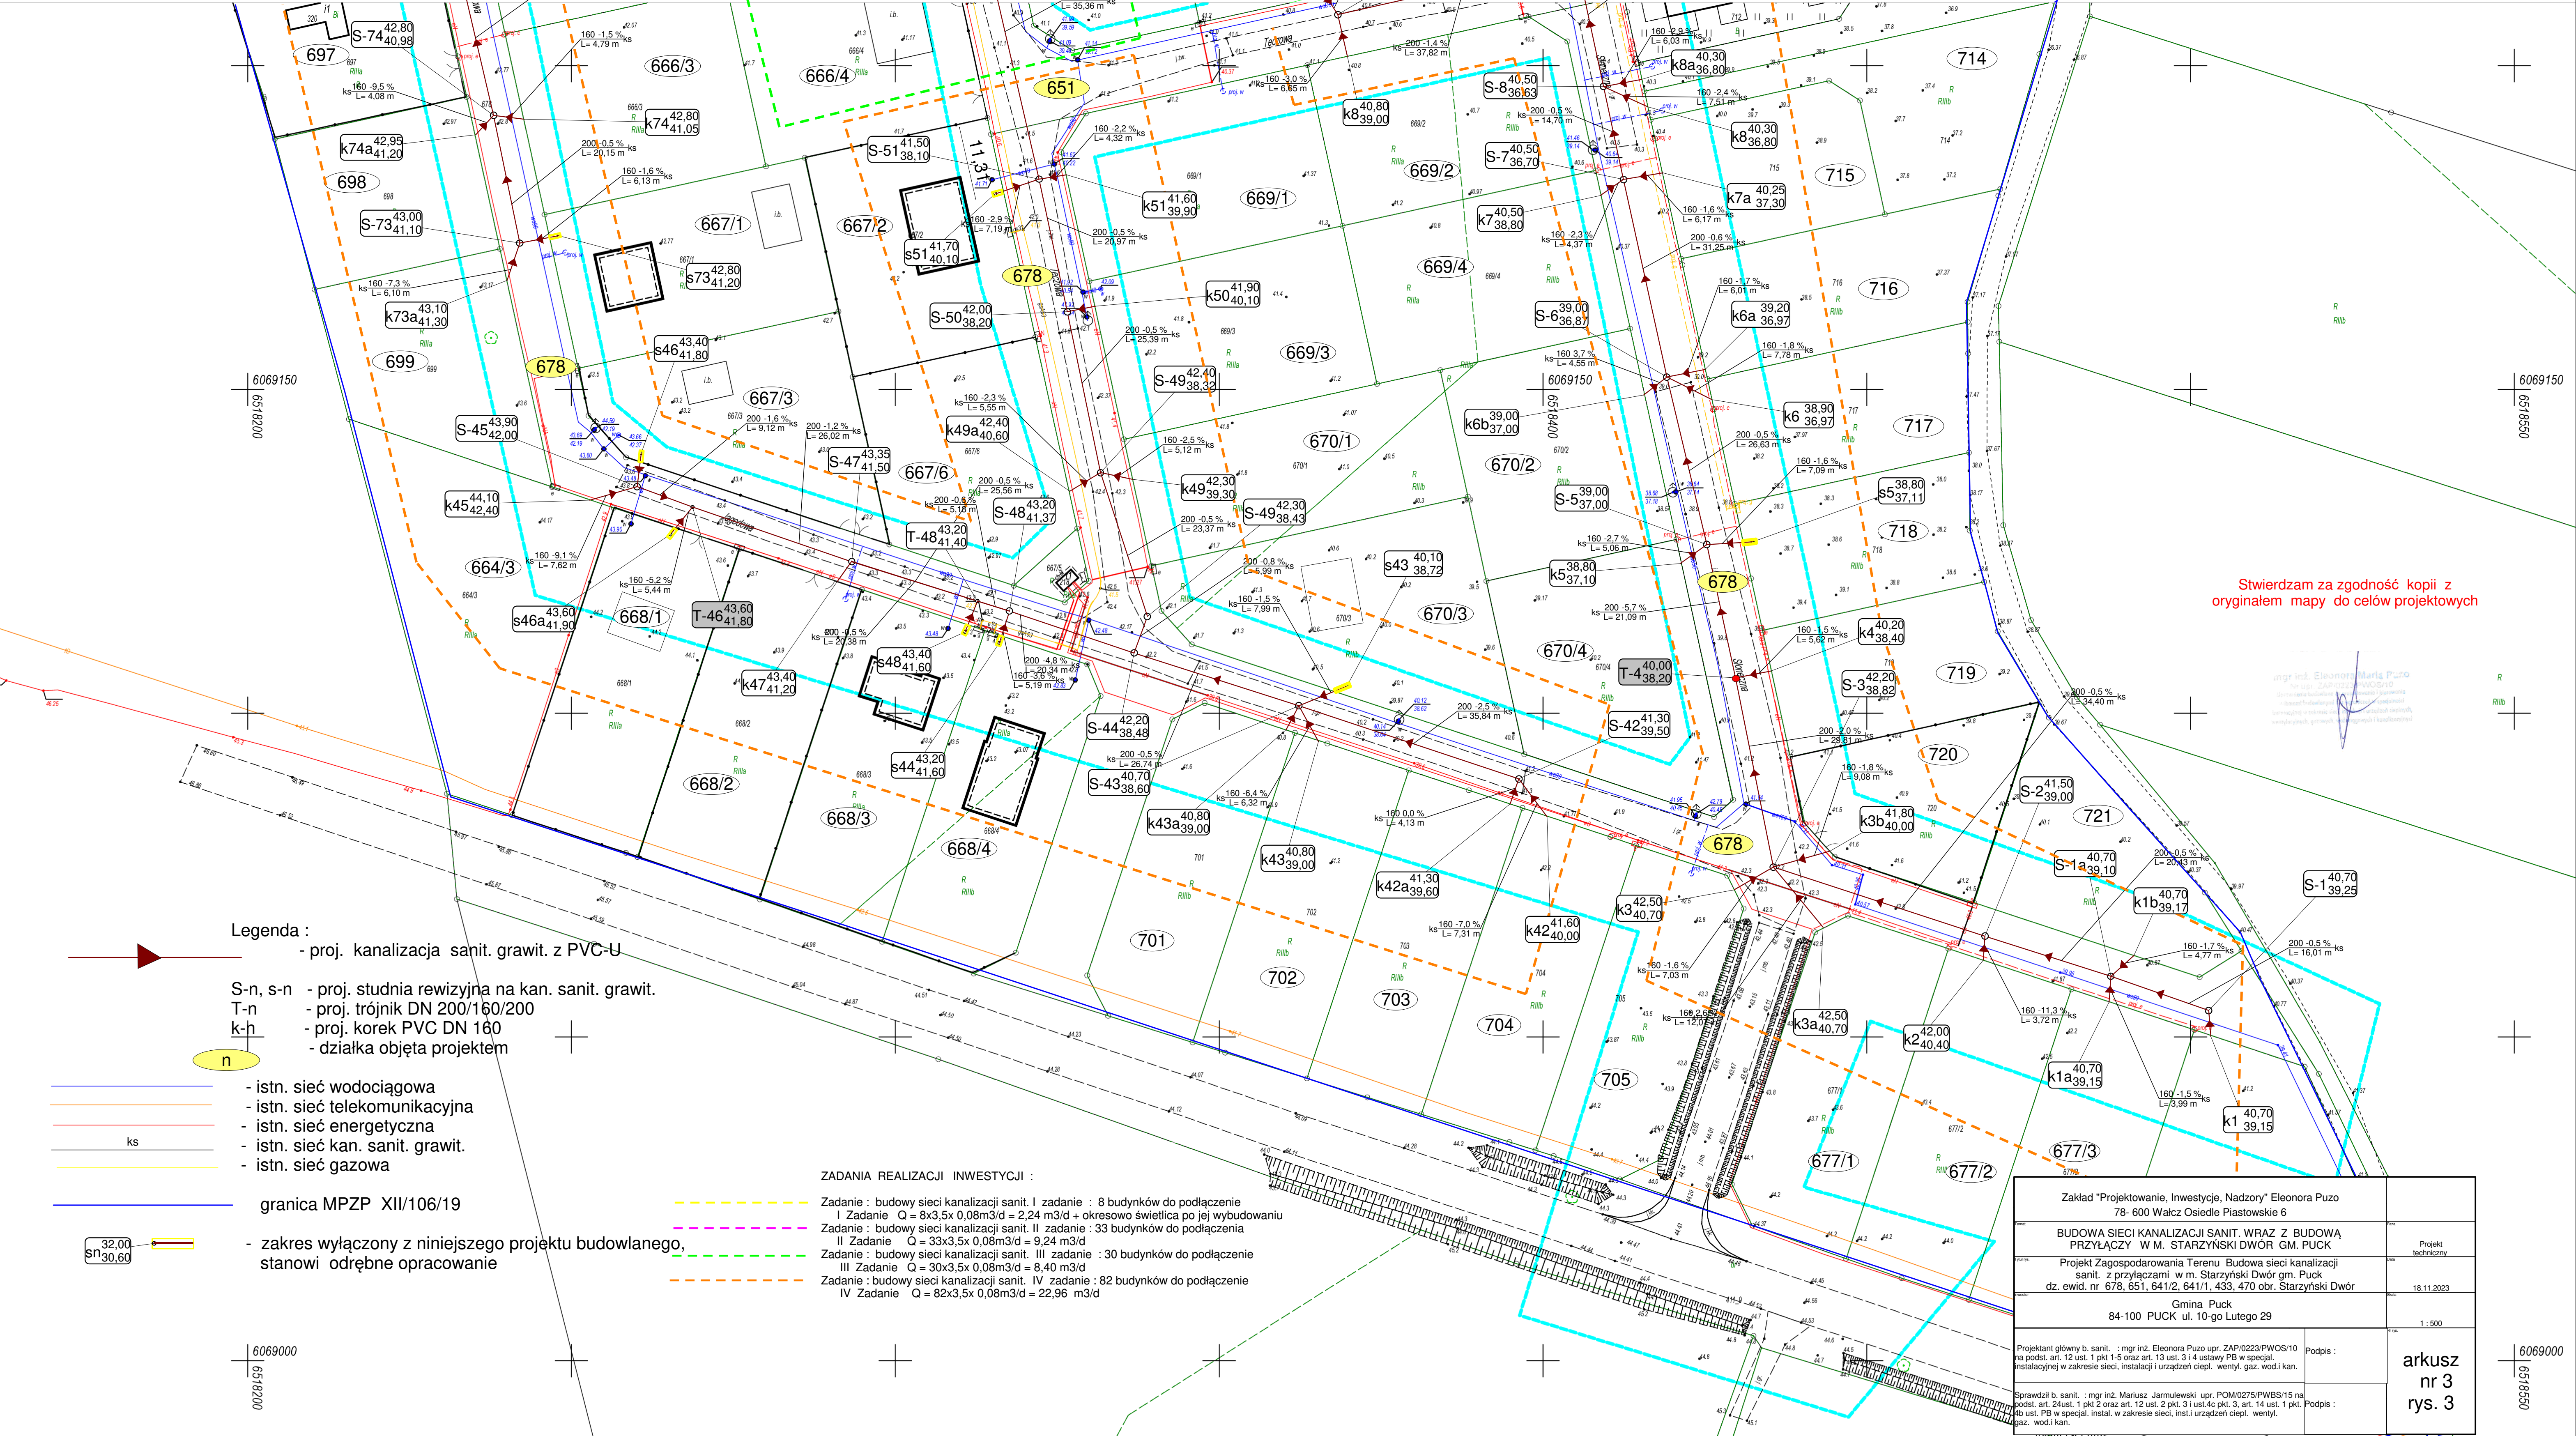

Legenda :

- proj. kanalizacja sanit. grawit. z PVC-U

S-n, s-n - proj. studnia rewizyjna na kan. sanit. grawit.

T-n - proj. trójnik DN 200/160/200

k-h - proj. korek PVC DN 160

- działka objęta projektem

- istn. sieć wodociągowa

- istn. sieć telekomunikacyjna

- istn. sieć energetyczna

- istn. sieć kan. sanit. grawit.

- istn. sieć gazowa

granica MPZP XII/106/19

- zakres wyłączony z niniejszego projektu budowlanego, stanowi odrębne opracowanie

ZADANIA REALIZACJI INWESTYCJI :

Zadanie : budowy sieci kanalizacji sanit. I zadanie : 8 budynków do podłączenie

I Zadanie Q = 8x3,5x 0,08m<sup>3</sup>/d = 2,24 m<sup>3</sup>/d + okresowo świetlica po jej wybudowaniu

Zadanie : budowy sieci kanalizacji sanit. II zadanie : 33 budynków do podłączenia

II Zadanie Q = 33x3,5x 0,08m<sup>3</sup>/d = 9,24 m<sup>3</sup>/d

Zadanie : budowy sieci kanalizacji sanit. III zadanie : 30 budynków do podłączenie

III Zadanie Q = 30x3,5x 0,08m<sup>3</sup>/d = 8,40 m<sup>3</sup>/d

Zadanie : budowy sieci kanalizacji sanit. IV zadanie : 82 budynków do podłączenie

IV Zadanie Q = 82x3,5x 0,08m<sup>3</sup>/d = 22,96 m<sup>3</sup>/d

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6	
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY W M. STARZYŃSKI DWÓR GM. PUCK	
Projekt Zagospodarowania Terenu Budowa sieci kanalizacji sanit. z przyłączami w m. Starzyński Dwór gm. Puck dz. ewid. nr 678, 651, 641/2, 641/1, 433, 470 obr. Starzyński Dwór	
Gmina Puck 84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29	
Projektant główny b. sanit. : mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10 ks podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PR w sprawie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepł. wentyl. gaz. wod i kan.	
Podpis :	
Sprawdził b. sanit. : mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 1 Podpis :	
Podpis :	
18.11.2023	
1 : 500	
arkusz nr 3 rys. 3	