



ALGORYTM DZIAŁANIA DLA POMIESZCZENIA GASZONEGO

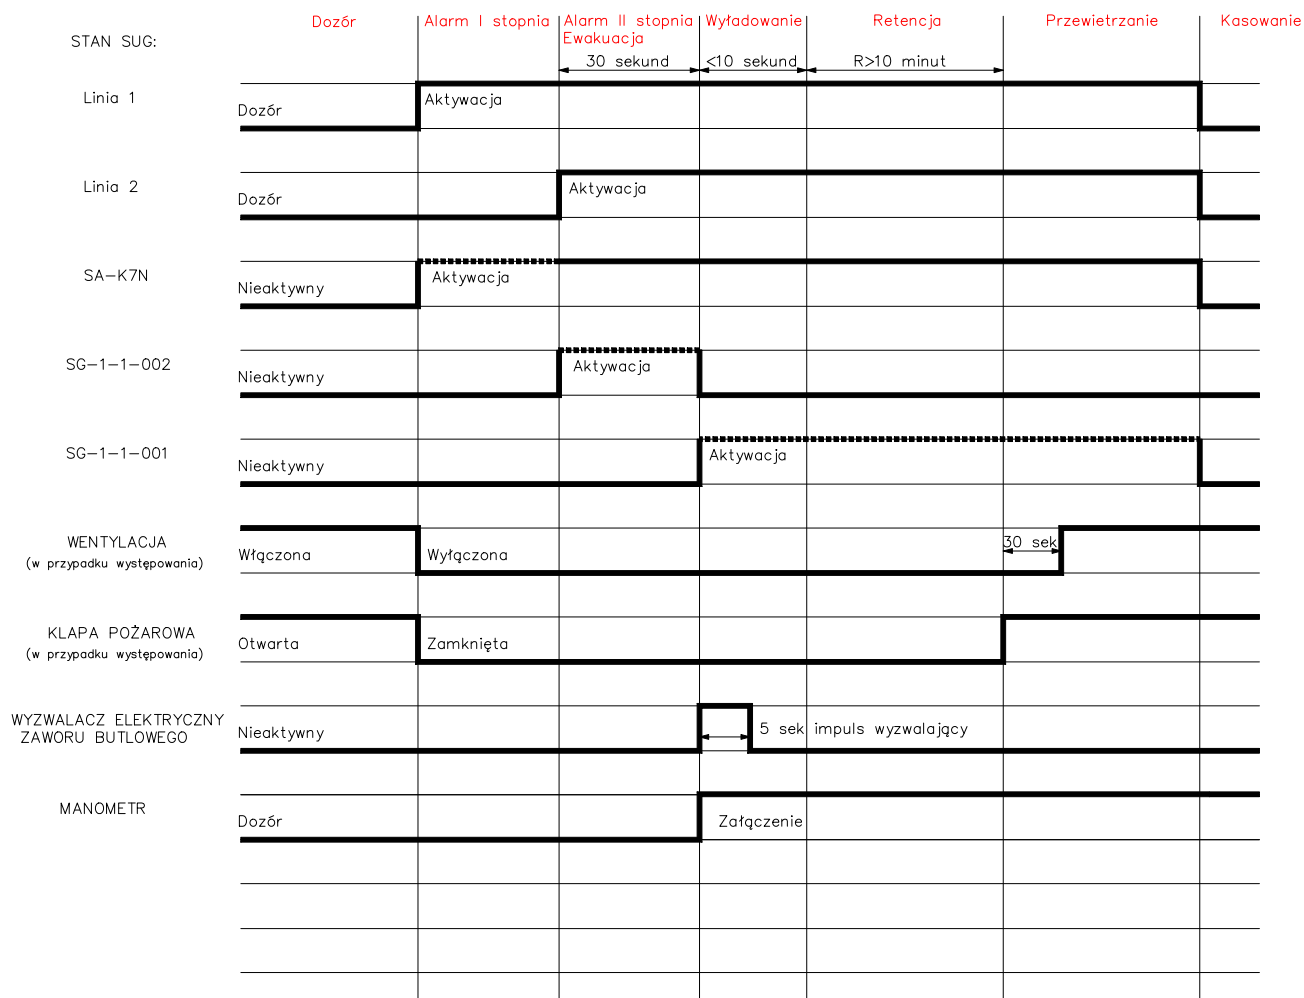

SYGNAŁ MODUŁOWY

SYGNAŁ CIĄGŁY

 CERBEX sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. LWOWSKA 14 tel: 0-13 436-83-99	OBIEKT:	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Rzeźnicza 11 31-540 Kraków	SKALA: —
	TYTUŁ RYSUNKU:	System automatycznego gaszenia pożaru Stale urządzenie gaśnicze SAFEMATIC™ LP (N) Detekcja i sterowanie – algorytm sterowania	Nr rysunku: 3.0 Arkusz : 1/1
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Komolubi upr. bud POM/IE/0843/03		DATA: 06.2022 PODPIS: 