


DACH

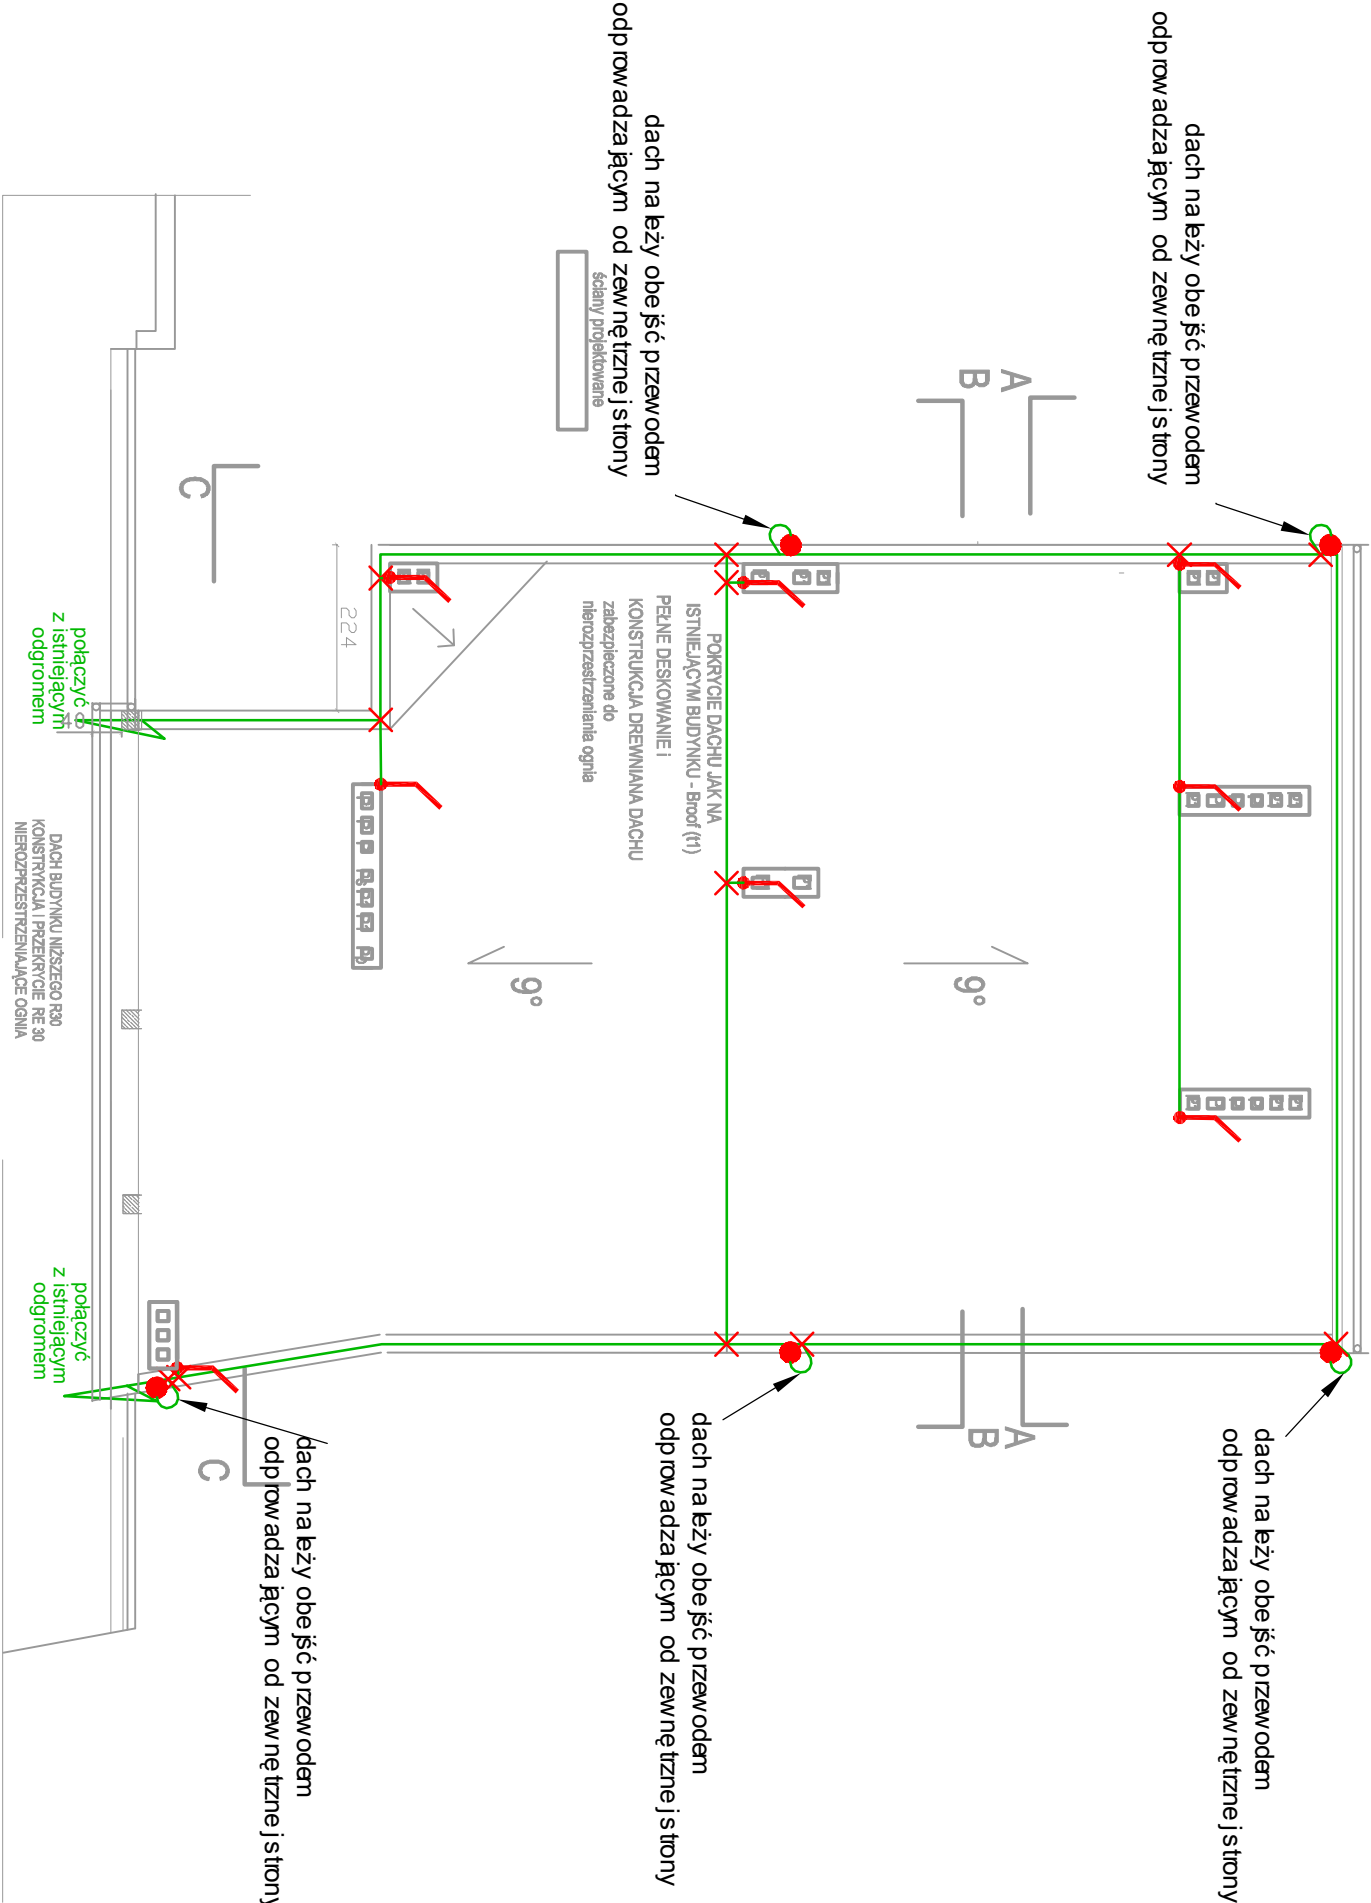

- LEGENDA:
- zwoły poziome - drut Fe/Zn Ø8mm
 - przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm
 - przewód pod elewacją pionowo w rurze RSO 32
 - iglica min. 0,7m ponad kominem
 - złącze krzyżowe do połączeń
 - zwołów poziomych

Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice	
Data	12.2021r	
Podpis		
Nazwisko	inż. B. Kusiak	
Nr upraw.	1115/94 - specjalność inżynierino-instalacyjna	
Format:	Gmina Psary ul. Malinowska 4, 42-512 Psary	
Podziałka:	ROZBUDOWA REMIZY OSP W PRECZOWIE	
1:100	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA INSTALACJA ODGROMOWA - DACH	
Nr rysunku:	465/ I/E-04/a	