


PÓŁPIĘTRO

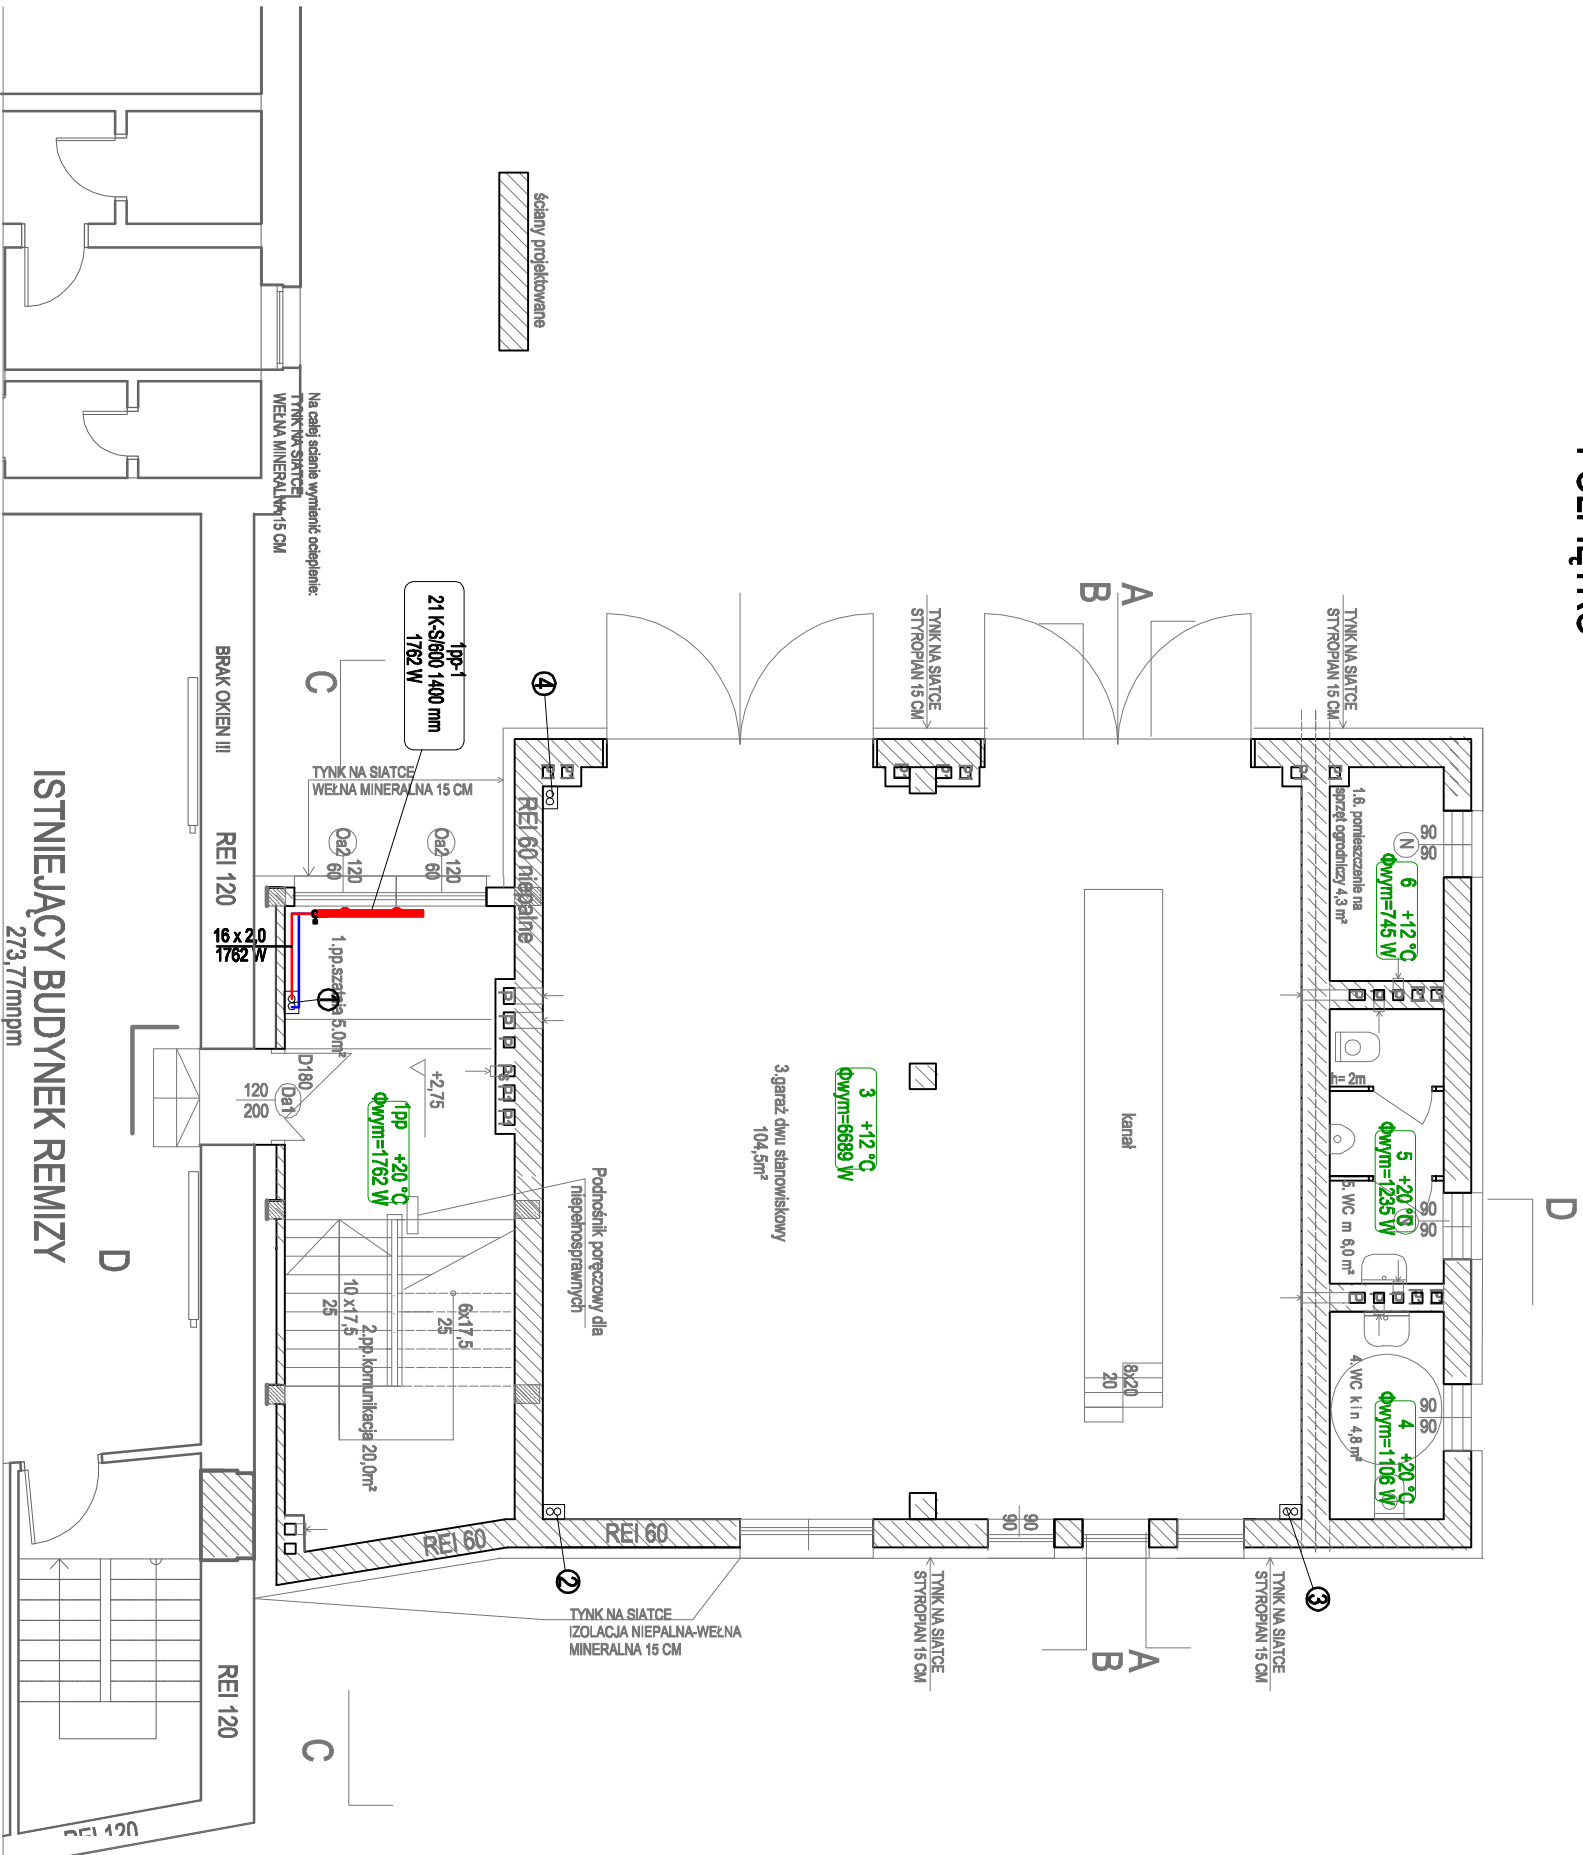

UZNACZENIA

- numer pomieszczenia
- temperatura obliczeniowa
- zapotrzebowanie na ciepło
- instalacja c.o. - zasillanie- 80°C
- instalacja c.o. - powrót- 60°C
- grzejnik płytowy
- numer grzejnika
- typ i wielkość grzejnika
- moc grzejnika

1.1-1  
22K/600 920 mm  
1367 W

Data	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Podpis	12.2021r	
Nazwisko	mgr inż. J. Piechowicz	
Nr upraw.	444/02- specjalność instalacje i sieci sanitarne	
Format:	Gmina Paryż ul. Malinowska 4, 42-512 Paryż	
Podziałka:	ROZBUDOWA REMIZY OSP W PRZECOWIE CZĘŚĆ: INSTALACJE SANITARNE	Zastępuje rysunek:
1:100	RZUT PÓŁPIĘTRA -INSTALACJA C.O.	
Nr rysunku:		465/ 1/S-2.2/a