




KONDYGNACJA 0




KONDYGNACJA 1

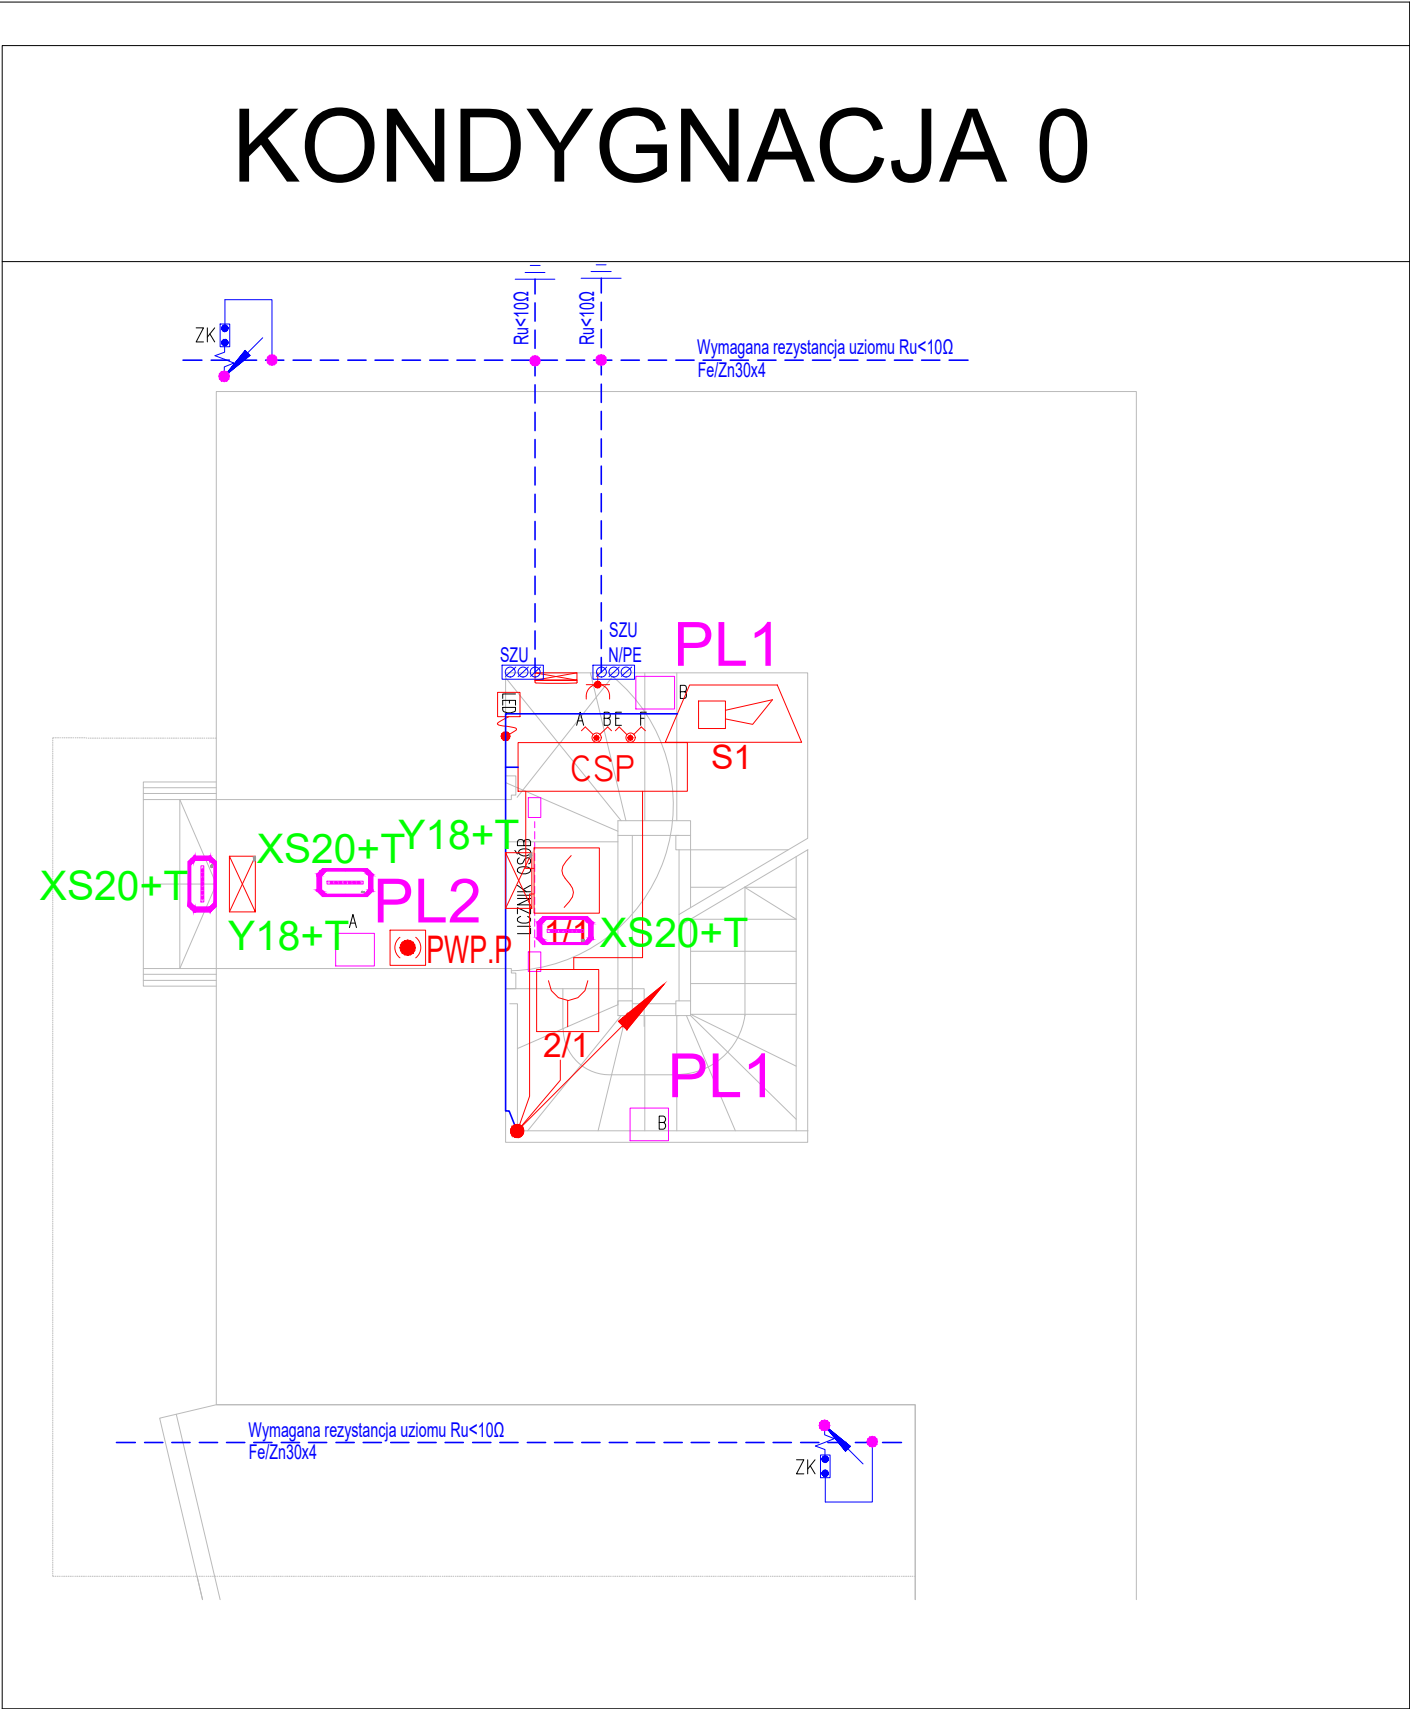

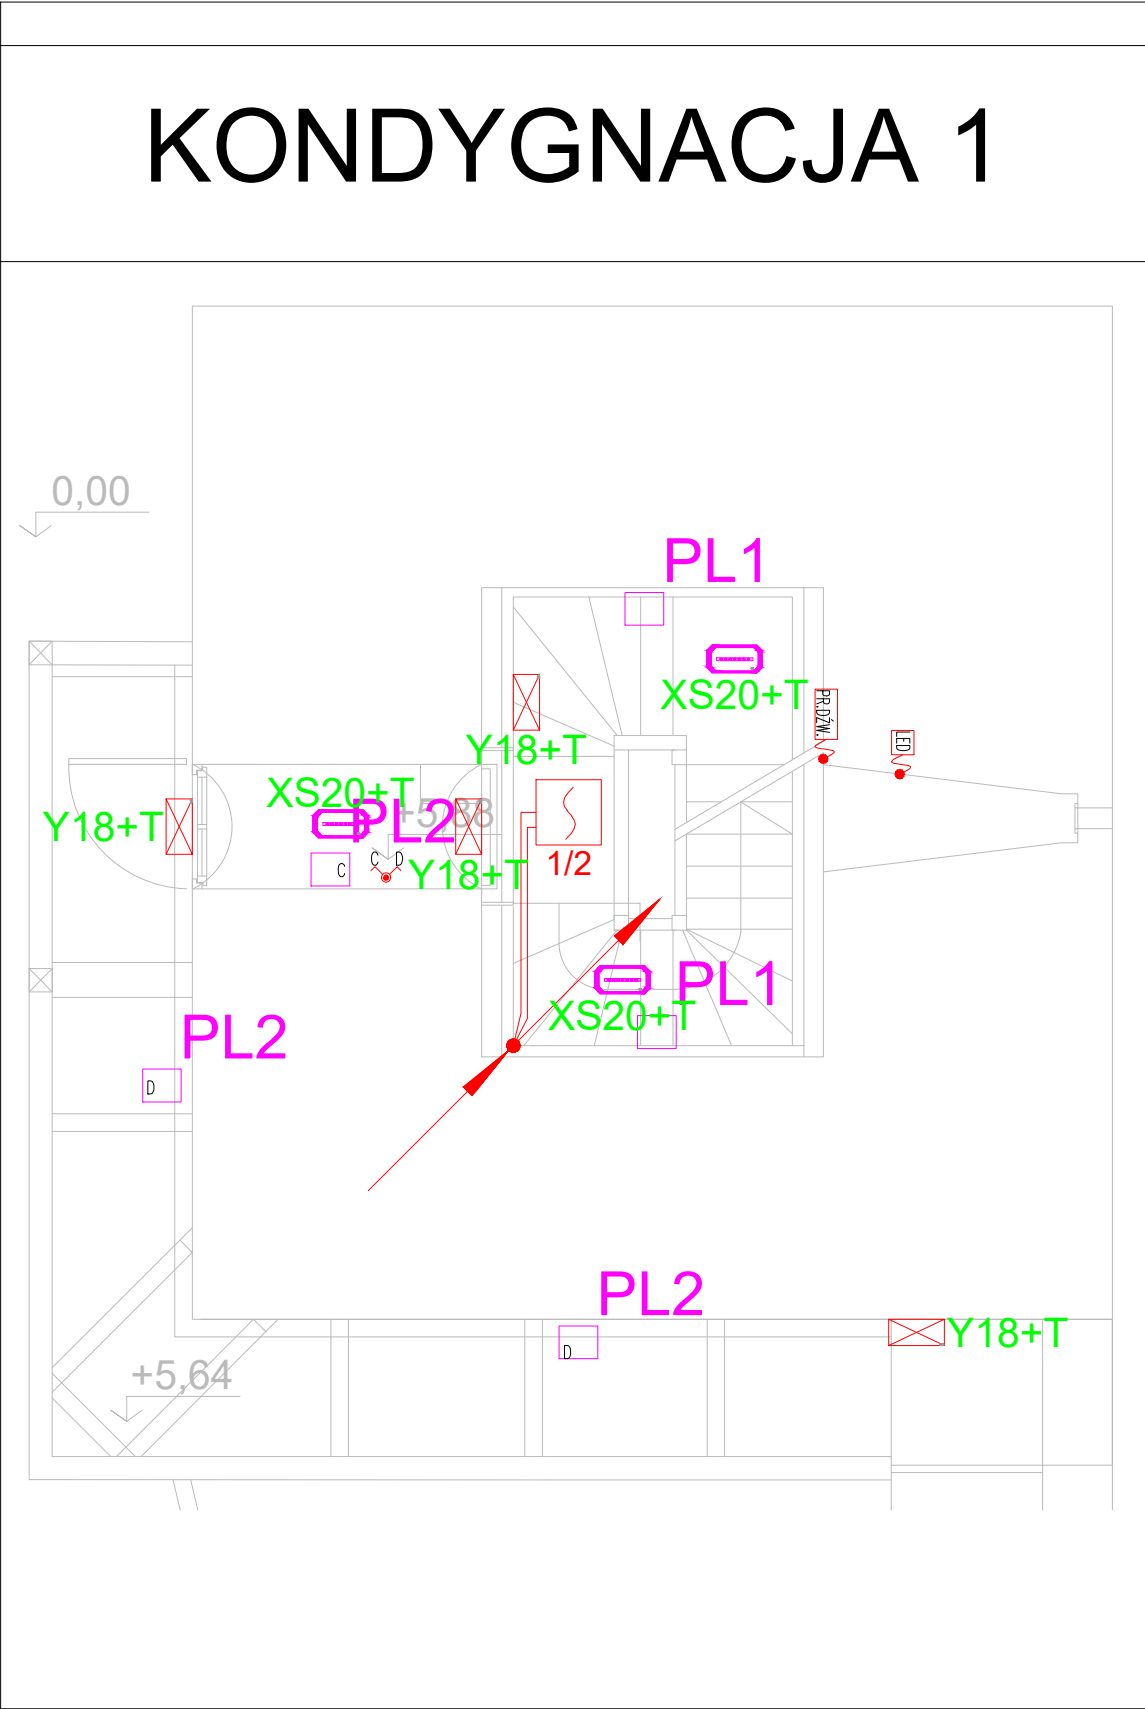

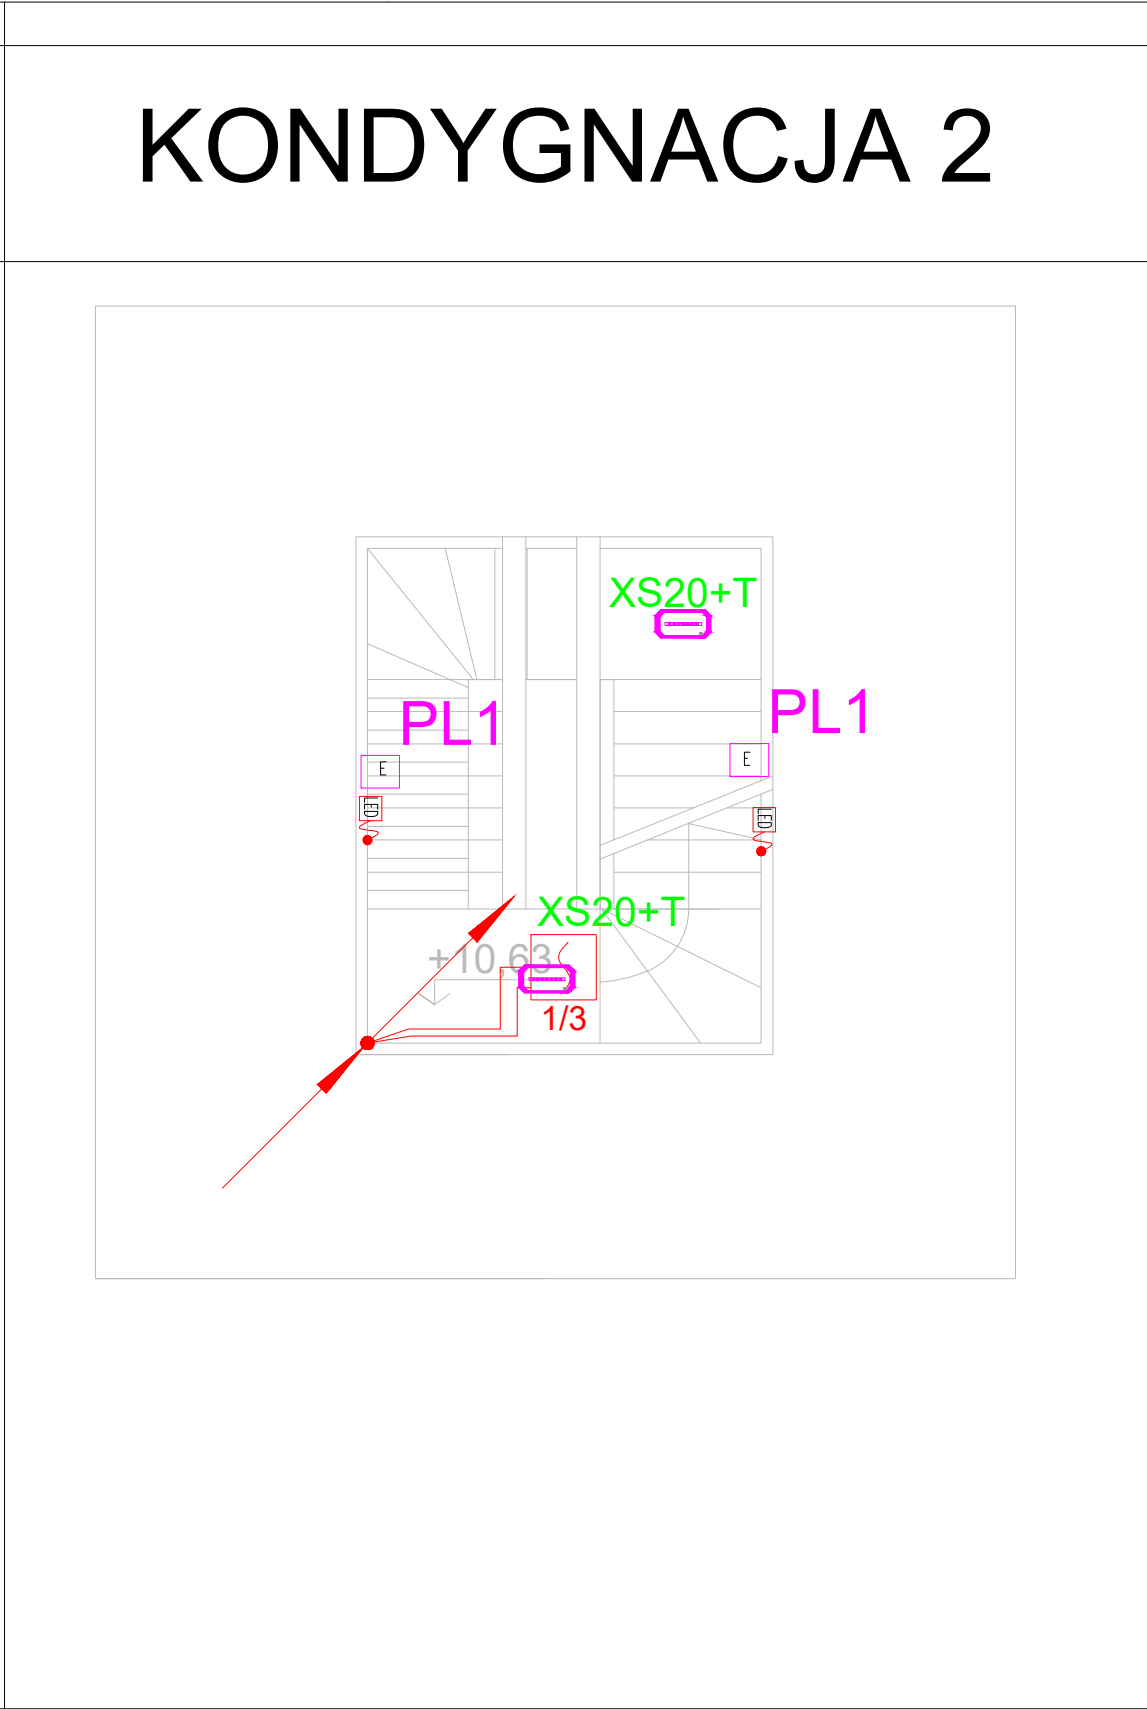

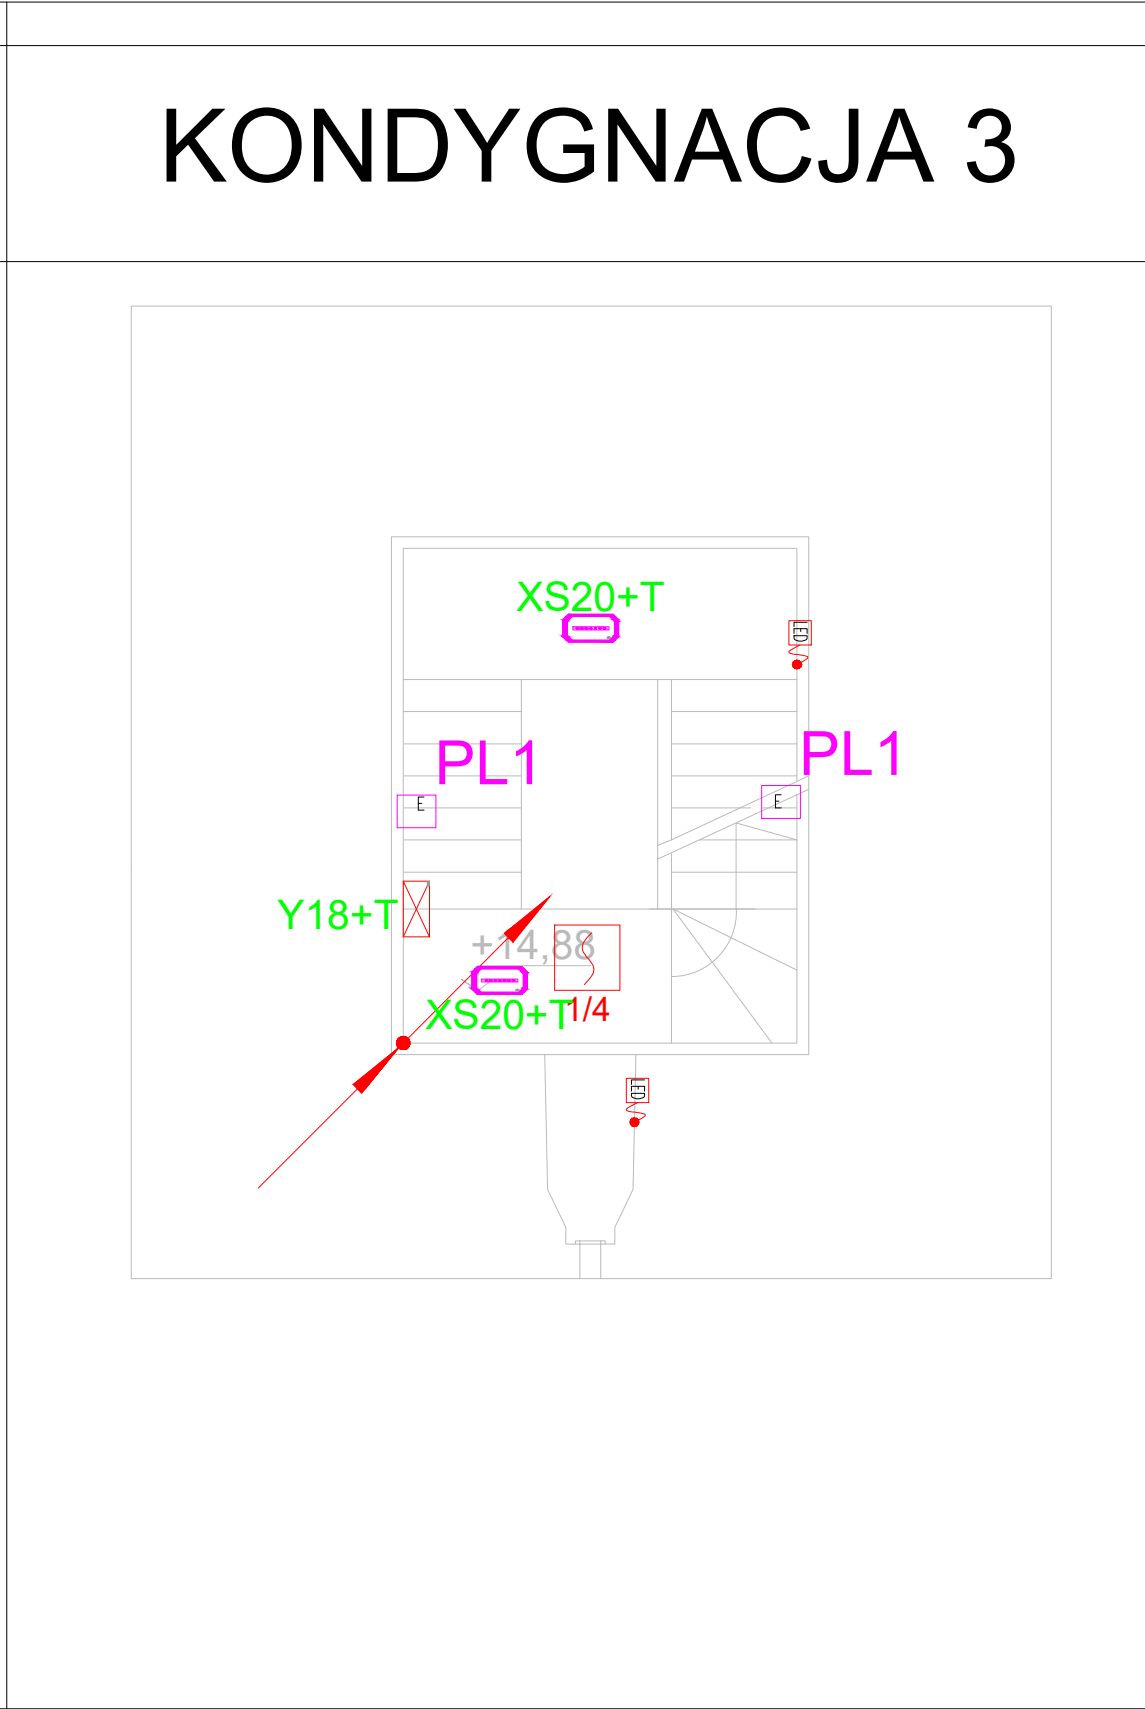

KONDYGNACJA 2



KONDYGNACJA 3



OZNACZENIA:				
	TABELA: OGBORCZA, MONTAZ w PONE: OGBORCZA, MONTAZ Innowa 1,8m, od p.p.		UZCIEM MIESZAN: POZIOM/PIONOWY: TASIEMA Fe/Zn 304mm / PRZECY: GWINTOWANE 3-6-8mm ŁĄCZYCE Z UZCIEMEM ISTEINIAJĄCYM	
	ŁACZNIK: SMIECZNIKOWY IP44(65) MONTAZ: 1m WYSOKOSC: H=1,5m OD P.P.		ZŁĄCZE KONTROLNE: INSTALACJA: ODRODMOWA NA ELEKTRONICZNY FaZa25x4 - Dfa8mm	
	GWIAZDZ: WYPOWIE: 230V/16A IP44(65) WYSOKOSC: MONTAZU H=0,5m OD P.P.		PROJEKTOWANY PRZEWODZ: DOPROWADZAJĄCY INSTALACJA: ODRODMOWE: Dfa8mm	

Zestawienie oświetlenia		(MOW)
L1	Oprawa doświetla 230V 1011mm 3000K IP 66 IK 08	23W
L2	Oprawa doświetla 220V 3180 mm 3000K IP 66 IK 08	52W
G1	Oprawa 34,6W 634mm 3000K - czysta Głowa na słupie wys 4m	34,6W
P1	4811 mm 3000K	47,3W
P2	1226 mm 3000K	16,1W



PL1




PL2

LED 21W 1444mm 3000K rozsył asymetryczny, montaż na ścianie na wys. 2,3 m + osłona przeciwsłoneczna plaster miedzi kolor dobowy czarny IP 66 IK 08


LED 12W 1375 mm 3000K rozsył prostokątny montaż na ścianie na wys. 2,3 m + osłona przeciwsłoneczna plaster miedzi 131-0599 kolor dobowy czarny IP 66 IK 08




LEGENDA OPRAW EWAKACYJNYCH:

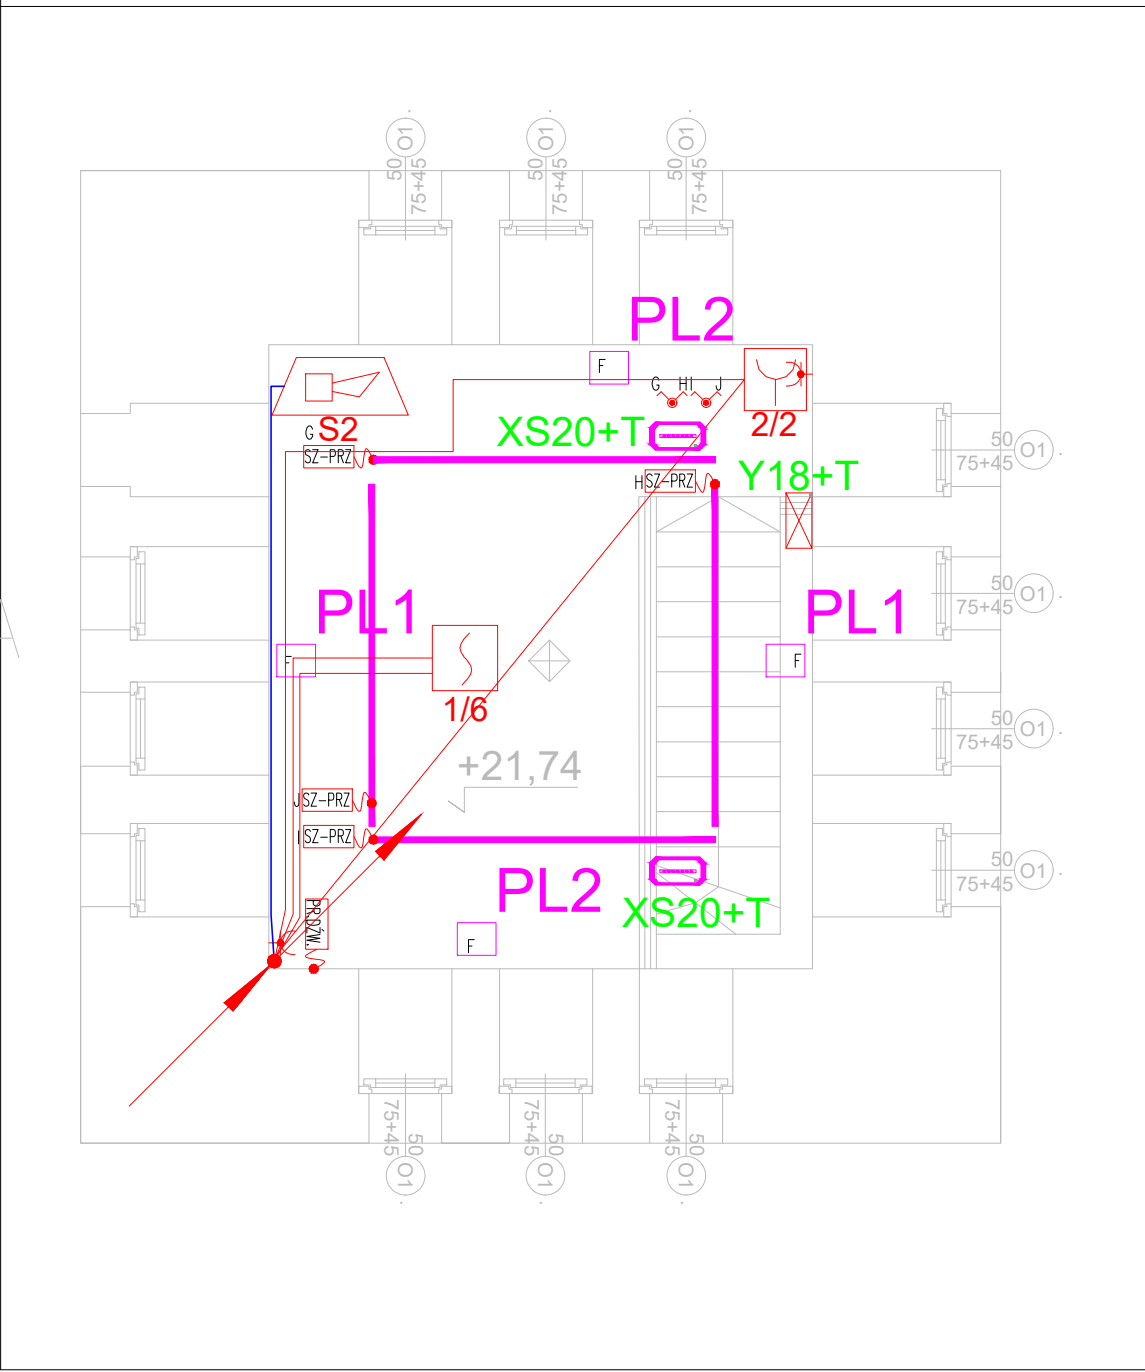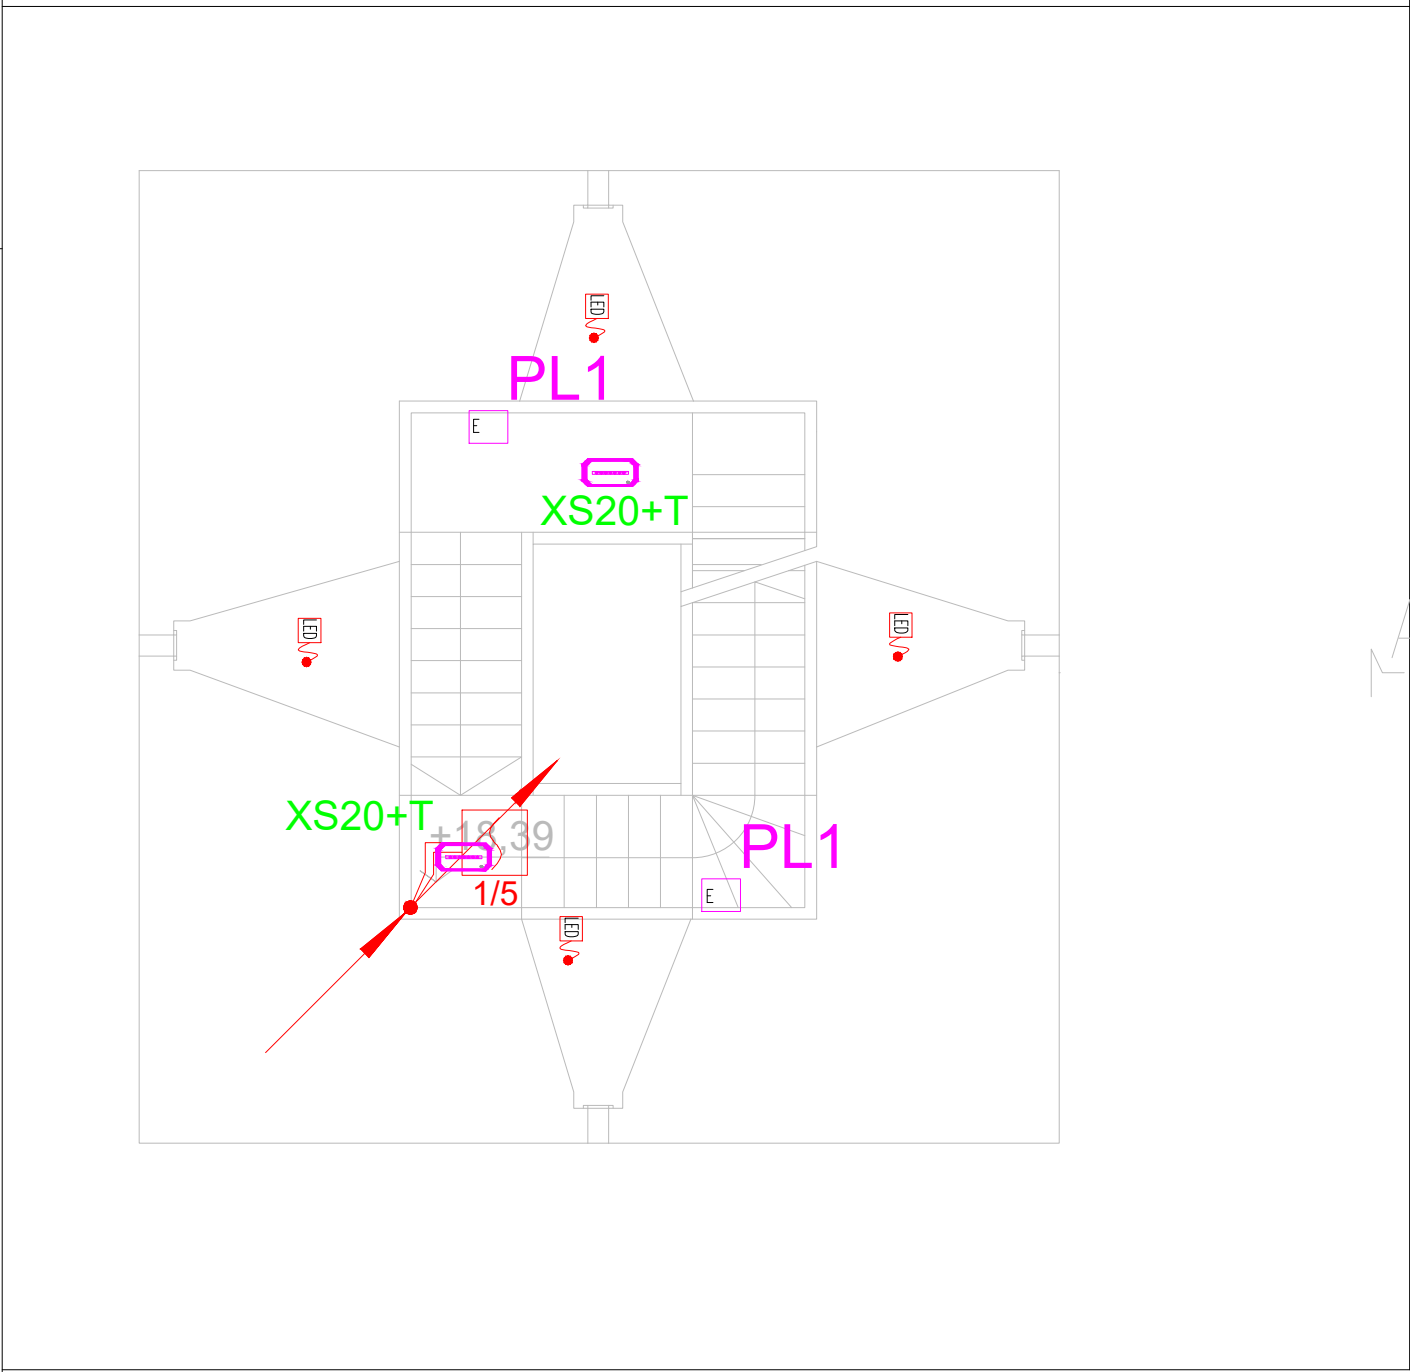
Lp.	Ozn.	Symbol	Strumień	Czas podtrzym.	Stopień IP
1	XS20		335lm	1H	IP65
2	Y18			1H	IP65







Architectural floor plan of a room. The room is defined by a thick, hatched border. Inside the border, there is a central rectangular area containing a window with multiple panes. The room is illuminated by eight ceiling lights, represented by semi-circular symbols, four on each of the longer walls. The plan includes dimensions: a width of 10.00 m on the left and a depth of 10.00 m on the bottom. A note in the upper right corner states: "Wymagana rozpiętość uzbroju Ruc100 FeZn50A". A dimension of +14,10 is indicated with an arrow pointing to the central area.

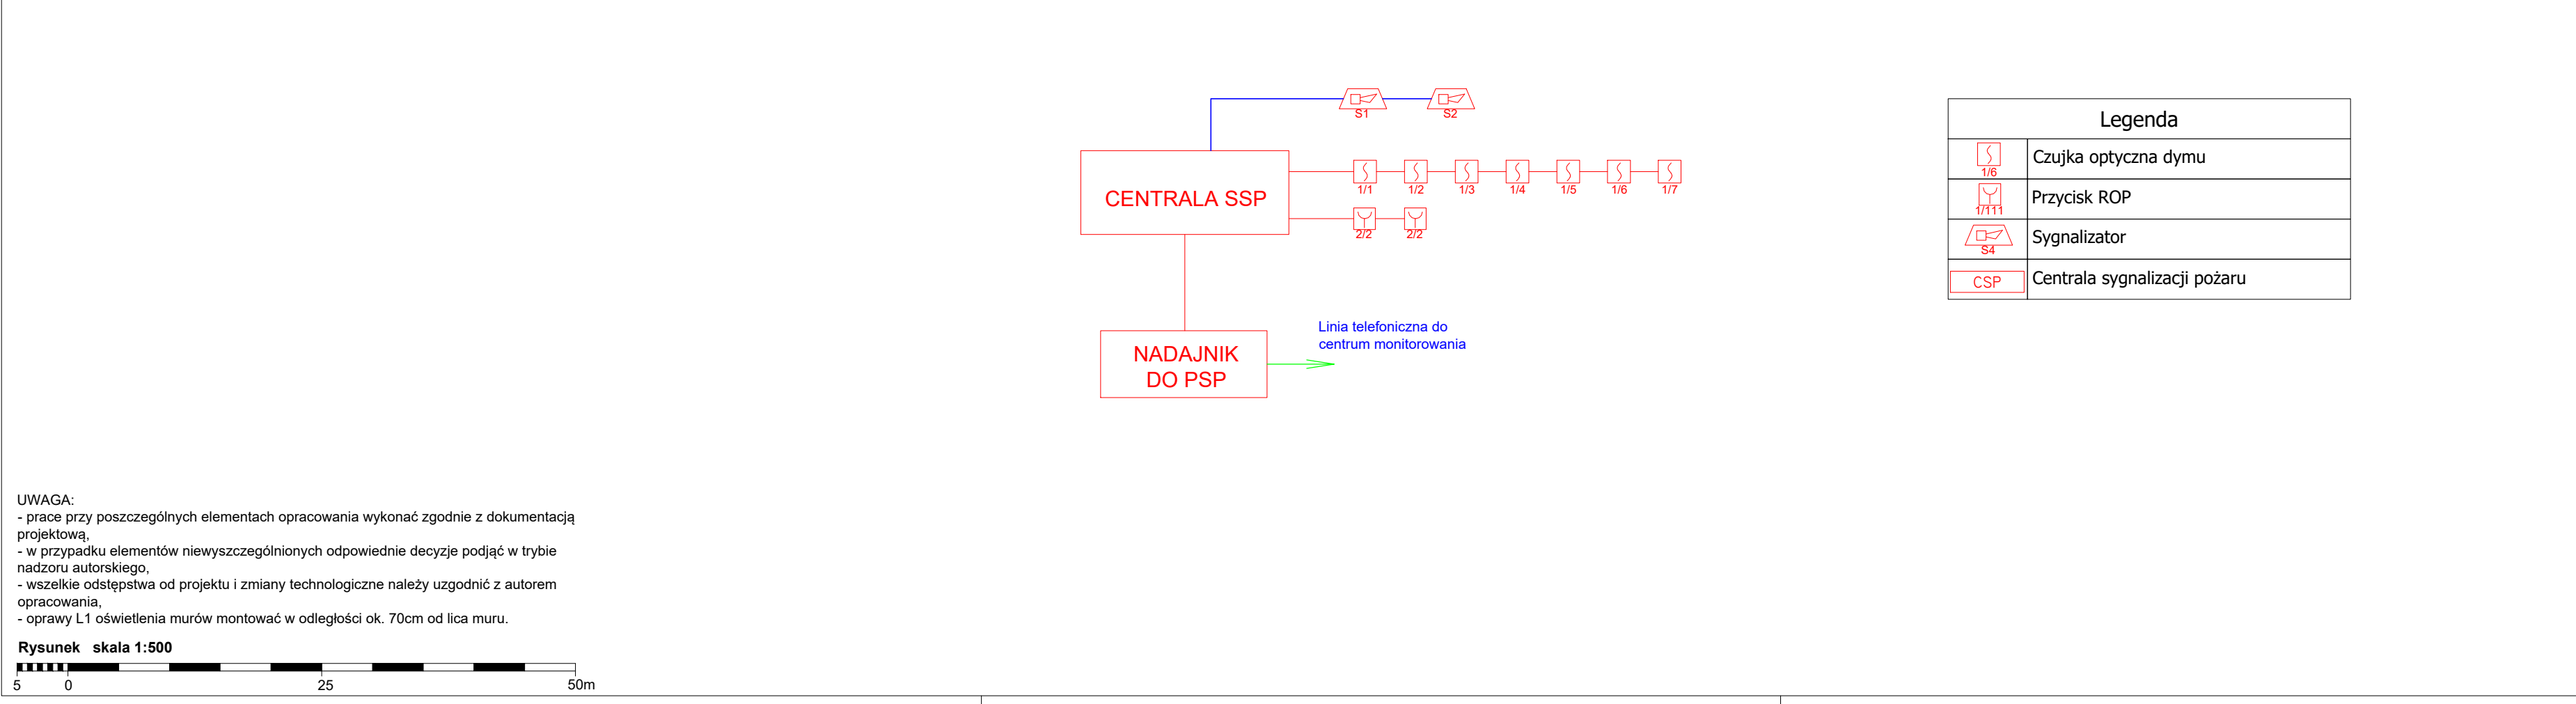

OZNACZENIA:	
	PROJEKTOWANY PRZEMÓW GOPROWADZAJĄCY INSTALACJĘ ODGROMOWĄ: $E_f \geq 8mm$
	MAŚCZ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ: $h=2m$
	ZBIÓD PODCZYN INSTALACJĘ ODGROMOWĄ: $E_f \geq 8mm$



Legenda	
	Czujka optyczna dymu
	Przycisk ROP
	Sygnalizator
	Centrala sygnalizacji pożaru

Rysunek skala 1:500

_____ podpis: _____