


Schemat jednokreskowy zasilania i rozdzielni RE

łączy arkusz 1
arkusz 2

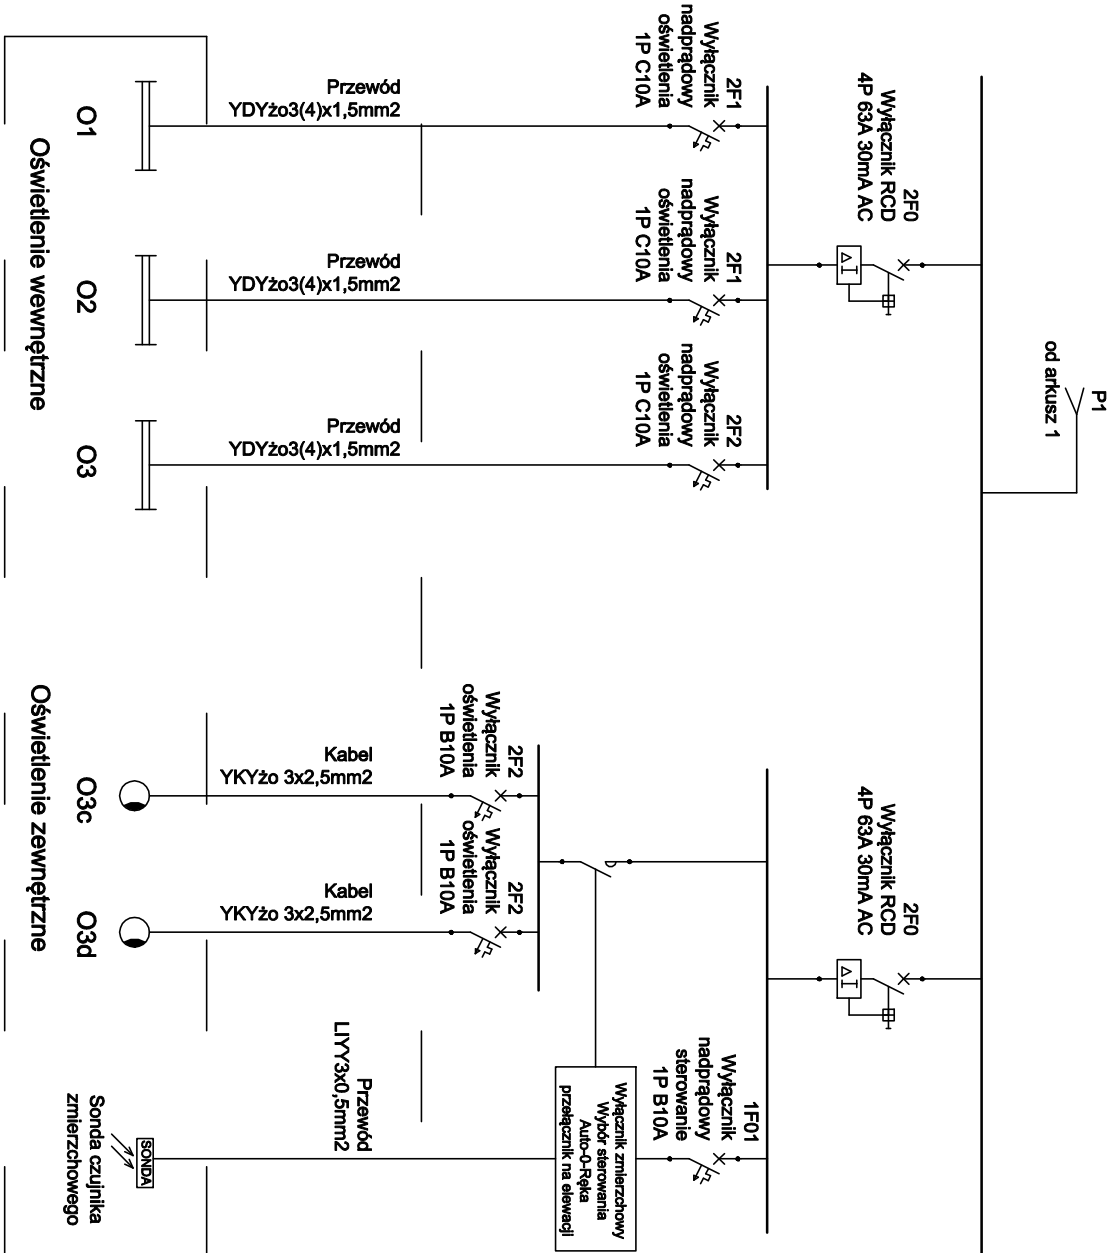

arkusz 2
łączy arkusz 3

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|-----------------|--|------------|------|------------|
| Obiekt | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czartajew | | | | | | |
| Adres | Dziółka nr 320/5 Obręb: 201009_2.0008 Czartajew, gm. Siemiatycze | | | | | | |
| Inwestor | Gmina Siemiatycze, ul. Kościuszkі 35; 17-300 Siemiatycze | | | | | | |
| Przedmiot rysunku | Schemat jednokreskowy zasilania i rozdzielni RE | | | | Skala | 1:50 | Nr rys E-7 |
| | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | | Data | | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Paweł Iwanicki | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PDU0086/PWOE/13 | | 05.08.2021 | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Robert Grzeszczuk | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PDU0071/PWBE/16 | | 05.08.2021 | | |