


Rzut instalacji sanitarnych

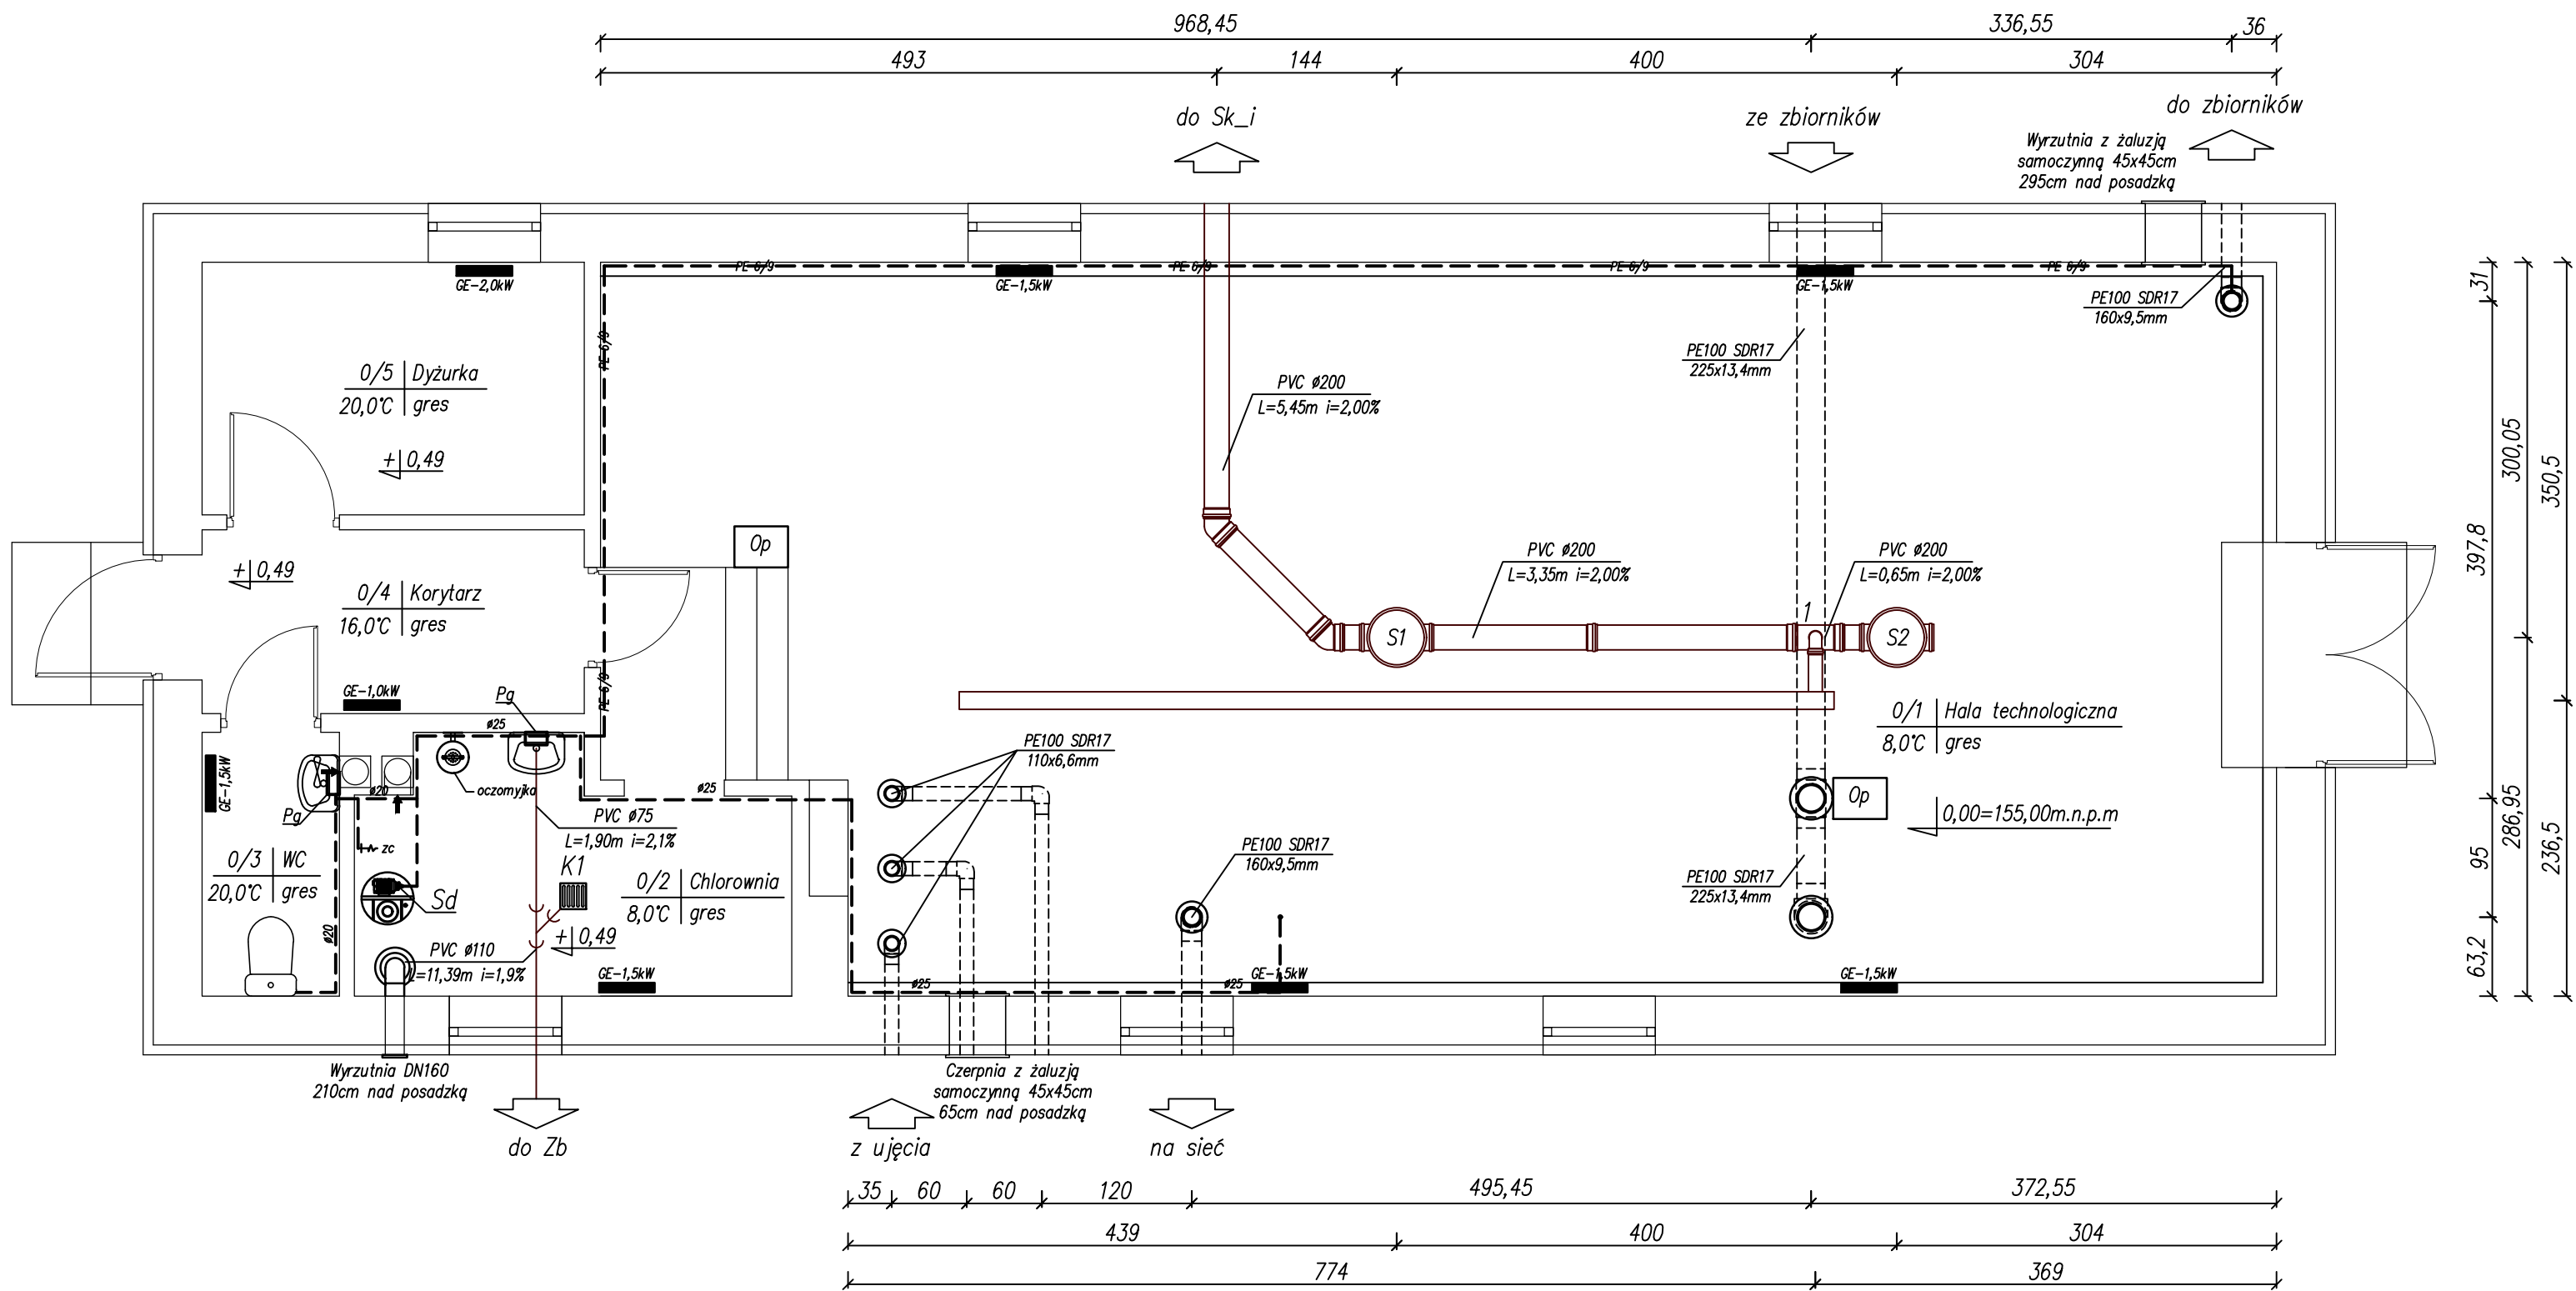

Pg – podgrzewacz przepływowy wody – 3l/min przy dT=25°C
Op – osuszacz powietrza – 5l/24h, 10°C/70%
GE – grzejnik elektryczny IP24

Obiekt	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarzajew				
Adres	Działka nr 320/5 Obręb: 201009_2.0008 Czarzajew; gm. Siemiatycze				
Inwestor	Gmina Siemiatycze; ul. Kościuszki 35; 17-300 Siemiatycze				
Przedmiot rysunku	RZUT INSTALACJI SANITARNYCH			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	05.08.2021	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	05.08.2021	