



Wrocław, 29.06.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Gminy Miechów wraz z jednostkami
organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / ZMIANY SWZ

NR 85/2023/Miechów

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miechów wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w SWZ.

1. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych klauzul:

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH - dotyczy ryzyka AR, EEI

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,


3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przeniesienie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko

uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko

uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej,



rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH - dotyczy ryzyka OC

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada dodatkowo za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub szkody spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII - dotyczy ryzyka OC

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.


Klauzula sankcyjna - dotyczy ryzyka AR, OC, EEI

Compensa TU SA VIG nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem Compensa TU SA VIG na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

Klauzula cyber - dotyczy ryzyka AR, EEI

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody



oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,


(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te



uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższe klauzulę wyraża zgodę na ich włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

2. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu, że ubezpieczeniu będą podlegać tylko te zgłaszane kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne, które posiadają stosowane certyfikaty spełniające normy obowiązujące na rynku Europejskim (w zależności od rodzaju modułów), których okablowanie wraz z innymi instalacjami elektrycznymi zostało zaprojektowane, zainstalowane i sprawdzone przez elektryka kompetentnego w zakresie prac przy instalacjach prądu stałego i przemiennego zgodnie z krajowymi normami oraz budowa instalacji została już zakończona i uzyskano Zezwolenie na Użytkowanie Instalacji PV (instalacja została odebrana, próby i testy zakończone wynikiem pozytywnym a instalacja została podłączona do sieci).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

3. Wnioskujemy o dopisanie w Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia słów: „pod warunkiem, że powyższa sytuacja podyktowana jest rachunkiem ekonomicznym lub decyzją administracyjną”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia


4. Wnioskujemy o odstąpieniu od obowiązku wskazania konkretnego likwidatora do obsługi szkód i roszczeń Zamawiającego, a jedynie do wskazania bezpośredniego kontaktu z działem likwidacji szkód ze wskazaniem osoby kierującej zespołem (kierownika). Wskazanie konkretnej osoby wiąże się z brakiem jakiegokolwiek kontaktu w przypadku nieobecności dedykowanego likwidatora.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

5. W odniesieniu do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się pustostany, obiekty niepołączone trwale z gruntem oraz obiekty tymczasowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że znajdują się min. pustostany.


Lp	Nazwa jednostki	Odpowiedź
----	-----------------	-----------



1	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	TAK
2	Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Raclawicka 10	NIE
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie	NIE
4	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie	NIE
5	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie	
6	Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli	2 garaże przy budynku
7	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaksicach	NIE
8	Szkoła Podstawowa w Pstroszycach	1 garaż blaszany
9	Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Maczka w Pojałowicach	NIE
10	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Miechowie	NIE
11	Przedszkole Samorządowe nr 2 w Miechowie	NIE
12	Żłobek Samorządowy nr 1 w Miechowie	
13	Przedszkole Samorządowe nr 3 w Miechowie	NIE

6. W przypadku potwierdzenia istnienia w/w obiektów wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10%, nie mniej niż 800,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXY i wprowadzenie franszyzy w wysokości 500 zł.




7. Czy do ubezpieczenia zgłaszane jest :wysypisko śmieci, zakład recyklingu, PSZOK?

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że do ubezpieczenia nie jest zgłaszane :
wysypisko śmieci, zakład recyklingu, PSZOK.**

8. Prosimy o podanie obiektów OZE Odnawialne Źródła Energii (obiekty publiczne)
(rodzaj mienia i suma ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Lp	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	UGiM – ul. Sienkiewicza 25 – instalacja fotowoltaiczna Budynek zaplecza sportowego POGOŃ – ul. Konopnickiej 19 – instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne Świetlica wiejska w m. Falniów WCKSiR – kolektory słoneczne Świetlica wiejska w m. Pstroszyce Drugie – instalacja fotowoltaiczna Wartość podana wraz z budynkami
2	Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Raławicka 10	Fotowoltaika poza budynkiem pływalni 40kW - wartość 120 000 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie	panele na naszym budynku są ubezpieczone wraz z budynkiem i wchodzi




		wycenę majątku
4	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie	NIE POSIADA
5	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie	Inst. fotowoltaiczna- wartość- 243 770,01 zł.
6	Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli	panele fotowoltaiczne Nie znam wartości założonych paneli fotowoltaicznych. Płatnikiem była Gmina Miechów.
7	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaksicach	
8	Szkoła Podstawowa w Pstroszycach	panele fotowoltaiczne (inf. o wartości w UGiM)
9	Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Maczka w Pojałowicach	NIE POSIADA
10	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Miechowie	KOLEKTORY SŁONECZNE – 195989,92 zł
11	Przedszkole Samorządowe nr 2 w Miechowie	Brak obiektów OZE Odnawialnych Źródeł Energii.
12	Żłobek Samorządowy nr 1 w Miechowie	
13	Przedszkole Samorządowe nr 3 w Miechowie	Aktualnie nie zgłasza się do ubezpieczenia obiektów OZE.

9. Wnioskujemy o wykreślenie z klauzuli prac budowlanych prac, na które jest wymagane pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

10. Wnioskujemy o wprowadzenie we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, przynajmniej w zakresie fakultatywnym, franszyz redukcyjnych w wysokości minimum 500,00 zł do każdego rodzaju ubezpieczenia, a dla szkód finansowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10%, nie mniej niż 500,00 zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla szkód finansowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Wysokość pozostałych wprowadzonych fransyz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 i 32.

11. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o informację, czy ochroną objęte byłyby Domy Pomocy Społecznej świadczące całodobową opiekę nad pensjonariuszami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochroną nie mają być objęte Domy Pomocy świadczące całodobową opiekę nad pensjonariuszami.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie będzie objęta działalność jakiegokolwiek medyczna polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywania zabiegów medycznych, udzielania porad medycznych, za wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wprowadzenie w wariantcie II rocznego okresu polisowania oraz wyjaśnienie czy złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,



- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); 801 102 102 pzu.pl 2/8
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w lokalizacji wystąpiła powódź od 1997 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że od 1997 r. nie wystąpiła powódź w posiadanych lokalizacjach.

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację na temat infrastruktury drogowej:

- a. Limit odpowiedzialności w aktualnej polisie.
- b. Szkody z tego tytułu w ostatnich 5 latach.
- c. Wykaz dróg,
- d. Stan techniczny poszczególnych dróg,
- e. Rok budowy,
- f. Podanie przynajmniej szacunkowej wartości dróg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje:

a) Limit odpowiedzialności na aktualnej polisie wynosi 200 000 zł.


b) jedna szkoda w infrastrukturze drogowej w 2023 roku

c) Wykaz dróg zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

d) na podstawie systematycznej obserwacji stanu nawierzchni stan dróg określa się jako dobry i zadowolający

e) brak danych

f) zgodnie z wcześniejszymi informacjami



21. W odniesieniu do OC zarządcy dróg zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację:
- jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?
 - czy remonty dróg Ubezpieczony wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim.
- Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia OC stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź: Zamawiający informuje:

a) zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.

b) remonty są zlecane. Na czas wykonywania prac Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkody nie były likwidowane we własnym zakresie.

23. W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o uzupełnienie danych do oceny ryzyka (tam gdzie tego nie ma) zgodnie z poniższym:


- konstrukcji budynku
- konstrukcji dachu oraz rodzaju pokrycia
- zabezpieczenia przeciwpożarowe
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- czy budynek jest użytkowany

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dane o poniższe uzyskane informacje:

Lp	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	Dane znajdują się w załączniku nr 5 – rejestr majątku
2	Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Raclawicka 10	
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie	Dane znajdują się w załączniku nr 5 – rejestr majątku
4	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie	konstrukcja budynku-cegła pełna, dach-więźba drewniana-blachodachówka, zab.ppoż-hydranty wew.,podręczny sprzęt gaśniczy, zab. Przeciwkradzieżowe-inst.alarmowa-monitoring,



		budynek jest użytkowany
5	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie	
6	Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli	Materiał budowlany to beton i cegła, dach płaski, pokryty styropapą, budynek posiada zabezpieczenie przeciwpożarowe, alarm przeciw włamaniowy, budynek jest użytkowany.
7	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaksicach	
8	Szkoła Podstawowa w Pstroszycach	budynek murowany, hydrant zewnętrzny, instalacja odgromowa, alarm p.włamaniowy, budynek użytkowany
9	Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Maczka w Pojałowicach	Dane znajdują się w załączniku nr 5 – rejestr majątku
10	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Miechowie	JEST ZABEZPIECZENIE P-POŻ
11	Przedszkole Samorządowe nr 2 w Miechowie	Dane znajdują się w załączniku nr 5 – rejestr majątku
12	Żłobek Samorządowy nr 1 w Miechowie	
13	Przedszkole Samorządowe nr 3 w Miechowie	Obiekt użytkowany, wybudowany w 2009 r. ogrodzony i oświetlony. Konstrukcja budynku mieszana. Budynek oraz ściany działowe wykonane są z materiałów niepalnych. Budynek posiada drewnianą więźbę dachową tzw. krokwie. Budynek posiada wymaganą i sprawną instalację odgromową oraz centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń. W budynku występuje rodzaj ogrzewania wodnego. Budynek jest wyposażony w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz regularnie przechodzi kontrole Straży Pożarnej. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.



24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji jaki charakter działalności jest prowadzony przez najemców w wynajętych budynkach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prowadzony przez najemców w wynajętych budynkach ma charakter handlowo-usługowy, sportowy, lokale mieszkalne.

25. Prosimy o podanie wykazu pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie zgłoszonych do ubezpieczenia.

Prosimy również o szczegóły w tym zakresie – suma ubezpieczenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone

W przypadku braku możliwości dostarczenia ww. danych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów przeznaczonych do likwidacji (rozbiórki).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów.

Zamawiający informuje poniżej o posiadanych pustostanach:

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie –

- budynek mieszkalny ul. M. Konopnickiej 19a – SU 65 000 zł

- budynek użytkowy ul. M. Konopnickiej 6b (Parkowa) – SU 24347,31 zł - jest przekazany w dzierżawę (dzierżawca ma ubezpieczać w ramach umowy);

- budynek ul. H. Sienkiewicza 34a – SU 50 000 zł


- budynek użytkowy *dawna biblioteka* Nasiechowice 44 – SU 95 000 zł

Budynki wyłączone ze względu na stan techniczny. Nie posiadają one żadnych mediów ani ochrony.

Szkoła Podstawowa w Pstroszycach - 1 mieszkanie wolne, media zabezpieczone

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML nie przekracza 26 mln zł.



27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.
Odpowiedź: Zamawiający na te moment nie jest w stanie tego określić we wszystkich posiadanych budynkach, zaś poniżej przekazuje dane, które na ten moment posiada:

Lp	Nazwa jednostki	Odpowiedź
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie	NIE DOTYCZY
4	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie	NIE DOTYCZY
6	Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli	Nie ma materiałów palnych
8	Szkoła Podstawowa w Pstroszycach	tylko palna konstrukcja dachu
13	Przedszkole Samorządowe nr 3 w Miechowie	Konstrukcja budynku jest mieszana. Budynek posiada drewnianą więźbę dachową tzw. krokwie. Szczegółowa informacja o konstrukcji budynku znajduje się w załączniku „Korekta majątku PS 3 miechow” zakładka „Zabezpieczenia p. pożarowe”

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczane mienie...”.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.



Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

30. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia powyżej 100 m od miejsca ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia franszyzy integralnej w wysokości 200 zł, za wyjątkiem szkód finansowych dla których została ustalona franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami franszyzy integralnej w wysokości 200 zł.



Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.
34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą odnośnie odpowiedzialności cywilnej administrowania drogami o podanie liczby kilometrów zarządzanych dróg oraz obrót
Odpowiedź: Zamawiający informuje:
Rodzaje dróg i długość (km):
- bitumiczne: 127,75 km
- betonowe: 0
- brukowe: 0,620 km
- tłuczniowe: 63,04 km
- gruntowe: 43,690 km
- drogi wewnętrzne: 22 km
Łącznie długość dróg publicznych (km): 234,10
35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów?
Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie gospodaruje i nie zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów.
36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wśród ubezpieczonych jednostek mają się znaleźć drużyny OSP – jeśli tak proszę o wykaz.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ochrony w ubezpieczeniu OC również dla jednostek drużyny OSP.
Członkowie 20 jednostek OSP Liczba osób 60
Członkowie 2 jednostek MDP Liczba osób 20
37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:
KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez



wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następca, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

38. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny



organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. Sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA SANKCJI

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela,



to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

43. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności OC nie obejmuje szkód spowodowanych osunięciem lub osłabieniem nośności gruntu wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych, konserwacyjnych lub innych podobnych czynności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego, za które ponosi on odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że nie jest objęta ubezpieczeniem jakakolwiek działalność związana z zagospodarowaniem odpadów, ich sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, składowaniem, itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 3 lat.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zastosowana była franszyza integralna dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczeń w wysokości 50 zł.

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

52. W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)

- wykazu uszkodzonego mienia,

- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:


- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),

- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

53. W odniesieniu do klauzuli przepięć zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikacje poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

a) w licznikach, miernikach,

b) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych

maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:


a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.



W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

55. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Klauzula automatycznego pokrycia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania PZU w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na postawie:

1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub
2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałaby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu:

W przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na postawie:



- 1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub**
- 2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.**
56. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia dla mienia po zebraniu danych do SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu 10% sumy ubezpieczenia. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia
57. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”
Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli w proponowanej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia
58. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł. Brak limitu w SWZ
Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia
59. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość usunięcia tej klauzuli.
Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:
„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji **związanej z**



prowadzoną działalnością niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej modyfikacji z zastrzeżeniem, że dotyczy ona ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


61. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. szkodowości za ostatnie 5 lat. Prosimy o wskazanie:

- a. Grupa ubezpieczeniowa,
- b. Data szkody,
- c. Opis szkody,
- d. Wysokość wypłaty,
- e. Wysokość rezerwy.
- f. Działanie jakie Ubezpieczony podjął aby uniknąć takich szkód w przyszłości

Odpowiedź: Załącznik nr 6 - Informacja do oceny ryzyka został zaktualizowany o szkodowość za ostatnie 5 lat. Niniejszy załącznik stanowi część poufną i zostanie on udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.



62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:
- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
 - Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):
 - Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
 - Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
 - Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?
- Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.
- Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.
 - Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:
 - a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu)
 - b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

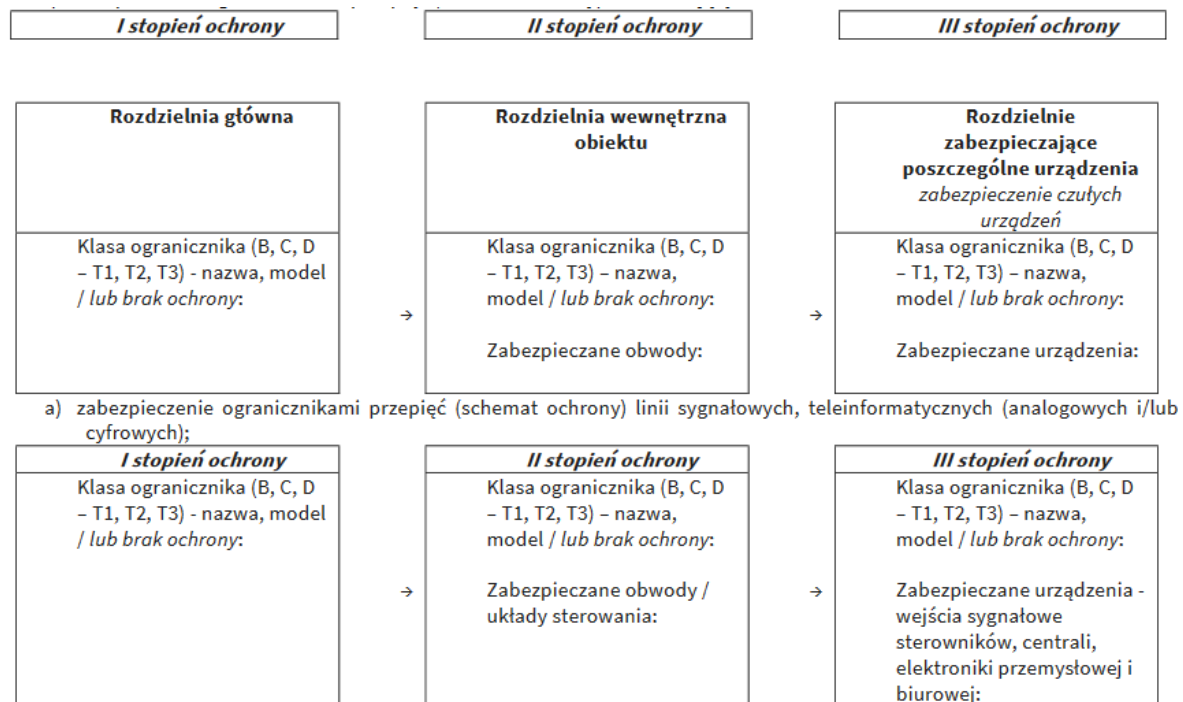

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):



- inne uwagi (np. strefy EX).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić szczegółowo na ten moment odpowiedzi. Za wyjątkiem jednej jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli :

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej niskiego napięcia na terenie obiektu: **dobry**
 - Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. **dobry**, zły; wiek instalacji, opis):
 - Przewody dla **230V**: 2 lub **3 żyłowe**?; - instalacja miedziana, **aluminiowa**?
 - Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa? **Nie**
 - Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, **podtynkowe**, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w **peszlach**, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? **Nie ma palnych stropów i ścian**
- Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.
- Zabezpieczenia nadprądowe (**bezwłoczne typu S**, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.
 - Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebiegowej:
 - a) instalacja odgromowa (**tak**, nie, prosimy o podanie opisu)
 - b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających
- II stopień ochrony**

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane lub podanie szczegółowej listy mienia które ma być objęte klauzulą.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wnioskowanego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

64. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61.

65. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 01.06.2023, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 64.



66. W odniesieniu do szkód związanych z ubezpieczeniem mienia, których wartość przekracza 10.000 zł prosimy o informację, czy uszkodzone mienie zostało przywrócone do stanu sprzed szkody (np. szkody z gradu, szkoda z zalania żywołowego, huragan). W jaki sposób mienie, które uległo szkodzie zostało zabezpieczone przed podobnym rodzajem szkód w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający na ten moment posiada tylko poniższe informację:

CKIS :

przepięcie - 23 818,46 zł – zakupione zostały nowe wentylatory

zalanie - 24 879,75 zł – został naprawiony dach

SP2 :

huragan - 41 450,86 zł – prowadzona jest termomodernizacja budynku

67. Jaka była przyczyna szkód opisanych w zestawieniu jako zalanie z przyczyn nieżywołowych? Czy Zamawiający poczynił kroki zmierzające do zapobieżenia podobnych szkód w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający informuję :

- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Miechowie – pęknięcie rury instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Po zauważeniu namokniętej ściany i wezwaniu fachowej pomocy w celu wykucia odcinka ściany, aby dostać się do odcinka instalacji wodno-kanalizacyjnej, której dotyczyła awaria zaobserwowano zaznaczone już czasem pęknięcie w odpływie. Pracownicy usuwający awarię sugerowali, że niemożliwe było uszkodzenie rury w ścianie. Możliwe, że rura uszkodzona była już w czasie montażu tylko szczelina była niewielka i wyciek nie ujawniał się przez bardzo długi czas. Aktualnie sukcesywnie podczas przeprowadzanych remontów sprawdzany jest stan instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych w budynku. W pomieszczeniach remontowanych przynajmniej od 7 lat zostały już wymienione wszystkie instalacje.

- Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Raclawicka 10 - zmarznięty wentylator zalanie budynku – Zamawiający potwierdza, że poczynił kroki zmierzające do zapobieżenia podobnych szkód w przyszłości tj. zakupił nowe wentylatory.

68. Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód? Jakież?

Odpowiedź: Zamawiający po każdym zdarzeniu podejmuje odpowiednie działania korygujące mające zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości.

69. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informację jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.



Odpowiedź: Szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje. Zamawiający informuję, że została zaktualizowana szkodowość uwzględniająca szkody z ostatnich 5 lat.

70. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ

71. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Tak, za wyjątkiem pozycji od 137 do 154, które znajdują się w załączniku nr 5 – Rejestr majątku UMiG.

72. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

73. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

74. Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 19.

75. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że dostępne informacje przedstawiamy poniżej:



Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli - zalanie budynku spowodowane obfitymi opadami deszczu w 2021r Przeciekający dach został naprawiony

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaksicach - 2 razy zalanie kotłowni, nie mamy informacji o dacie; z informacji, które udało się uzyskać nie było to zgłaszane do odszkodowania

76. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego (jako podlimit ryzyka powodzi).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

78. Ryzyko powodzi – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

80. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym stanie, awaryjnym stanie technicznym.

81. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



82. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę.

83. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany. Pozostałe informacje znajdują się w odpowiedzi na pytanie nr 25.

84. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla pustostanów na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

85. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje:

- remont ul. Janów Górny - wymiana nawierzchni, remont sieci kanalizacji deszczowej,
- remont (modernizacja) drogi do pól w m. Kalina Lisiniec dz. nr 245 (wymiana nawierzchni)
- remont (modernizacja) drogi do pól w m. Przesławice dz. nr 470,486,447/6,447/8 (wymiana nawierzchni)

Prace nie wymagają pozwolenia na budowę

-prowadzona jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie.

86. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Nie na ten moment nie planuje.

87. Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku



odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie znajdują się wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące)

88. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dróg publicznych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 152.

89. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

90. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:


- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

91. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

92. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

93. Prosimy o uzupełnienie danych nt. konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

Odpowiedź: Odpowiedz znajduje się w innych zadanych pytaniach.

94. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź: Nie posiadają.

95. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Nie ma.

96. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. Nie dotyczy mienia tego typu, które zostało wskazane w wykazach mienia do ubezpieczenia w systemie sum stałych.


Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie planuje zgłaszać do ubezpieczenia mienia w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach.

97. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniwo fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 8.

98. Wykaz mienia UMiG Miechów – w jakim celu wykazano mienie bez wskazania wartości? Czy mienie z Lp. 84 i 130 ma podlegać ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że Lp. 84 jest zdublowany z Lp. 128.



Lp. 130 został usunięty i nie jest ubezpieczenia. Niniejszym został zmodyfikowany załącznik nr 5 – rejestr majątku oraz załącznik nr 8 - zestawienie sum ubezpieczenia. Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną zostanie udostępniony zmodyfikowany załącznik nr 5 oraz załącznik 8.

99. Jakie mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia w ramach pozycji „Park Miejski w Miechowie” na wartość 20.038.434,19 zł?

Odpowiedź: Chodniki i utwardzenia, wyspa parkowa z mostem, korty tenisowe, siłownia zewnętrzna i ścieżka zdrowia, pergole parkowe, Fontanny, wiata parkowa-altana, ogrodzenia , mała architektura, toalety parkowe, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, nasadzenia.

100. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do szkód powstałych w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, hukem ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane ograniczenie z zastrzeżeniem, że do ochrony ubezpieczeniowej włączone jest także ryzyko dewastacji.

101. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

1) odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są jedynie szkody polegające na całkowitym zniszczeniu, utracie lub obumarciu roślin wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym również roślin uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym dalsze przeżycie rośliny (prowadzącym do jej obumarcia, mimo zastosowania rozsądnych technicznie i ekonomicznie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających), Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających rośliny,

2) warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia roślinności,

3) wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w roślinach:

- chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających, lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki, w terminie umożliwiającym zwalczanie choroby lub szkodników,

- przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



102. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 18 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Szkody wynikające z działania człowieka – pkt 18 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) - nie są zlimitowane.

103. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na działanie człowiek na 200 000 zł.

104. Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



105. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 4 i 5 (tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacja oraz ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

106. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

107. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający na chwile obecna nie planuje.

108. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

110. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają pozwolenia na budowę,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



111. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

112. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

113. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wyłączenie zapisów klauzuli w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji lub budynków w złym stanie technicznym oraz mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

114. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie ograniczenia procentowego. Proponujemy 20% wartości szkody, nie więcej niż limit określony w treści klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuje w SWZ o zastosowanie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia.

115. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

116. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

117. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,



e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

118. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu, który miałby zastosowanie do mienia włączanego do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

119. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się obiekty użytkowane sezonowo.

120. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


121. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

122. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje inie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

123. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem,



użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

124. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

125. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Pakietu I zamówienia w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

126. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

127. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, nie użytkuje, nie administruje jakimkolwiek sprzętem pływającym.

128. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

129. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

130. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 14 „związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie”- wnioskujemy o wyłączenie rozszerzenia w całości lub o ograniczenie zakresu ochrony do OC za szkody wyrządzone



w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

131. Ile jednostek OSP podlega Zamawiającemu w kontekście rozszerzenia OC nr 15?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w kontekście rozszerzenia OC nr 15 podlega 22 jednostki OSP (20 jednostek OSP + 2 jednostki MSP)

132. Z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie szkód mających charakter czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

133. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu, z wyłączeniem punktu: „usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości”.

Zamawiający informuje, że zgłaszane zagrożenia są usuwane jak najszybciej, w zależności od możliwości finansowych, technologicznych bądź formalnych, ale nie ma możliwości zapewnienia 72-godzinnego terminu zakończenia odpowiednich prac.


134. Jaka jest całkowita długość dróg będących w administracji Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 34.

135. Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 24 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

136. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:



„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

137. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 4 projektowanych postanowień umowy), a w szczególności dotyczących:
- przedłużenia umowy,
 - przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
 - podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
 - zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,
- wymaga zgody obu stron

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

138. Wnioskujemy o zmianę terminu wykonania zamówienia na termin realizacji zamówienia
12 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

139. Proszę o informację czy od roku 1997r. na terenie Gminy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami. Jeśli tak jakiej wysokości to były szkody?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

140. Proszę o informację czy w Gminie są tereny zagrożone osuwiskami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Gminie nie ma terenów zagrożonych osuwiskami.



141. Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 10 lat na terenie Gminy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami. Jeśli tak jakiej wysokości były wypłaty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 10 lat na terenie Gminy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

142. Wnioskuje o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenach zagrożonych osuwiskami.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 140.

143. Czy mienie posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

144. Czy w ramach OC ochroną będą objęte szkody z tyt. przeniesienia chorób zakaźnych? Jeśli tak wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł z tyt. przeniesienia chorób zakaźnych i wyłączenie COVID.

Odpowiedź: w ramach OC, w odniesieniu do przeniesienia chorób zakaźnych mają być objęte jedynie szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszona drogą pokarmową. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzeniu limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

145. W klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych/ remontowych – proszę o zmianę zapisu na „prace, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 110.

146. W klauzuli samolikwidacji małych szkód wnioskujemy o zmianę limitu na 5 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

147. W klauzuli technologicznej wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

148. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w ryzyku dewastacji w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

149. Proszę o informację czy Gmina posiada/ zarządza/ administruje wysypiskiem śmieci/ sortownią odpadów?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada / nie zarządza/ nie administruje wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.



150. Proszę o informację czy na terenie Gminy znajduje się PSZOK?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
151. Proszę o Potwierdzenie, że PSZOK spełnia wymogi art. 25 ustawy o odpadach.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
152. Proszę o informację czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty?
Odpowiedź: Zamawiający wnioskuję o ubezpieczenie infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. (zgodnie z zapisami SWZ) w systemie na pierwsze ryzyko z limitem w wysokości 200 000 zł. Do ubezpieczenia zgłoszone są także na sumy stałe parkingi wymienione w Rejestrze majątku. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mostów.
153. Czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników i mostów?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że są regularnie przeprowadzane przeglądy dróg, chodników i mostów.
154. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia dróg i mostów prosimy o ich wykaz i przesłanie / udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej mostów, stanu dróg.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 152. Wykaz dróg zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioszek o część poufną.
155. Czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe. Jeśli tak prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i/lub niezamieszkałych.
156. Czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza budynki w złym/awaryjnym stanie technicznym. Jeśli tak prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym/awaryjnym stanie technicznym.
157. Czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia obiekty tymczasowe lub niezwiązane trwale z gruntem typu namioty, hale namiotowe?
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów tymczasowych lub niezwiązane trwale z gruntem typu namioty, hale namiotowe.
158. Czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia budynki zabytkowe?



Odpowiedź: Zamawiający informuję, że zgłoszone są budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków

159. Czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia budynki palne/ lub wykonane z płyty warstwowej?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

160. Czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia budowle hydrotechniczne? (zapory, zbiorniki, wały przeciwpowodziowe?)

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza.

161. Czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza mienie powierzone mieszkańcom Gminy. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca proszę o przesłanie informacji o rodzaju tego mienia i jego wartości.

Odpowiedź: Nie zgłasza.

162. Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostają zgłoszone linie przesyłowe/ energetyczne? Jeżeli tak, proszę o wyznaczenie odległości do 1 000 m od granicy terenu, na którym znajduje się ubezpieczony obiekt.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.

163. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone księgozbiory, starodruki, inkunabuły?

Odpowiedź: Do ubezpieczenia jedynie tylko zawartości biblioteki szkolnej, bez starodruków, inkunabułów.

164. Czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia statki powietrzne lub pływające?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 127

165. Czy do ubezpieczenia zostaje zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek?


Odpowiedź: Nie.

166. Czy do ubezpieczenia zostaje zgłoszone mienie będące własnością JST, przekazane do użytkowania mieszkańcom gmin?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 161.

167. Proszę o podanie PML rozumianego jako łączna wartość budynków, budowli, maszyn, wyposażenia, środków obrotowych, elektroniki – w pojedynczej lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 26.



168. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż.

169. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź: Nie.

170. Proszę o informacje czy Gmina zdecydowała się na dystrybucję węgla oraz czy miejsce ubezpieczenia (składowania węgla) jest miejscem, za które odpowiada Gmina.

Odpowiedź: Zamawiający nie zdecydował się na dystrybucję węgla oraz miejsce ubezpieczenia (składowania węgla) nie jest miejscem, za które odpowiada Gmina.

171. Czy Gmina powierza wykonanie dystrybucji węgla podmiotowi komercyjnemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powierza wykonanie dystrybucji węgla podmiotowi komercyjnemu.

172. Jeżeli Gmina ponosi odpowiedzialność za dystrybucję węgla i miejsce ubezpieczenia wnioskujemy o przedstawienie opinii przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego w miejscu dystrybucji węgla.

Odpowiedź: Nie dotyczy

173. Wnioskuje o informację czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia lub czy będzie zgłaszała w późniejszym czasie do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -granty PPGR”. Jeżeli tak wnioskuje o wyodrębnienie sumy ubezpieczenia tego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w późniejszym czasie do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -granty PPGR”.

174. Czy w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będzie zgłoszony sprzęt do nauki zdalnej? Jeśli tak prosimy wskazać jego wartość.

Odpowiedź: Nie.



175. Wnoskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł z tyt. powodzi, zalania i deszczu nawalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

176. Wnoskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł z tyt. osuwisk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

177. Wnoskujemy o podanie łącznej wartości wszystkich instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 8.

178. Prosimy o potwierdzenie że PML nie przekracza 55 mln.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

.....
**Zamawiający informuję, że do Załącznika nr 1 – Szczegółowe Warunki Zamówienia wprowadza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dodatkowe rozszerzenie o szkody w boiskach wyszczególnione na pierwsze ryzyko –
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Niniejszym został zmodyfikowany załącznik nr 5 – rejestr majątku oraz załącznik nr 8 - zestawienie sum ubezpieczenia. Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną zostanie udostępniony zmodyfikowany załącznik nr 5 oraz załącznik 8.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz