

1/1	Strona tytułowa
1/5	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
2/5	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
3/5	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
4/5	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
5/5	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik izolacyjny

0F... – bezpiecznik topikowy
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
3F... – wyłącznik nadprądowy
z modułem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy

FI... – wyłącznik różnicowoprądowy

K... – stycznik instalacyjny
KM... – przekaźnik instalacyjny
KT... – przekaźnik czasowy

TR... – transformator bezpieczeństwa
T... – przekładnik prądowy

Układ sieci: TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.


Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wyskoczujące,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

VIZ-PROJEKT , JOANNA KORCZYŃSKA , 43-100 TYCHY, UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 tel: 604 460 028 , joanna.korczynska@viz-projekt.com			
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA tel: 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm			
TEMAT PROJEKTU:	PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE BUDYNKU A - ODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Raźniewski upr. nr SLK/4700/PWOE/13 nr ewidencyjny SLK/IE/8290/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
ADRES:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO 45-061 OPOLE, UL. KATOWICKA 66A	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon Paruch upr. nr SLK/4930/PWOE/13 nr ewidencyjny SLK/IE/8320/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY TP2A		
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO 45-061 OPOLE, UL. KATOWICKA 66A		
FAZA/BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PTW/IE	czerwiec 2024	-	IE601

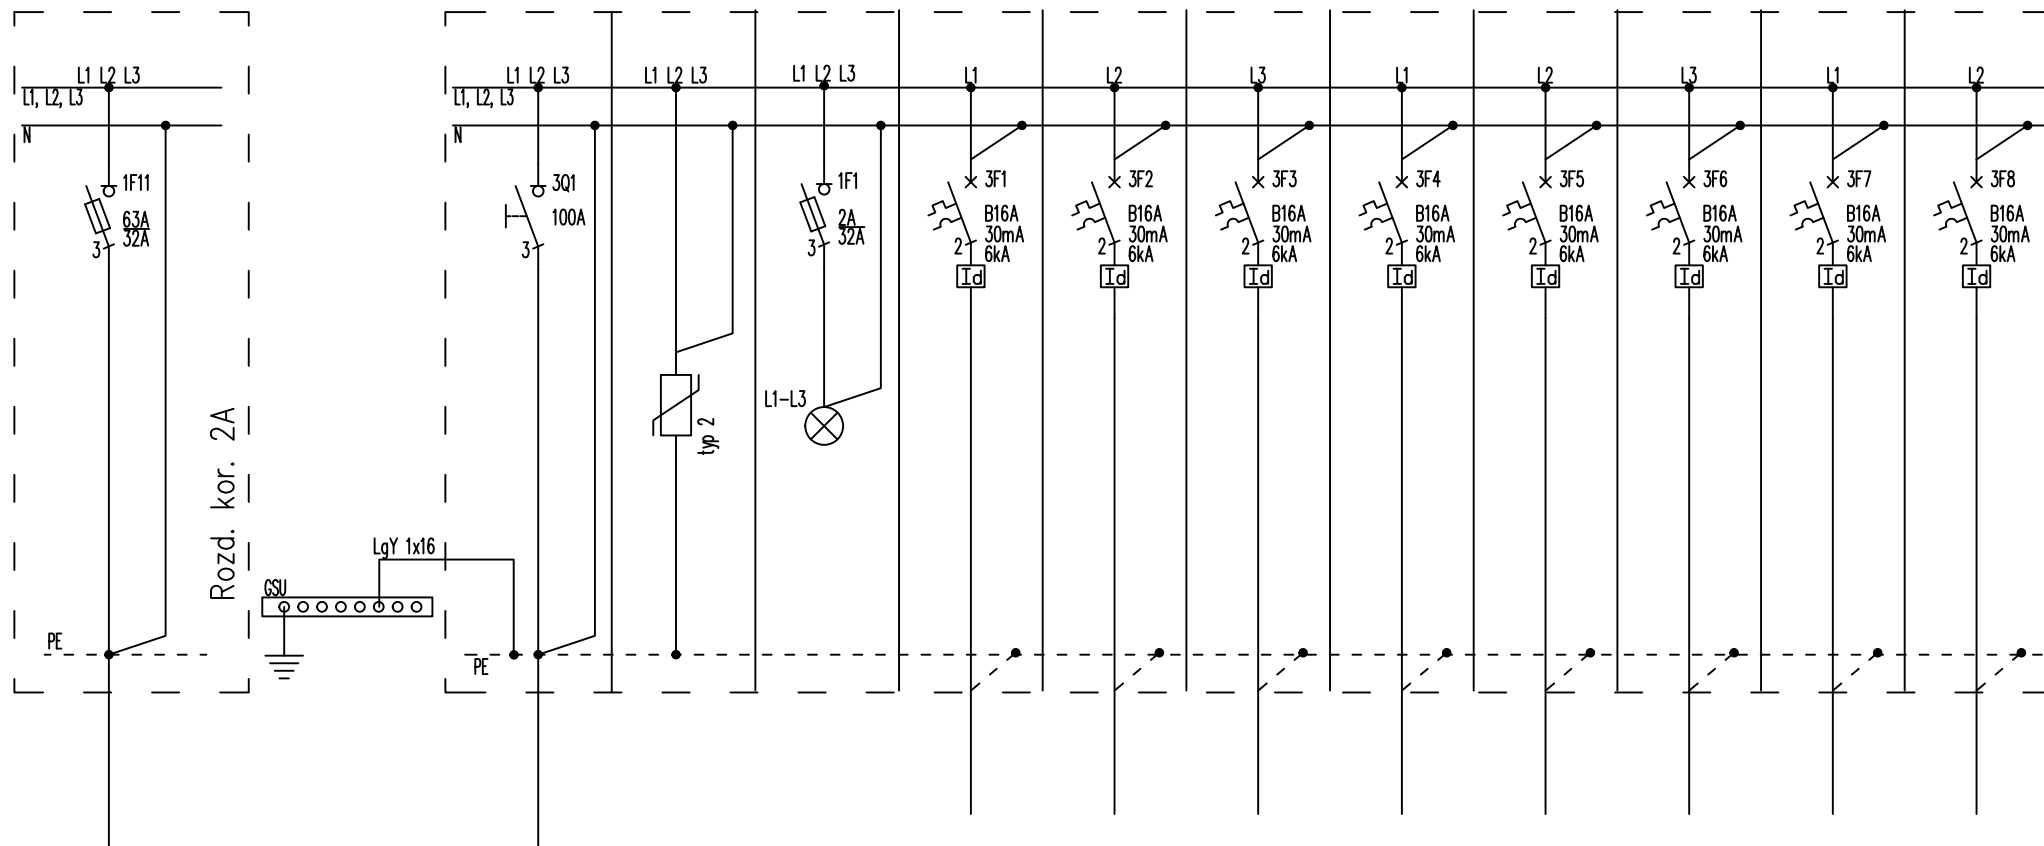

$P_z = 36452$
 $K_{ji} = 0.7$
 $P_s = 25516$


nr obwodu	TP2A	OGP	L123	TP2A/1g	TP2A/2g	TP2A/3g	TP2A/4g	TP2A/5g	TP2A/6g	TP2A/7g	TP2A/8g
ilość elementów w obwodzie	1	1	1	5	5	5	5	7	7	7	7
moc zainstalowana	36452	–	1	1000	1000	1000	1000	1400	1400	1400	1400
długość obwodu [m]	5	–		60	60	50	50	60	50	40	40
typ przewodu	N2XH 5x16	zgodny z DTR		N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5
nazwa odbioru/urządzenia	Człn zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	lampki kontrolne	gniazda pok. łóż	gniazda pok. łóż	gniazda pok. łóż	gniazda pok. łóż	gniazda pok. łóż	gniazda pok. łóż	gniazda pok. łóż	gniazda pok. łóż
lokalizacja		RG		2.2	2.3	2.5	2.6	2.28	2.24	2.22	2.20

Tablica rozdzielcza TP2A

NAZWA RYSUNKU:
 TABLICA ROZDZIELCZA
 SCHEMAT STRUKTURALNY

NUMER RYSUNKU:
 IE601

NUMER ARKUSZA:
 1/5

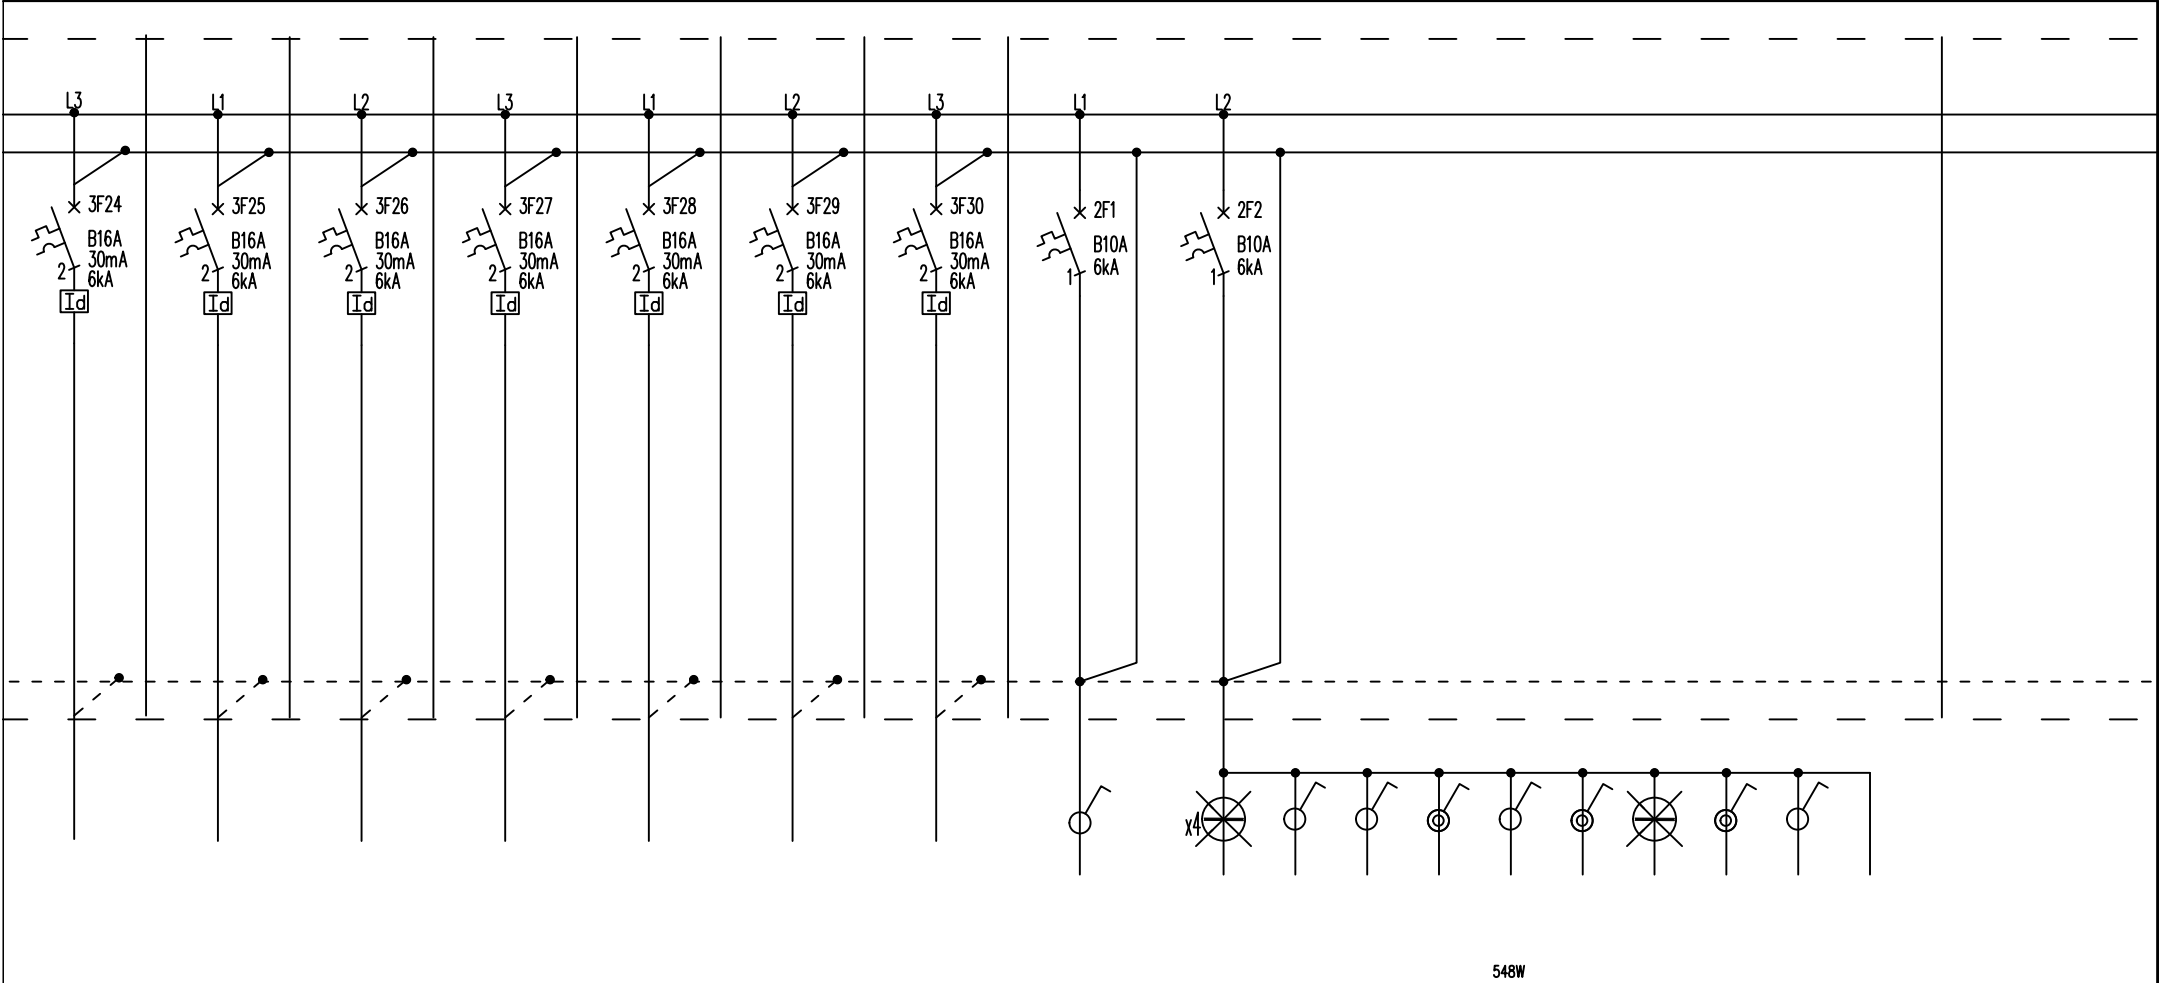

548W								TP2A/1o								/AW	
TP2A/6wc	TP2A/1d	TP2A/1kl	TP2A/1w	TP2A/gazy	R/	R/	TP2A/1on	7	2	1	1	1	1	2	1	1	11
3	1	13	10	2	—	—	5	252	72	36	11	33	11	34	11	33	88
1500	3000	169	500	20	—	—	45	120									
30	20	80	80	30	—	—	60	N2XH 4x1,5									
N2XH 3x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	—	—	N2XH 3x1,5	oświetlenie								os. AW	
Gniazdo grzejnik	dezynfekator	j. wew. klimatyzacji	wentylatowy kanałowe	szafka gazów medycznych	rezerwa	rezerwa	oświetlenie nocne	2.28	2.2	2.11	2.11	2.12	2.12	2.13	2.13	2.19	
2.15 2.17 2.21	2.12			2.28			2.2	2.28 2.1									

NAZWA RYSUNKU:
TABLICA ROZDZIELCZA
SCHEMAT STRUKTURALNY

NUMER RYSUNKU:
IE601

NUMER ARKUSZA:
3/5

NUMER ARKUSZA:
4/5

