




Zbrojenie dolne

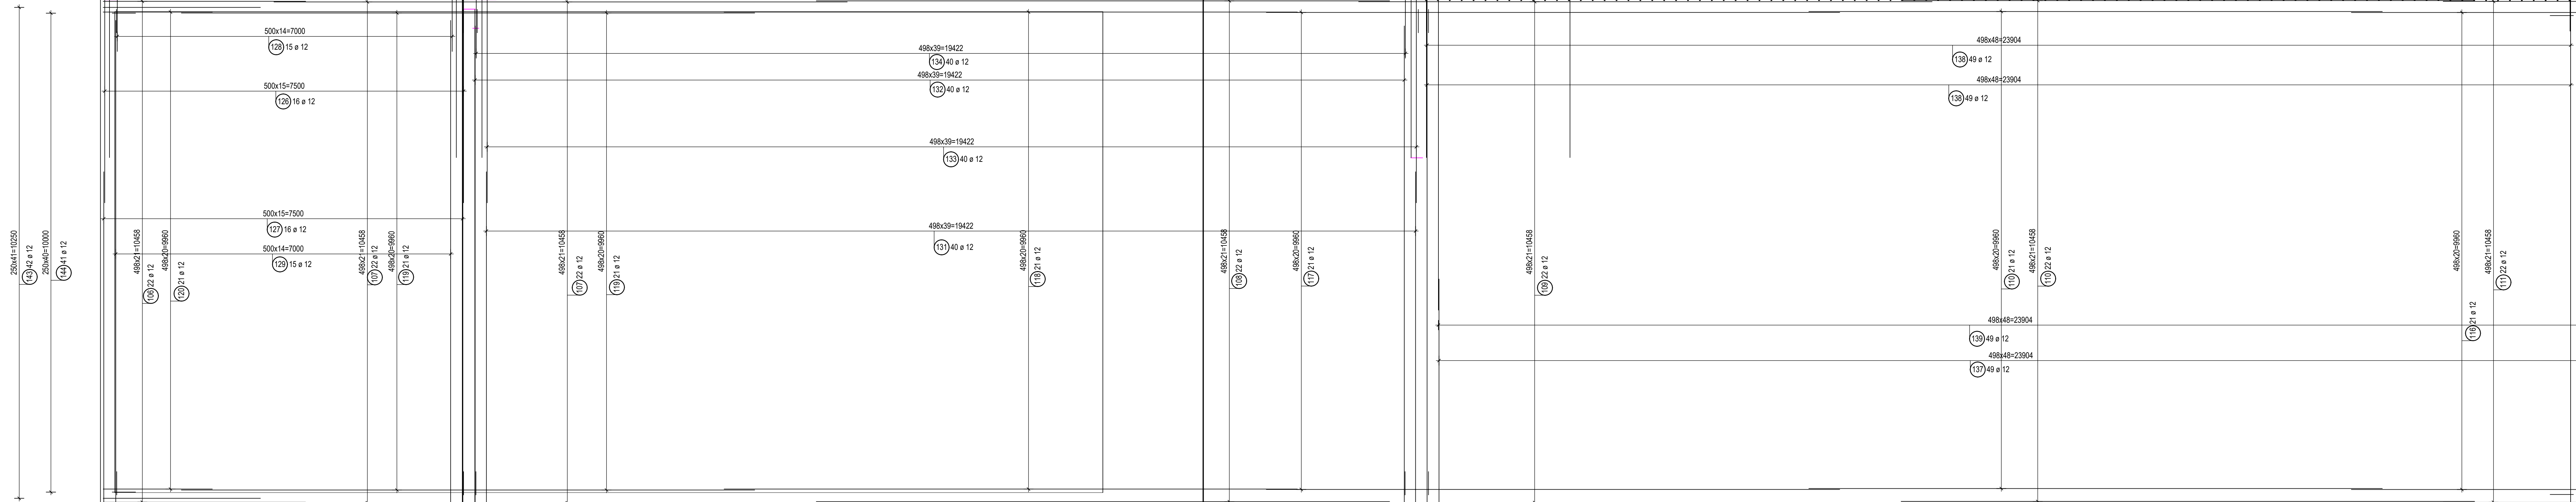

Przekrój podłużny

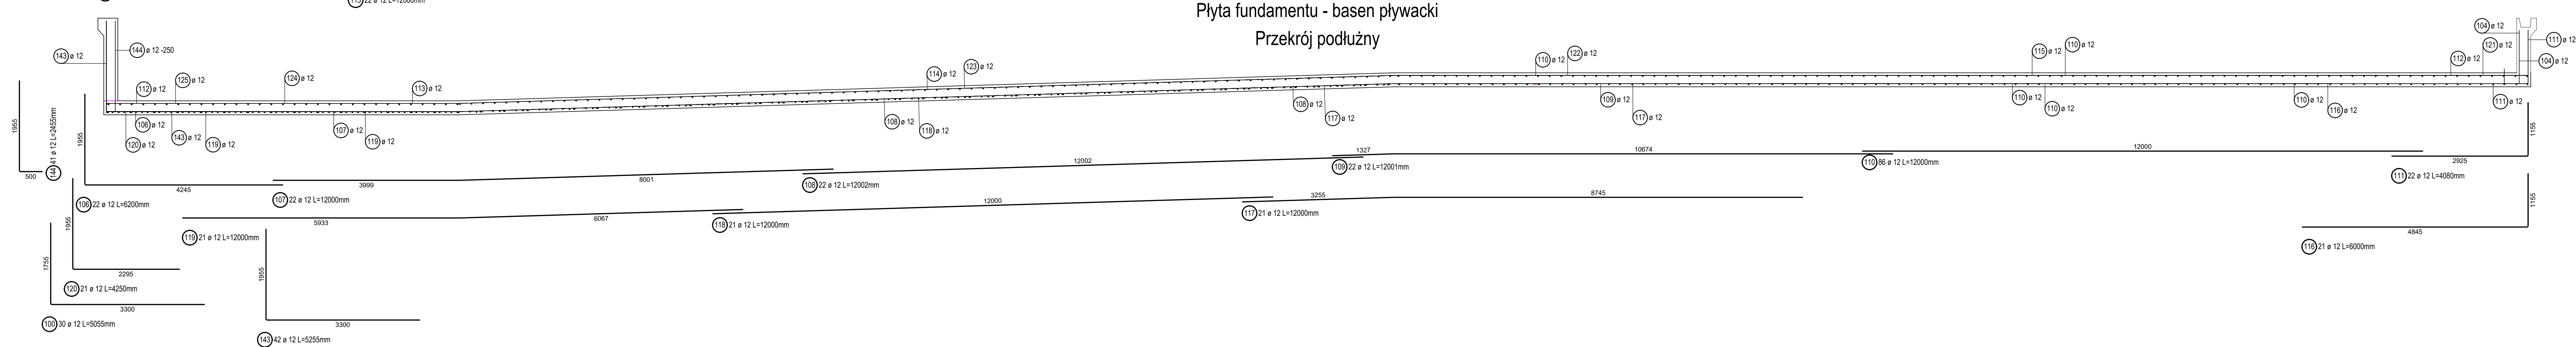

Przekrój poprzeczny

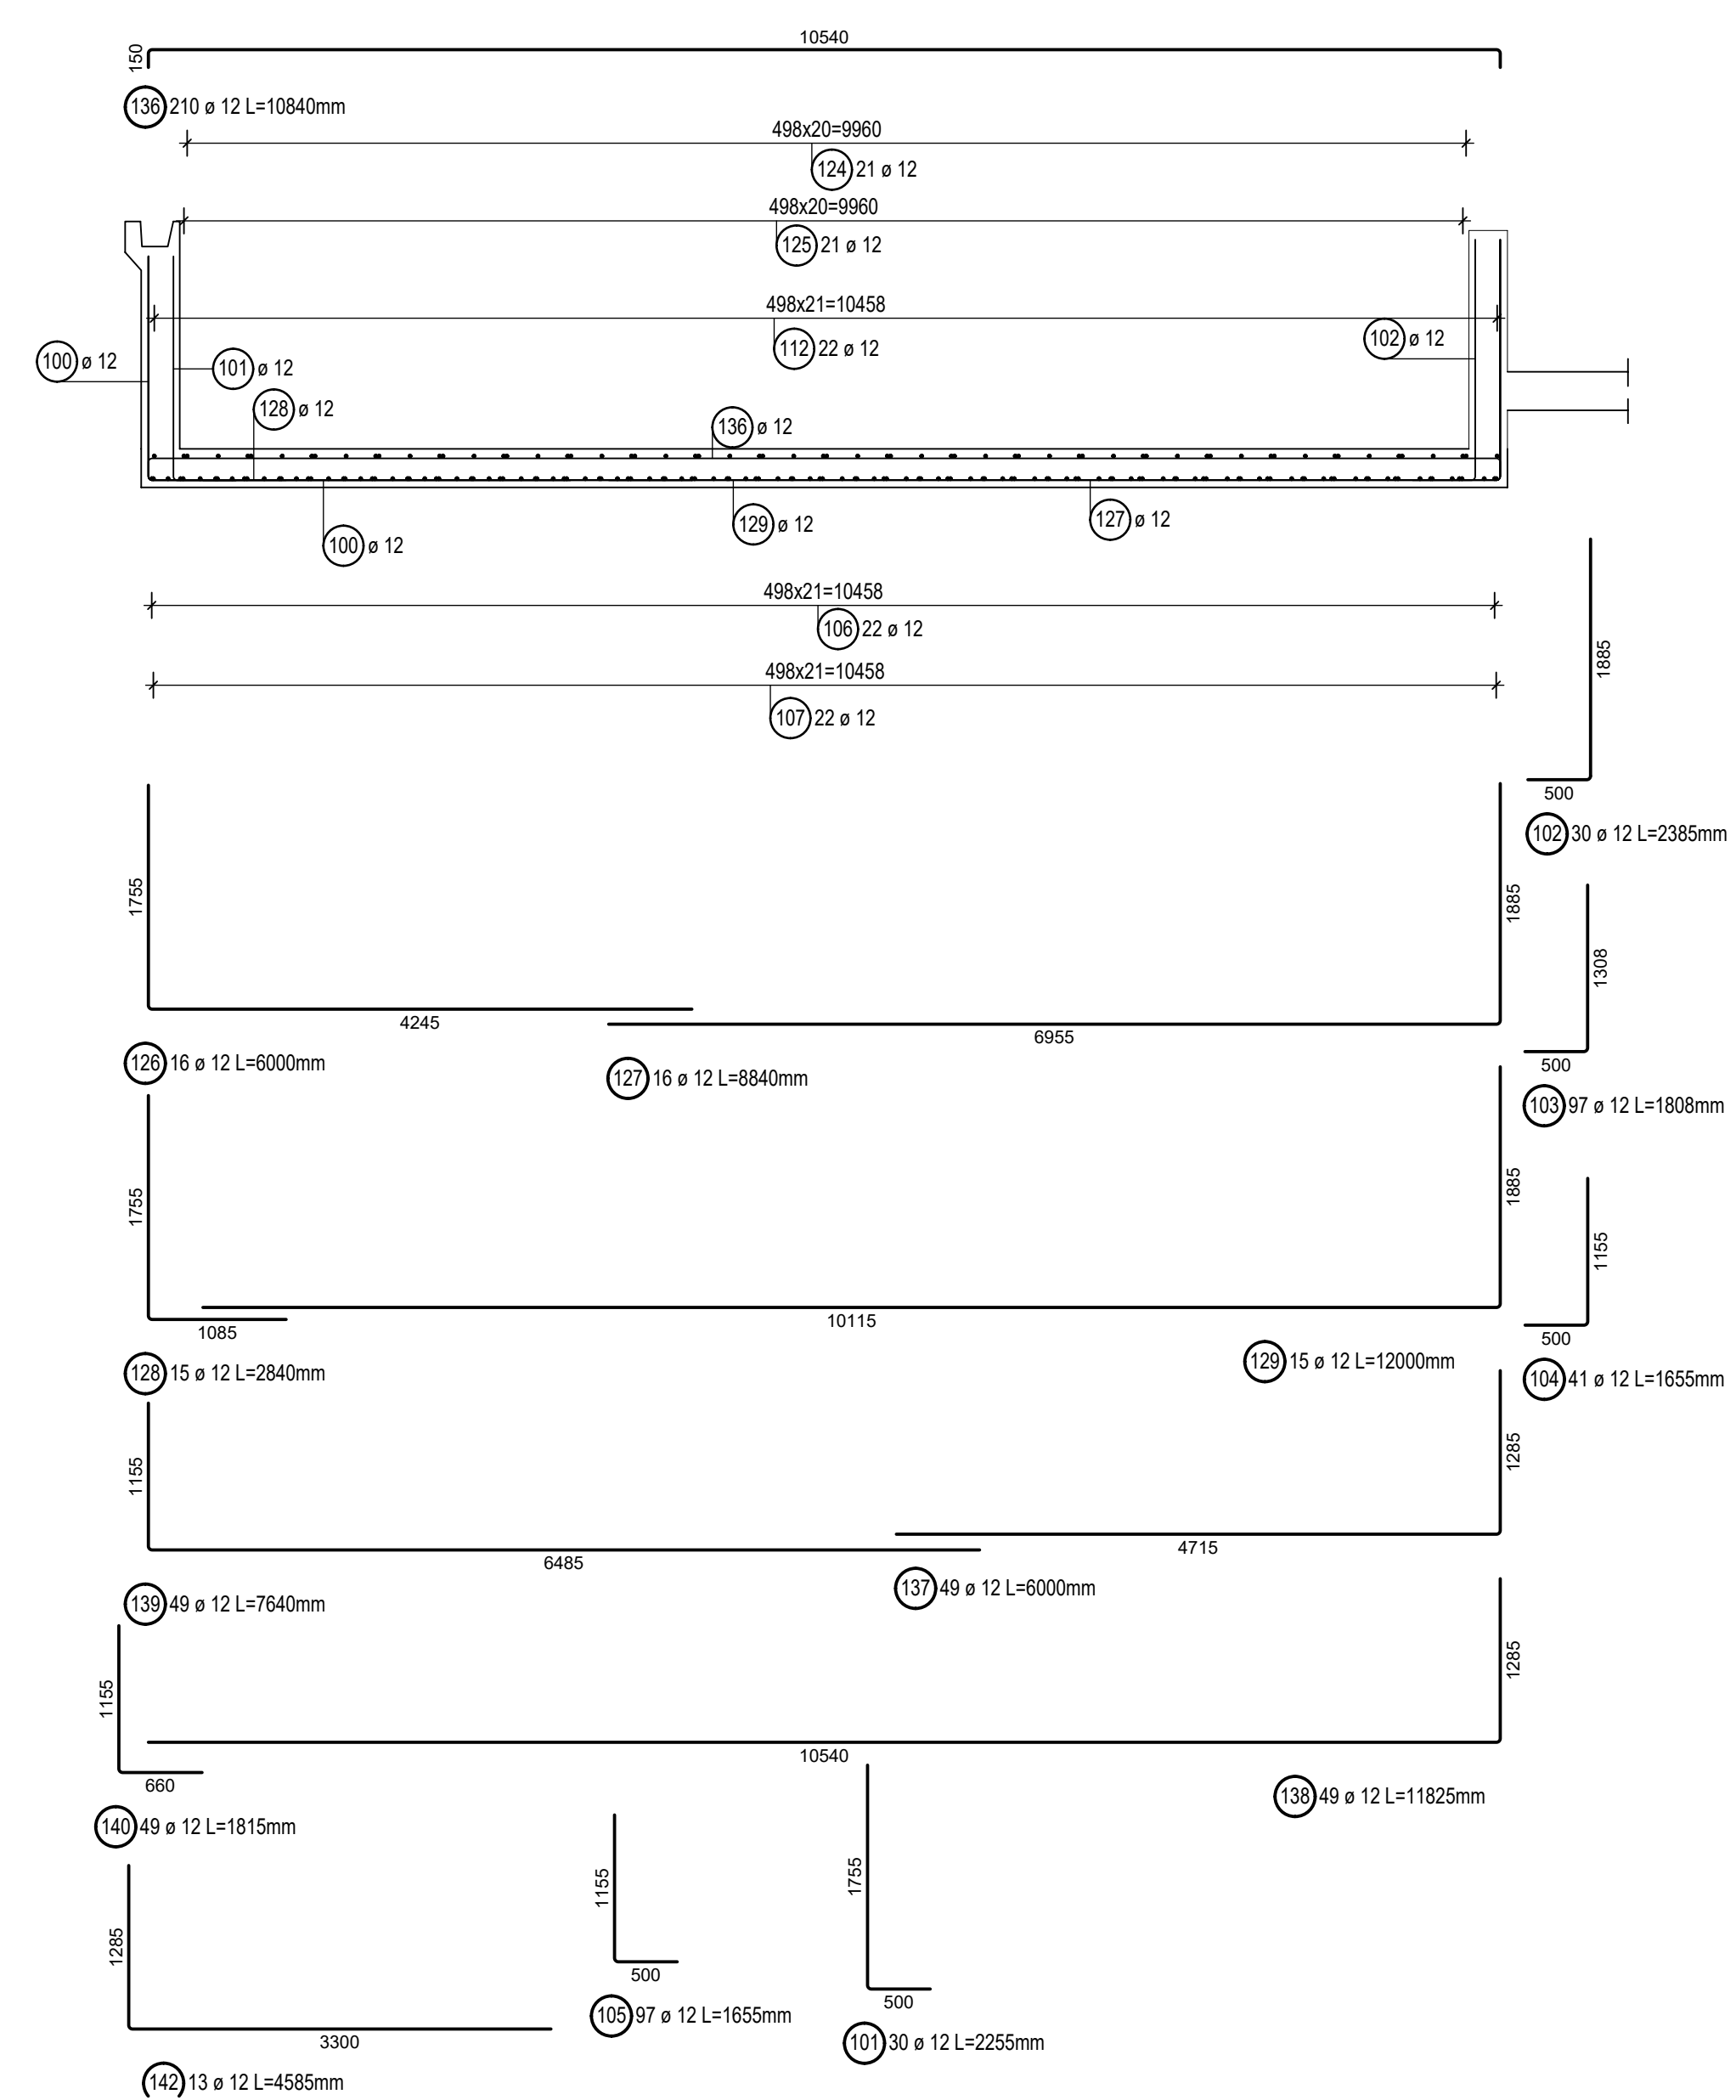

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych (wykopów fundamentowych) należy wykonać odwodnienie terenu. Wg dokumentacji geologicznej woda gruntowa występuje na głębokości ok. 1,80 do 2,30 m p.p.t. Teren, urodozuć rzeźbiny 73,00m p.p.t. do 74,20m p.p.t. Odwodnienie ma odpowiadać obrotowi zalewiska wody gruntowej w wykopie fundamentowym do poziomu poniżej najbliższego miejsca dna wykopu.
2. Wykop fundamentowy należy wykonać do poziomu zalegania gruntu rodzimego: płasko średniego o t=0-40 uściwując warstwę nasypów niebudowlanych (grunty rodzime) na całej powierzchni inwestycji. Prześnienie pomiędzy rodzczym gruntem rodzimym (płaskiem średnim) a nasypem (warstwą) należy wykonać w sposób ciągły, nie należy uściwować zapoczątkowaną warstwą podłoża (płasko średni o t= 0-97). Wykop fundamentowy należy wykonać jako szkieletozapoczątkowany z uwagi na charakter zalegającego gruntu, nachylenie skarp powinno wynosić co najmniej 1:1.

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.

**ABM ARCHITEKTURA
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.**
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-190 GUMIŃ
tel. 32 331 80 43
www.abm.gumice.pl

**"BUDOWA BASENU
PŁYWACKO-REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE
NR 14/19 W OBRĘBIE 0006 m.
LIUBSKO"**

ul. Słowackiego
68-300 Lubsko

Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

NIECKI BASENU PŁYWACKIEGO CZ. 1/

No. of items: 11.A	Score: 1:50
---------------------------	--------------------

Version: W.1	Date: 08/2022
--------------	---------------

Wylanie spawka z kolejnym numerem oraz posiadanie
zwiększenie wydatków wchodzących spawka

Imię i nazwisko	Nauczyciel
-----------------	------------

Proprietat	
de val.	upr. bucl. de-pet. nr

Łukasz Rduch	SLK/5525/P00K/14 w spec. karast. - 500.
--------------	--

የሰዓት	
ጥያቄ	

Lucjan Zdziebło	--

0000	0000
------	------

0.00	0.00
------	------

Foreword	
----------	--

Wojciech Pietrzak

Varovné hlásenie: rovnakí informácie majú poskytnúť iba informácie

Nadproża należy wykonać w formie obniżonego wieńca, dla ścian murowanych do rozpiętości 1,5m nadproża wykonać z typowych belek prefabrykowanych lub w postaci obniżonych wieńców. Wszystkie ściany nożne i uszytyniające połączone są w poziomie stropu oraz pod murkami wieńcami żelbetowymi.

$$w/s = 594 / 1600 (0.95m^2)$$