



IZP.270.16.2021

Otwock-Świerk, dnia 28.04.2021r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **„Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy p.poż. w budynku 23 (LBM) na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku”**

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przytacza treść zapytań oraz udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy ekspertyza dotyczy całego budynku czy jego fragmentu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie ekspertyzy p.poż. dotyczy całego budynku 23 (LBM).

**Pytanie nr 2**

Proszę o podanie parametrów budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wymiary budynku:


- Bydynek 3- kondygnacyjny podpiwniczony konstrukcja mieszana , ściany murowane z cegły , stropy żelbetowe
- Stropodach żelbetowy pełny, elewacje wyprawione tynkiem mineralnym
- Schody zewn. betonowe
- Stolarka drewniana i PVC
- Pow. użytkowa 1035 m<sup>2</sup>
- Pow. Użytkowa parteru 942 m<sup>2</sup>
- Pow. Laboratorium z halą warsztatową 774 m<sup>2</sup>
- Pow. Pomieszczeń instalacyjnych 298 m<sup>2</sup>
- Pow. Pom .instalacji elektrycznych 97,2 m<sup>2</sup>
- Pow. Pom rezerwowych 49,2 m<sup>2</sup>
- Pow. komunikacji 107 m<sup>2</sup>

Dodatkowo Zamawiający przedstawia poniżej plan sytuacyjny budynku 23



## V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

*Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci.*

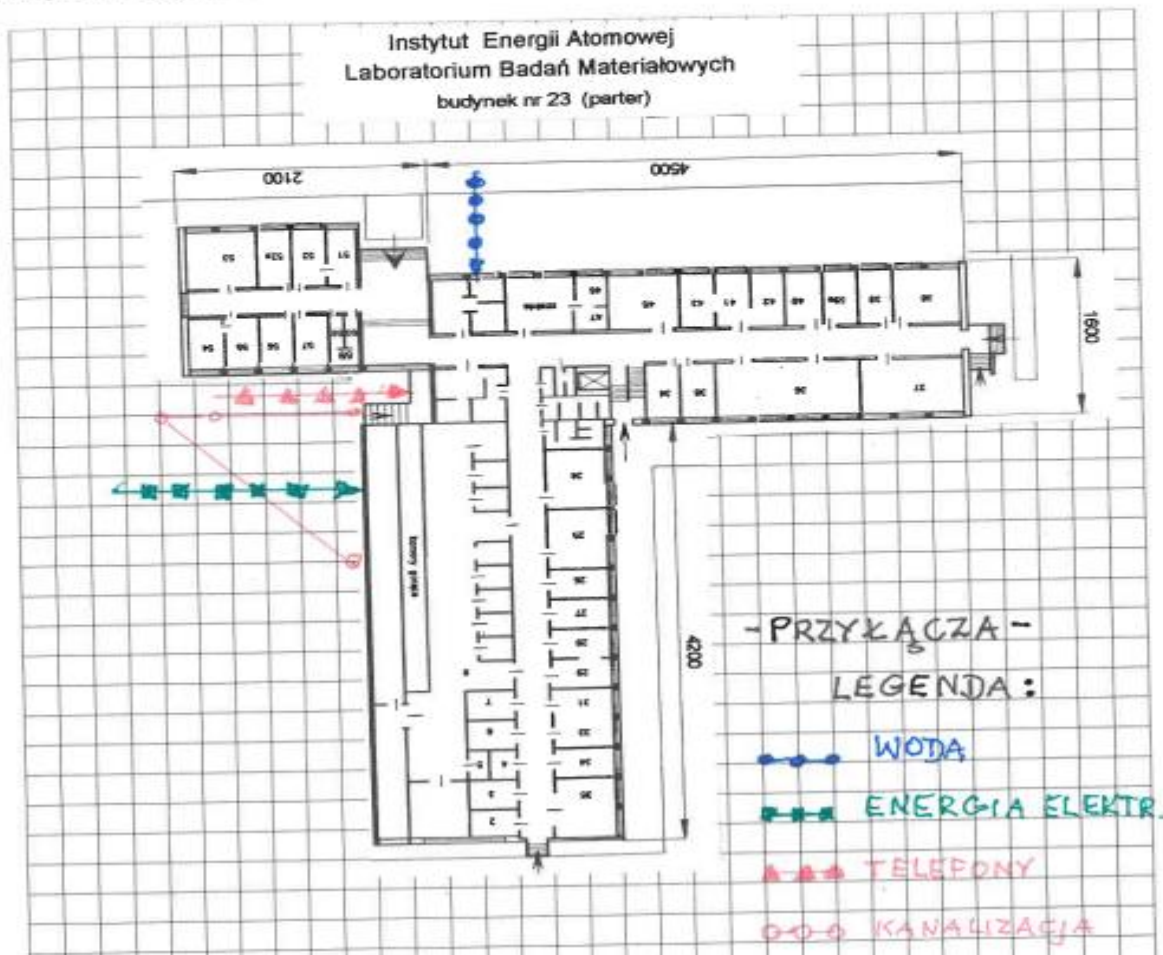

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnione)