


Aksonometria


(projektowana instalacja)

Uwaga!
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy wnioskować do Gazowni o demontaż gazomierza.

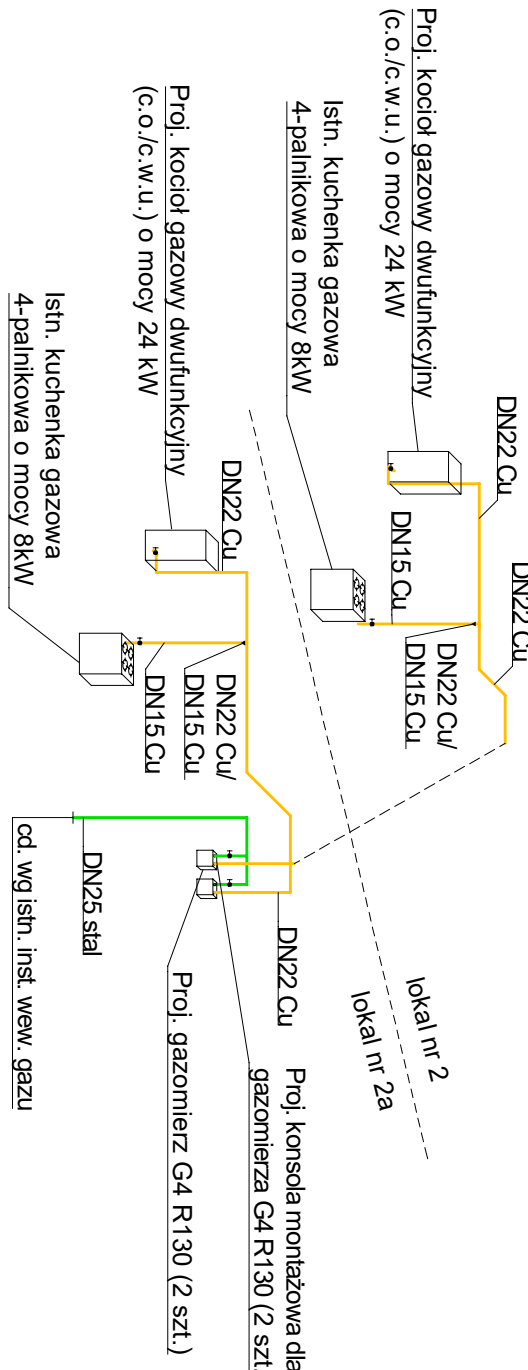


Aksonometria

(demontowana instalacja)



Rzut I piętra - lokal nr 2 i 2a

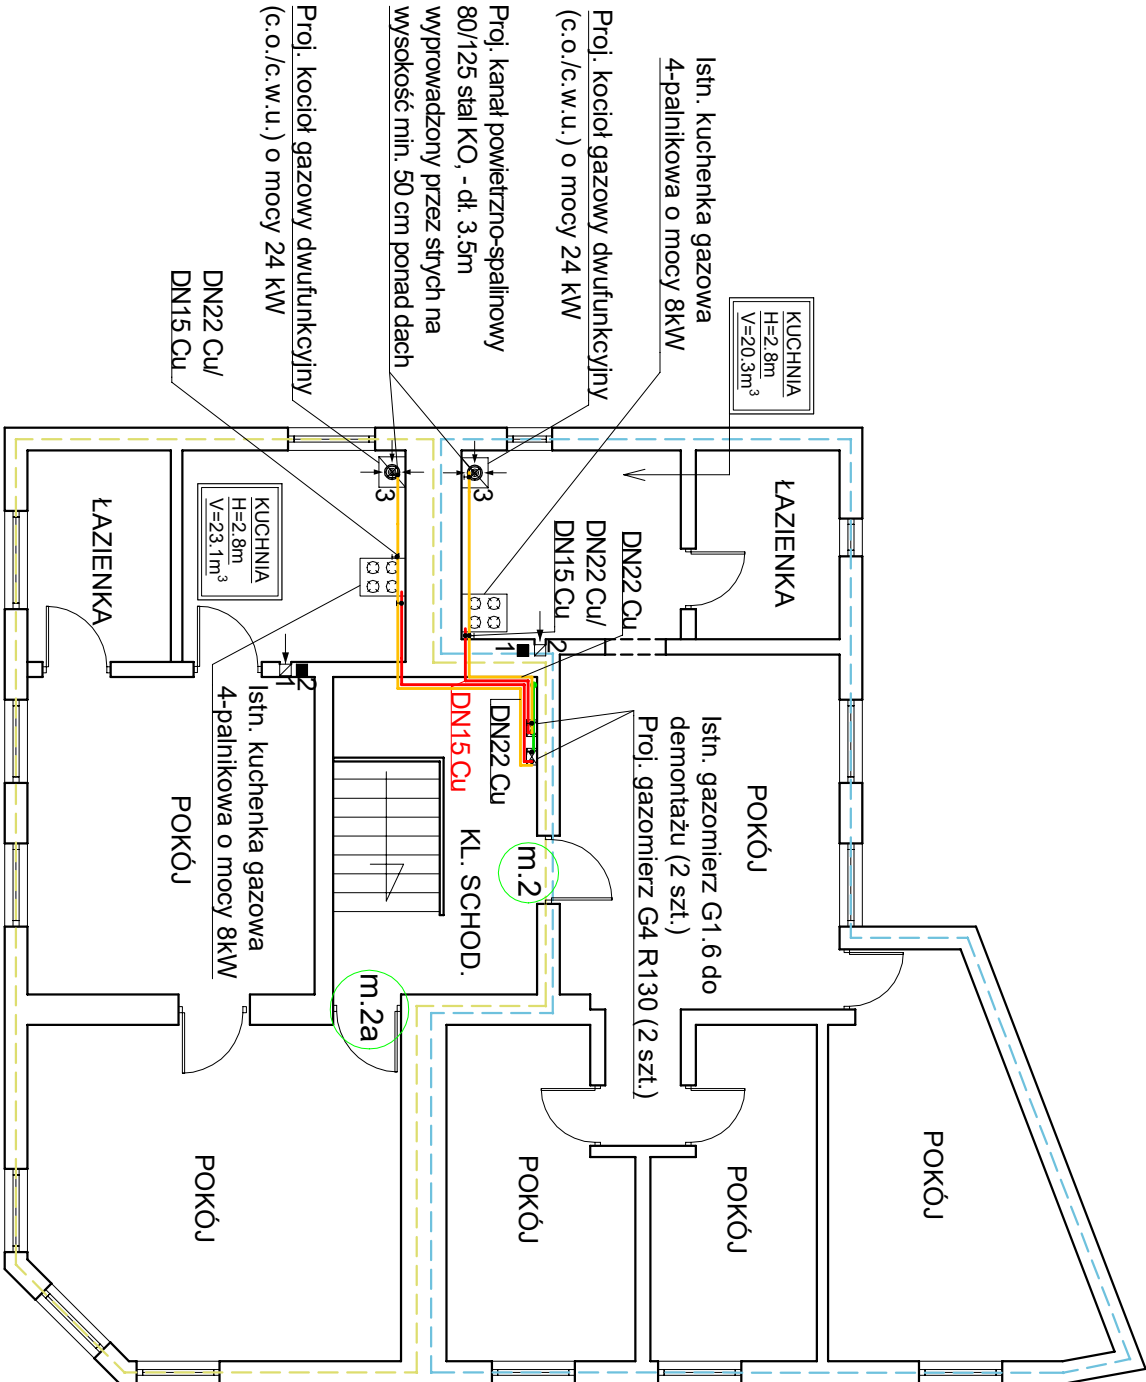

ul. Warszawska

OZNACZENIA:

- Proj. przejście przez ścianę lub strop
- Proj. tuleja stalowa: DN32 stal dla instalacji DN22 Cu DN25 stal dla instalacji DN15 Cu
- /m.2 lokal nr 2
- /m.2a lokal nr 2a
- Istn. wewnętrzna instalacja gazu
- Proj. wewnętrzna instalacja gazu
- Istn. wewnętrzna instalacja gazu przeznaczona do demontażu

- Projektowany gazomierz G4 jest montowany przez zakład gazowniczy, tym samym nie jest on w zakresie robót wykonawcy.
- Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały - nie dopuszcza się stosowania połączeń elastycznych
- Kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym należy podłączyć z instalacją w sposób stały lub poprzez złącze elastyczne.