



Rzut parteru - lokal nr 10

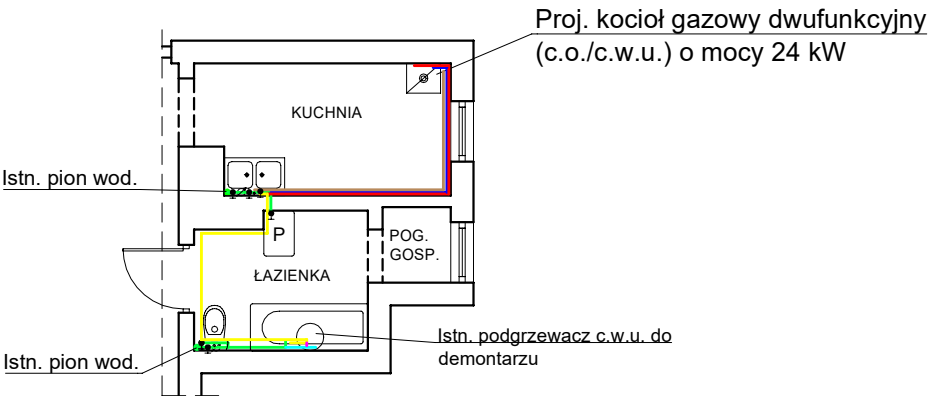



Aksonometria

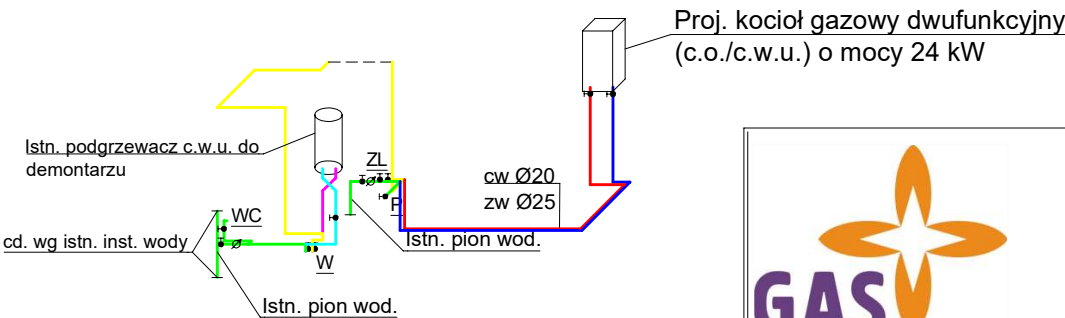

1. Kocioł gazowy należy podłączyć do projektowanej instalacji zimnej i ciepłej wody.
2. Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały - nie dopuszcza się stosowania połączeń elastycznych.
3. Kondensat należy odprowadzić grawitacyjnie do istn. inst. kanalizacji sanitarnej w kuchni.
4. Projektowane przewody c.w.u. wykonać z rur z PP-stabi.
5. Przewody wody i kanalizacji należy wykonać natynkowo.

OZNACZENIA:

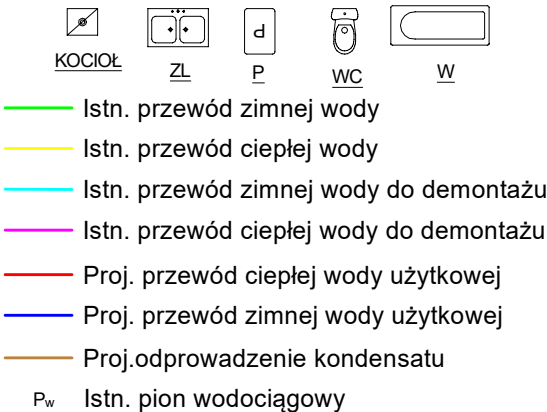

 GAS drop sp. z o.o.		ul. Fordońska 110 85-739 Bydgoszcz tel. 603-482-482 e-mail: biuro@gasdrop.pl www.gasdrop.pl
ZADANIE Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji c.w.u. mieszkalnemu nr 10 w budynku wielorodzinnym ul. Dworcowa 75/10, 85-009 Bydgoszcz Działka nr: 61, obręb: 0080 Bydgoszcz		
INWESTOR	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitska 1 85-102 Bydgoszcz	SKALA: 1:100
PROJEKTANT	dr inż. Rafał Pasela upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05	DATA I PODPIS: 03.04.2024 r.
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. Ryszard Okoński upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr GPKG-I-7342-71/96 członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02	DATA I PODPIS: 03.04.2024 r.
OPRACOWAŁ	inż. Grzegorz Nowicki	DATA I PODPIS: 03.04.2024 r.
NAZWA RYSUNKU	RZUT LOKALU - INSTALACJA C.W.U.	NR RYSUNKU: 4.0