
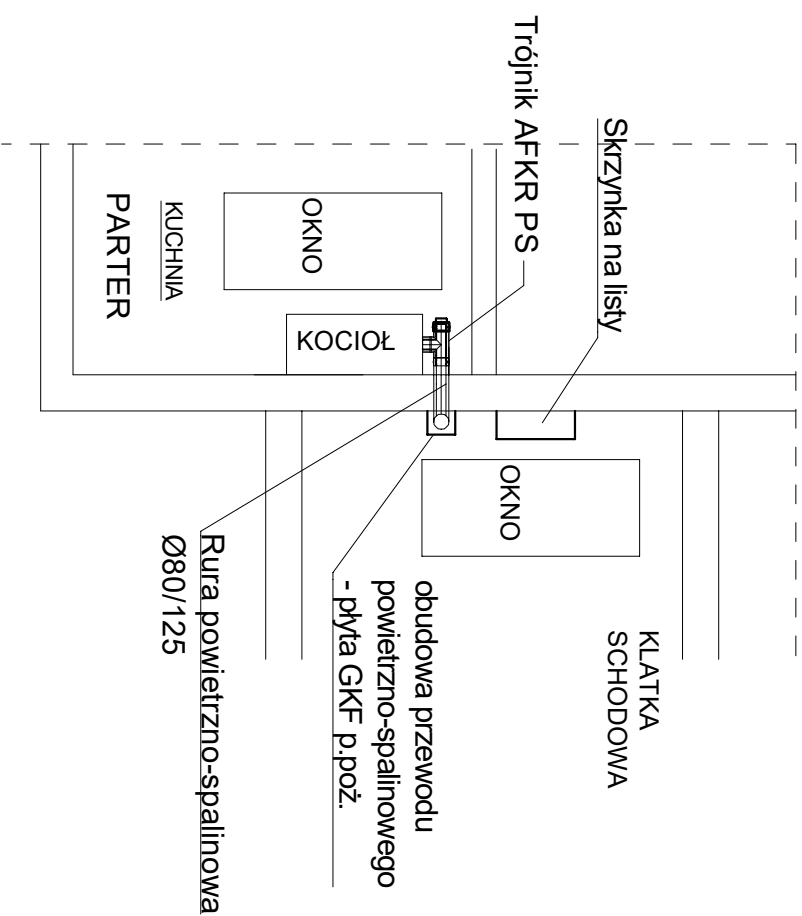



Schemat układu powietrzno-spalinowego

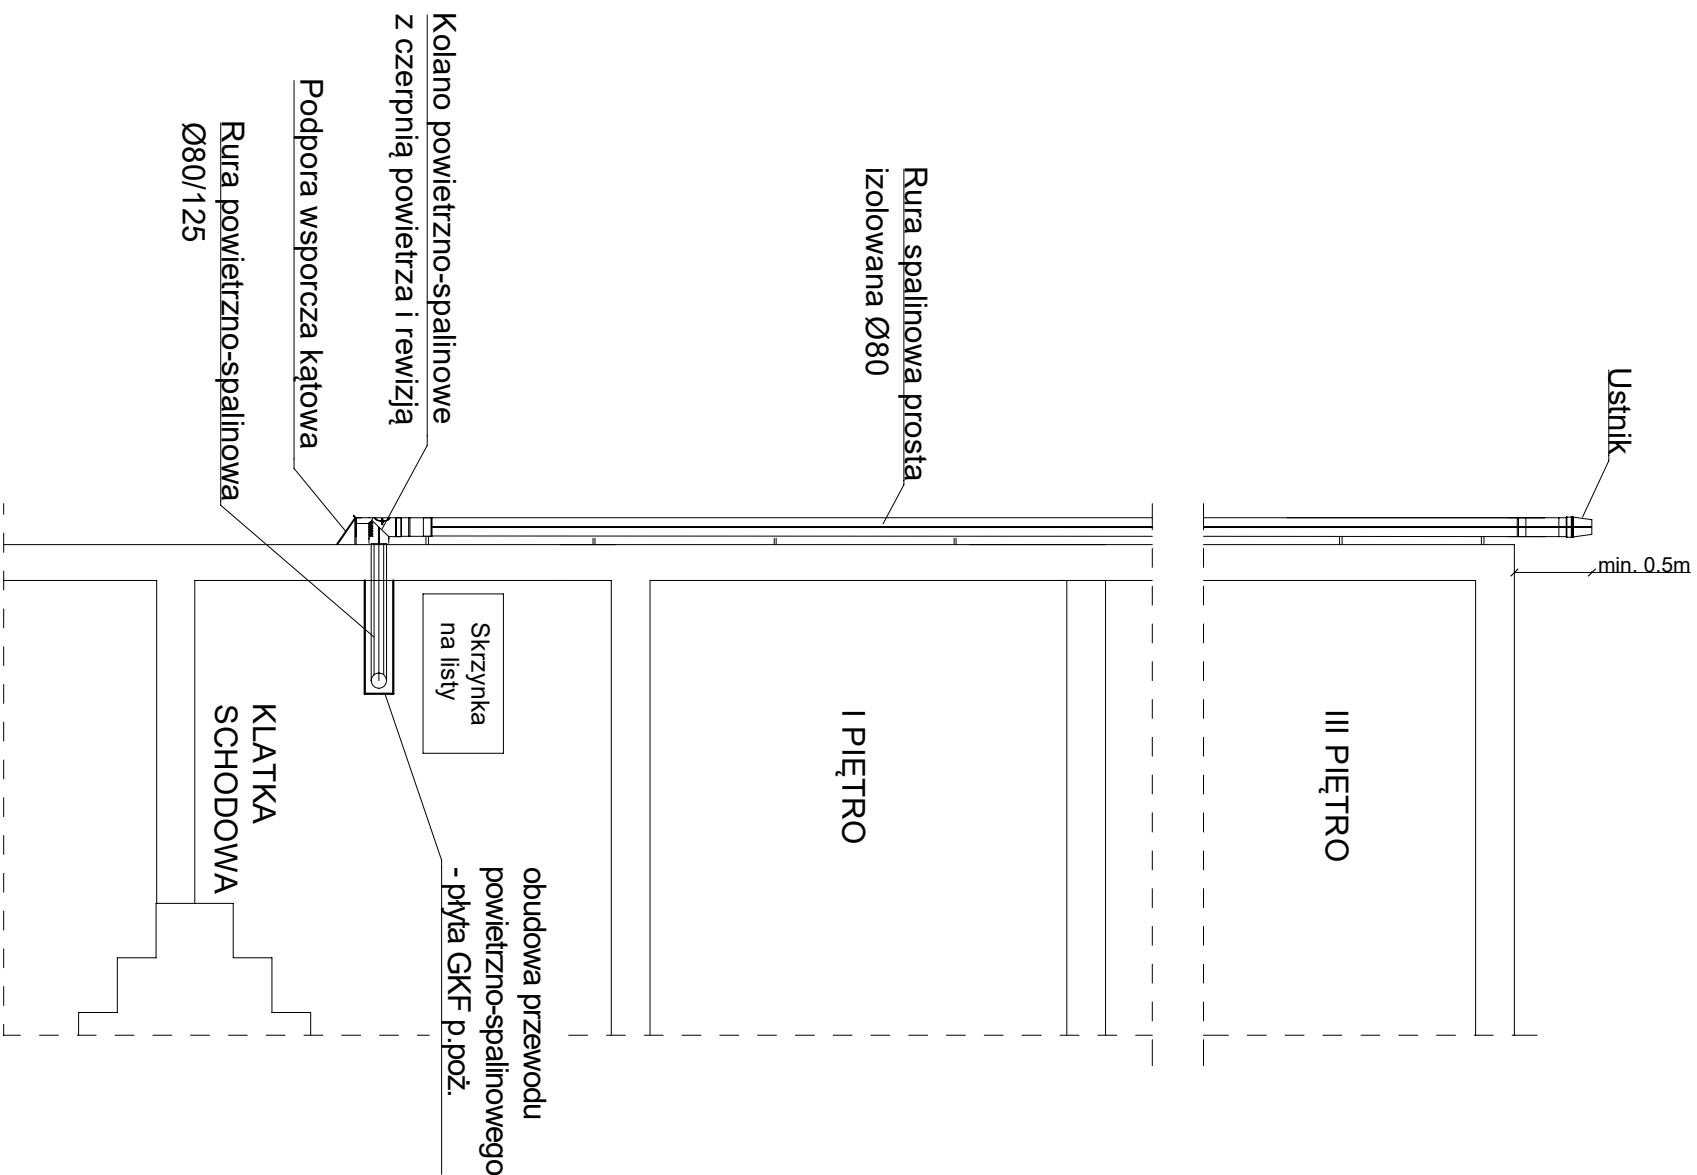

 <p>ul. Fordońska 110 85-739 Bydgoszcz tel. 603-482-482 e-mail: biuro@gasdrops.pl www.gasdrops.pl</p>	
<p>ZADANIE</p> <p>Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku wielorodzinnym ul. Dworcowa 75/10, 85-009 Bydgoszcz Działka nr: 61, obręb: 0080 Bydgoszcz</p>	
<p>INWESTOR</p> <p>Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitcka 1 85-102 Bydgoszcz</p>	<p>SKALA:</p> <p>-</p>
<p>PROJEKTANT</p> <p>dr inż. Rafał Pasała upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POSO/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05</p>	<p>DATA I PODPIS:</p> <p>03.04.2024 r.</p>
<p>SPRAWDZAJĄCY</p> <p>dr inż. Ryszard Okoński upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr GPK-G-17342-71/96 członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02</p>	<p>DATA I PODPIS:</p> <p>03.04.2024 r.</p>
<p>OPRACOWAŁ</p> <p>inż. Grzegorz Nowicki</p>	<p>DATA I PODPIS:</p> <p>03.04.2024 r.</p>
<p>NAMNA RYSUNKU</p> <p>SCHEMAT UKŁADU POWIETRZNO-SPALINOWEGO</p>	<p>NR RYSUNKU:</p> <p>2.1</p>
<p>1. Długość przewodu powietrzno-spalinowego wynosi 20,0m</p>	