
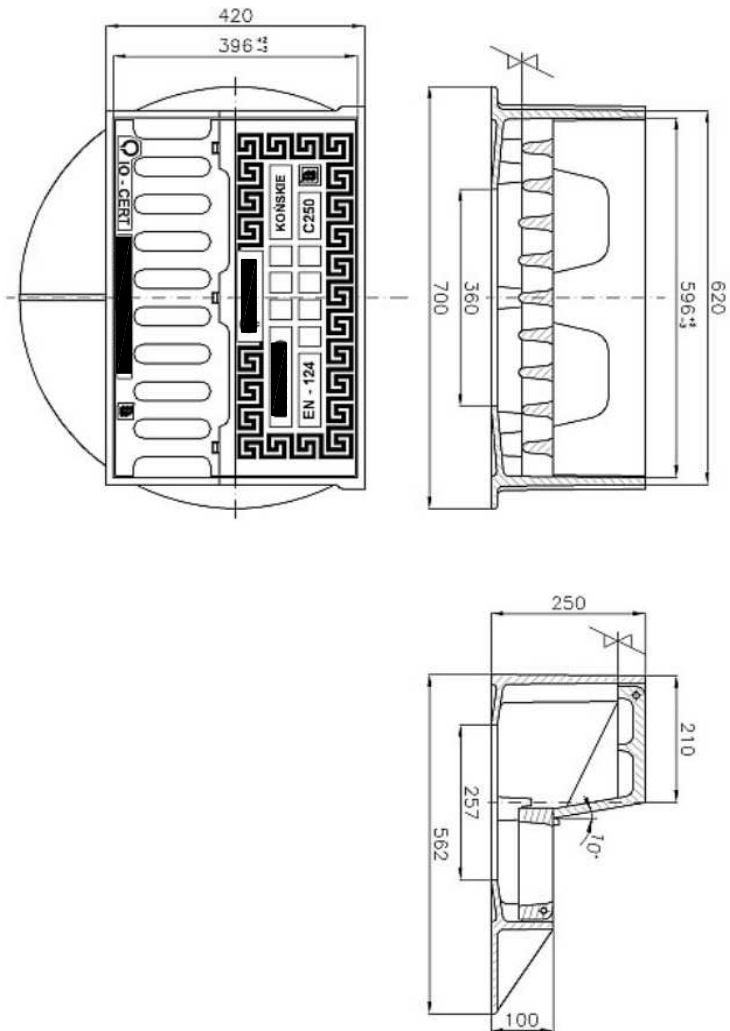


Studzienka wpustowa

typ krawężnikowo-jezdniowy

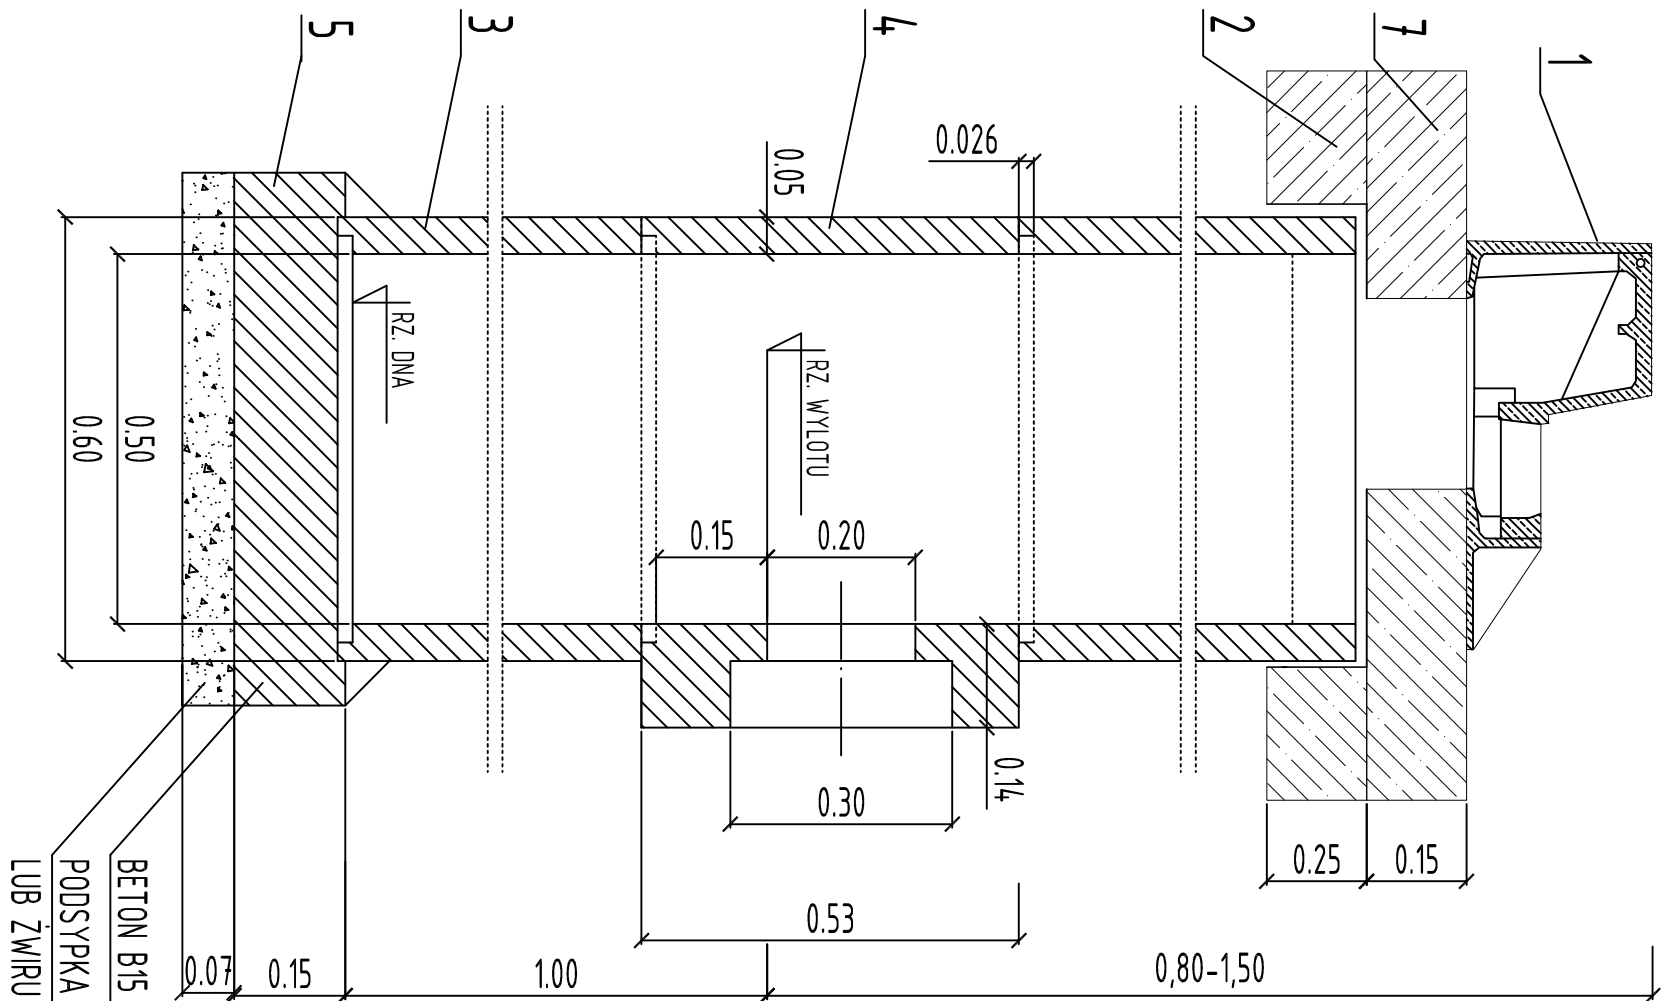

UWAGA !

Przykanaliki wykonać z rur PVC, SDR34, SN8 o ściance litej kielichowe o średnicy D_z200mm/5,9mm
Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Wpuść ściekowy krawężnikowo-jezdniowy	
2	Pierścień odciążający	
3	Rura żelbetowa bez stopki ϕ 0.50 m L=10 m	KB1-38.4.3(6)78
4	Żelbetowy krąg z wylotem ϕ 0.20 m KW-50	KB1-38.4.3(4)81
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.3(4)81
6	Rura żelbetowa bez stopki ϕ 0.50 m L=0.5 m (odciąż. z rury L=10 m)	KB1-38.4.3(6)78
7	Pierścień utrzymujący	

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH
WPUSTU ULICZNEGO WG KB4. 3.3.10(1)

BETON B15
PODSYPKA Z TŁUCZNIĄ
LUB ŻWIRU GR. 7 cm

Pracownia Projektowa EKODROGA			INWESTOR		
Robert Salomon			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich		
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-081-15-87 REGON 201329715 tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl			ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań		
TEMAT: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chrzastowo na odcinku od km 7+220,00 do km 8+430,00					
RYSUNEK: Studzienka wpustowa				NR 7	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	MGR INŻ. ROBERT SALOMON	WK/P/0235/POOD/06 DROGOWA	12.2018		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. DORIAN PIECHOWIAK	WK/P/0296/POOD/12 DROGOWA	12.2018		
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PW	ROK OPRACOWANIA 2018	NR UMOWY 365/24/KS/18 z dnia 11.05.2018		SKALA 1:10