


RZUT PARTERU

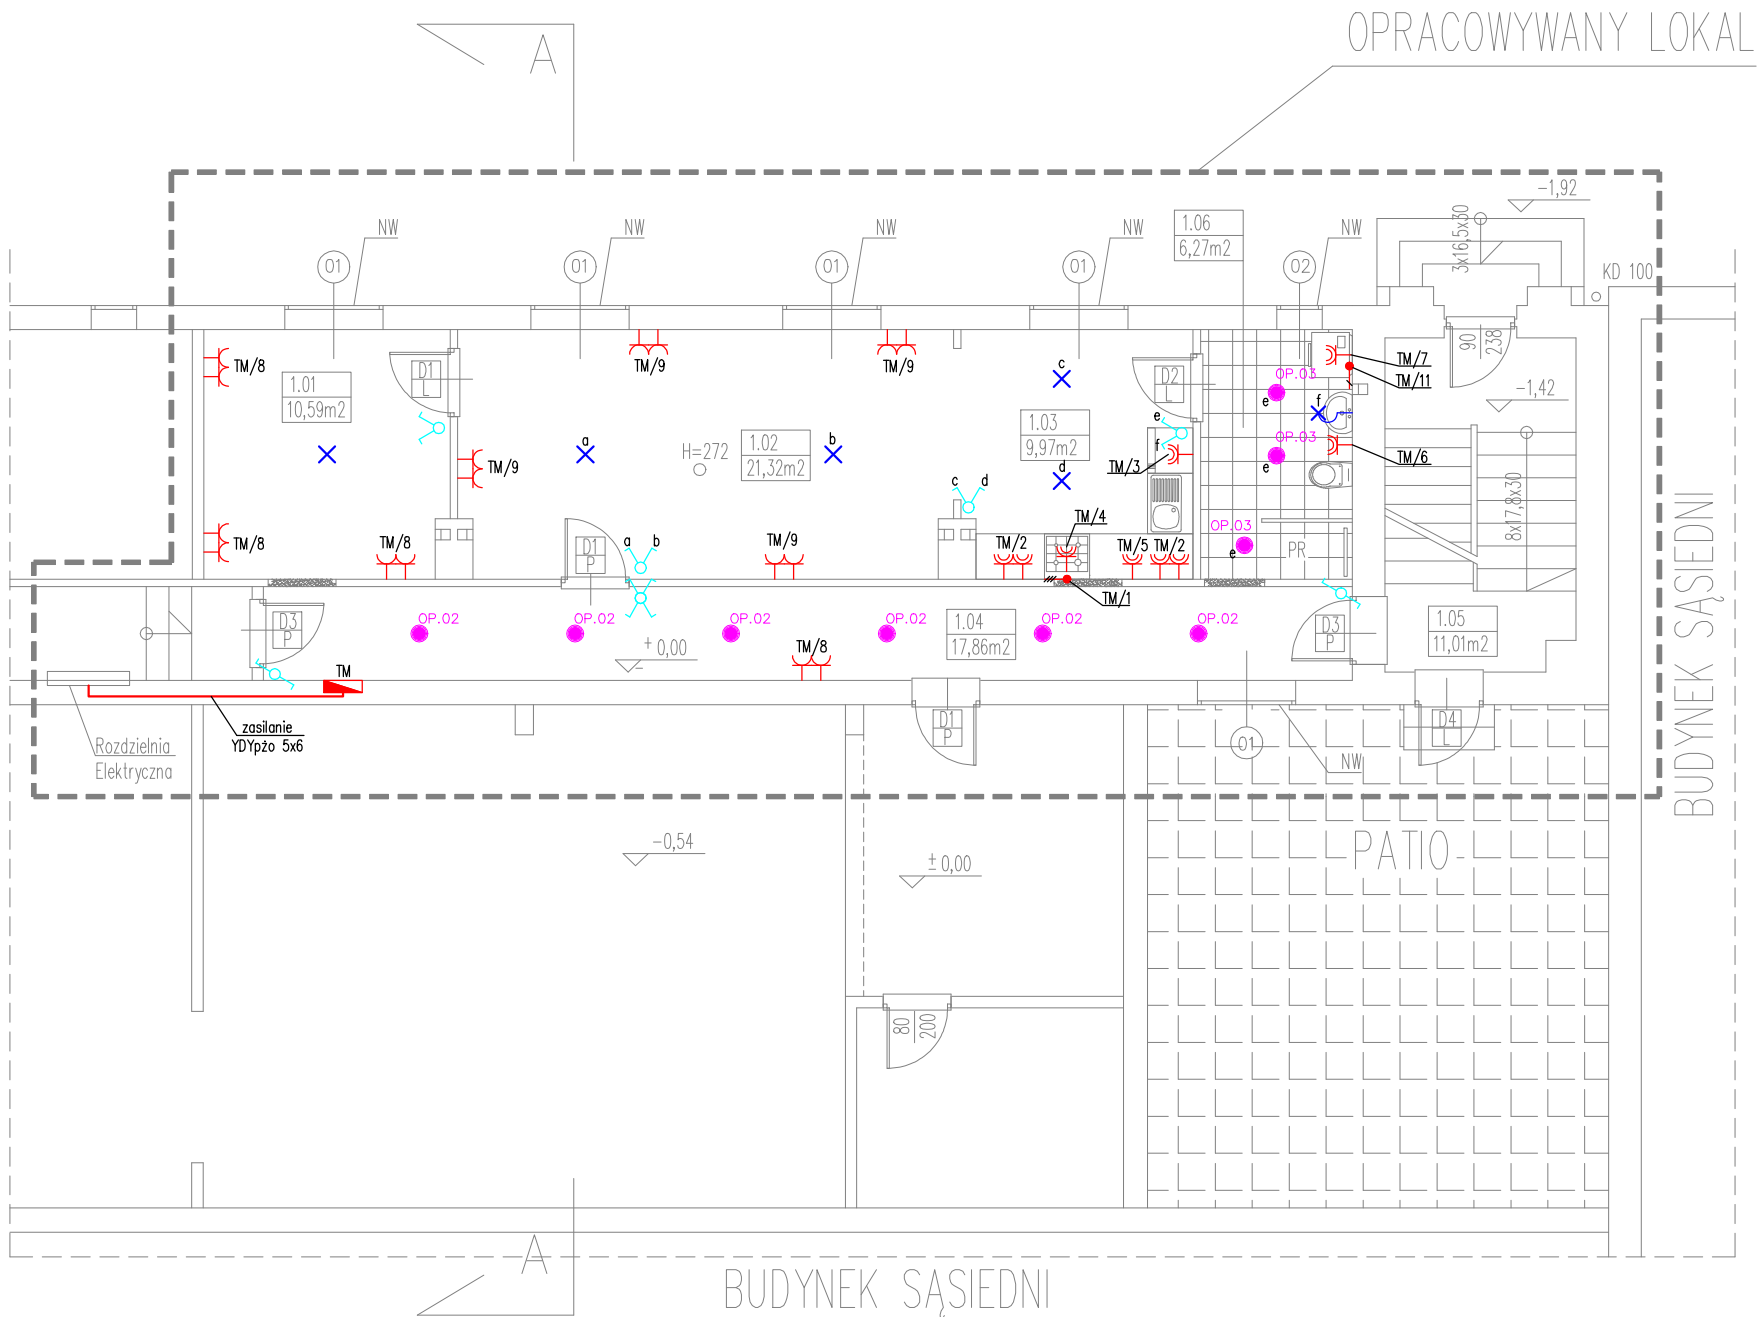

BILANS POWIERZCHNI LOKALU OPRACOWYWANEGO			
LP	NAZWA POMIESZCZENIA	NAWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA
1.01	Pokój	panele	10,59m2
1.02	Pokój	panele	21,32m2
1.03	Pom. socjalne	panele/gres	9,97m2
1.04	Komunikacja	panele	17,86m2
1.05	Klatka schodowa	lastryka	11,01m2
1.06	Toaleta	płytki	6,63m2
Suma			77,38m2

LEGENDA

- 2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, 16A, 250V
- Gniazda wtyczkowe 2P+Z, 16A, 250V, IP44
- Wypust zasilający 230V
- Wypust zasilający 400V
- Wypust oświetleniowy sufitowy
- Wypust oświetleniowy ścienny
- Łącznik schodowy 10A, 250V
- Łącznik krzyżowy 10A, 250V
- Łącznik jednobiegunowy 10A, 250V
- Przełącznik jednobiegunowy świecnikowy 10A, 250V
- OP.02 LED 840 2000lm 20W OPAL RA>80 IP20 n/t
- OP.03 LED 840 2450lm 25W OPAL RA>80 IP44 n/t

ARCHIBART

ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI
80-384 GDAŃSK UL. MŚCIWOJA II 33a TEL. 508601623
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

TEMAT: Remont pomieszczeń służbowych zlokalizowanych na kondygnacji parteru
w budynku szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

ADRES:
Gdańsk, ul. Chlebnicka 26, dz. 399

RYSUNEK:
RZUT PARTERU

BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA 1:100	NR. RYS. E-01
FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY	DATA 06.2022	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA PODPIIS	
mgr inż. Jacek Prociński	POM/0159/POE/07	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA PODPIIS	
mgr inż. Mirosław Prociński	3879/Gd/89	

UWAGA:

RYSunEK NALeŻY CZYTAĆ WRaz Z RYSunKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALeŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEŚCISŁOŚCI NALeŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRoJEKTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALeŻY KONSULTOWAĆ Z PRoJEKTANTEM