


Rozdzielnica RG
Sekcja A
(sekcja podstawowa)

PROJ. ROZDZIELNICA TB

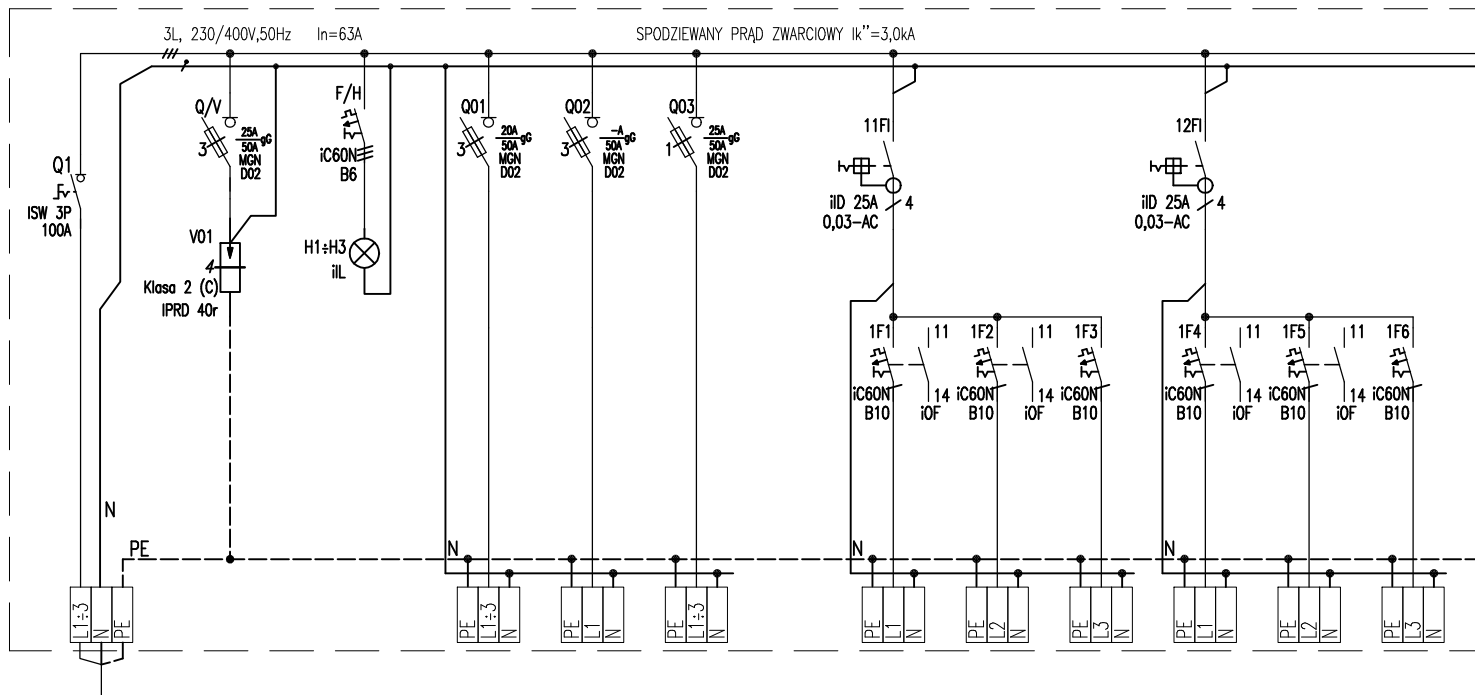

NUMER OBWODU:	-	-	-
TYP LINII:	N2XH-J 5x16	-	-
MOC ZAINST. [kW]:	61,45	-	-
IŁOŚĆ ODB.:	-	-	-
NAZWA ODBIORU	Zasilanie z RG zab. WTN-00 63A gG	Ochrona przepięciowa ogranicznik klasy 2 (C)	Sygnalizacja obecności napięcia

TB/Q01	Q02	Q03
N2XH-J 5x4	-	N2XH-J 3x4
7,75	-	2,8
1	-	1
Wypust 3-faz zasilanie centrali went. N2W2	Rezerwa	Wypust 1-faz zasilanie agregatu chłodu przy N2W2

1F1	1F2	1F3	1F4	1F5	1F6
N2XH-J/HDX2o 3x1,5	N2XH-J/HDX2o 3x1,5	N2XH-J/HDX2o 3x1,5	N2XH-J/HDX2o 3x1,5	N2XH-J/HDX2o 3x1,5	N2XH-J/HDX2o 3x1,5
0,2	0,29	0,35	0,72	0,45	0,54
8	12	11	16	10	12
Oświetlenie ogólne pom. A/36 (komunikacja obw. K1)	Oświetlenie ogólne pom. A/37, A/08, A/03 komunikacja obw. K2,K3,K4	Oświetlenie ogólne pom. A/32÷A/34	Oświetlenie ogólne pom. A/26÷A/31	Oświetlenie ogólne pom. A/38	Oświetlenie ogólne pom. A/06÷A/10

UWAGI:


- Układ pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.
 - Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wylączenie Zasilania.
 - Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: wyłączniki różnicowoprądowe.
 - Moc szczytowa Tablicy: Psz=40,4kW.
 - Typ obudowy – metalowa, wisząca, podtynkowa.
- Pozostawić rezerwę miejsca 20%.

INWESTOR	Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.	Atelier 7 Sp. z o.o. 40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614 mail: biuro@atelier7.com.pl	
ADRES	46-082 Kup; ul Karola Młarki 14		
AUTOR:			
NR.UPR.PROJ.			
inż. TOMASZ MANIA			
OPL/0405/POOE/08		Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową III piętra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczeń administracyjnych	
SPRAWDZAJACY:		SCHEMAT ROZDZIELNICY TB	
NR.UPR.PROJ.		Piętro III - stan projektowany	
mgr inż. KRZYSZTOF BIENIASZ		Nr.projektu: 080/20	
SLK/5919/PWBE/15		Rys.wykonane w programie GetarCAD 2020	
		Nr.rys. E05	
		Nr.arkusza 1/4	

Ciąg dalszy na arkuszu nr 2

PROJ. ROZDZIELNICA TB

Ciąg dalszy z arkusza nr 1

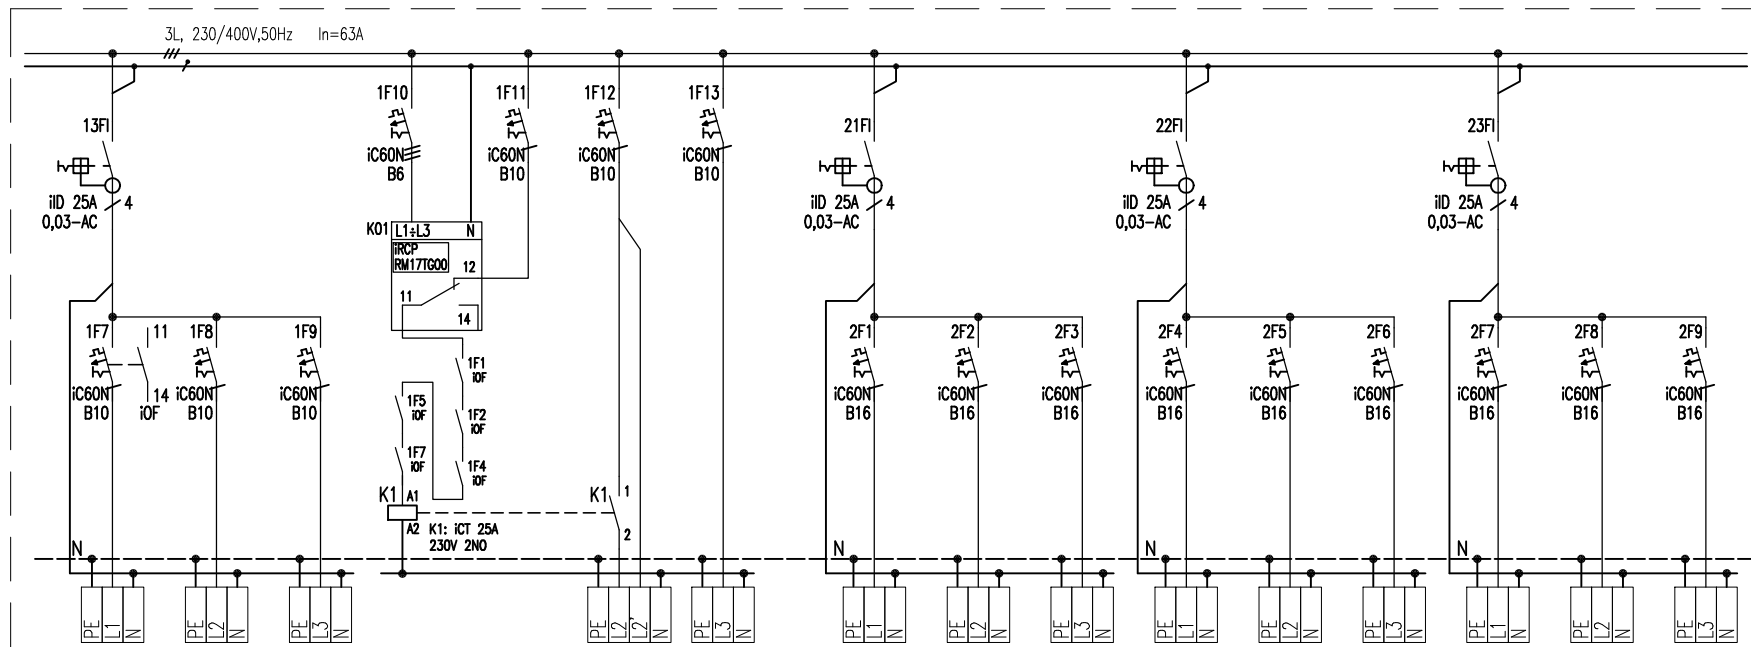

NUMER OBWODU:	1F7	1F8	1F9	1F10	1F11	1F12	1F13
TYP LINII:	N2XH-J/HDX2o 3x1,5	N2XH-J/HDX2o 3x1,5	N2XH-J/HDX2o 3x1,5	-	-	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 3x1,5
MOC ZAINST. [kW]:	0,40	0,26	-	-	-	0,02	0,01
ILOŚĆ ODB.:	13	4	-	-	-	11	11
NAZWA ODBIORU	Oświetlenie ogólne pom. A/11÷A/13, A/16, A/22÷ A/25	Oświetlenie ogólne pom. A/04÷A/05	Oświetlenie rezerwa	Przekaznik kontroli faz/ stycznik	Zabezp. sterowania	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe

UWAGI:

- Układ pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.
- Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wylączenie Zasilania
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: wyłączniki różnicowoprądowe


2F1	2F2	2F3	2F4	2F5	2F6	2F7	2F8	2F9
N2XH-J/HDX2o 3x2,5	N2XH-J/HDX2o 3x2,5	N2XH-J/HDX2o 3x2,5	N2XH-J/HDX2o 3x2,5	N2XH-J/HDX2o 3x2,5	N2XH-J/HDX2o 3x2,5	N2XH-J/HDX2o 3x2,5	N2XH-J/HDX2o 3x2,5	N2XH-J/HDX2o 3x2,5
2,0	2,0	2,0	1,2	1,6	1,6	2,0	1,2	1,2
10	10	2	6	8	8	10	6	6
Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/26÷A/29, A/32÷A/37	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/32÷A/33	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/30÷A/31	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/29	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/28	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/27	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/26	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/04	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/05

INWESTOR	Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.		Atelier 7 Sp. z o.o.	40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614 mail: biuro@atelier7.com.pl	
ADRES	46-082 Kup; ul Karola Miarki 14			<div>Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową III piętra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczeń administracyjnych</div> <div>UMOWA:</div> <div>FAZA: P.</div> <div>DATA: 20-12-</div> <div>SKALA:</div> <div>BRANZA: ELEKTRYCZNA</div>	
AUTOR:					
NR.UPR.PROJ.					
inż. TOMASZ MANIA					
OPL/0405/POOE/08					
SPRAWDZAJACY:					
NR.UPR.PROJ.					
mgr inż. KRZYSZTOF BIENIASZ					
SLK/5919/PWBE/15					
			SCHEMAT ROZDZIELNICZY TB		
			Piętro III - stan projektowany		
			Nr.projektu: 08020		Nr.rys.
			Rys.wykonane w programie GetarCAD 2020		
			E05		Nr.arkusza 2/4

Ciąg dalszy na arkuszu nr 3

PROJ. ROZDZIELNICA TB

Ciąg dalszy z arkusza nr 2

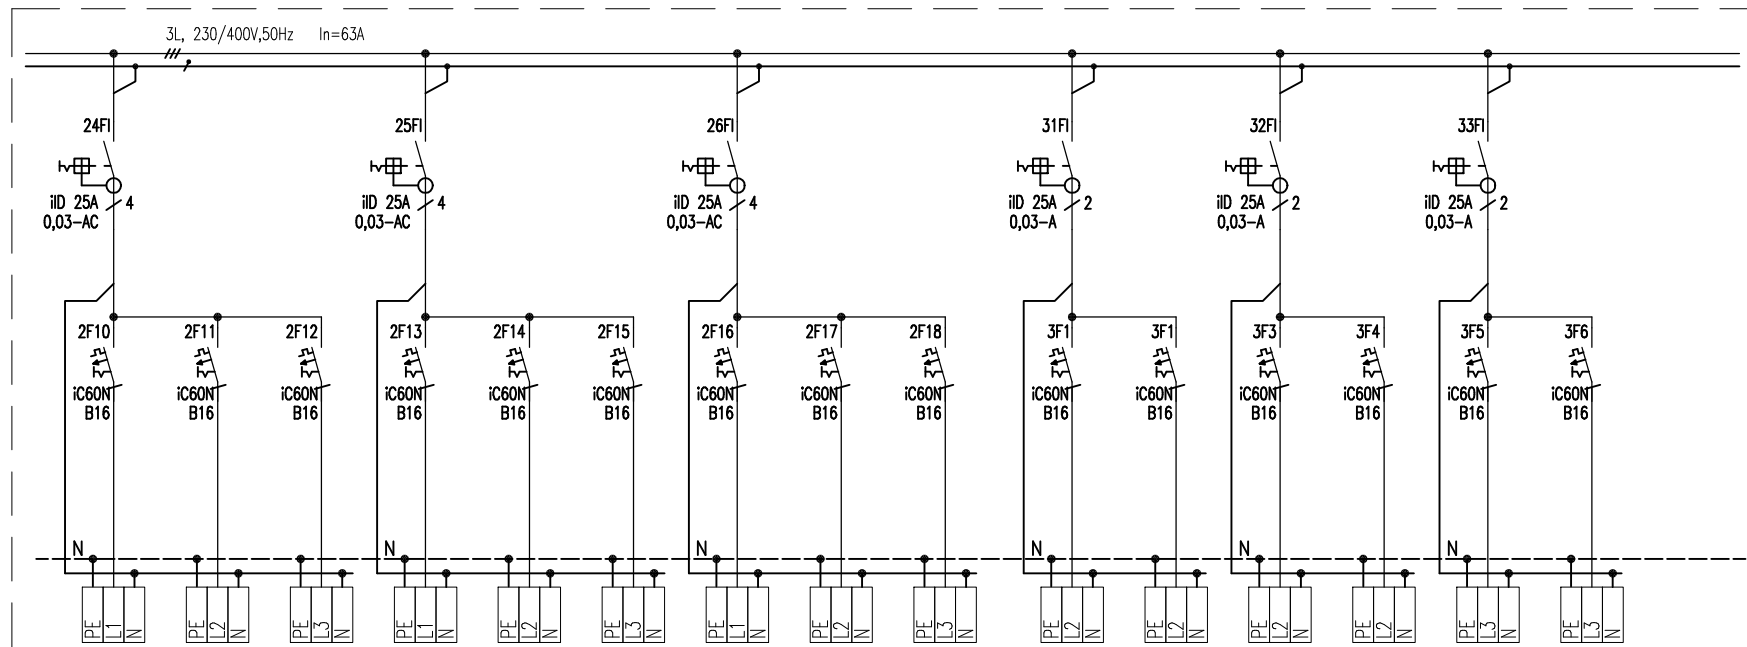

Ciąg dalszy na arkuszu nr 4

NUMER OBWODU:	2F10	2F11	2F12	2F13	2F14	2F15	2F16	2F17	2F18	3F1	3F2	3F3	3F4	3F5	3F6
TYP LINII:	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	-	-	-	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5	N2XH-J/HDXzo 3x2,5
MOC ZAINST. [kW]:	1,0	1,8	2,0	1,0	2,0	0,6	-	-	-	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
IŁOŚĆ ODB.:	4	9	10	4	2	2	-	-	-	8	6	6	6	6	5
NAZWA ODBIORU	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/38	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/06÷A/08	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/10÷A/13, A/16	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/24÷A/25, A/22, A/03	Gniazda wtyczkowe ogólne pom. A/25	Gniazda wtyczkowe łódzka pom. A/25	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda wtyczkowe komputerowe Wi-Fi pom. A/36, A/37, A/03, A/02	Gniazda wtyczkowe komputerowe pom. A/32, A/33	Gniazda wtyczkowe komputerowe pom. A/28, A/29	Gniazda wtyczkowe komputerowe pom. A/26, A/27	Gniazda wtyczkowe komputerowe pom. A/04, A/05, A/09	Gniazda wtyczkowe komputerowe pom. A/38


UWAGI:

- Układ pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.
- Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wylączenie Zasilania
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: wyłączniki różnicowoprądowe

INWESTOR	Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ADRES	46-082 Kup; ul Karola Miarki 14
AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	
inż. TOMASZ MANIA	
OPL/0405/POOE/08	
SPRAWDZAJACY:	
NR.UPR.PROJ.	
mgr inż. KRZYSZTOF BIENIASZ	
SLK/5919/PWBE/15	
<div> <div>Atelier 7 Sp. z o.o.</div> <div> 40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614 mail: biuro@atelier7.com.pl </div> </div>	
<div> <div>Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową III piętra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczeń administracyjnych</div> <div>UMOWA:</div> <div>FAZA: P.B.</div> <div>DATA: 20-12-14</div> <div>SKALA: -</div> <div>BRANZA: ELEKTRYCZNA</div> </div>	
<div> <div>SCHEMAT ROZDZIELNICY TB</div> <div>Piętro III - stan projektowany</div> <div> <div>Nr.projektu: 08020</div> <div>Rys.wykonane w programie GetarCAD 2020</div> </div> <div> <div>Nr.rys.</div> <div>E05</div> </div> <div> <div>Nr.arkusza</div> <div>3/4</div> </div> </div>	

PROJ. ROZDZIELNICA TB

Ciąg dalszy z arkusza nr 3

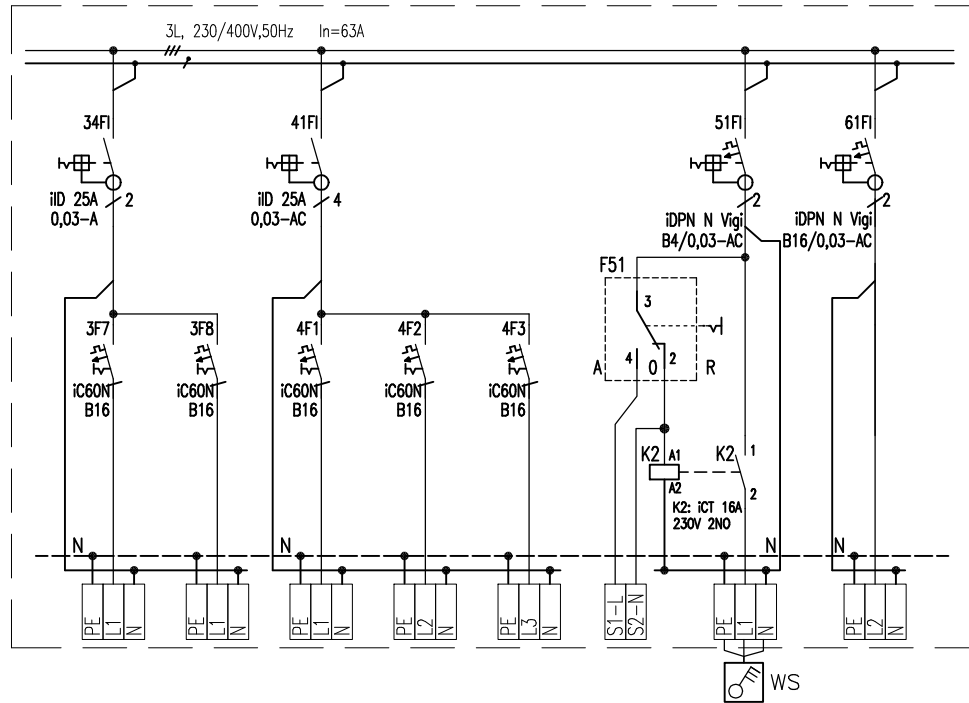


NUMER OBWODU:	3F7	3F8	4F1	4F2	4F3	-	51F1	61F1
TYP LINII:	-	-	-	-	-	N2XH 2x1,5	N2XH-J 3x1,5	-
MOC ZAINST. [kW]:	-	-	-	-	-	-	0,03	-
ILOŚĆ ODB.:	-	-	-	-	-	-	1	-
NAZWA ODBIORU	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Stycznik Sterowanie z centrali went. N2W2 (styk)	Wypust 1-faz wentylator kanałowy W2	Rezerwa

UWAGI:

- Układ pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.
- Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wylączenie Zasilania
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: wyłączniki różnicowoprądowe

WIDOK ROZDZIELNICY TB



Rozdzielnica TB	
typ	Prisma G
Norma	IEC61439-1,2
Stopień IP	40
Stopień IK	08
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarcia rozdzielnic	6 kA
Dopływ	góra
Odpyw	góra
Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60947 IEC60898
Wytrzymałość zwarcia	wg: IEC60947

Uwaga: rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy

INWESTOR	Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.	<div>40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614 mail: biuro@atelier7.com.pl</div>	<div>Atelier 7 Sp. z o.o.</div>	<div>Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową III piętra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczeń administracyjnych</div>	<div>UMOWA:</div>
ADRES	46-082 Kup; ul Karola Miarki 14				
AUTOR:					
NR.UPR.PROJ.					
inż. TOMASZ MANIA					
OPL/0405/POOE/08		<div>SCHEMAT ROZDZIELNICY TB</div>	<div>Piętro III - stan projektowany</div>	<div>SKALA: -</div>	<div>BRANZA: ELEKTRYCZNA</div>
SPRAWDZAJACY:					
NR.UPR.PROJ.					
mgr inż. KRZYSZTOF BIENIASZ					
SLK/5919/PWBE/15					
Nr.projektu: 090/20		<div>Rys.wykonane w programie GetaCAD 2020</div>	<div>Nr.rys.</div>	<div>E05</div>	<div>Nr.arkusza 4/4</div>