



Budynek B1

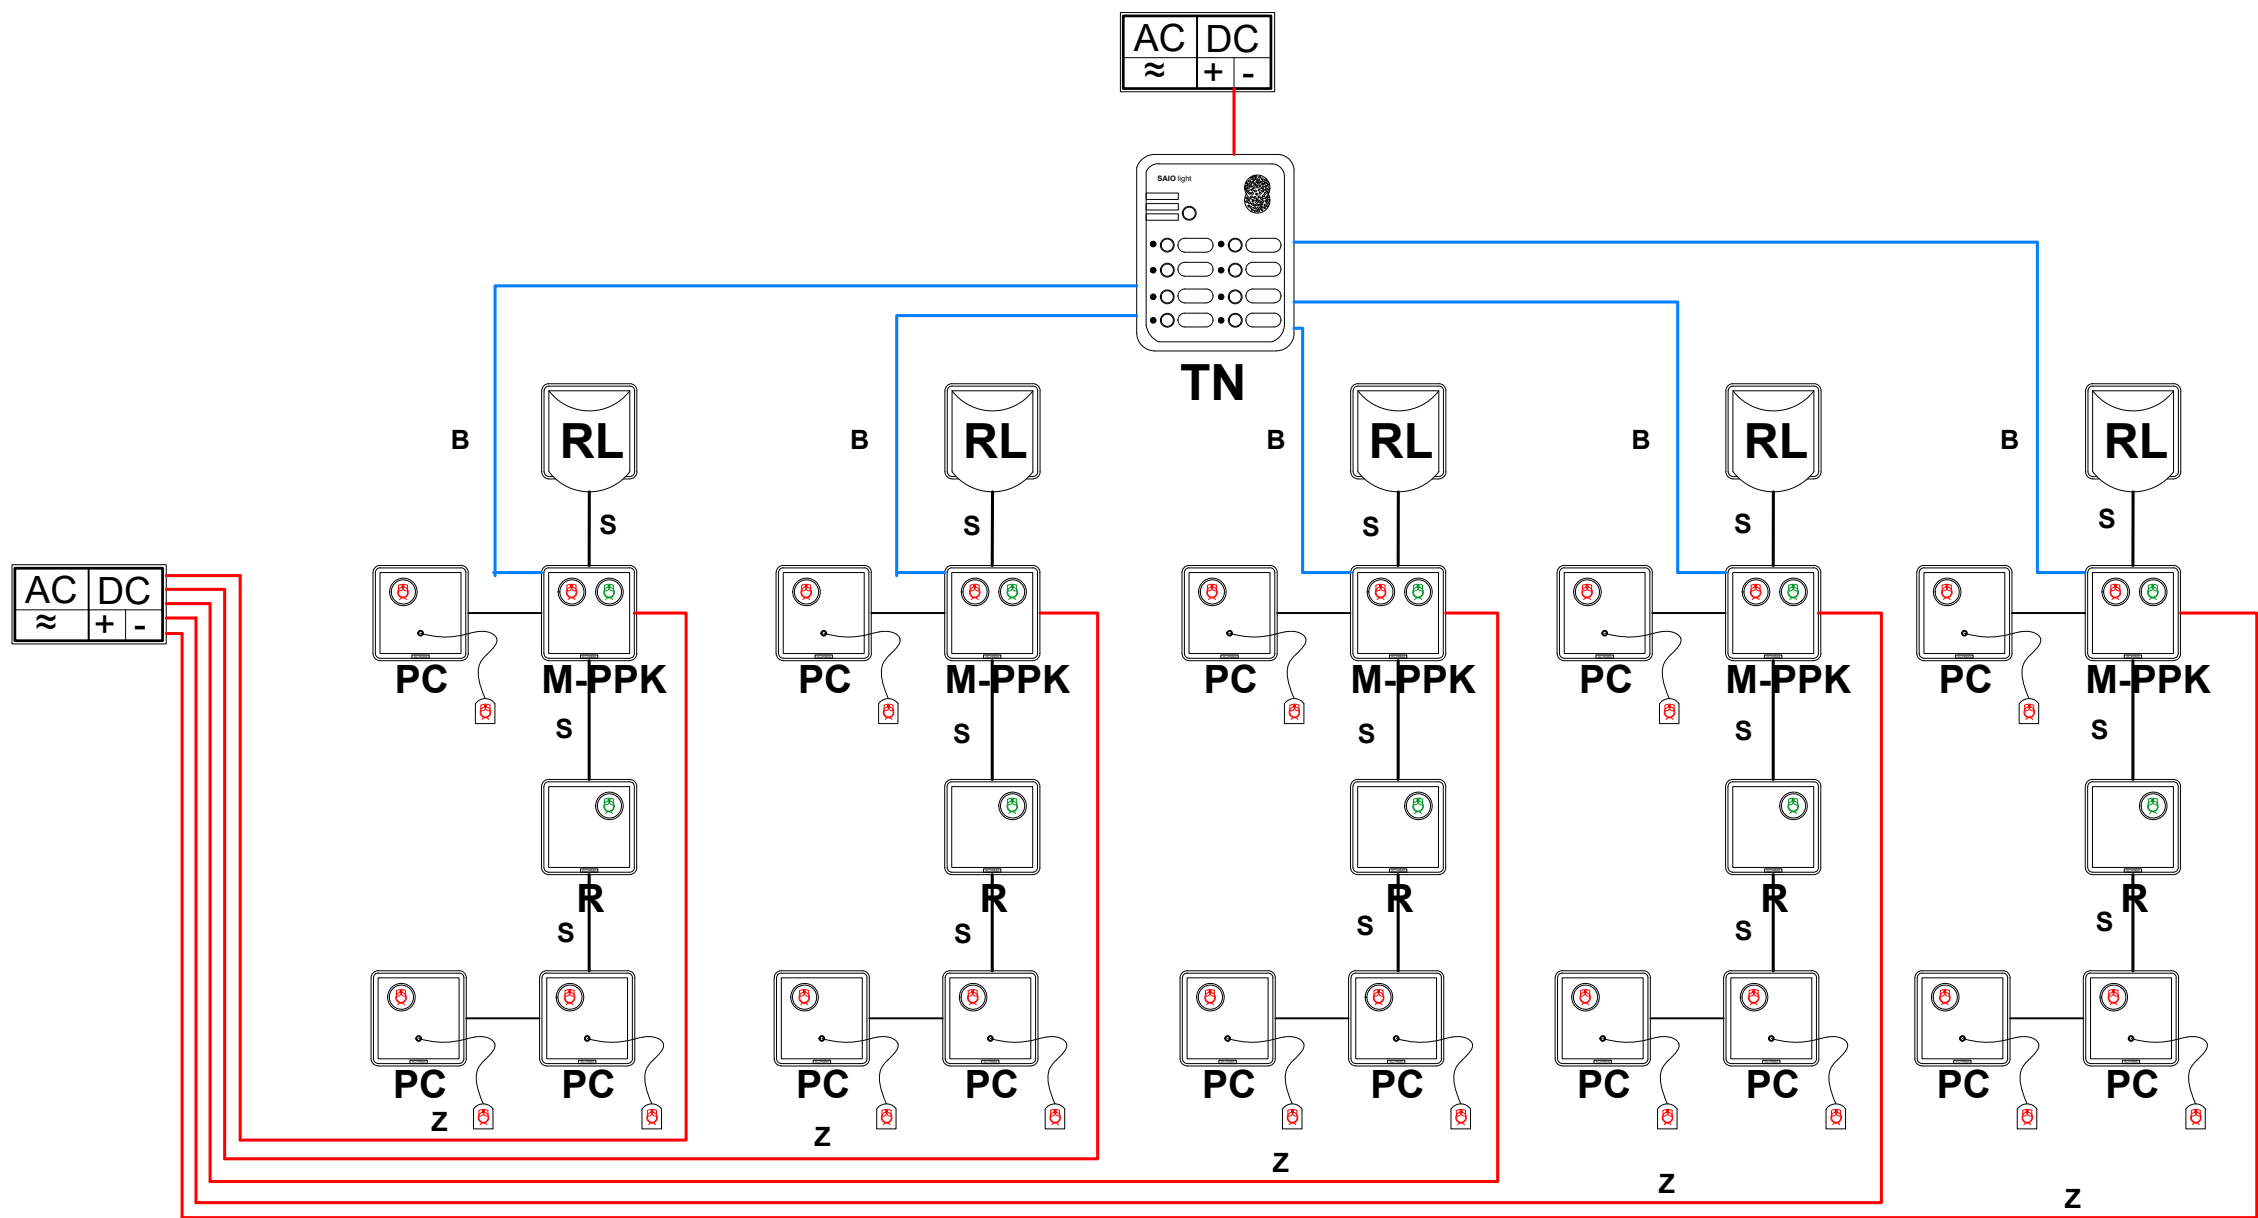

Legenda:



TN

"TN" - Terminal Numeratora

nr art. 957400, montaż 1,5-1,8m



M-PPK

"M-PPK" - Moduł przywoławczo-kasujący z pociągnikiem

montaż 1,2-1,5m




RL

"RL" - Lampka salowa 4 kolorowa z bucziem
podtynkowo (puszka fi60) lub natynkowo (potrzebuje adapter),
h=2.2m. KOD: 1211110



R

"R" - Kasujący/odwoławczy,
h=1.2-1.5m. KOD: 4101000



PC

"PC" - Pociągany,
h=2.2m. KOD: 4150000

Legenda okablowania:

B	przewód typu: YTKSY 2x2x0,8mm
S	przewód systemowy "S" typu: YTDY 10x0,5mm
Z	przewód zasilający "Z" typu: YDY 2x1,5mm2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER - część A						
Nr pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Kat. strefy wg PN-ISO 9836:1997	Pow. podłogi	Pow. użytkowa	Kubatura netto
A1-101	Hol	plytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	26,97	26,97	72,82
A1-102	Korytarz	plytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	5,40	5,40	14,33
A1-103	Pom. 1	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,89	2,89	7,79
A1-104	Pom. 2	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,34	2,34	6,33
A1-105	Pom. 3	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,63	2,63	7,09
A1-106	Pom. kuchenne	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	8,18	8,18	22,09
A1-107	Pom. porządkowe	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,11	3,11	8,40
				51,52 m²	51,52 m²	138,85 m³

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER - część B						
Nr pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Kat. strefy wg PN-ISO 9836:1997	Pow. podłogi	Pow. użytkowa	Kubatura netto
B1-101	Przedpokój	plytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	9,06	9,06	24,46
B1-102	Pokój nr 1 : 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstaw.	13,22	13,22	35,69
B1-103	Łazienka nr 1	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,88	3,88	10,48
B1-104	Pokój nr 2 : 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstawowa	16,33	16,33	44,09
B1-105	Łazienka nr 2	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,88	3,88	10,48
B1-106	Pokój nr 3 : 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstawowa	11,63	11,63	31,40
B1-107	Łazienka nr 3	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,93	3,93	10,60
B1-108	Pokój nr 4 : 2-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstawowa	17,45	17,45	47,10
B1-109	Łazienka nr 4	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,88	3,88	10,48
B1-110	Pokój nr 5 : 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstaw.	10,67	10,67	28,82
B1-111	Łazienka nr 5	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,83	3,83	10,35
B1-112	Pom. tech.	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,34	3,34	9,03
				101,10 m²	101,10 m²	272,98 m³

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Pracownia Projektowa:
P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2

inwestor:

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., ul. Uzdrowska 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

temat:

Przebudowa Pawilonu Tulipan - część B

adres inwestycji:

ul. Uzdrowska 59, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25

faza / znak:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH / PT

proj. w spec. IE

mgr inż. Krzysztof RAŹNIEWSKI, nr upr. SLK/4700/PWOE/13

podpis:

spr. w spec. IE

mgr inż. Szymon PARUCH, nr upr. SLK/4930/POOE/13

podpis:

nr rys.:

IE-303

nazwa rys.:

Schemat ideowy systemu przywoławczego

skala:

-

rewizja:

R00

tom:

1 / 1

nr proj.:

22-020

data sporz. i spraw:

marzec 2023

status projektu/ryunku:

Wersja do realizacji

element PB:

Projekt Techniczny

plik:

P:\Projekty\22-020_FASTER_Przebudowa na hotel_Goczałkowice\05_Projekt_PLN\20-020_MU_PAB01.pln

nr str.

30