



ST.1
strop RECTOR
1:50

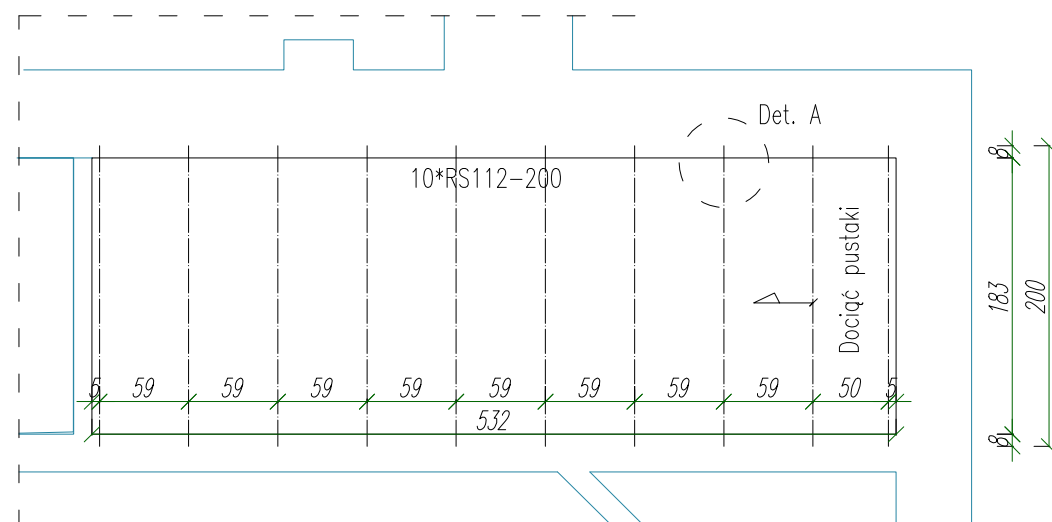

Det. A
1:20

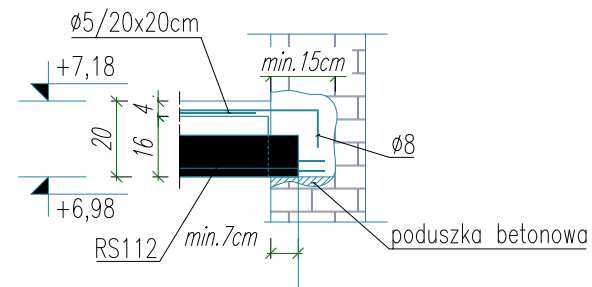

UWAGI

Beton C25/30

Stal AIIIIN

Dla poz. ST.1 zastosowano strop systemowy RECTOR 16+4 (pustaki wys. 16cm; nadbeton, gr.4cm). Strop wykonać zgodnie z wytycznymi technologicznym producenta.

Montaż belek RECTOR na ścianach murowanych:

- 1) W ścianach wykuć gniazda na gł. min. 15cm.
- 2) W gniazdach montażowych wylać mieszankę betonową do rzędnej spodu stropu. Minimalne oparcie belek na murze to 7cm.
- 3) Na przedkładkach dystansowych ułożyć siatkę zbrojeniową Ø5 czko 20x20cm.
- 4) Dozbroić strefy przyporowe poprzez zastosowanie pojedynczego pręta zagiętego przy podporze Ø8 nad końcem każdej belki, mocując go do siatki zgrzewalnej min. w 2 miejscach.

ZESTAWIENIE STALI DLBN.1

Przekrój	Długość [m]	Ilość [szt]	Masa		
			Jednost. [kg/m]	Elementu [kg]	Całkowita [kg]
C160	1,30	2	18,80	24,44	48,88
Ø12	0,22	4	0,89	0,20	0,78
bl 100x10	0,10	6	7,85	0,79	4,71
Pr gwint M20	0,40	3	2,06	0,82	2,47
nakrętka M20	-	6	-	0,17	1,00
SUMA [kg]					57,84

ZESTAWIENIE STALI DLA ST.1

Przekrój	Długość [m]	Ilość [szt]	Masa		
			Jednost. [kg/m]	Elementu [kg]	Całkowita [kg]
siatka Ø5-20x20cm; wym. 1,3x2,5m	-	4	-	5,30	21,20
Ø8	0,60	20	0,40	0,24	4,74
SUMA [kg]					25,94

Wzrostki podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawa autorskim i prawami pokrewnymi. Tworzenie oraz rozpowszechnianie kopi i ich części, a także ich rozpowszechnianie jest zabronione.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15 tel.: 691-371-388, 697-881-388				
INWESTOR:		ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO - UZDROWISKOWE IM. DR. A. SZEBESTY DIETLAŚ, RABKA - ZDRÓJ		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO - UZDROWISKOWE IM. DR. A. SZEBESTY UL. DIETLAŚ, RABKA - ZDRÓJ		
TEMAT:		MODERNIZACJA ŁAZIENEK ODDZIAŁU C NA I I II PIĘTRZE		
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Aleksandra OLSZEWSKA		DATA: 11.2024
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Adrian GARCORZ		SKALA: 1:50, 1:20
NAZWA RYSUNKU:		ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ST. 1 BM.1		NR RYS.: K- 1