


ELEMENTY STUDNI DN 1500

ZWIEŃCZENIE PŁYTA POKRYWOWA

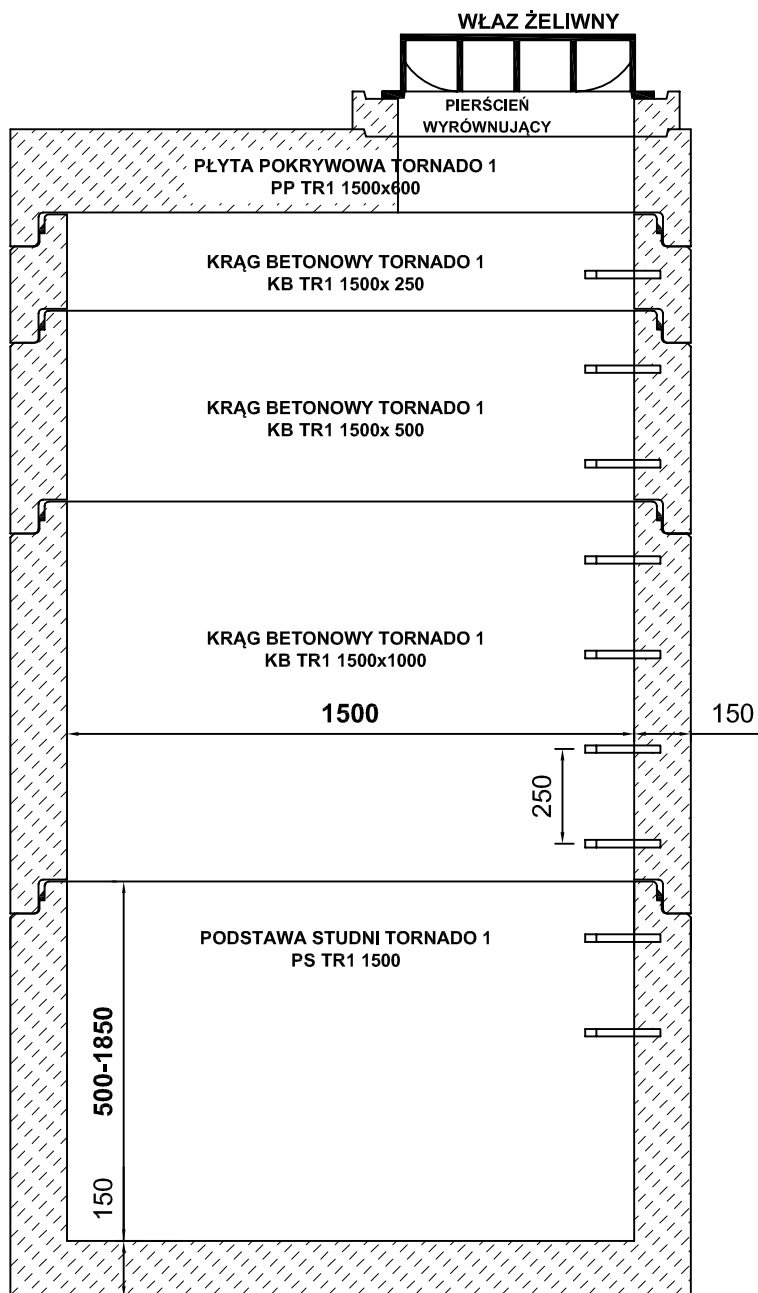

Projektant:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:	
 <p>BIURO PROJEKTOWE EKO-KARAT ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032</p>		Inwestor:		Data opracowania:	
		Gmina Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków		24.01.2022	
		Lokalizacja inwestycji:		Stadium:	
Branża:		Temat:		Podziałka:	
Sanitarna		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w Bolkowie		1:20	
Obiekt:		Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
Sieć kanalizacji deszczowej		Schemat studni betonowej DN1500		5.0	