


proj. szafka oświetleniowa
wolnostojąca SO
dz. 5/40

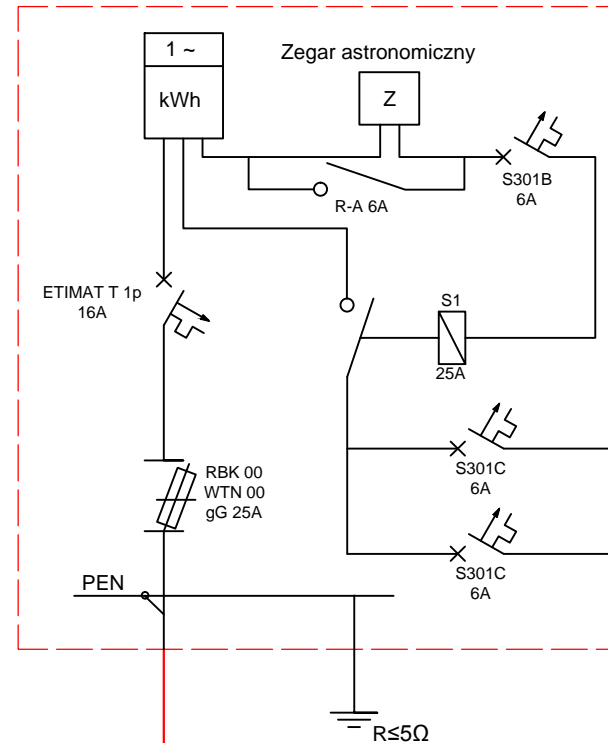

Szafkę wyposażyc w system
zamknięcia Master Key wkładką
pobraną z ENEA Operator RD
Gniezno

III/1/2
istn. złącze ZKP
dz. 5/56

istn. YAKY 4x35mm²
zasilanie ze stacji 06-1482
"Jankówko B"
transf. 160 kVA

proj. linia kablowa nn 0,4 kV
YAKY 4x35mm² o dł. 2(6)m

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA

Kabel elektroenergetyczny układać razem we
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

Inwestor:	Gmina Gniezno ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno		Data: 08.2018
Obiekt:	Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia ulicznego w m. Jankowo Dolne dz. 5/40, 5/65, 5/23, 5/77		Skala:
Temat rysunku:	Schemat ideowy proj. szafki oświetleniowej SO		Rysunek nr: E4
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW		