


KOLIZJA (nn)

Zasilanie ze ST "Brzoza 3"
nr 23363 obwód 500

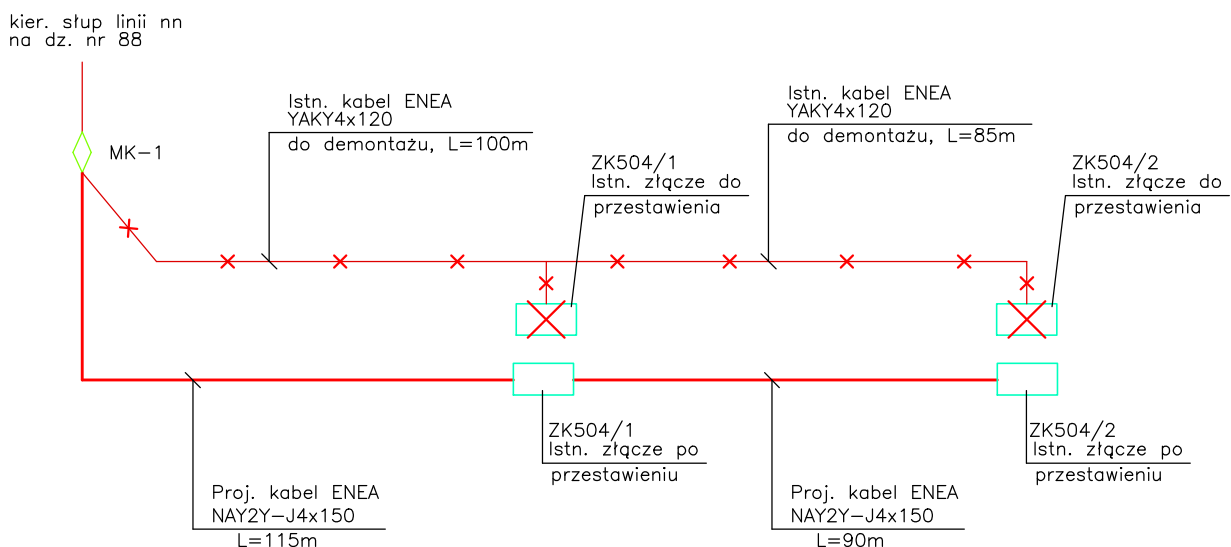

Inwestor:			
GMINA NOWA WIEŚ WIELKA ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka			
Jednostka projektowa:			
BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek ul. Strusia 17 85-447 Bydgoszcz			
Obiekt:			Nr rysunku: K-2
Rozbudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie			Branża: elektryczna
			Stadium: PAB/PT/PW
			Skala: ----
Treść:			Data: 14.01.2022
Kolizje ENEA-Schemat			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność i zakres uprawnień: numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	inż. Andrzej Neumann	specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji elektrycznych GP-KZ-7342/248/93	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Frankowski	specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 888/Bg/74	

PARTNER
AKP SYSTEM
BYDGOSZCZ
 FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
 AKP-SYSTEM ANDRZEJ NEUMANN
 AKP200751

