


proj. Szafka oświetleniowa S0

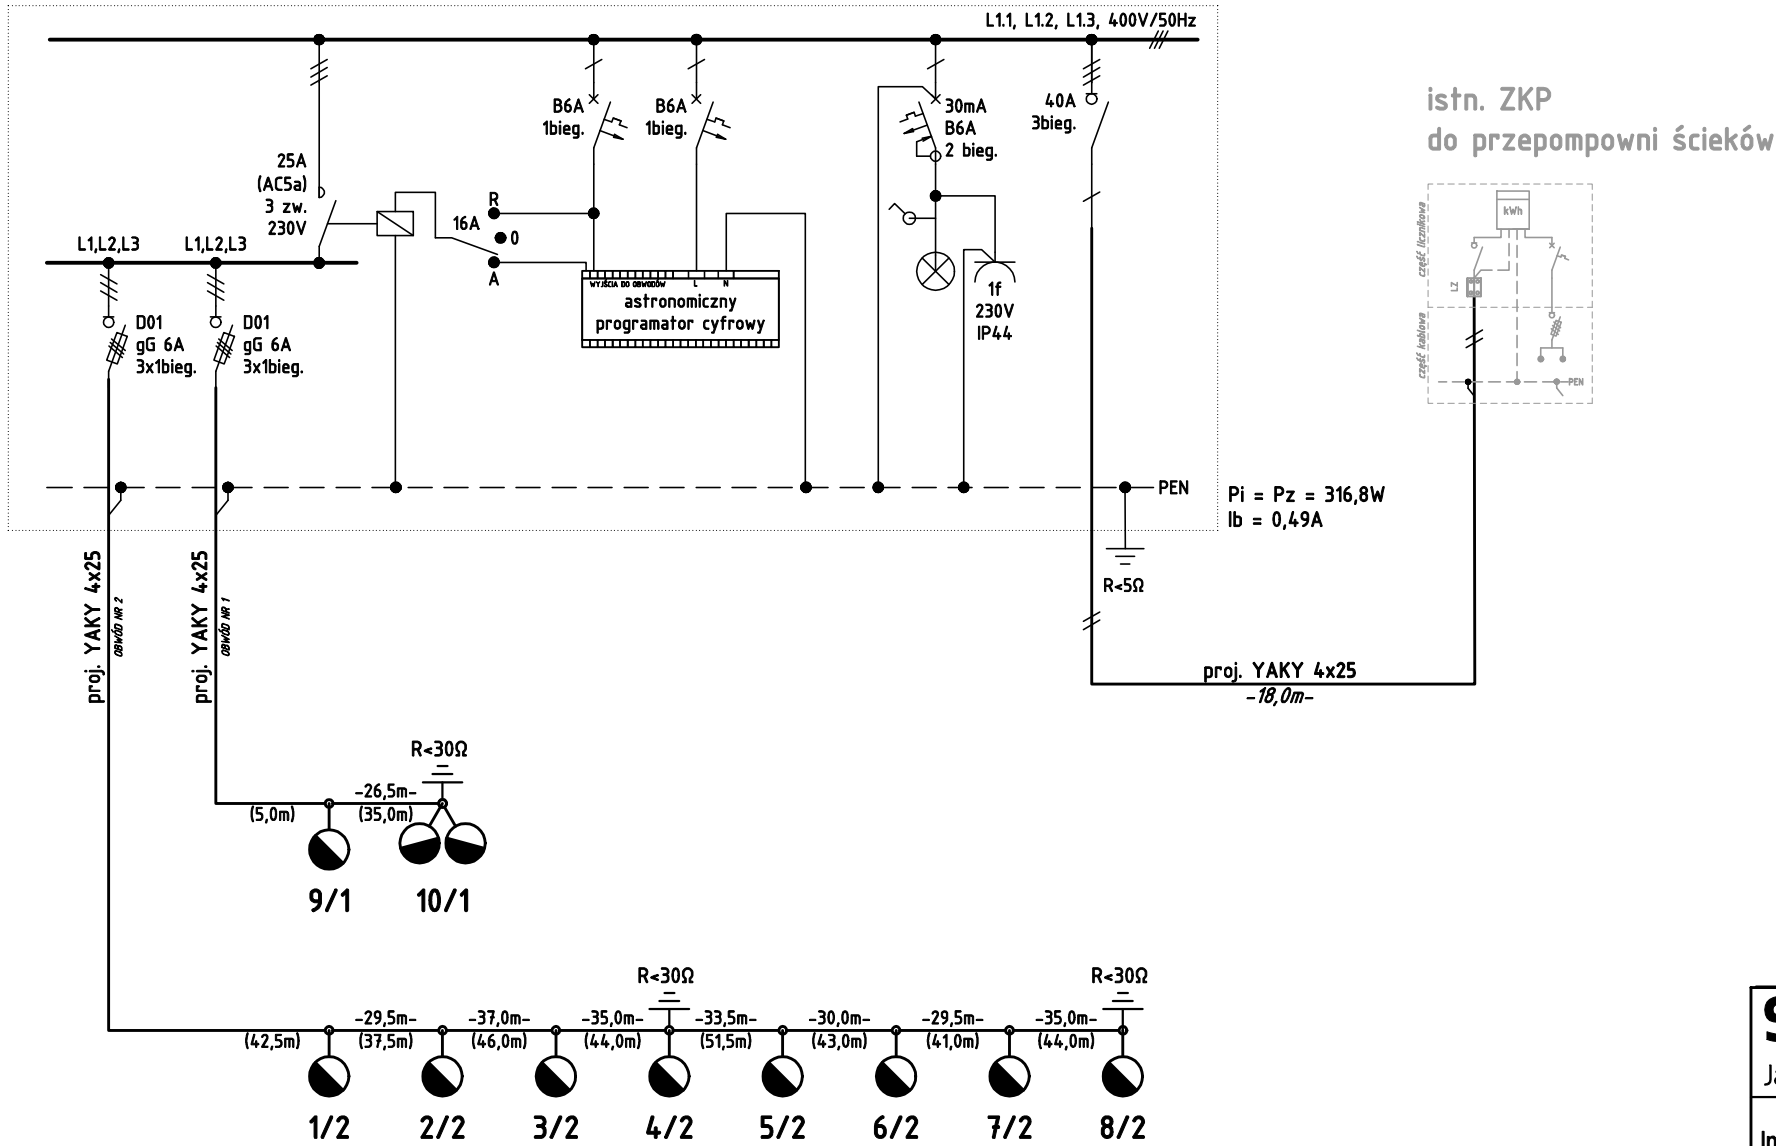

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
URZĄDZENIA W II KLASIE OCHRONNOŚCI

układ sieci:
TN-C

- LEGENDA**
- PROJ. OPRAWA LED 28,8W
 - PROJ. UZIOM PIONOWY

UWAGI:

- Równolegle z kablami prowadzić bednarke ocynkowaną Fe/Zn 4x25. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.
- Całość kabla układać w rurze ochronnej $\varnothing 75\text{mm}$

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|------------|
| STANLUKS s.c. | | | | ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznań tel. kom. 508 243 620, 502 720 550 NIP: 7792512592 REGON: 385245401 e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl | |
| Jakub Wróblewski, Tomasz Hibner | | | | | |
| Inwestor | Gmina Stęszew. ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew. | | | | |
| Nazwa inwestycji | Budowa sieci oświetleniowej do 1kV w ul. Zacisze w m. Dębienko. | | | | |
| Lokalizacja inwestycji | Gmina Stęszew, obr. 0002 Dębienko dz. nr 148/4. | | | | |
| Treść rysunku | Schemat ideowy. Zasilanie oświetlenia. | | | | |
| Stadium | Projekt techniczny | | | | |
| Branża | Elektryczna | | | DATA | NR RYS. |
| Projektował | Jakub Wróblewski 37-2/21 | WKP/0255/POOE/15 sieci i instalacje elektryczne | | 14.10.2021 | E-2 |
| Opracował | Bartosz Pieprzka | | | SKALA | |
| | | | | --- | |
| Sprawdzał | Tomasz Hibner | WKP/0212/POOE/19 sieci i instalacje elektryczne | | | |