

WEO23E004372, K2300007806

Bydgoszcz dnia 09.01.2023 r.
MU/KS/001/2023

LAPIS Artur Kamiński
Ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: naniesienia uzbrojenia energetycznego 001/2023 – „Przebudowa ulicy A i R Tragerów w Bydgoszczy”

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz dnia 04.01.2023 r. przesyłamy w załączeniu 2 egz. mapy ewidencyjnej z naniesionymi sieciami elektroenergetycznymi należącymi do Enea Operator Sp. z o.o. „Informacje ENEA Operator Sp. z o.o. zawarte w dokumencie mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których m.in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.” Zawarte dane zawierają informacje klasy C.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Dyrektor

Marek Marszałek

(2)

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a – MU/DA

Naniesienie Nr: 001/2023

Kable SN-15kV: - -----

Kable nn: - -----

Przewody SN 15kV: -

Przewody nn: -

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kapiełowa 8
tel. +48 52 313 18 11/132. fax: +48 52 586 12 95
REGON 300455304 NIP 782-23-77-160

Istniejące kable energetyczne naniesiono orientacyjnie wg posiadanej dokumentacji. Powyższe naniesienie nie stanowi uzgodnienia i służyć może do opracowania dokumentacji. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić w tut. Rejonie aktualność niniejszego naniesienia. Ustala się pięciometrową strefę ochronną kabli energetycznych po obu stronach kabla, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie.


Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że w celu przeprowadzenia planowanej inwestycji należy:

1. Zachować odpowiednie odległości od istniejących urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami dotyczącymi budowy linii kablowych i napowietrznych w tym zachowania normatywnych głębokości lokalizacji istniejących urządzeń oraz w przypadku linii napowietrznych, zachowania odległości pionowych i poziomych;
2. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości lub wystąpienia kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami należy kolidujący odcinek infrastruktury energetycznej przebudować poza teren kolizyjny. W tym celu należy wystąpić do tutejszego Rejonu o wydanie szczegółowych warunków likwidacji kolizji;
3. W miejscach skrzyżowań oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kołowego w tym parkingi oraz na terenach o powierzchni asfaltowej, należy istniejące urządzenia energetyczne osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju: \varnothing 160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju żyły roboczej 240 mm² oraz \varnothing 110 mm dla pozostałych kabli nn, Zakres robót związanych z osłonięciem należy uzgodnić w RD Bydgoszcz;
4. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych należy prowadzić:
 - techniką ręczną bez użycia sprzętu ciężkiego np. koparki,
 - przy wyłączonych spod napięcia ww. urządzeniach energetycznych (wyłączenia należy uzgodnić w PE Bydgoszcz);
5. W przypadku konieczności odstonięcia istniejących linii kablowych w ziemi należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem (przez uprawnione osoby), a po zakończeniu prac związanych z budową projektowanego obiektu przywrócić teren do stanu pierwotnego zachowując sposób ułożenia linii kablowej zgodnie z ww. normą;
6. Przed zasypaniem miejsc kolizyjnych należy uzyskać w RD Bydgoszcz protokół prac znikających (protokół etapowy);
7. Całość robót wykonać z obowiązującymi standardami obowiązującymi w Enea Operator sp. z o.o.;
8. Trasę kabli/przewodów wł. ENEA Oświetlenie ustalić w Rejonie Oświetlenie Bydgoszcz, przy ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz.

Bydgoszcz, dnia 09.01.2023r.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Sektora Utrzymania
Młodszy Specjalista ds. Majątku Sieciowego

Kinga Sztajka

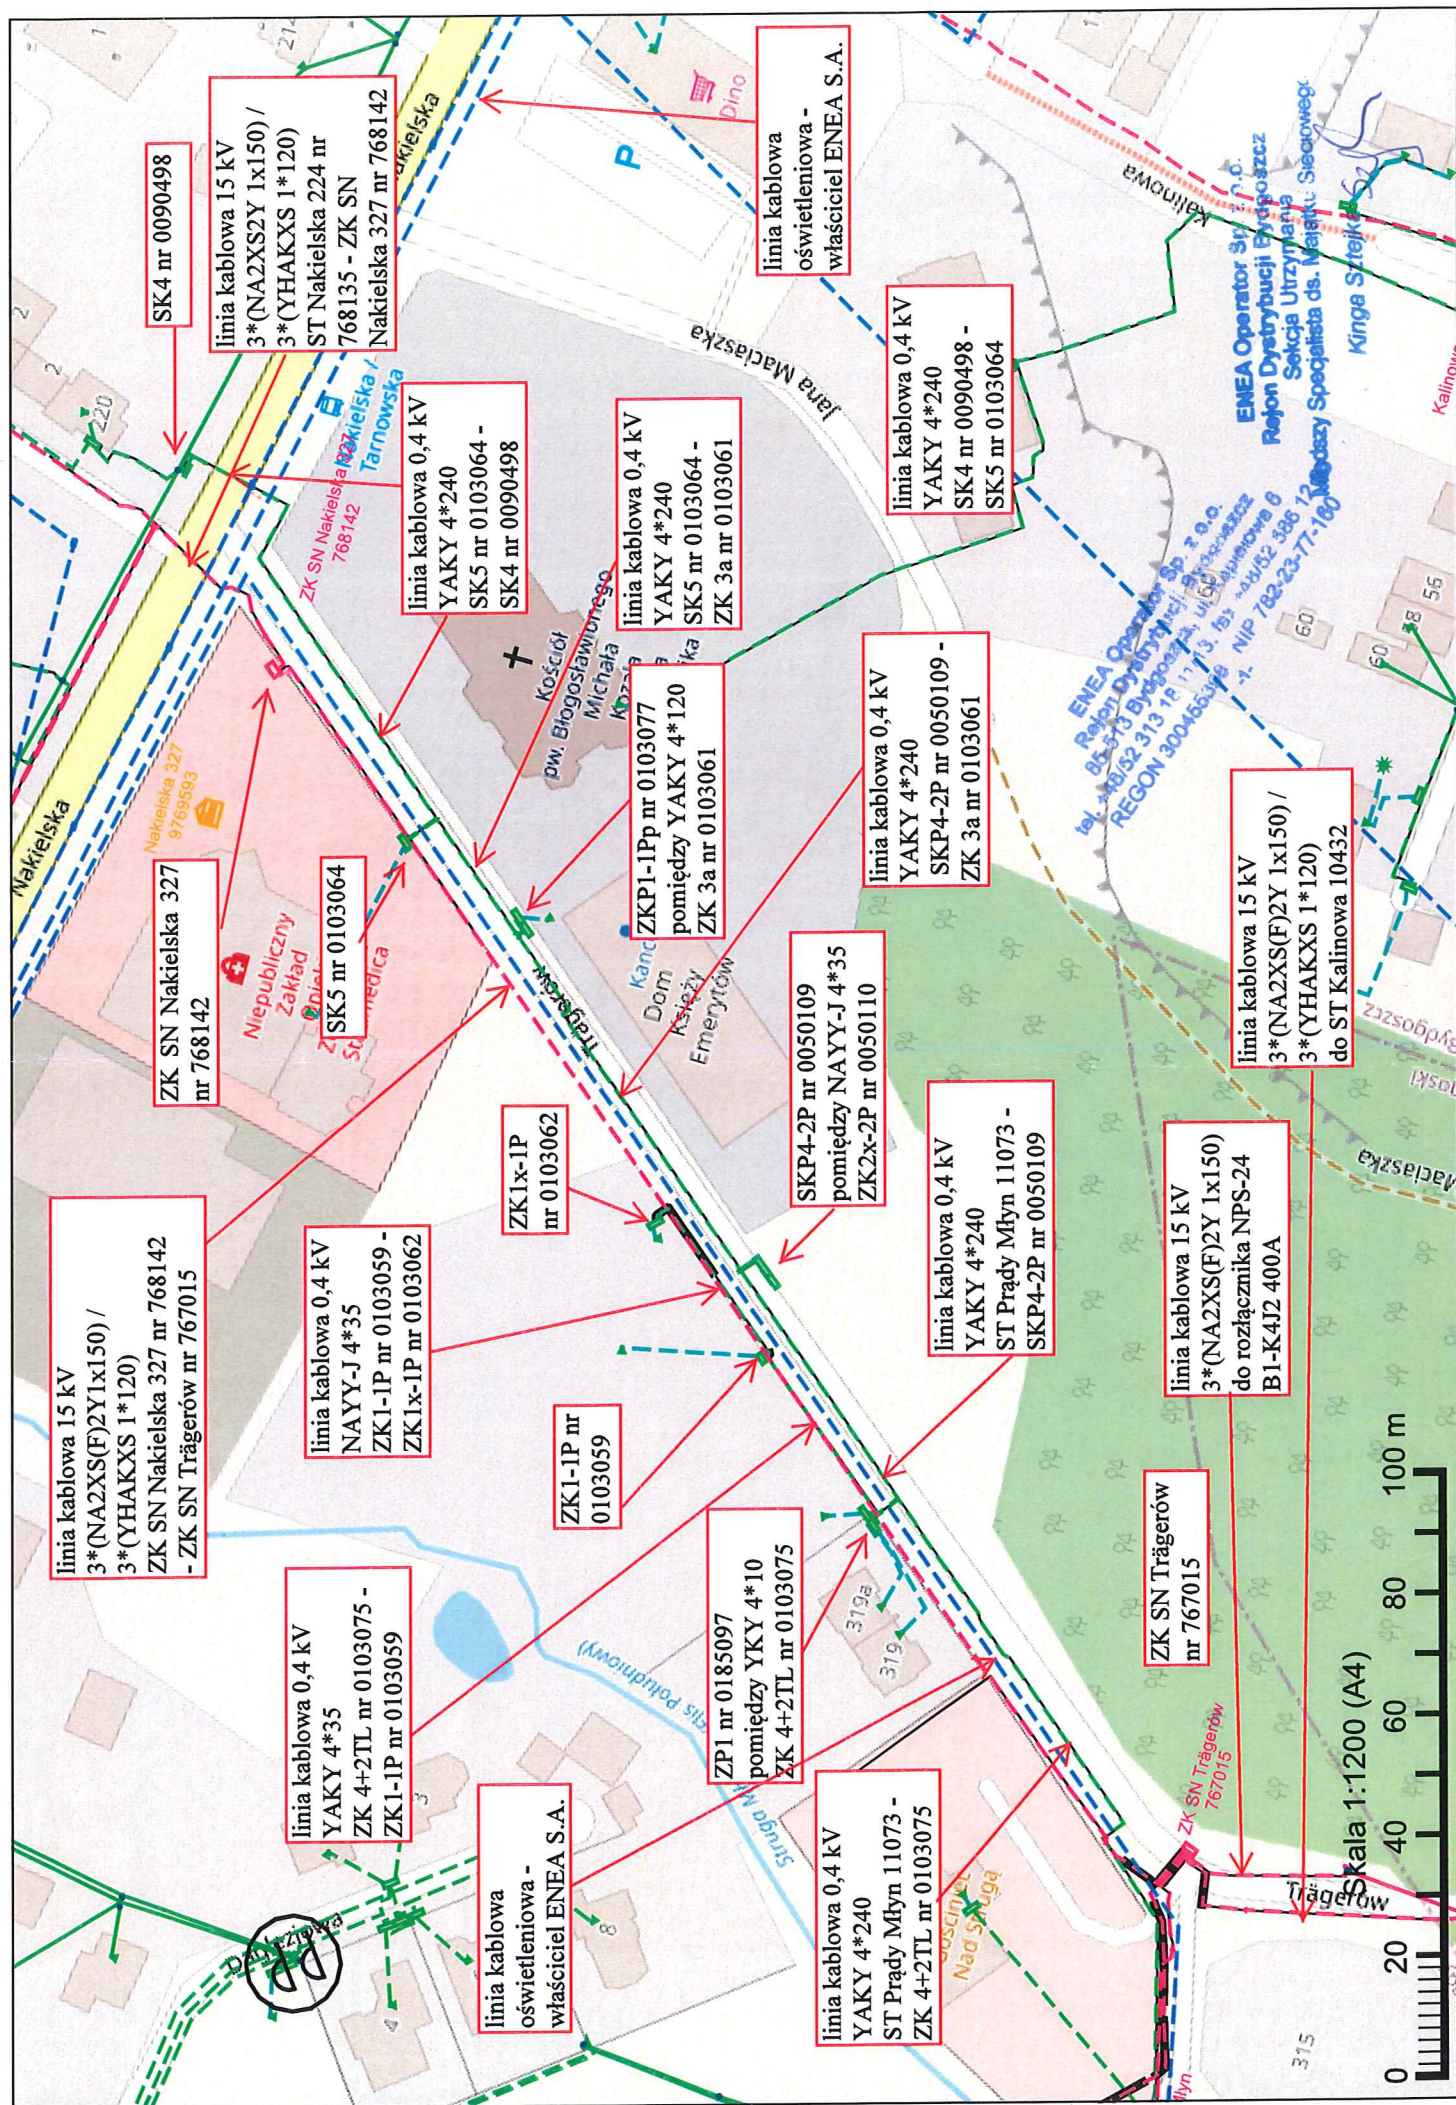

linia kablowa
napowietrzna -
właściciel ENEA

linia kablowa 0,4 kV
YAKY 4*240
ST Prądy Młyn 11073 -
ZK 4+2TL nr 0103075

linia kablowa 15 kV
3*(NA2XS(F)2Y1x150) /
3*(YHAKXS 1*120)
do ZK SN Nakielska 327 nr 768142

linia kablowa 15 kV
3*(NA2XS(F)2Y 1x150)
do ST Agatowa nr 11962

linia kablowa 15 kV
3*(NA2XS(F)2Y 1x150) /
3*(YHAKXS 1*120)
do ST Prądy Młyn nr 11073

linia kablowa 15 kV
3*(NA2XS(F)2Y 1x150) /
3*(YHAKXS 1*120)
zasilane z GPZ Osowa
Góra p.48
do ST Kalinowa 10432

linia kablowa 15 kV
3*(NA2XS(F)2Y 1x150)
zasilane z GPZ Osowa
Góra p.48
do rozłącznika NPS-24
BI-K4J2 400A

ZK SN Trägerów 767015

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Wapielowa 4
tel. +48/52 313 18 11/13, fax +48/52 606 12 86
REGON 300450398 NIP 782-23-77-160

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Sektora Utrzymania
Młodzież Specjalista ds. Majątku Sieciowego
Kinga Sztejka

