


Schemat warstw zasypowych przewodu

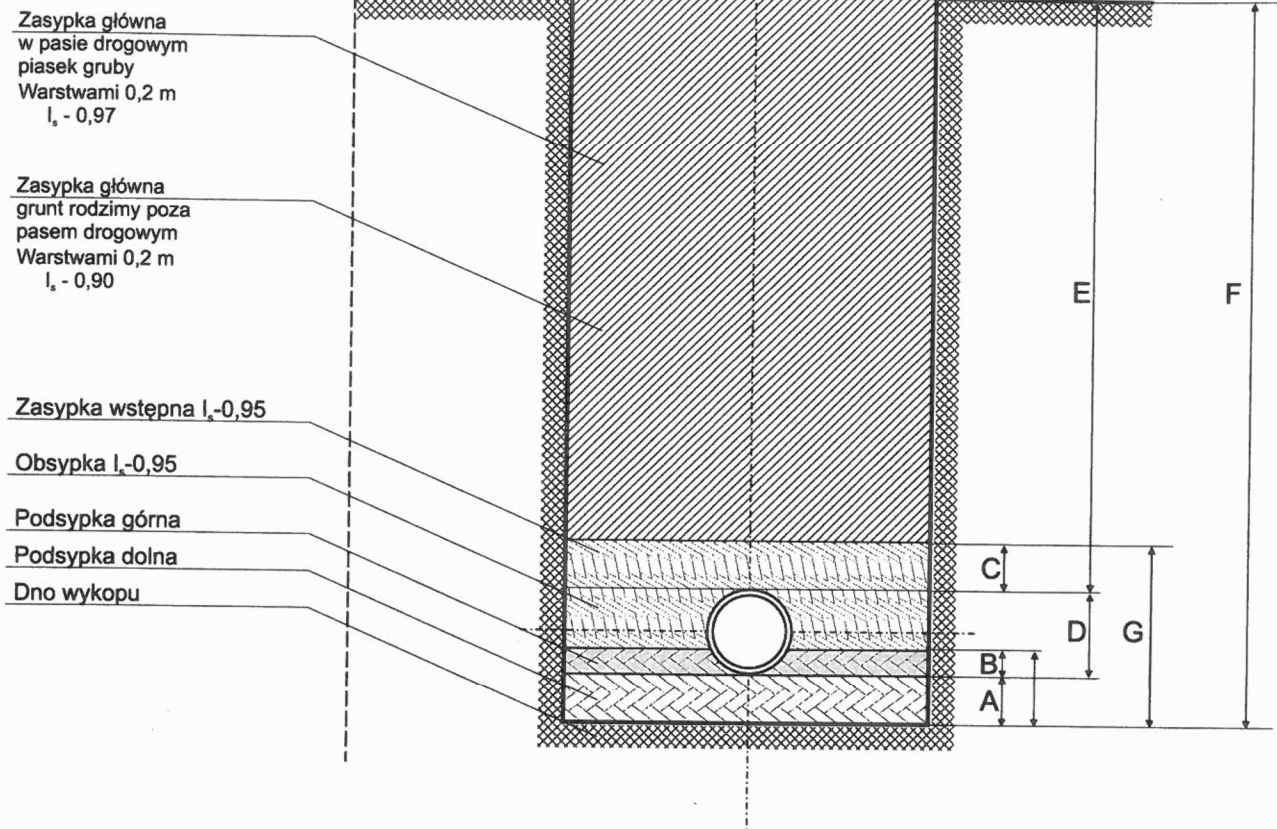

OZNACZENIA:

- A - grubość podsyпки dolnej - 10 cm - piasek gruby f -0,5 - 2,0 mm, $I_s - 0,95$
- B - grubość podsyпки górnej - 1/3 D - piasek gruby f -0,5 - 2,0 mm, $I_s - 0,95$
- C - zasyпка wstępna - 30 cm - piasek gruby f -0,5 - 2,0 mm, $I_s - 0,95$
- D - średnica zewnętrzna rury
- E - głębokość przykrycia rury
- F - głębokość wykopu
- G - wysokość strefy ochronnej rury

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, KIEROWANIA, NADZOROWANIA
I WYKONAWSTWA ROBÓT "PROJBUD"
mgr inż. Wojciech Okonek

Zadanie	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCI KRZEMIENIEWO				
Oblekt	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SPORTOWEJ W KRZEMIENIEWIE DZIAŁKI EWIDEN. NR 178/2, 134/1, 134/2, 128/2, AM1				
Inwestor	Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo				
Przedmiot rysunku	SCHEMAT WARSTW ZASYPOWYCH PROJ. PRZEWODU				
Data: 04.2018r	Imię i nazwisko	Nr. upr.	Specjalność	Podpis	Skala
Projektant	mgr inż. Wojciech Okonek	1420/90/Lo	Instalacyjno-inżynierska		-